



新桥水库管理和保护范围划定成果图 1:50

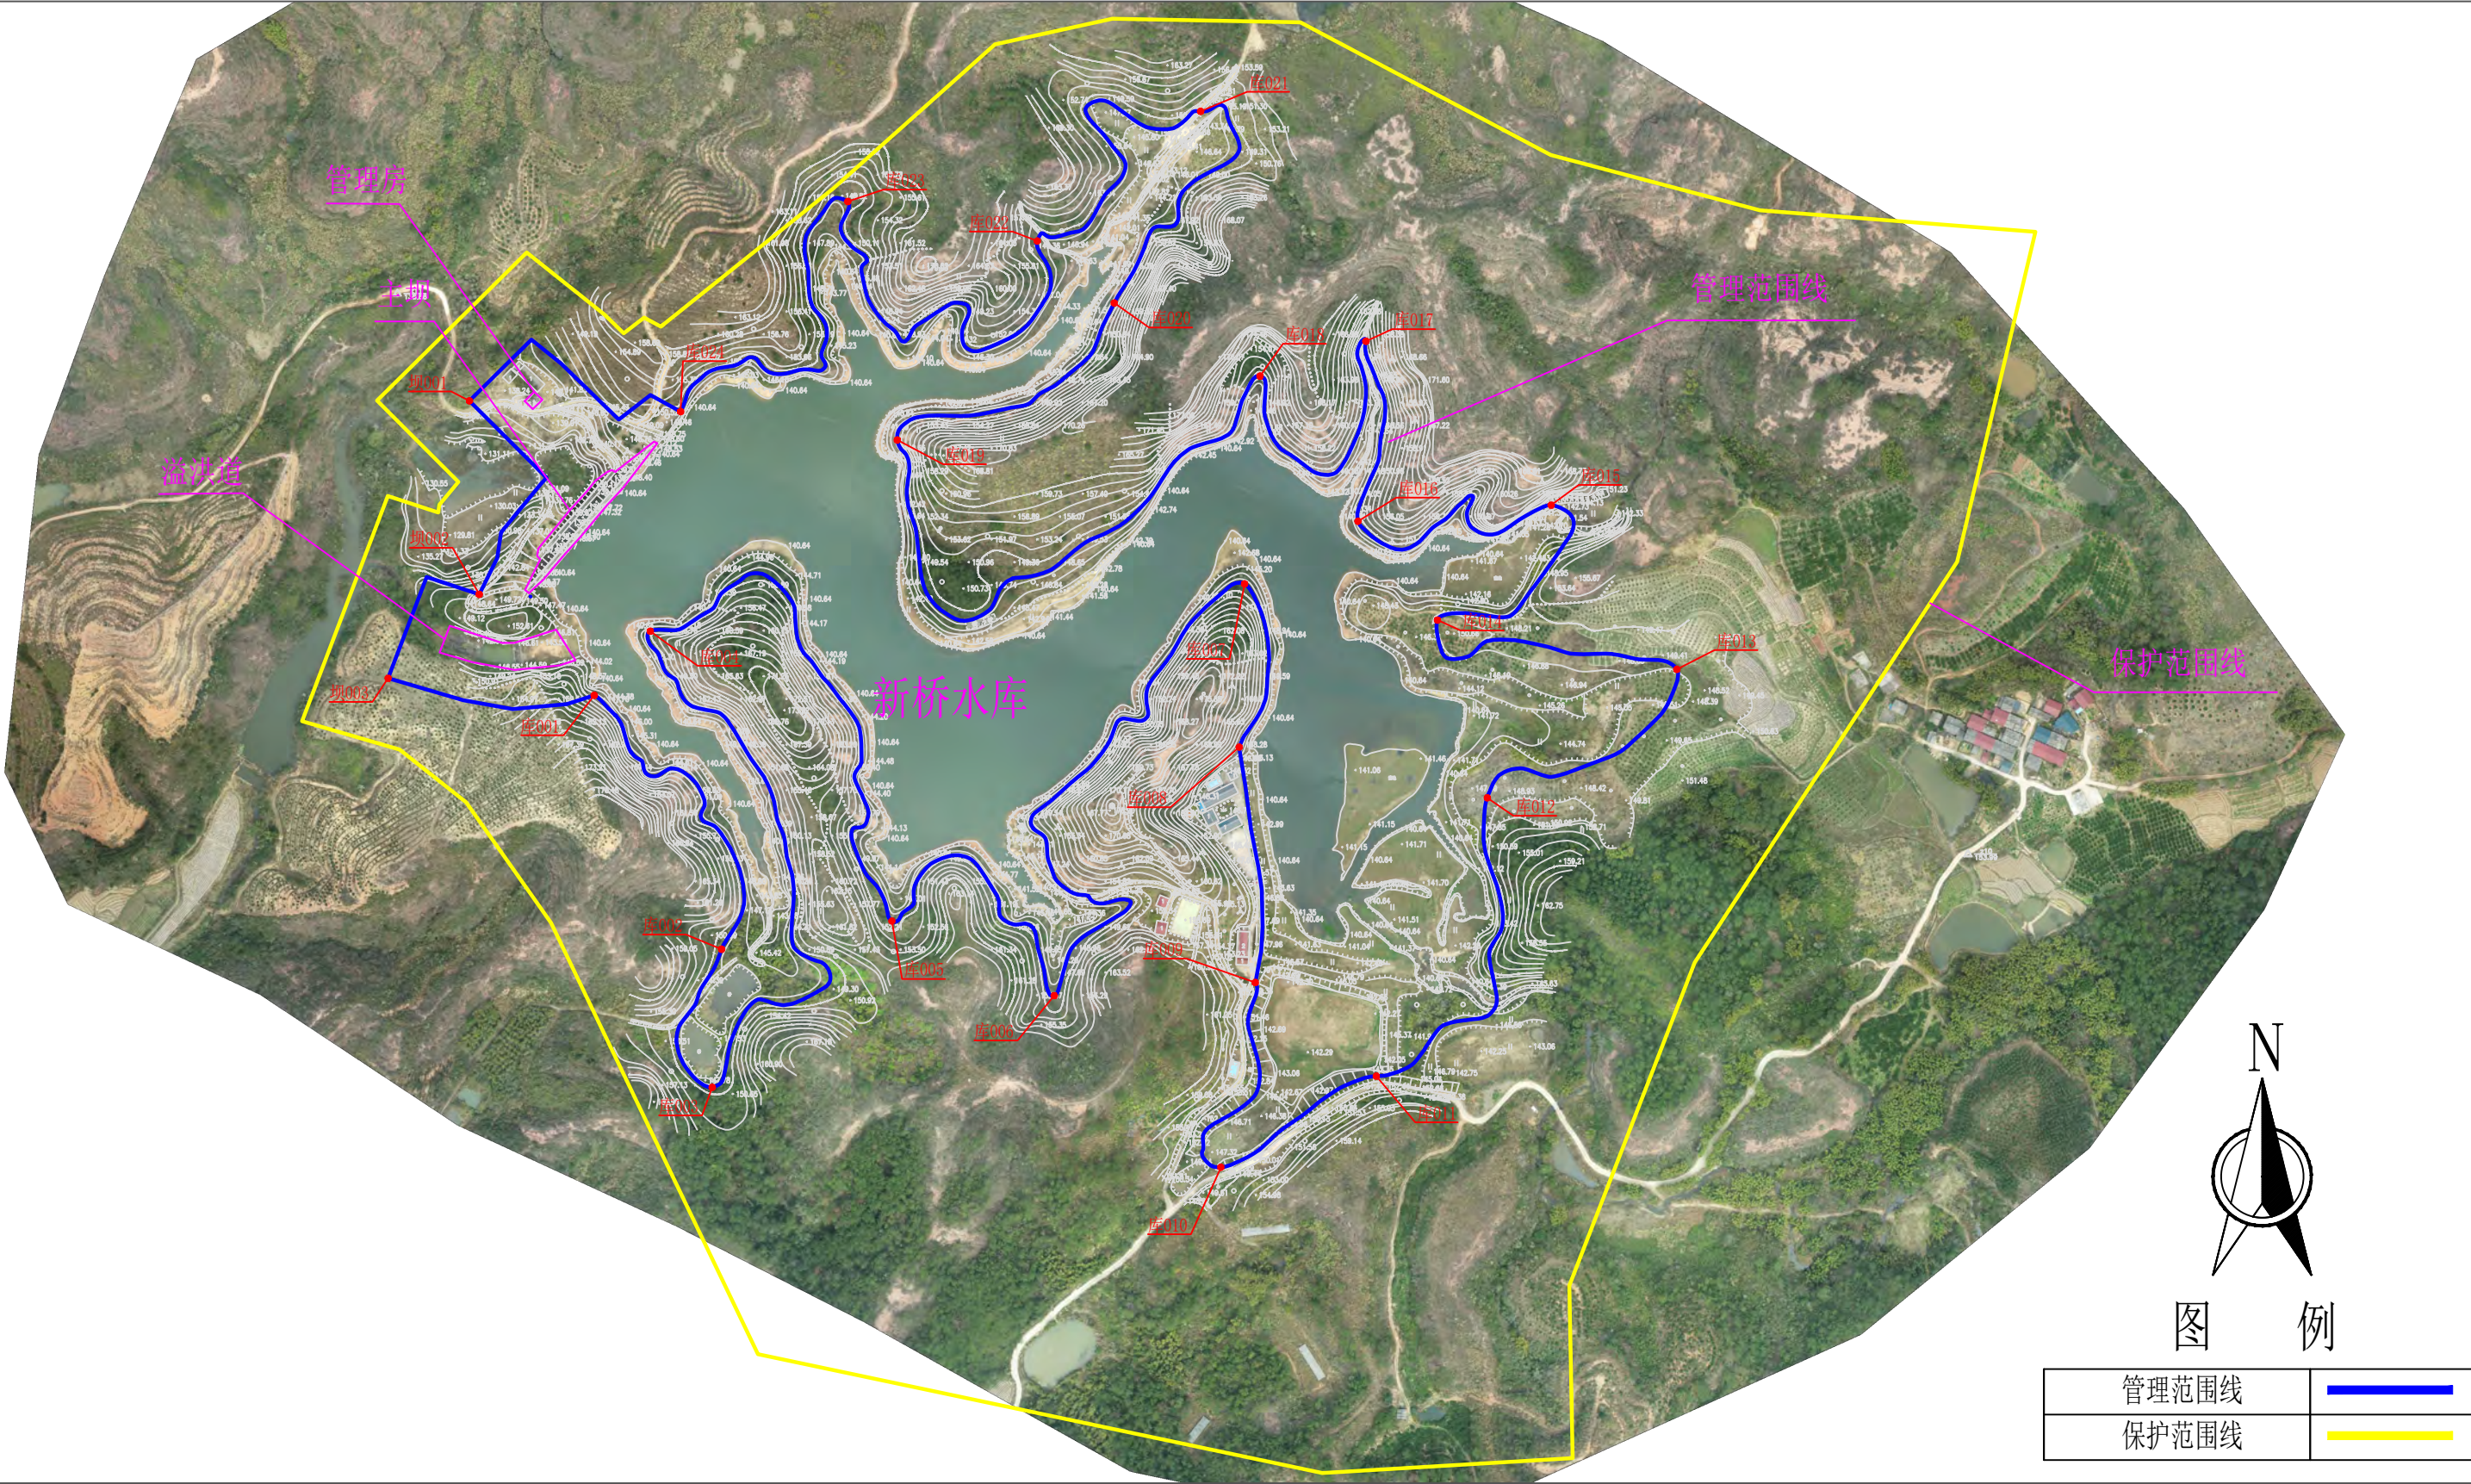

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、新桥水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（一）型水库，坝顶高程148.57m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


新桥水库管理范围界桩布设成果图 1:40

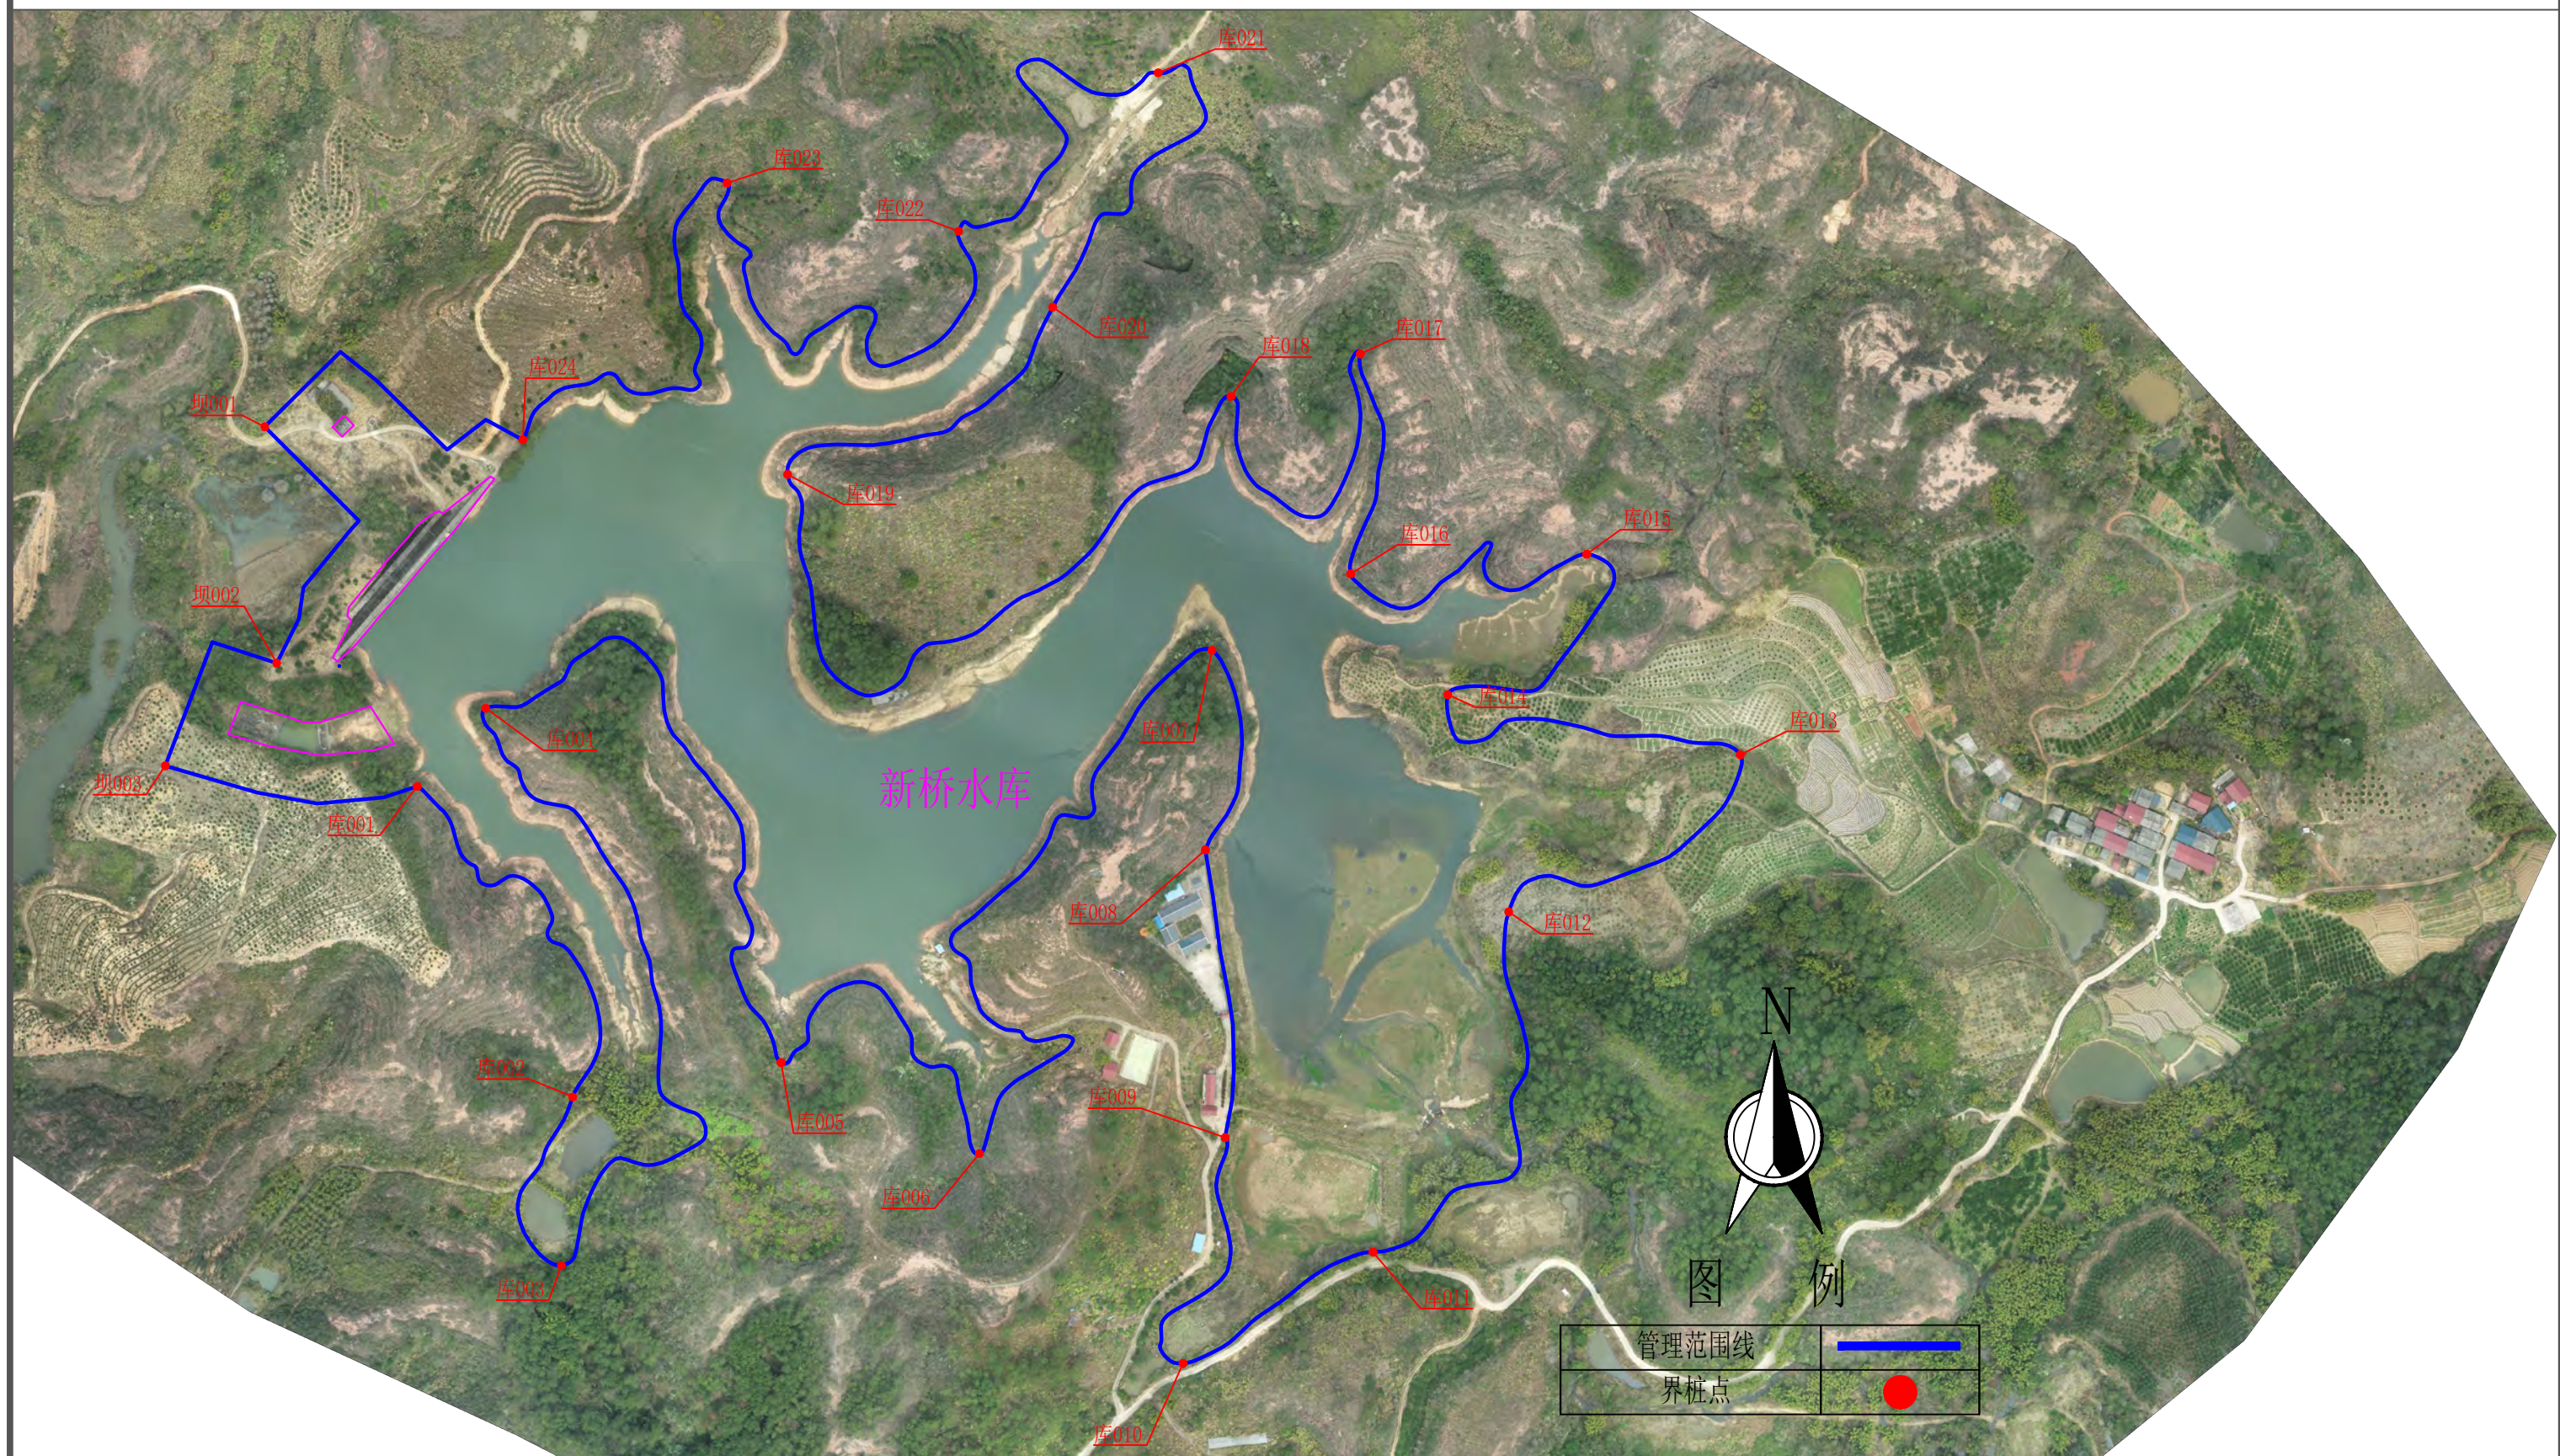

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、新桥水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（一）型水库，坝顶高程148.57m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


新桥水库保护范围划定成果图 1:60

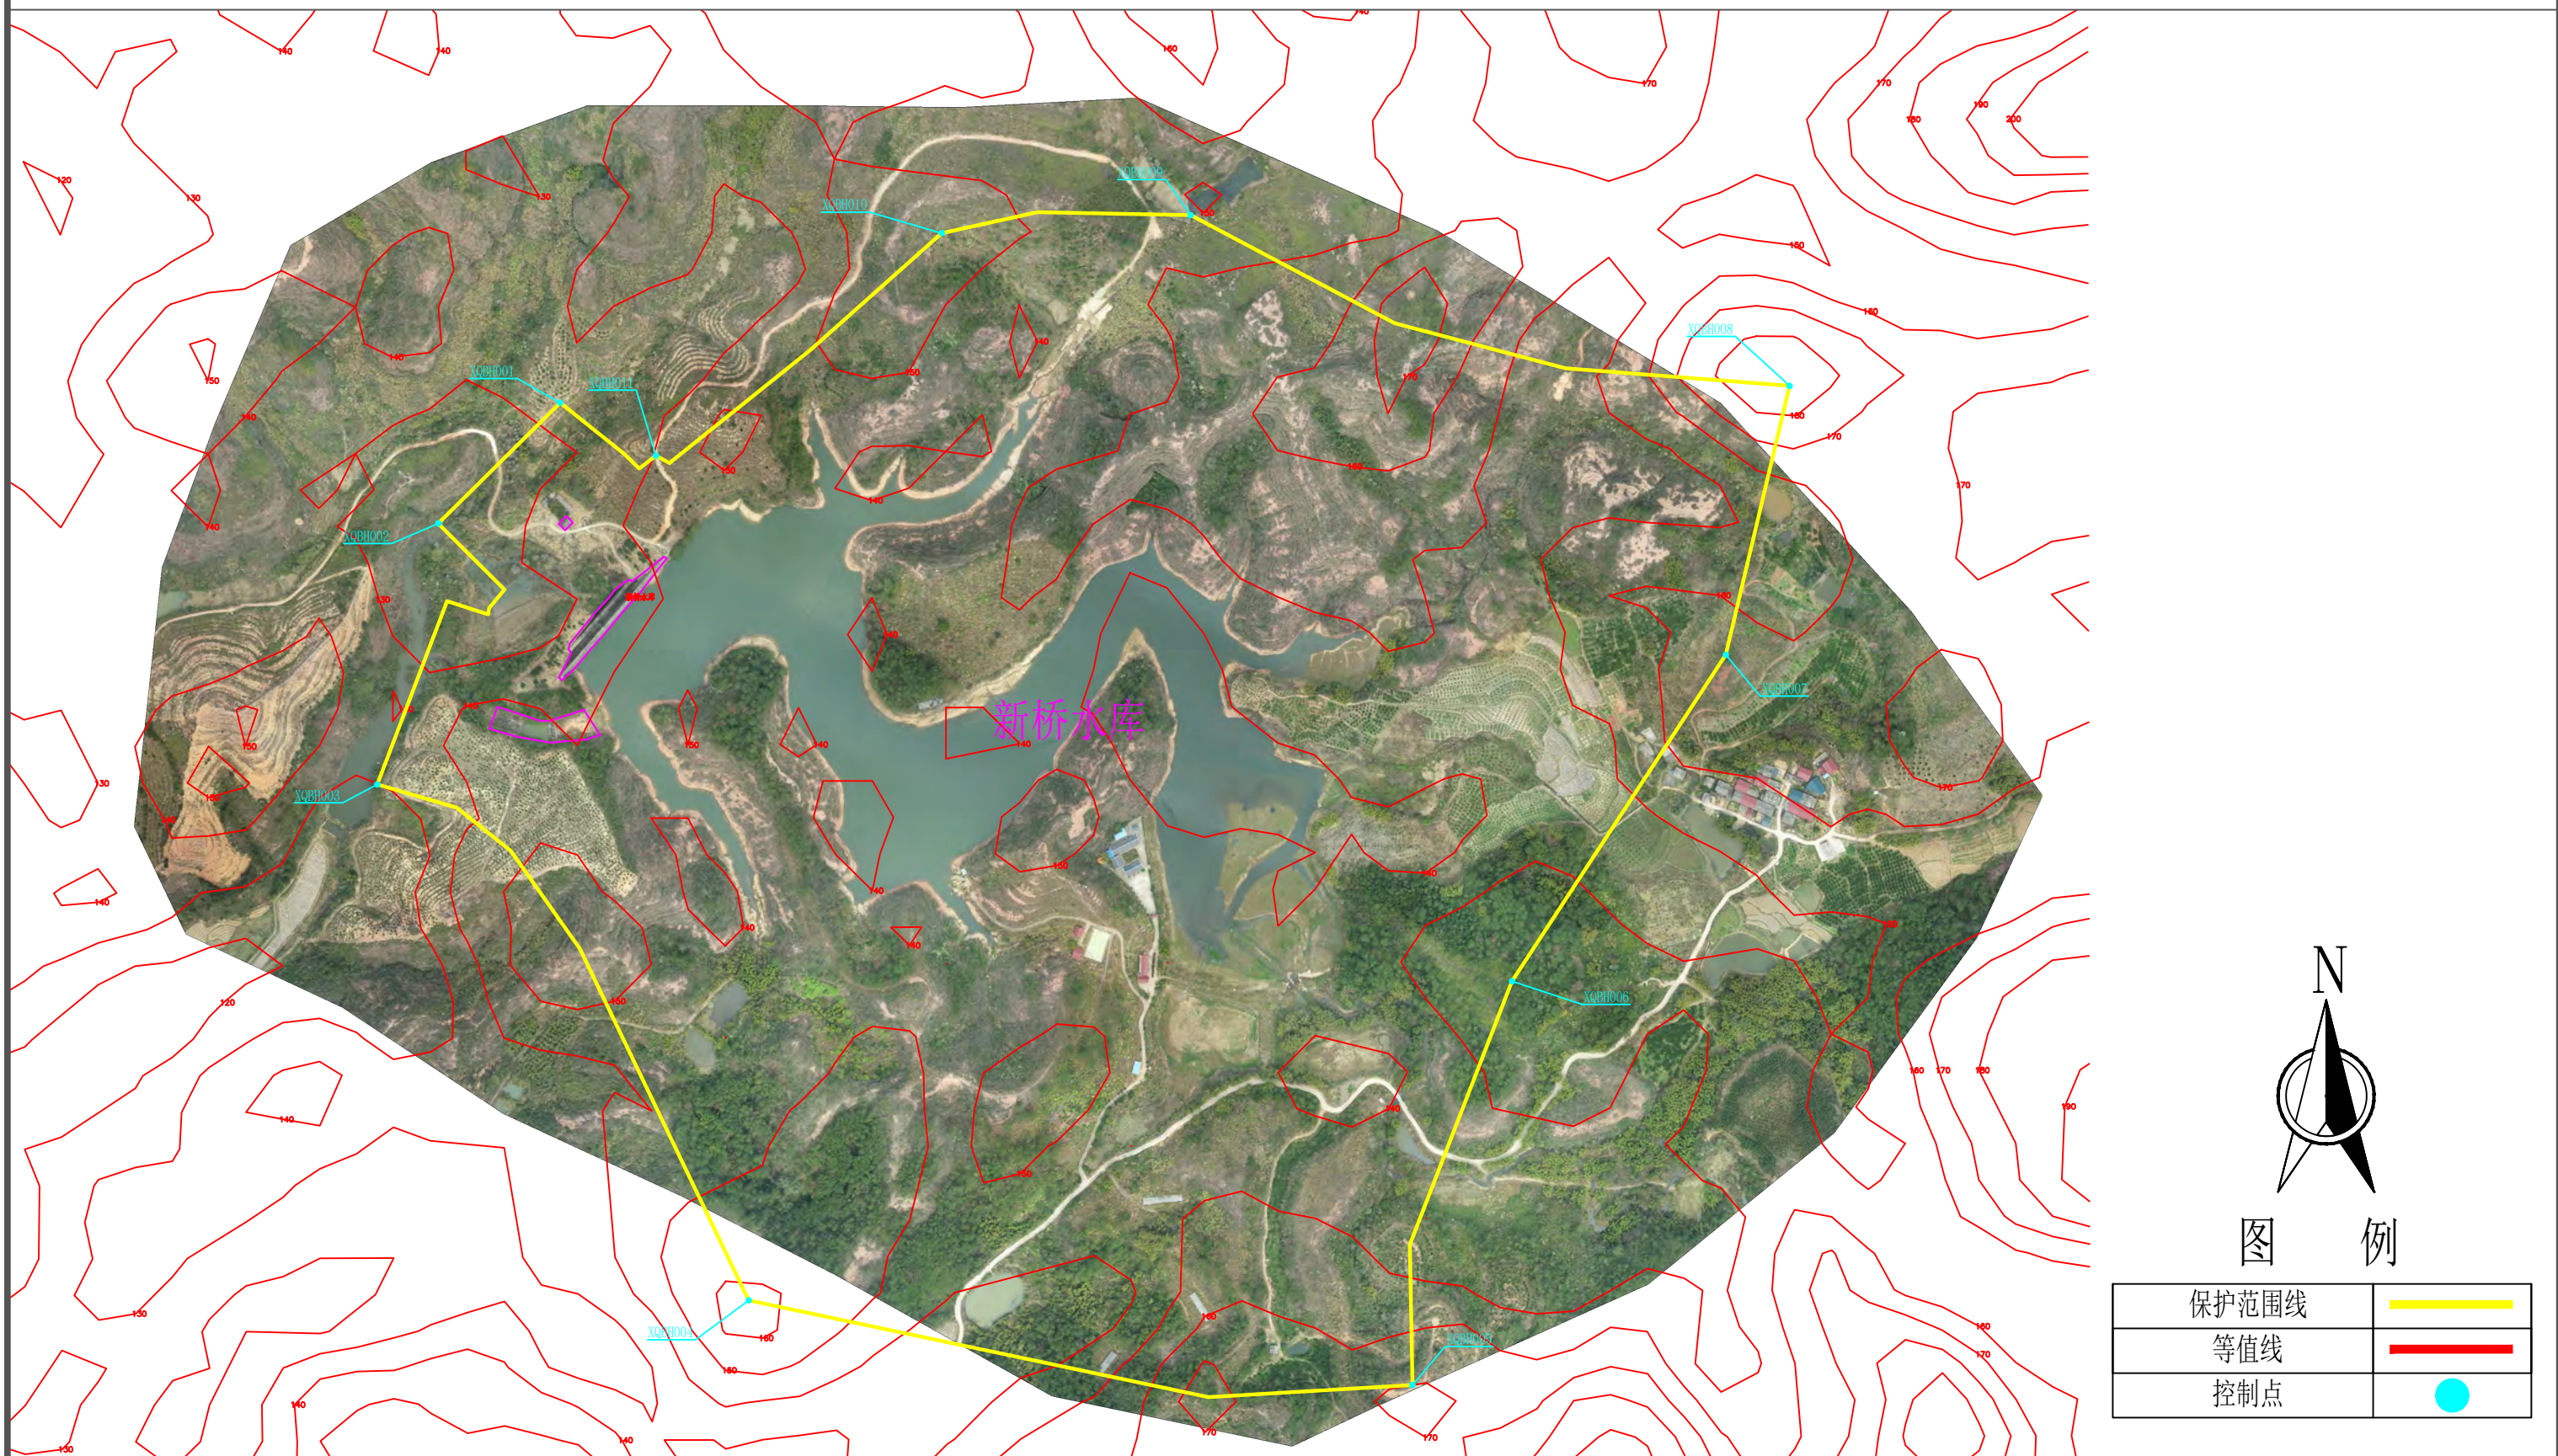

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、新桥水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（一）型水库，坝顶高程148.57m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


河角水库管理和保护范围划定成果图 1:70

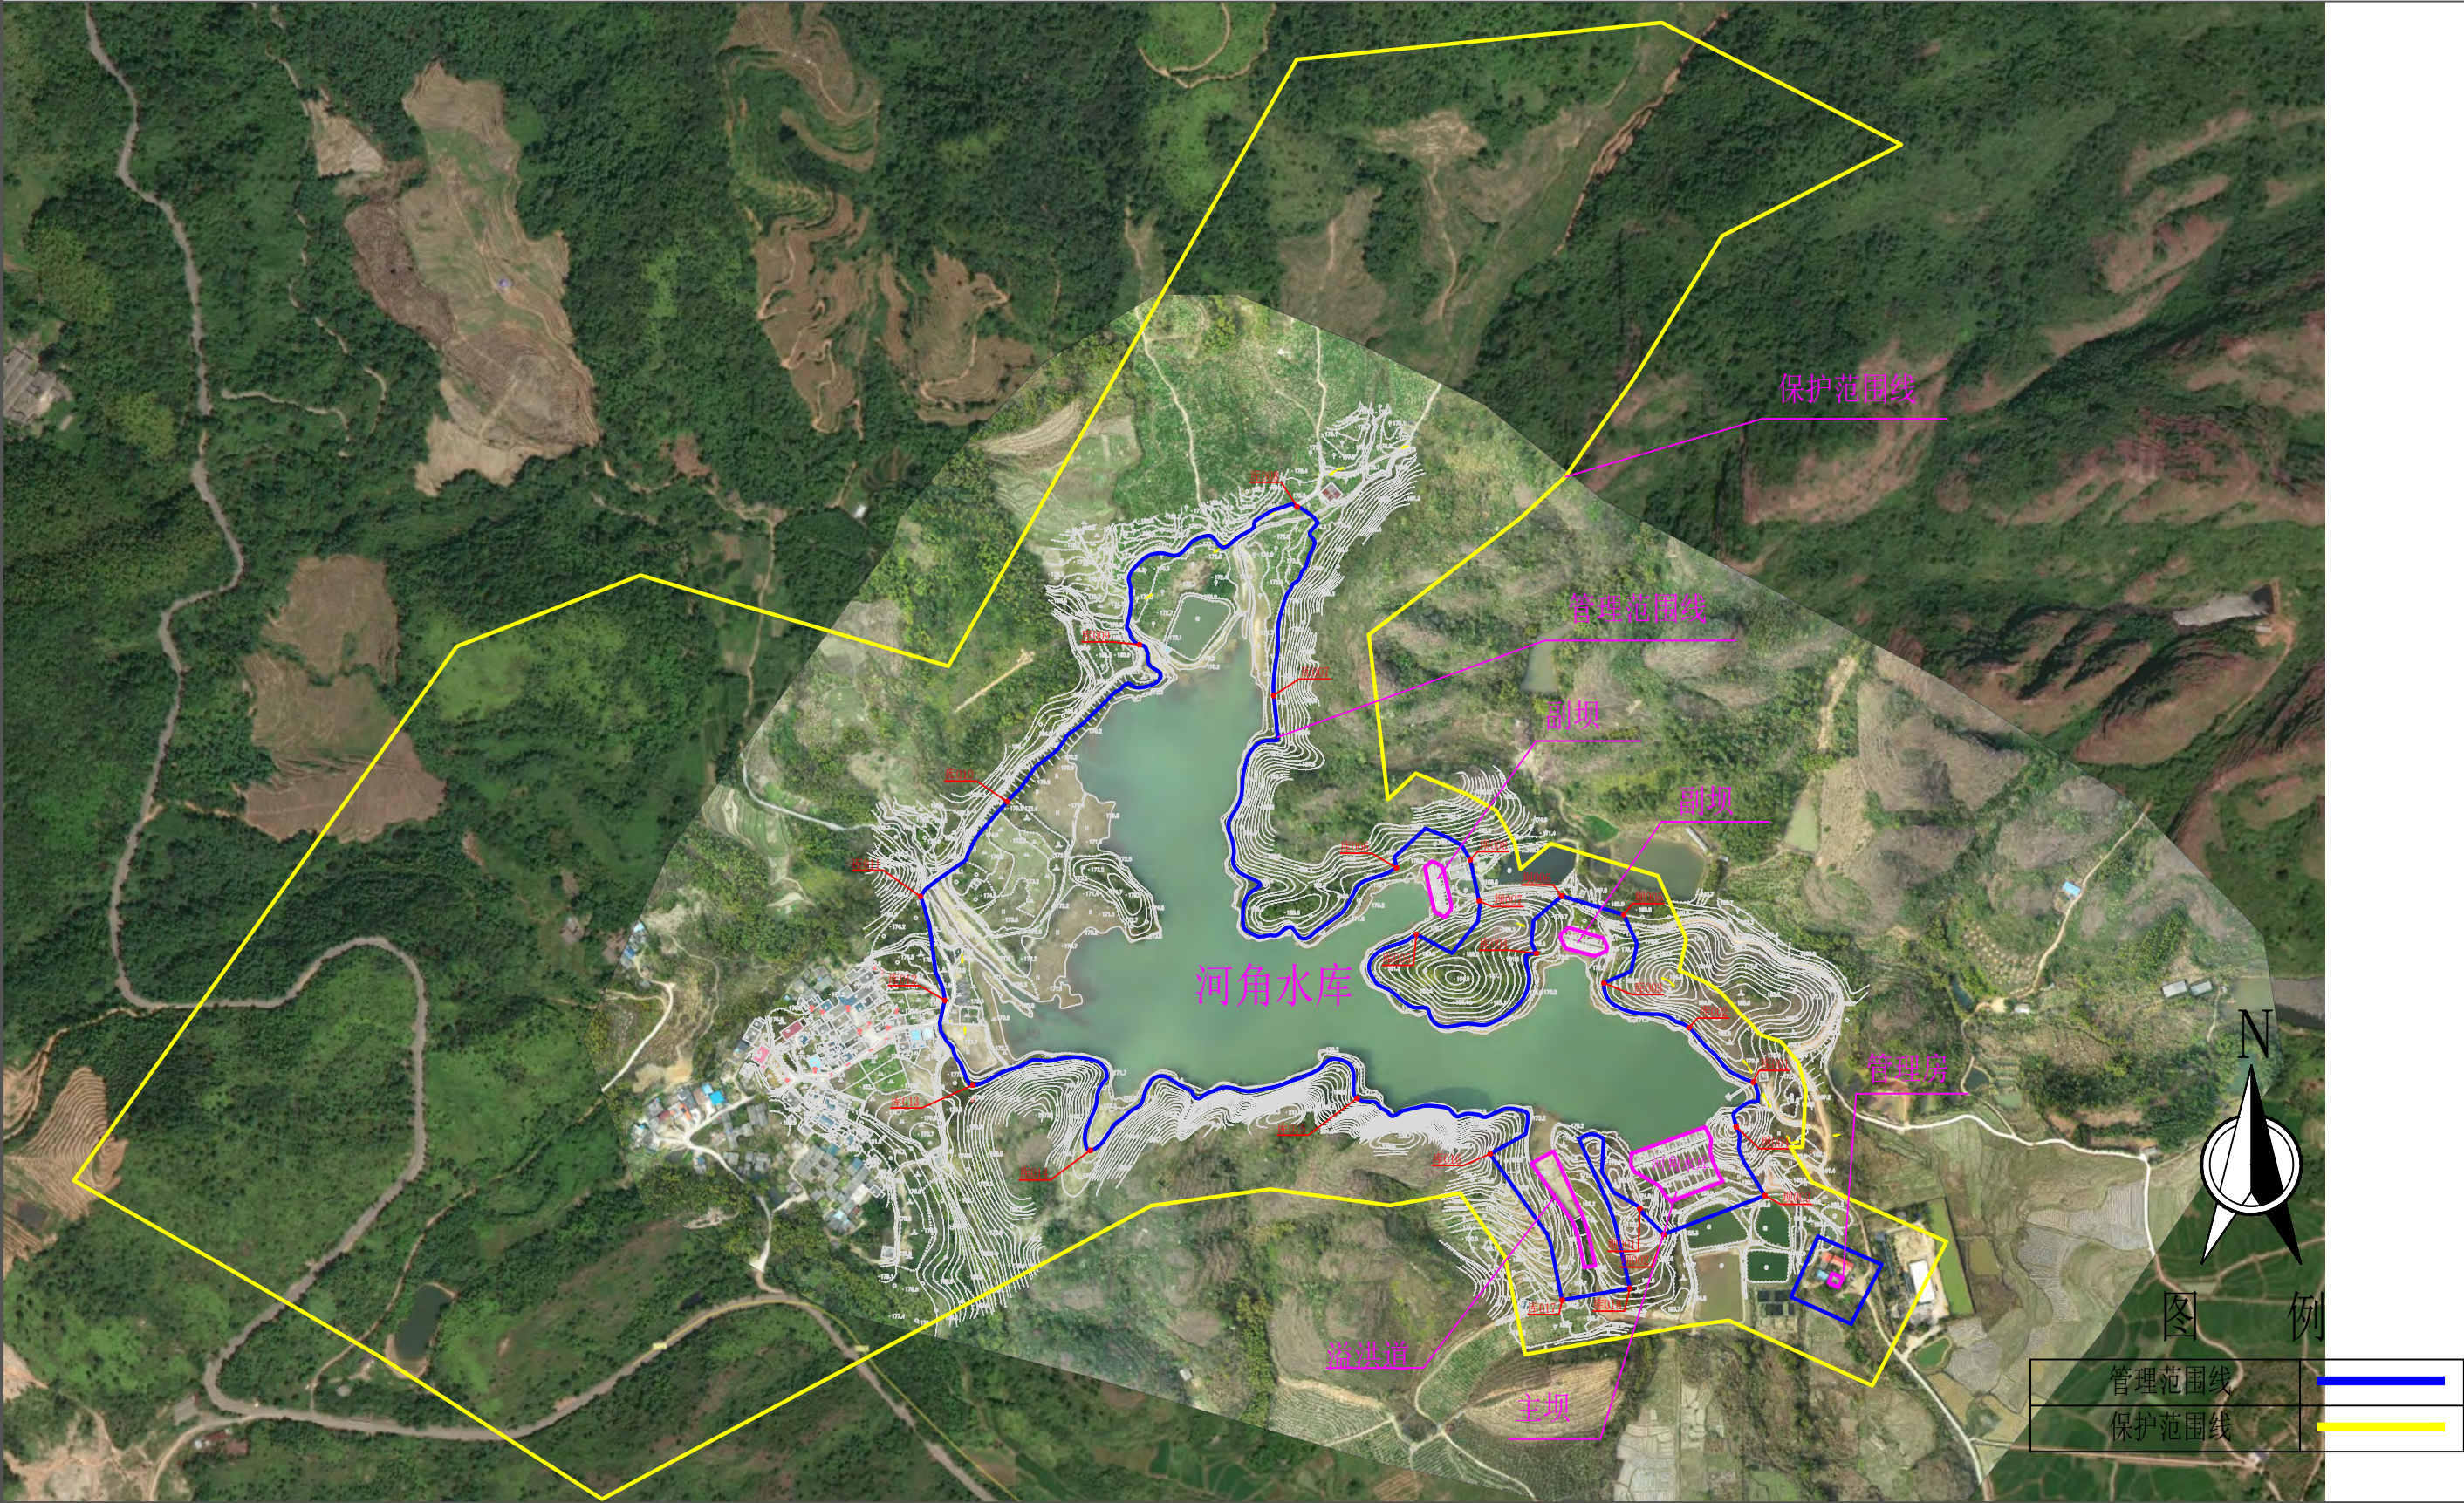

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、河角水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉、供水为主的小（一）型水库，坝顶高程175.10m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


河角水库管理范围界桩布设成果图 1:40

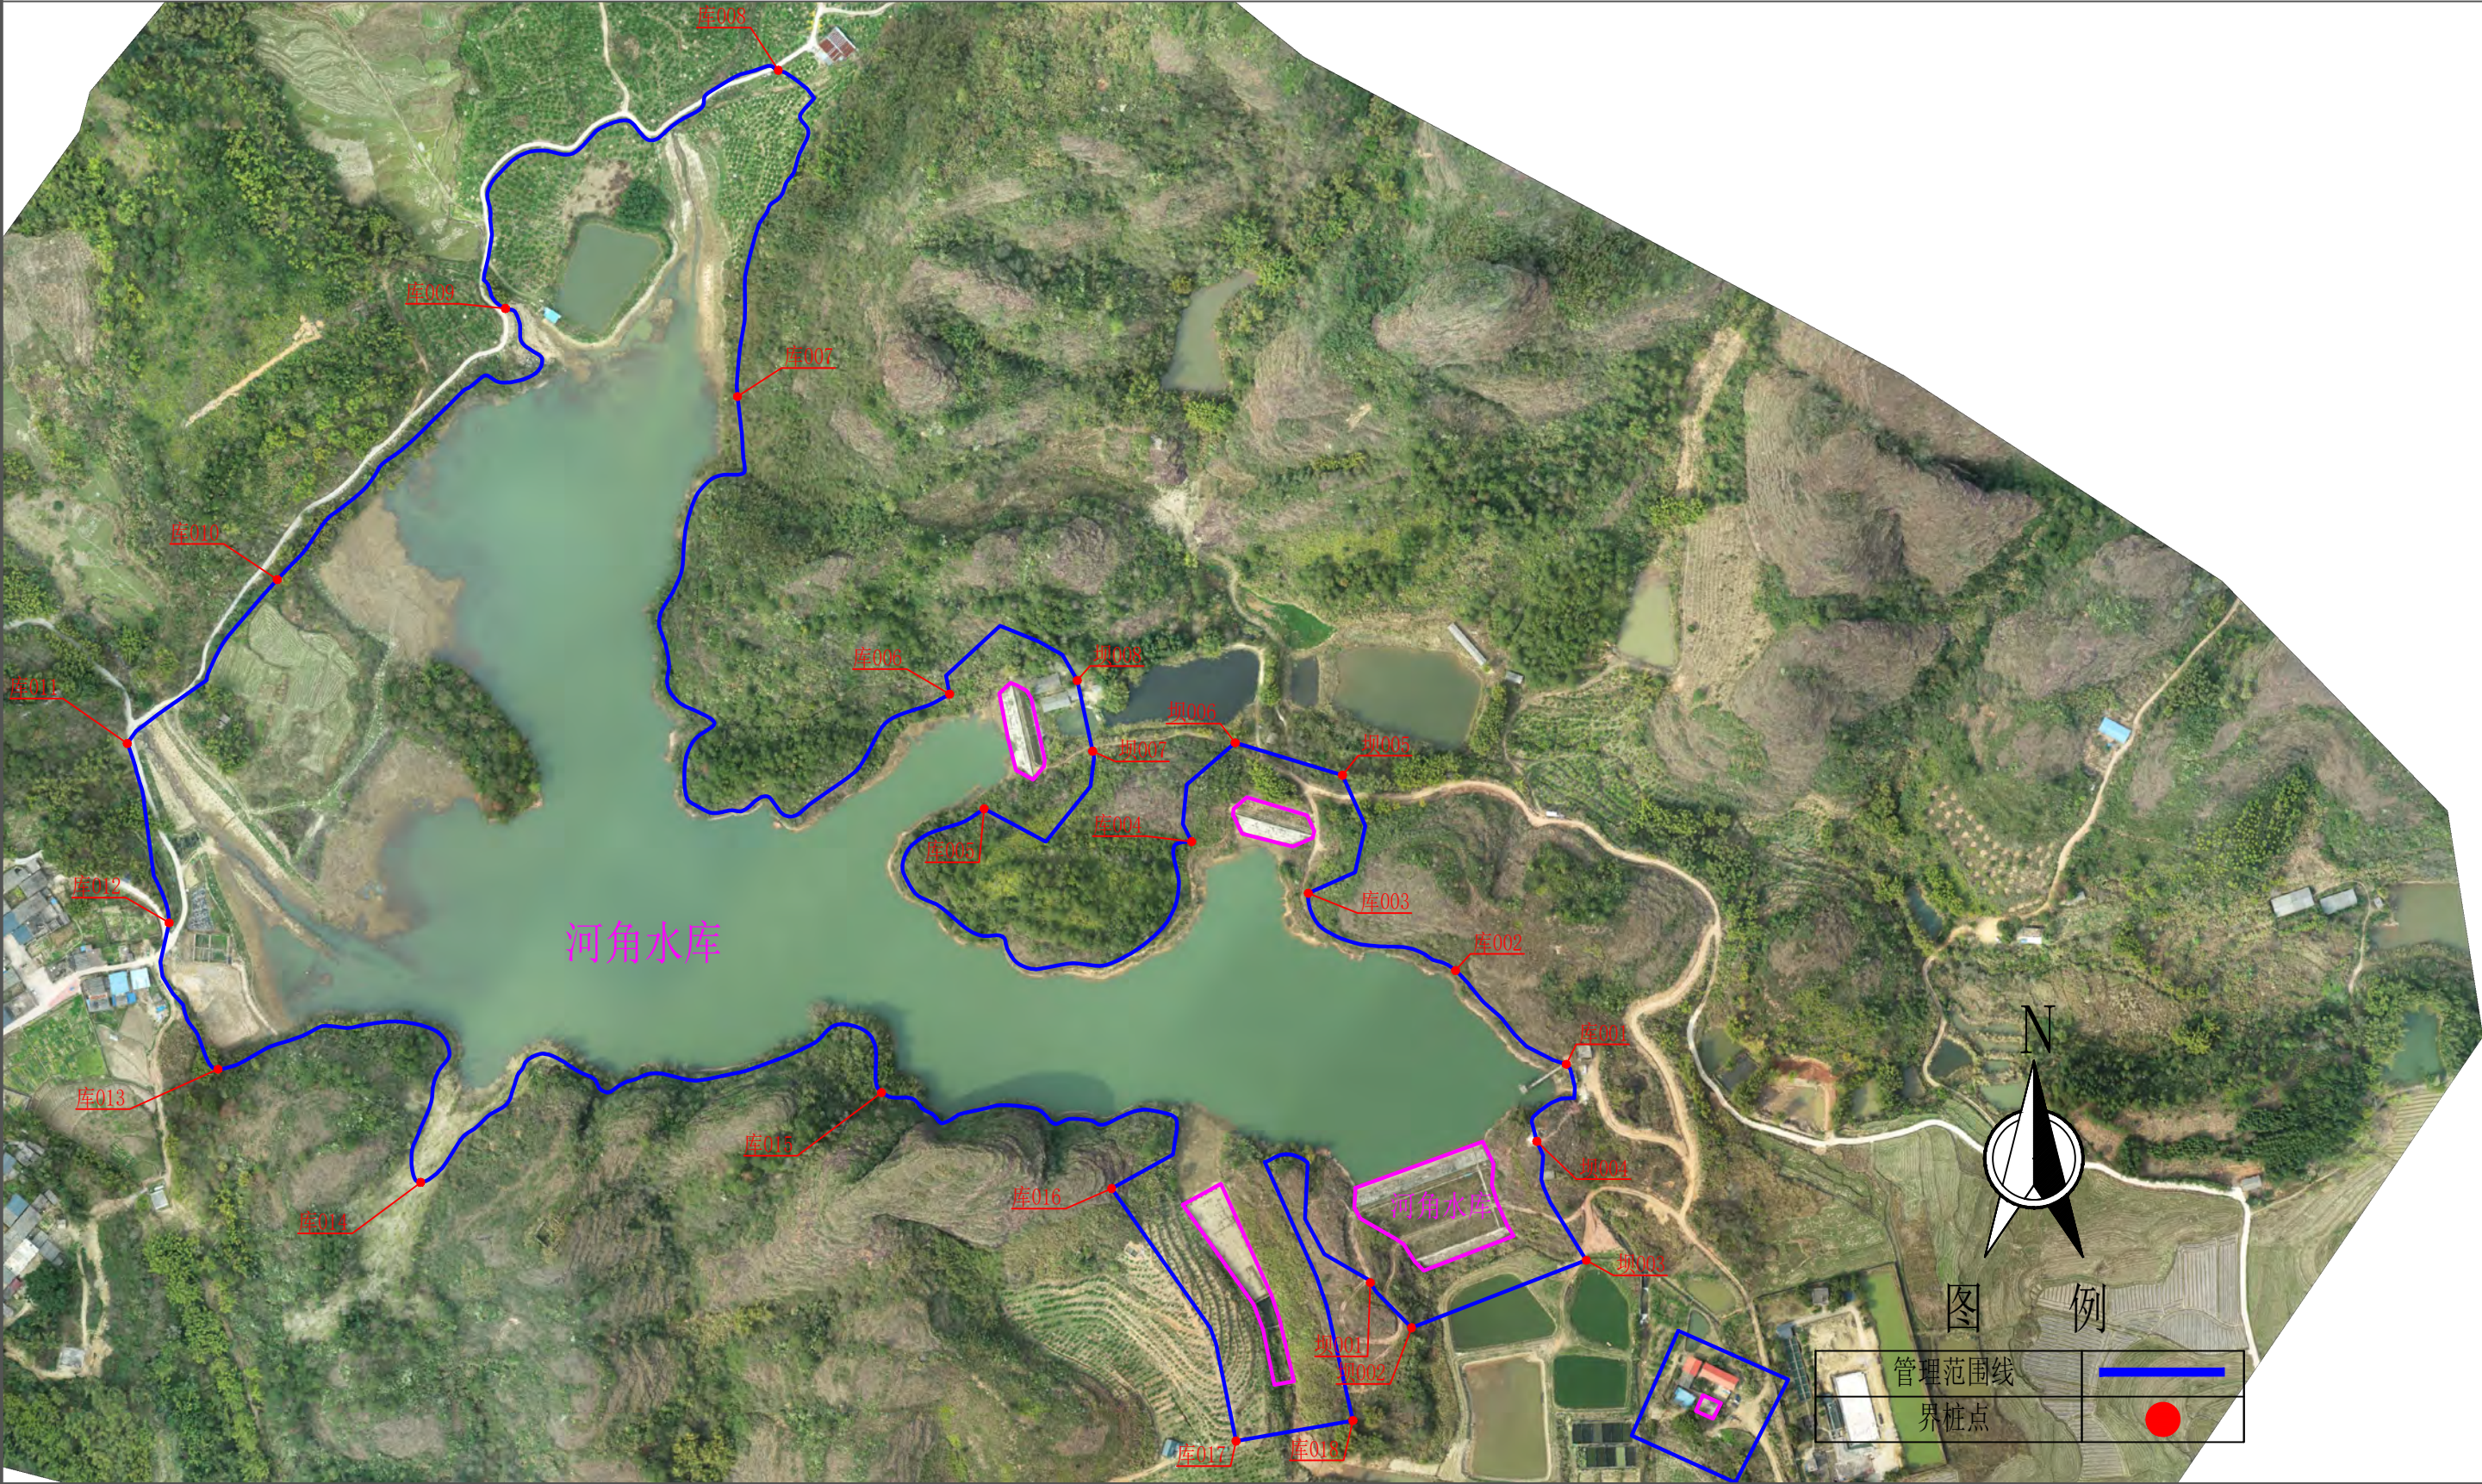

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、河角水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉、供水为主的小（一）型水库，坝顶高程175.10m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


河角水库保护范围划定成果图 1:80

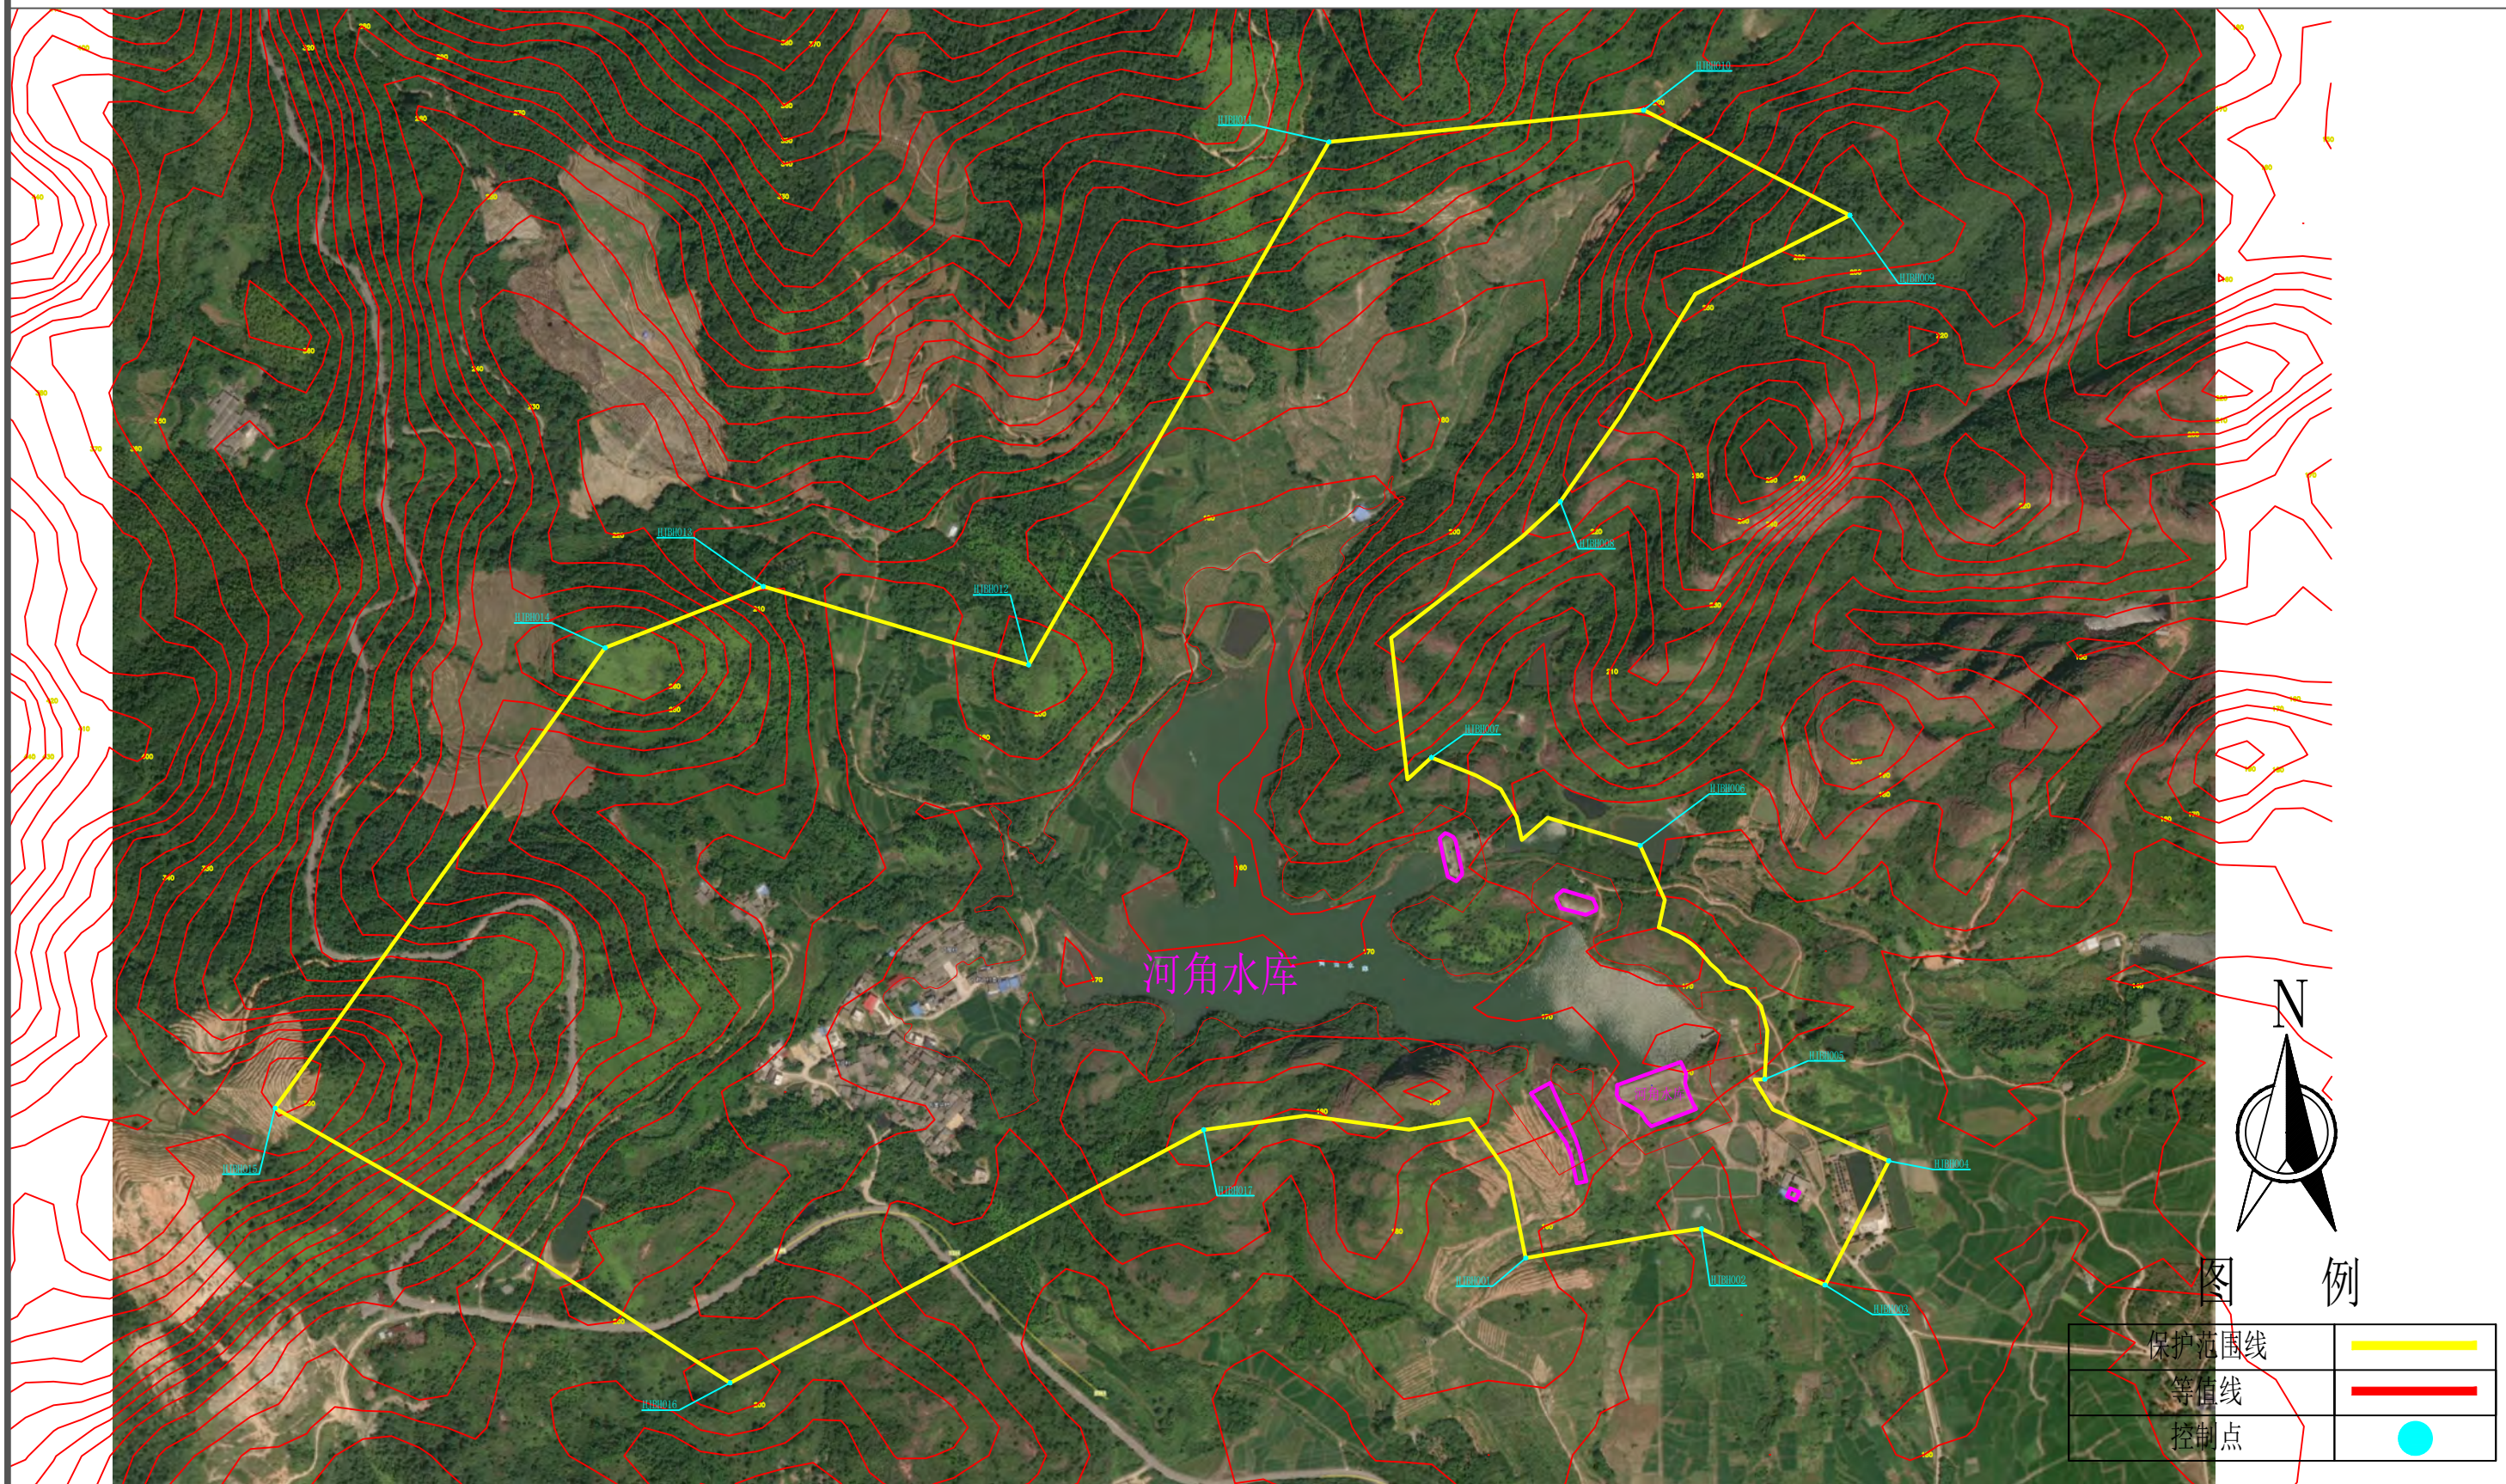

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、河角水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉、供水为主的小（一）型水库，坝顶高程175.10m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


乌岭水库管理和保护范围划定成果图 1:70

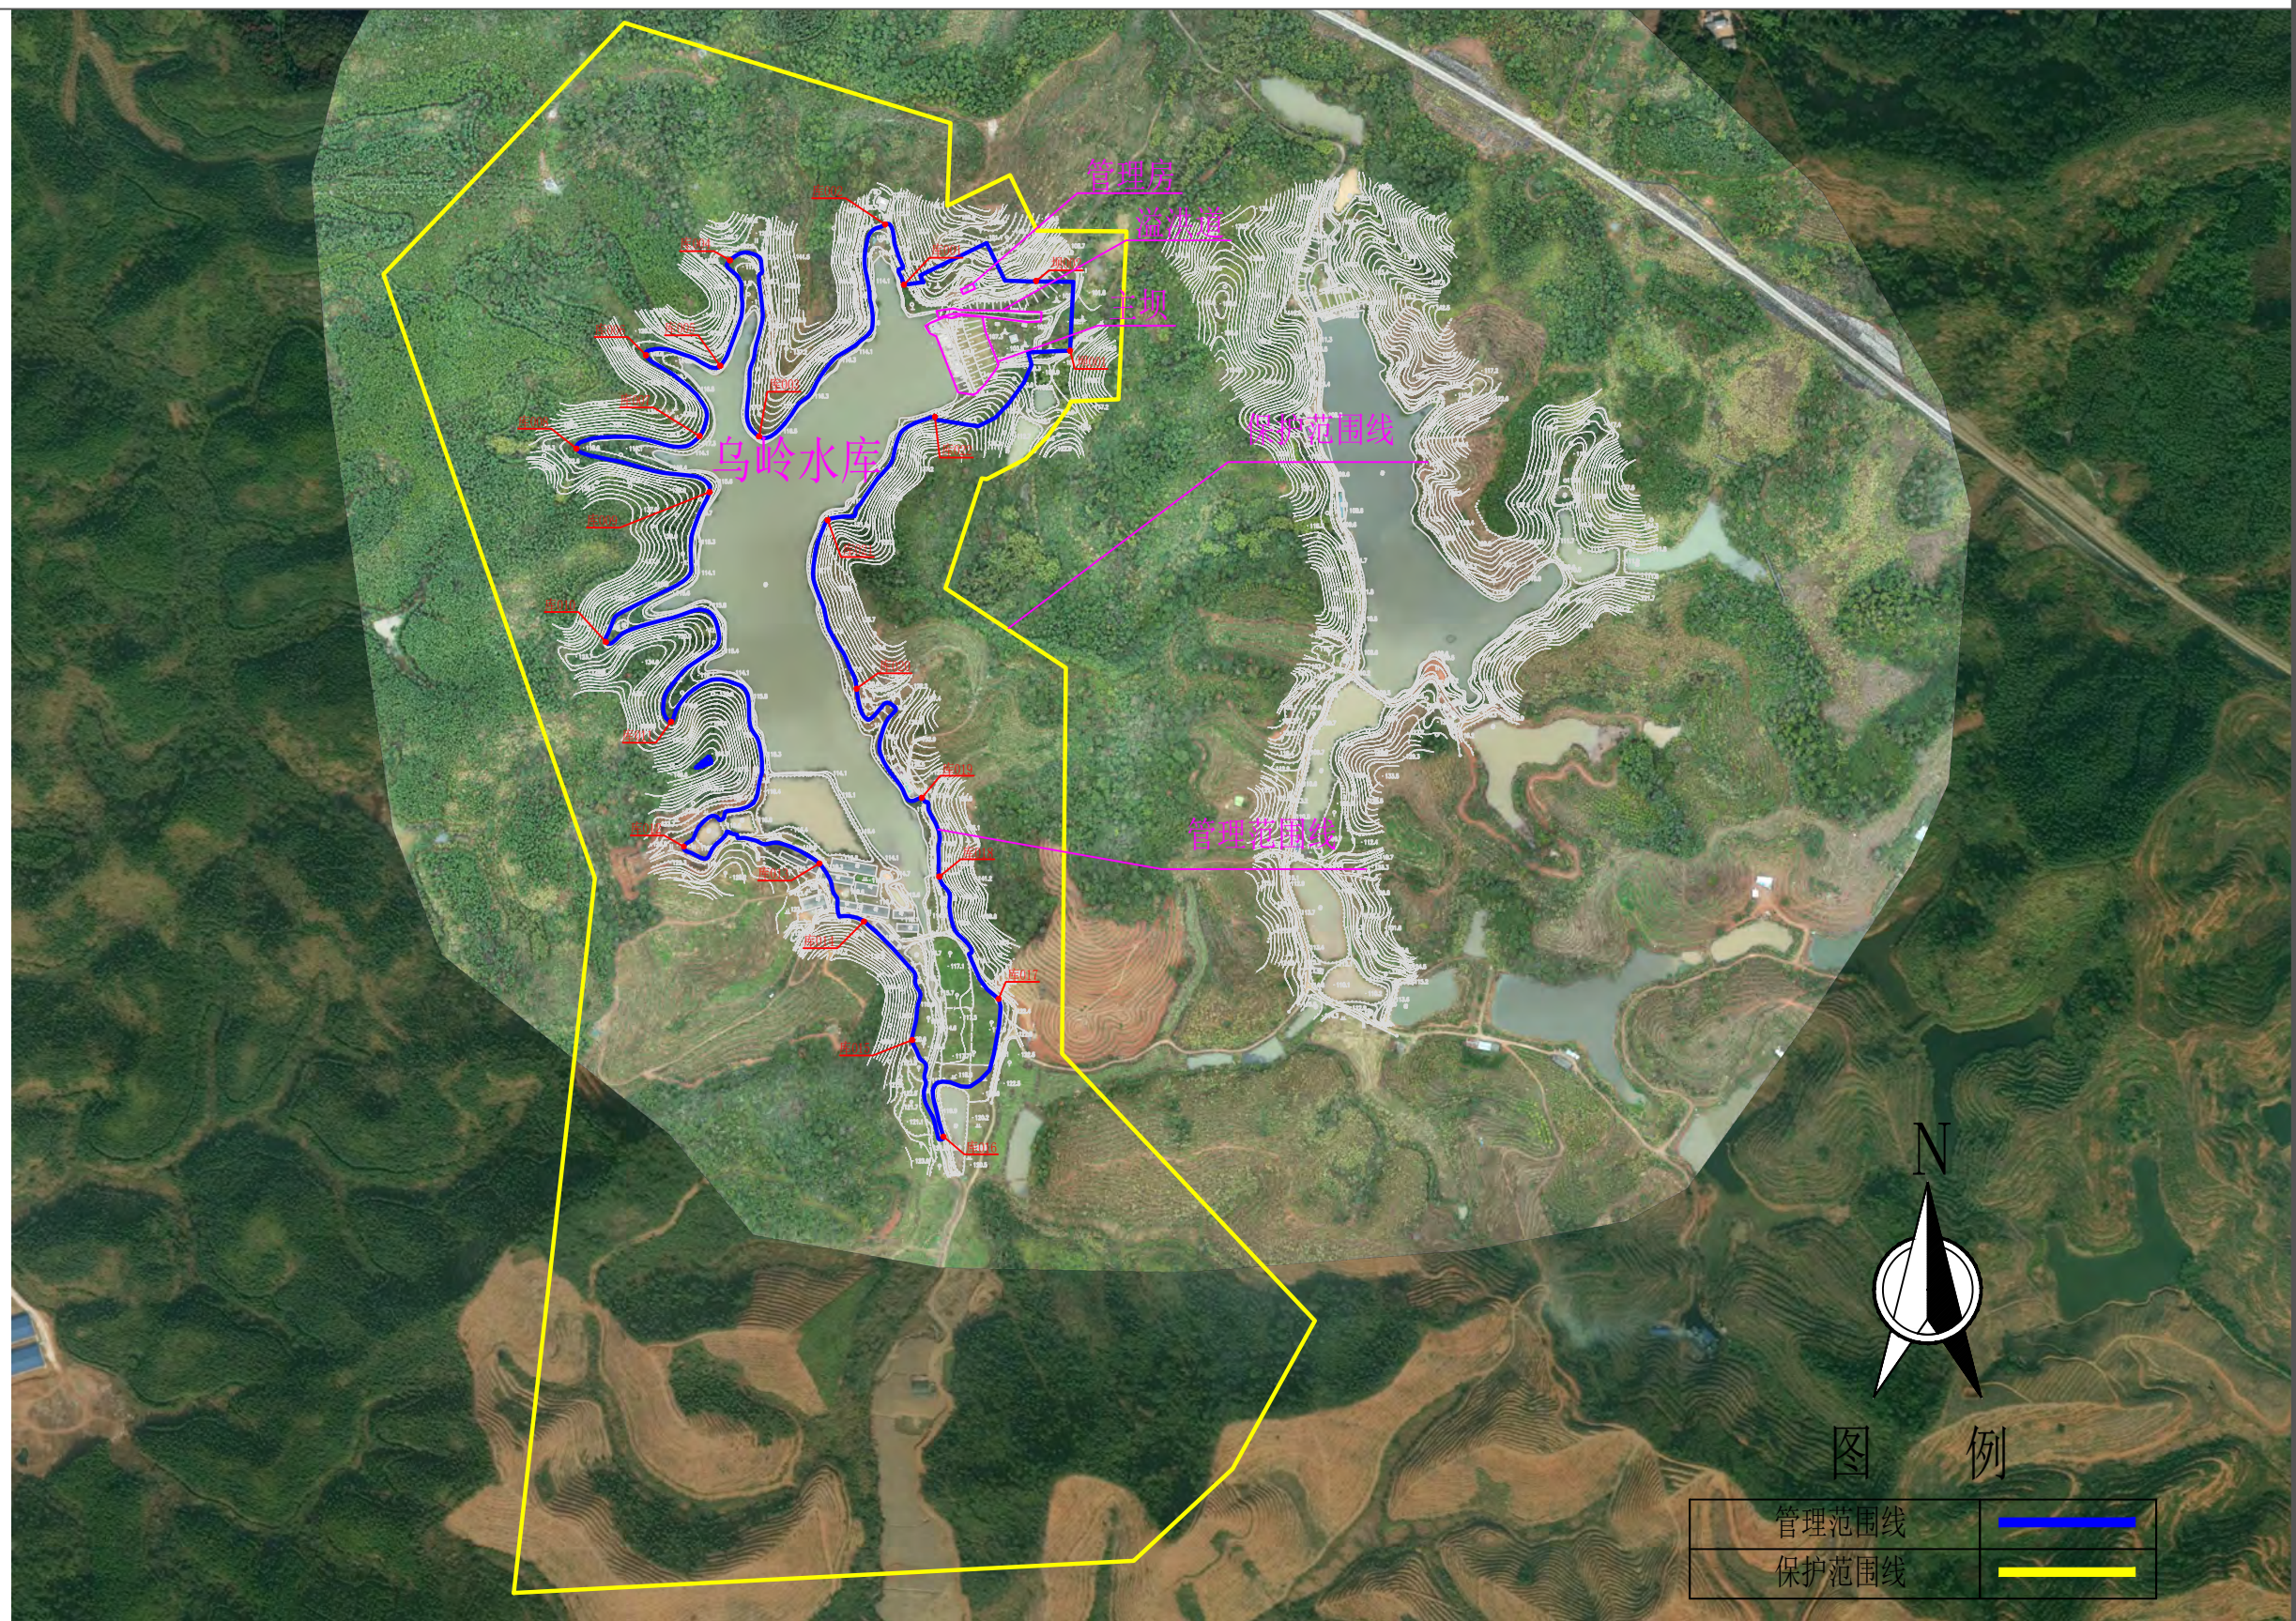

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、乌岭水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（一）型水库，坝顶高程118.80m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


乌岭水库管理范围界桩布设成果图 1:50

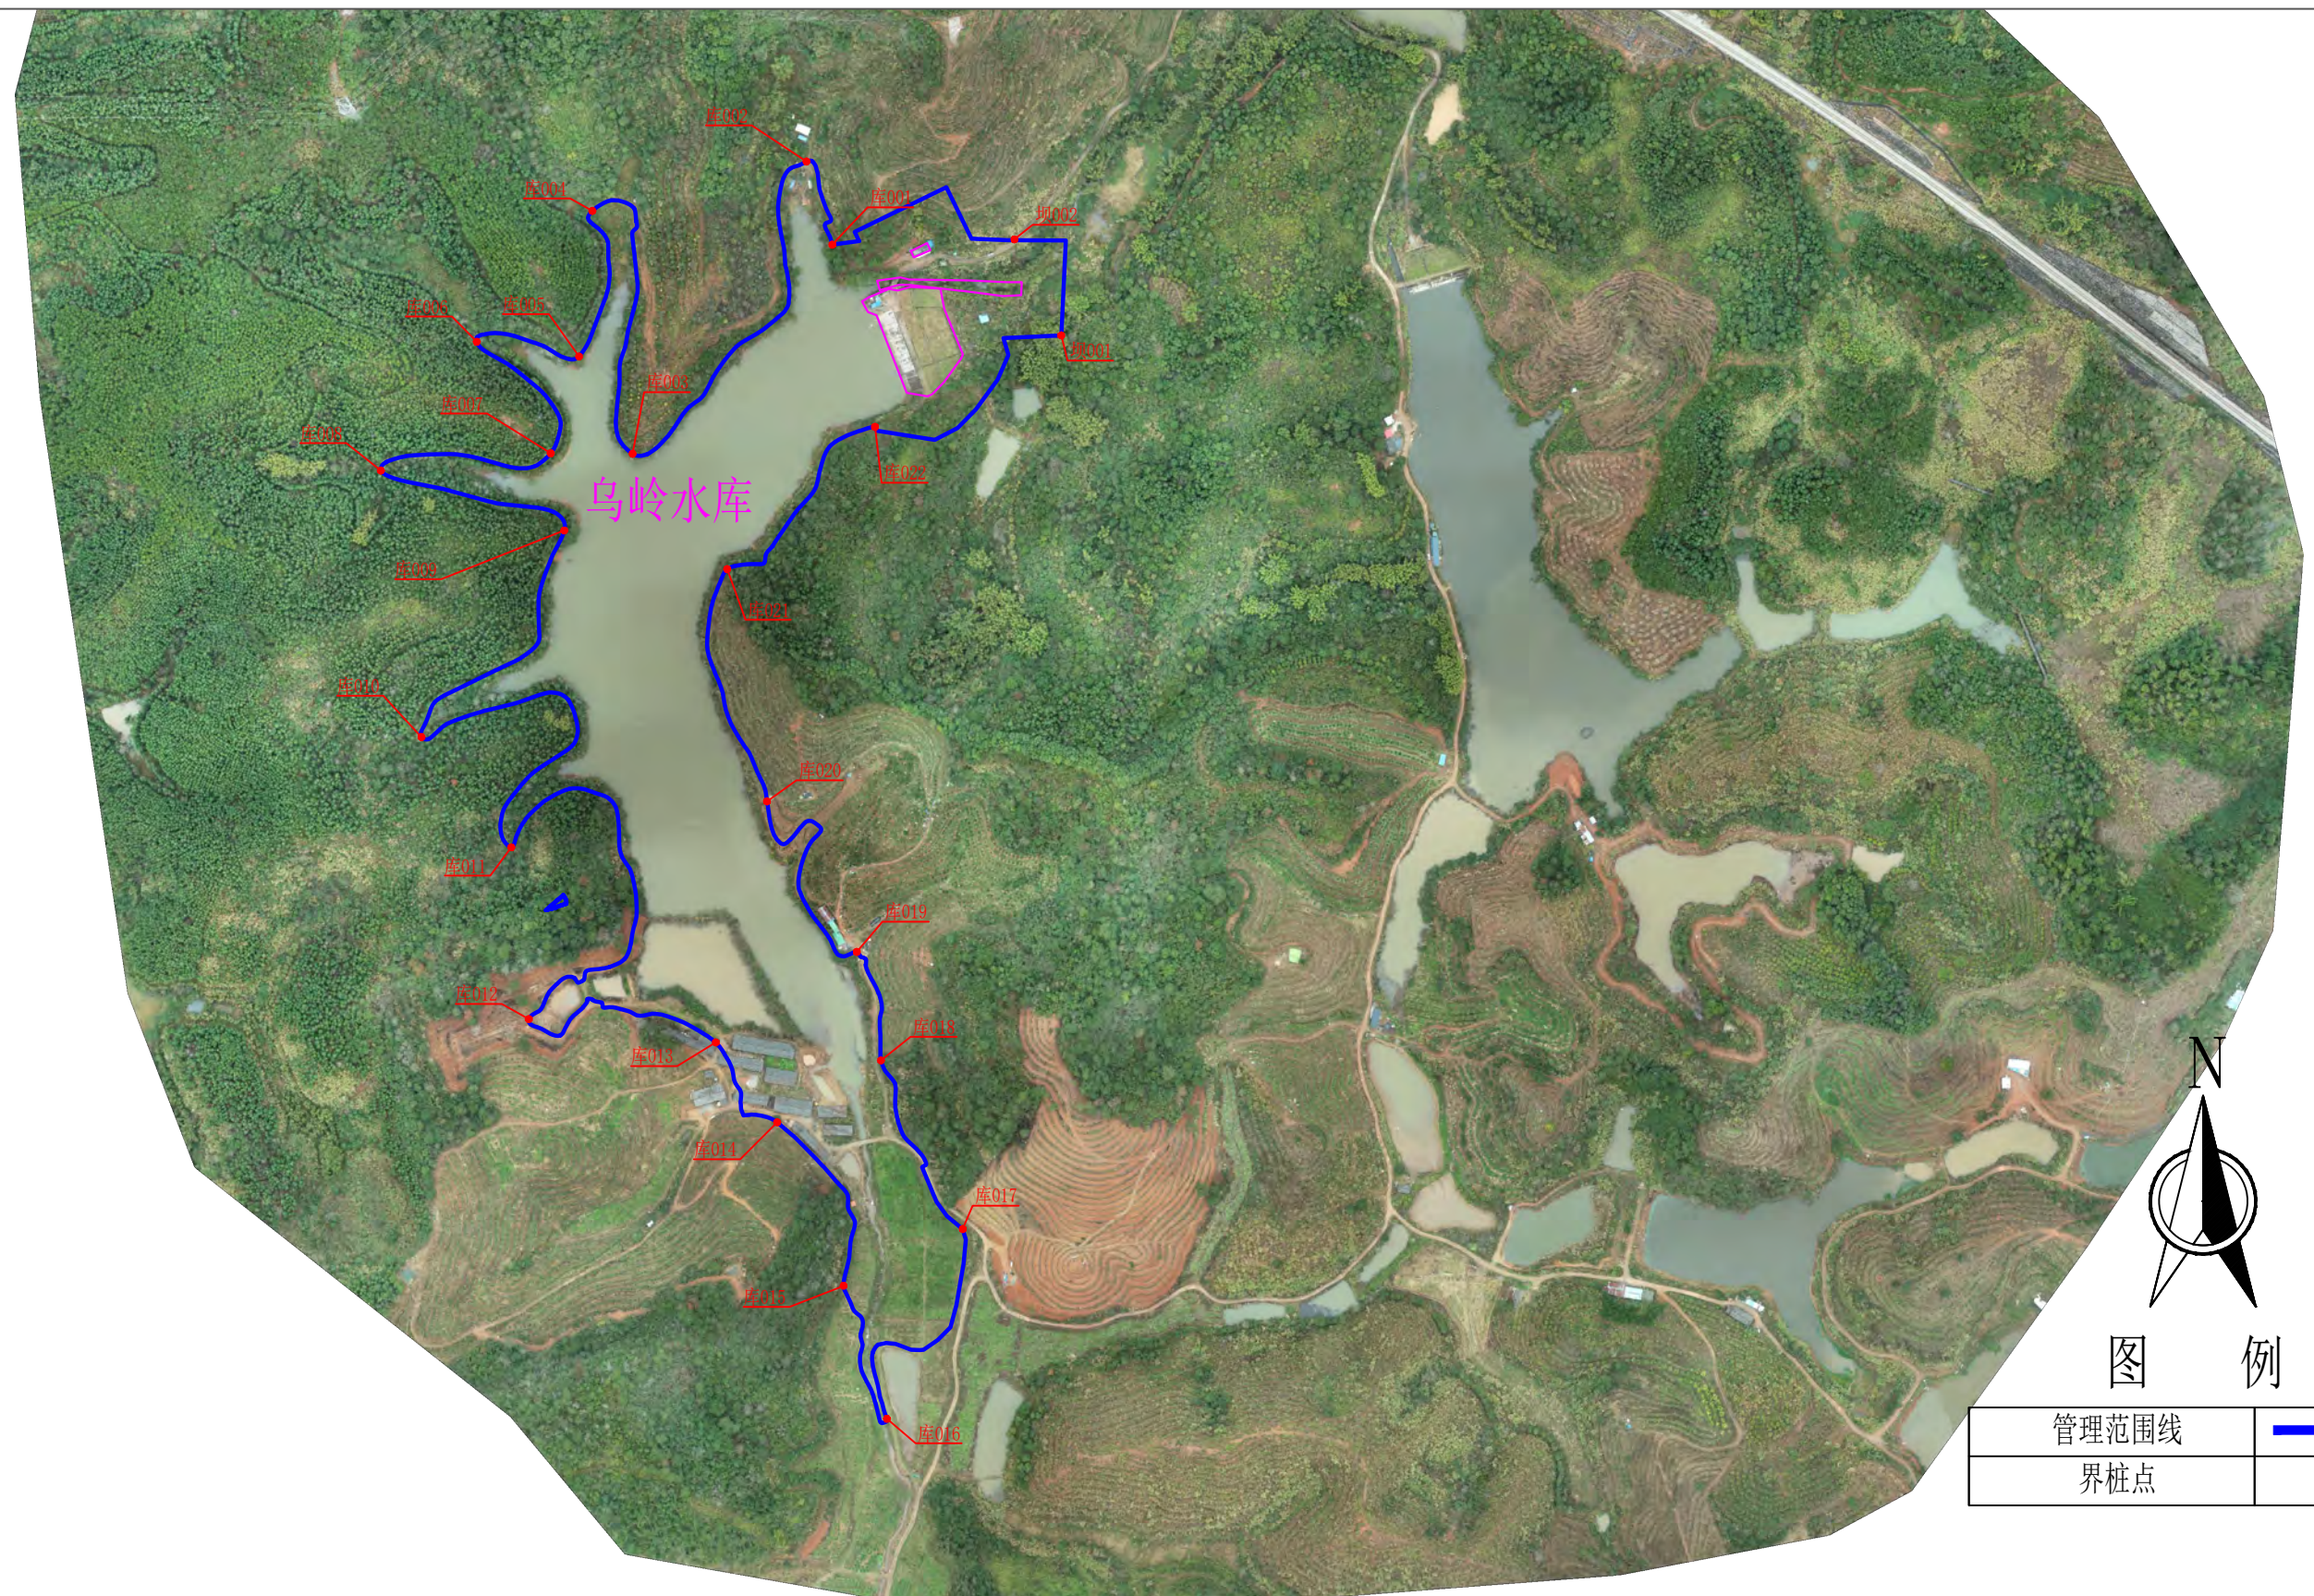

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、乌岭水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（一）型水库，坝顶高程118.80m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


乌岭水库保护范围划定成果图 1:70

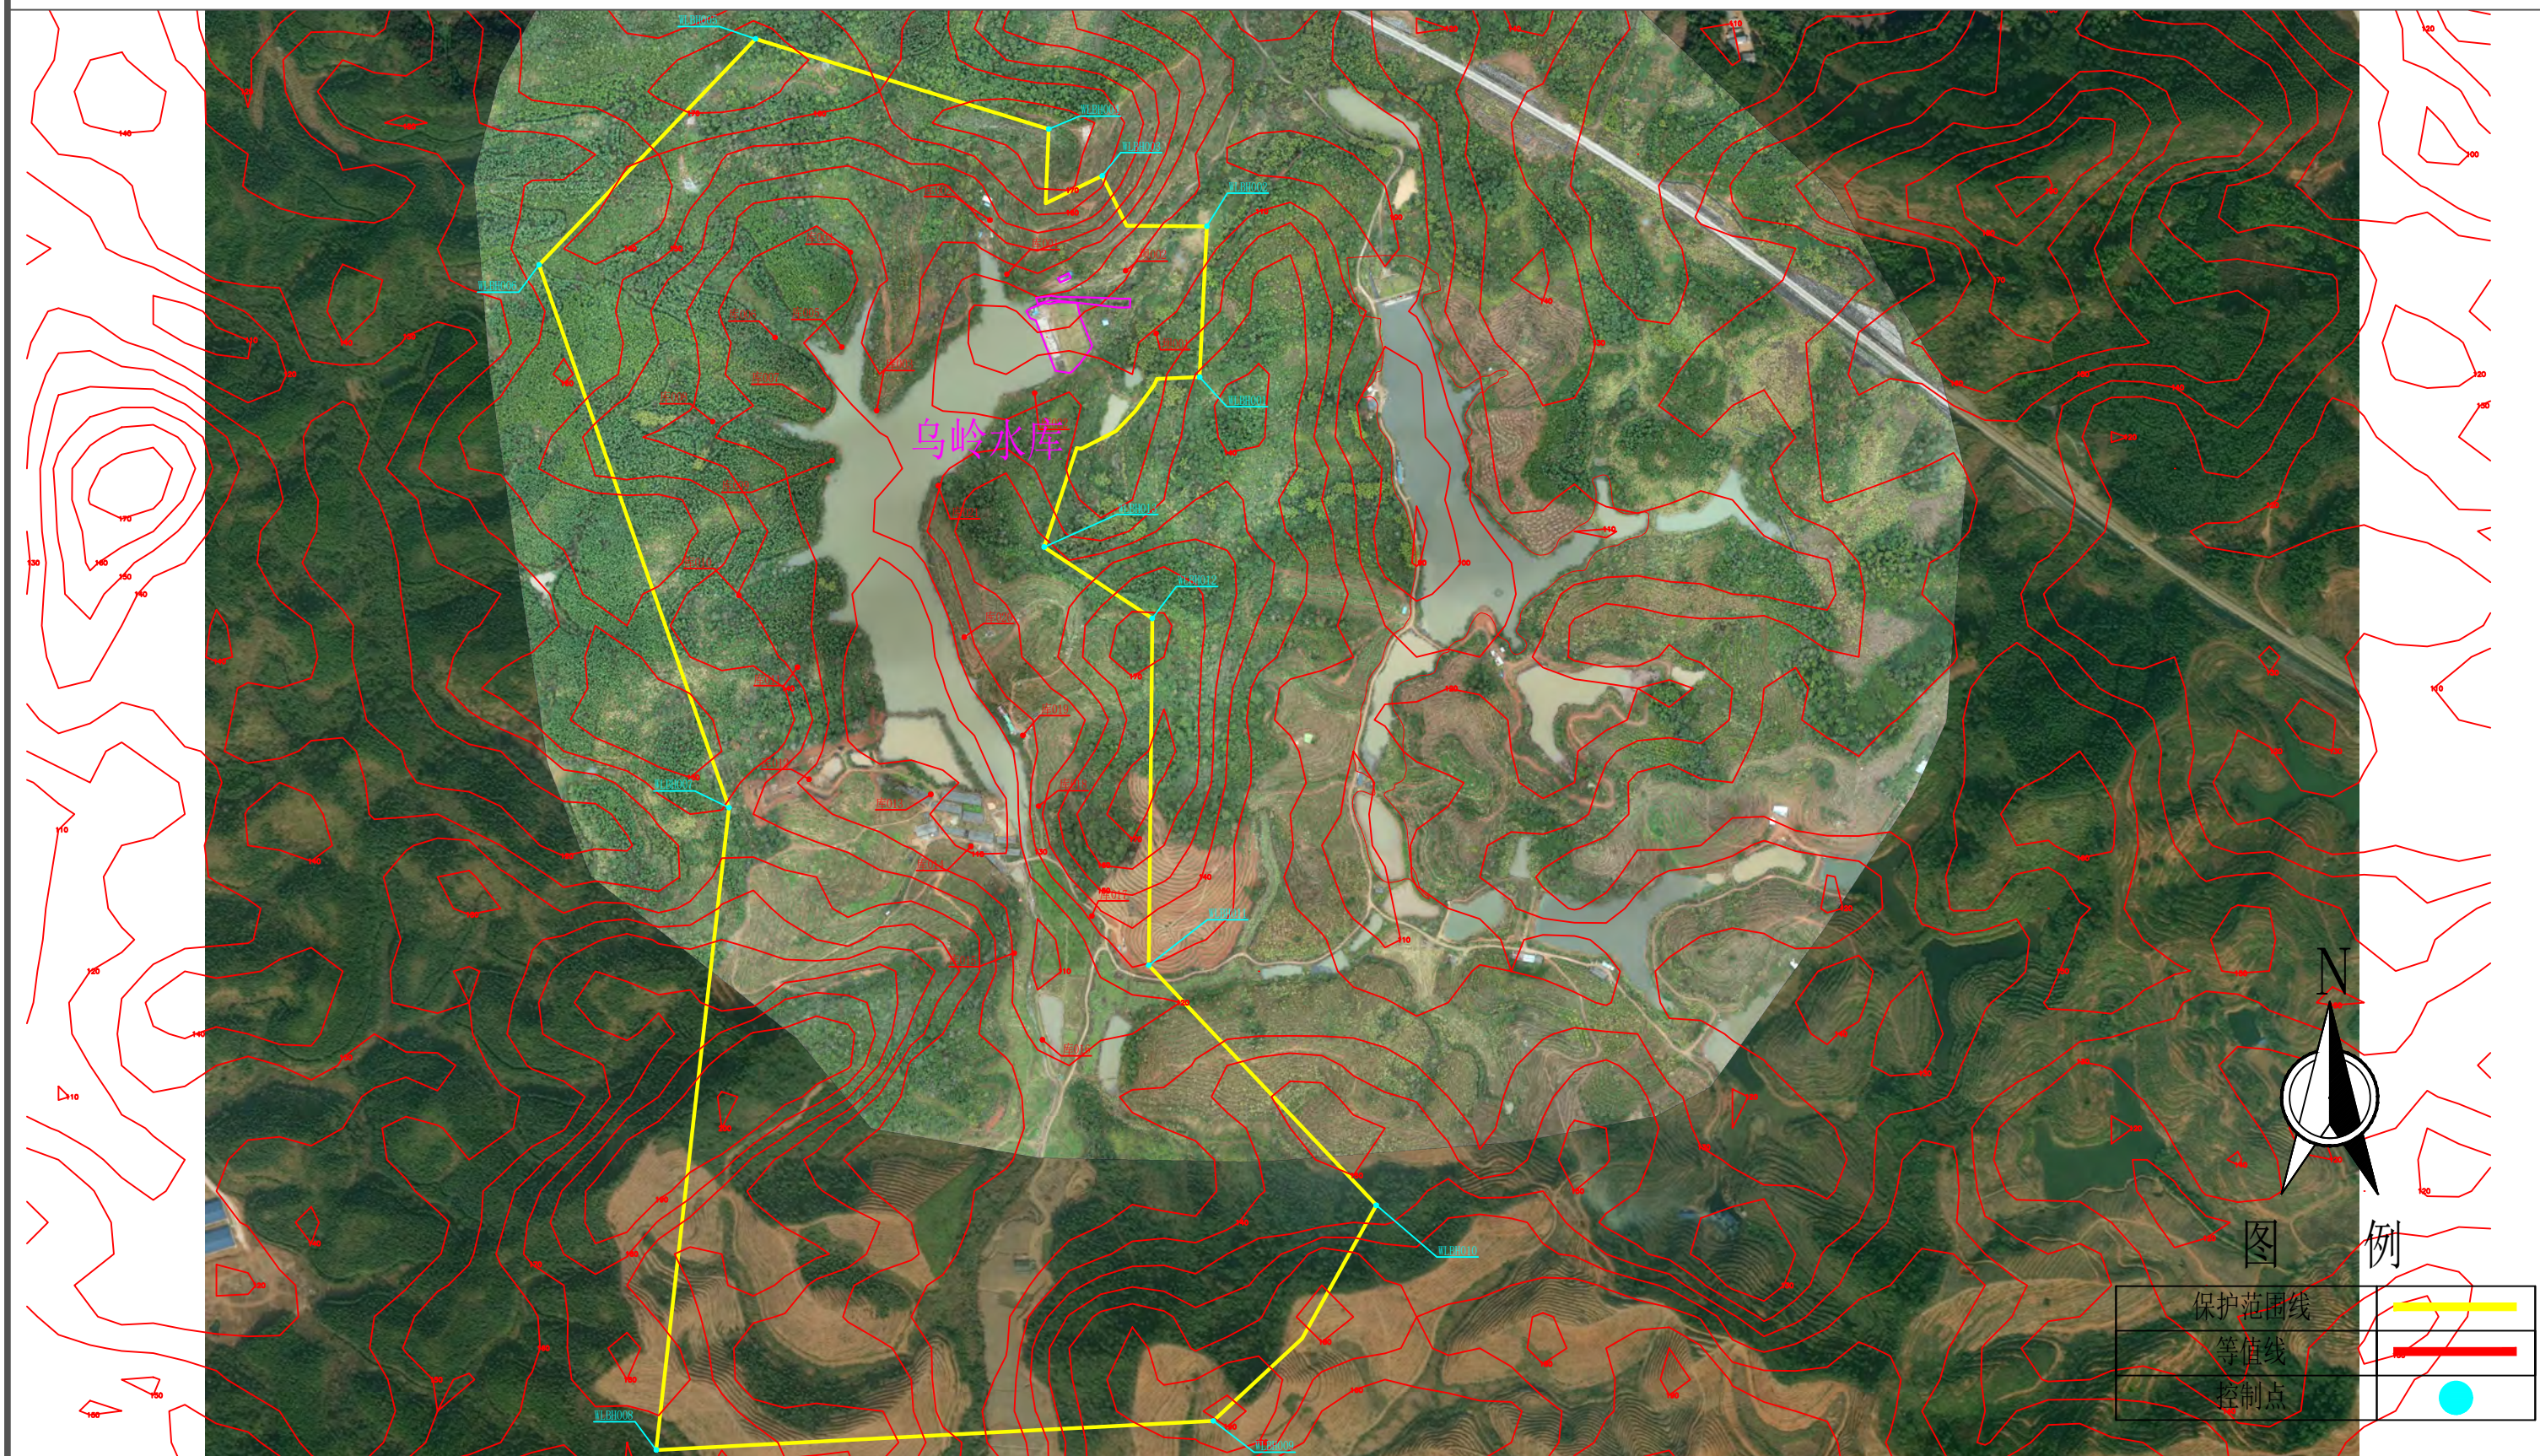

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、乌岭水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（一）型水库，坝顶高程118.80m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


流田水库管理和保护范围划定成果图 1:80

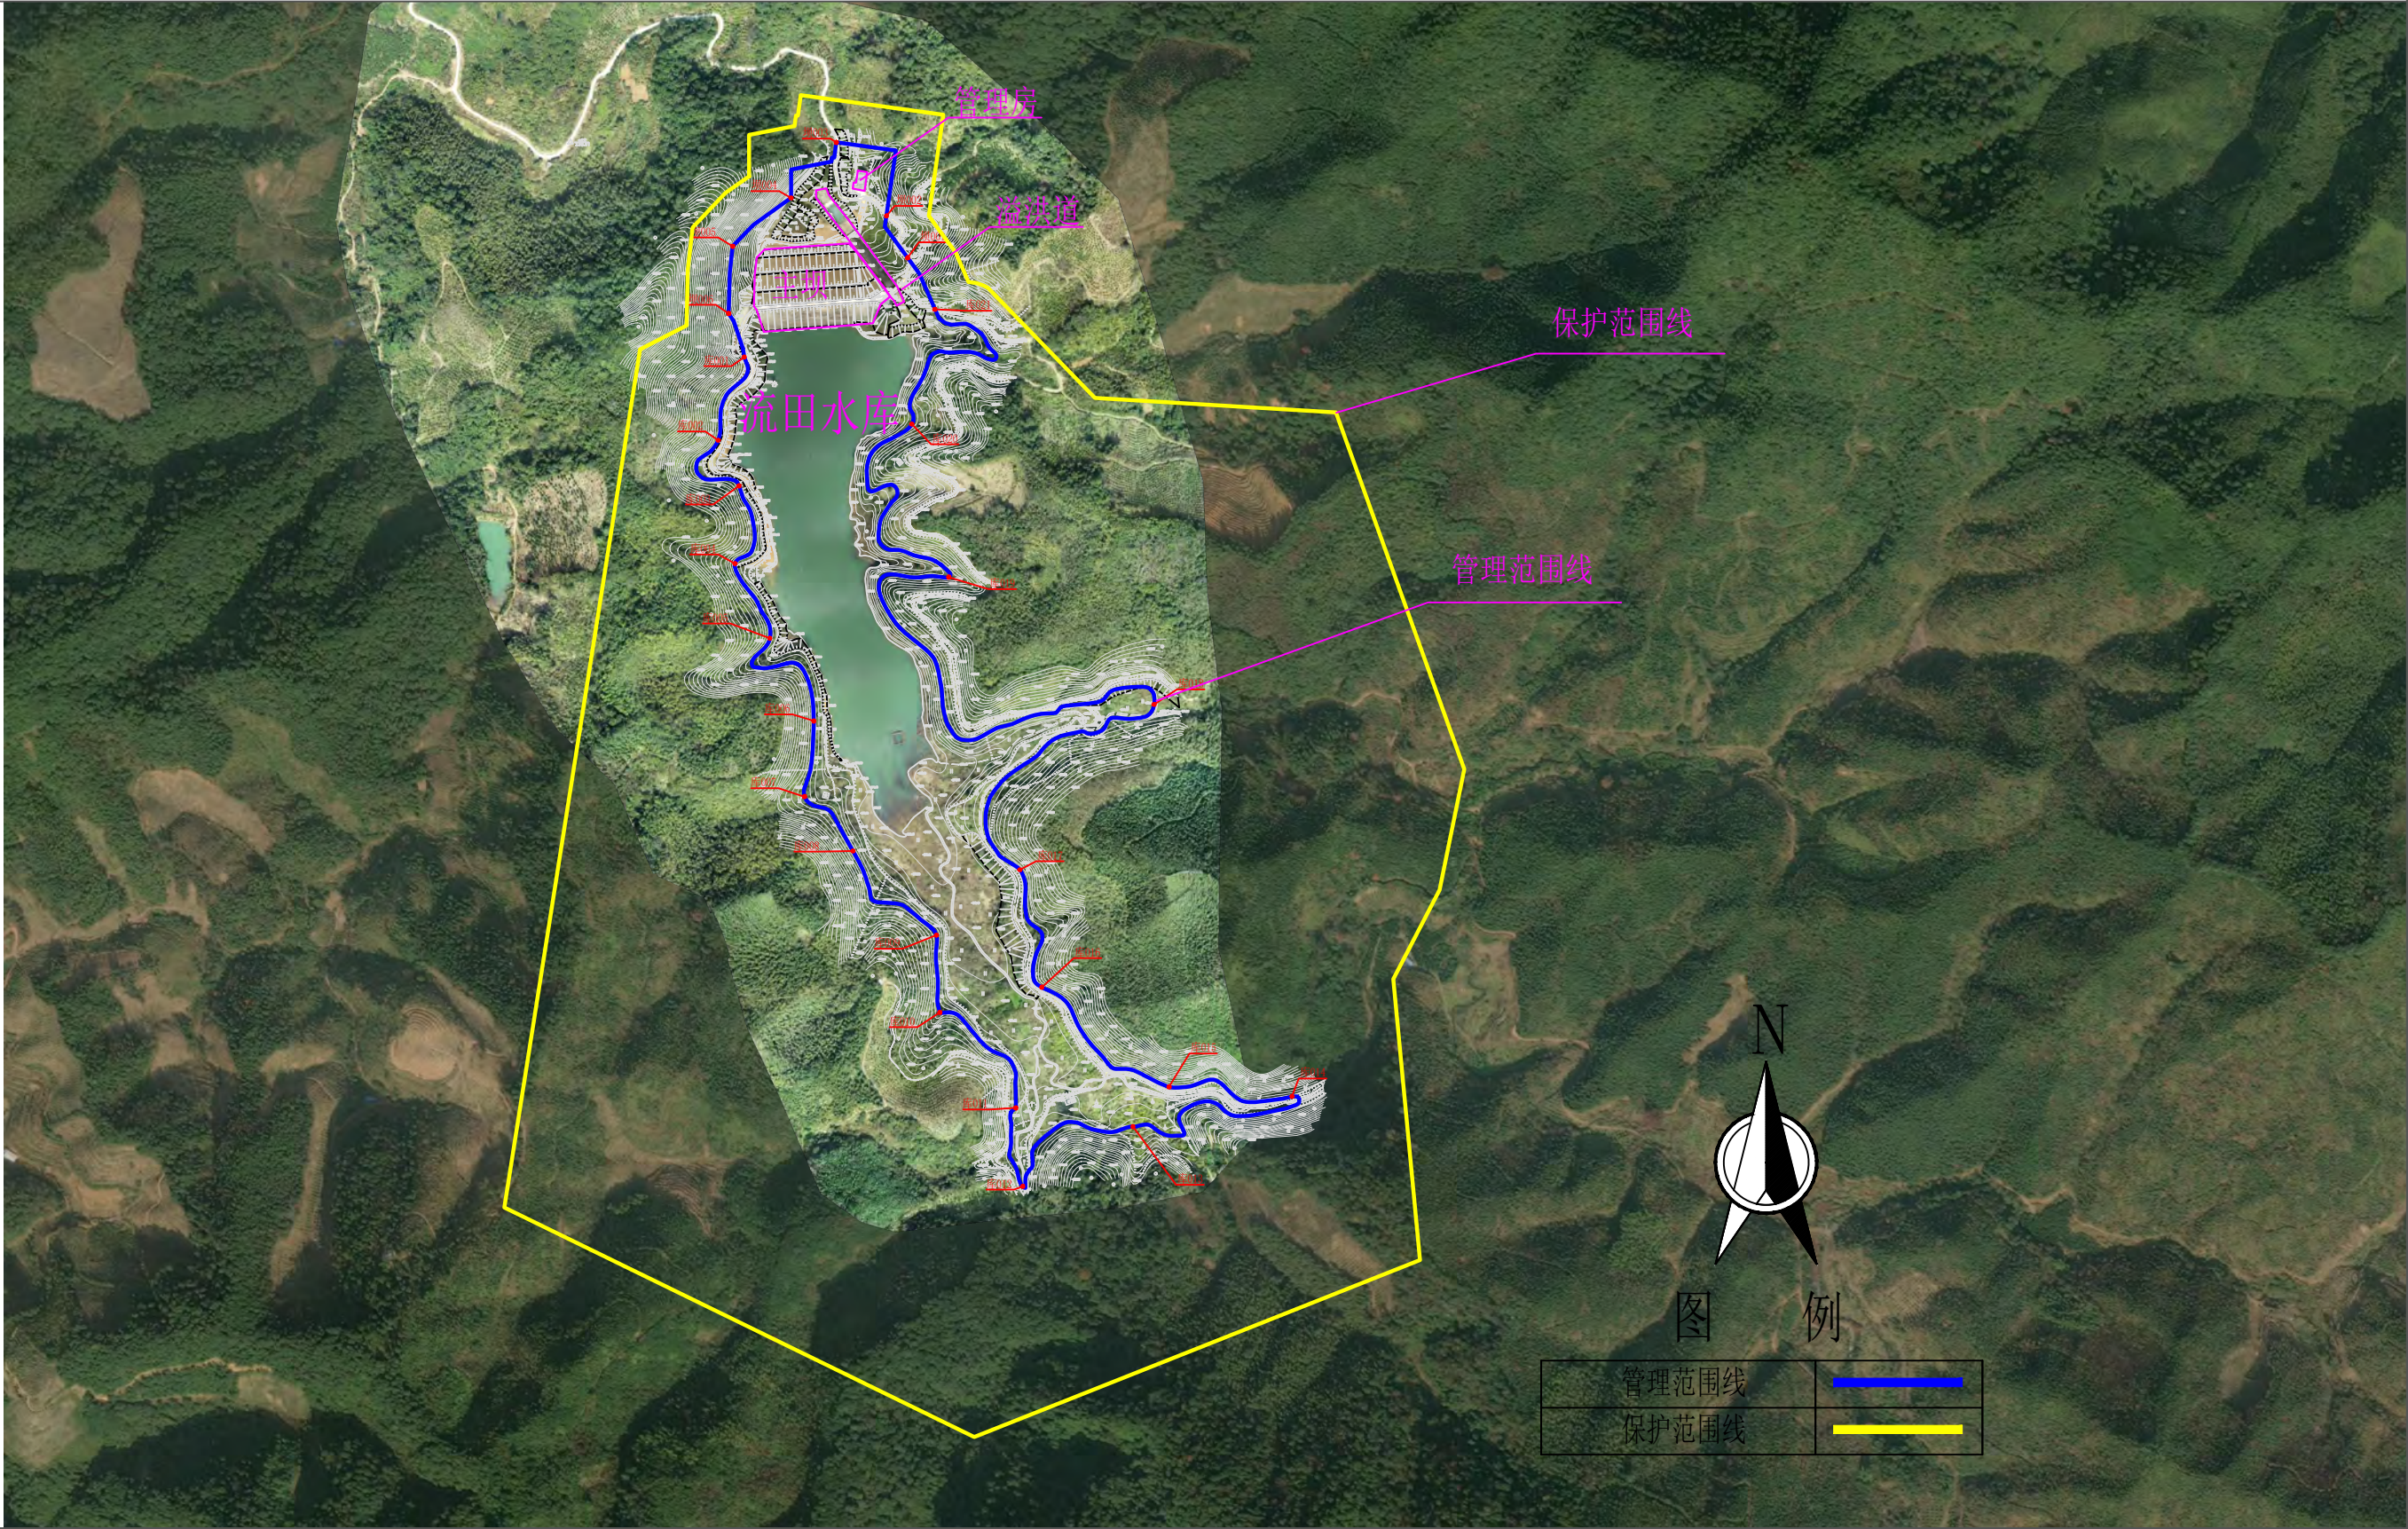

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、流田水库位于始兴县沈所镇，是一座以灌溉、发电为主等综合利用功能的小（一）型水库，坝顶高程292.10m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

流田水库管理范围界桩布设成果图 1:60

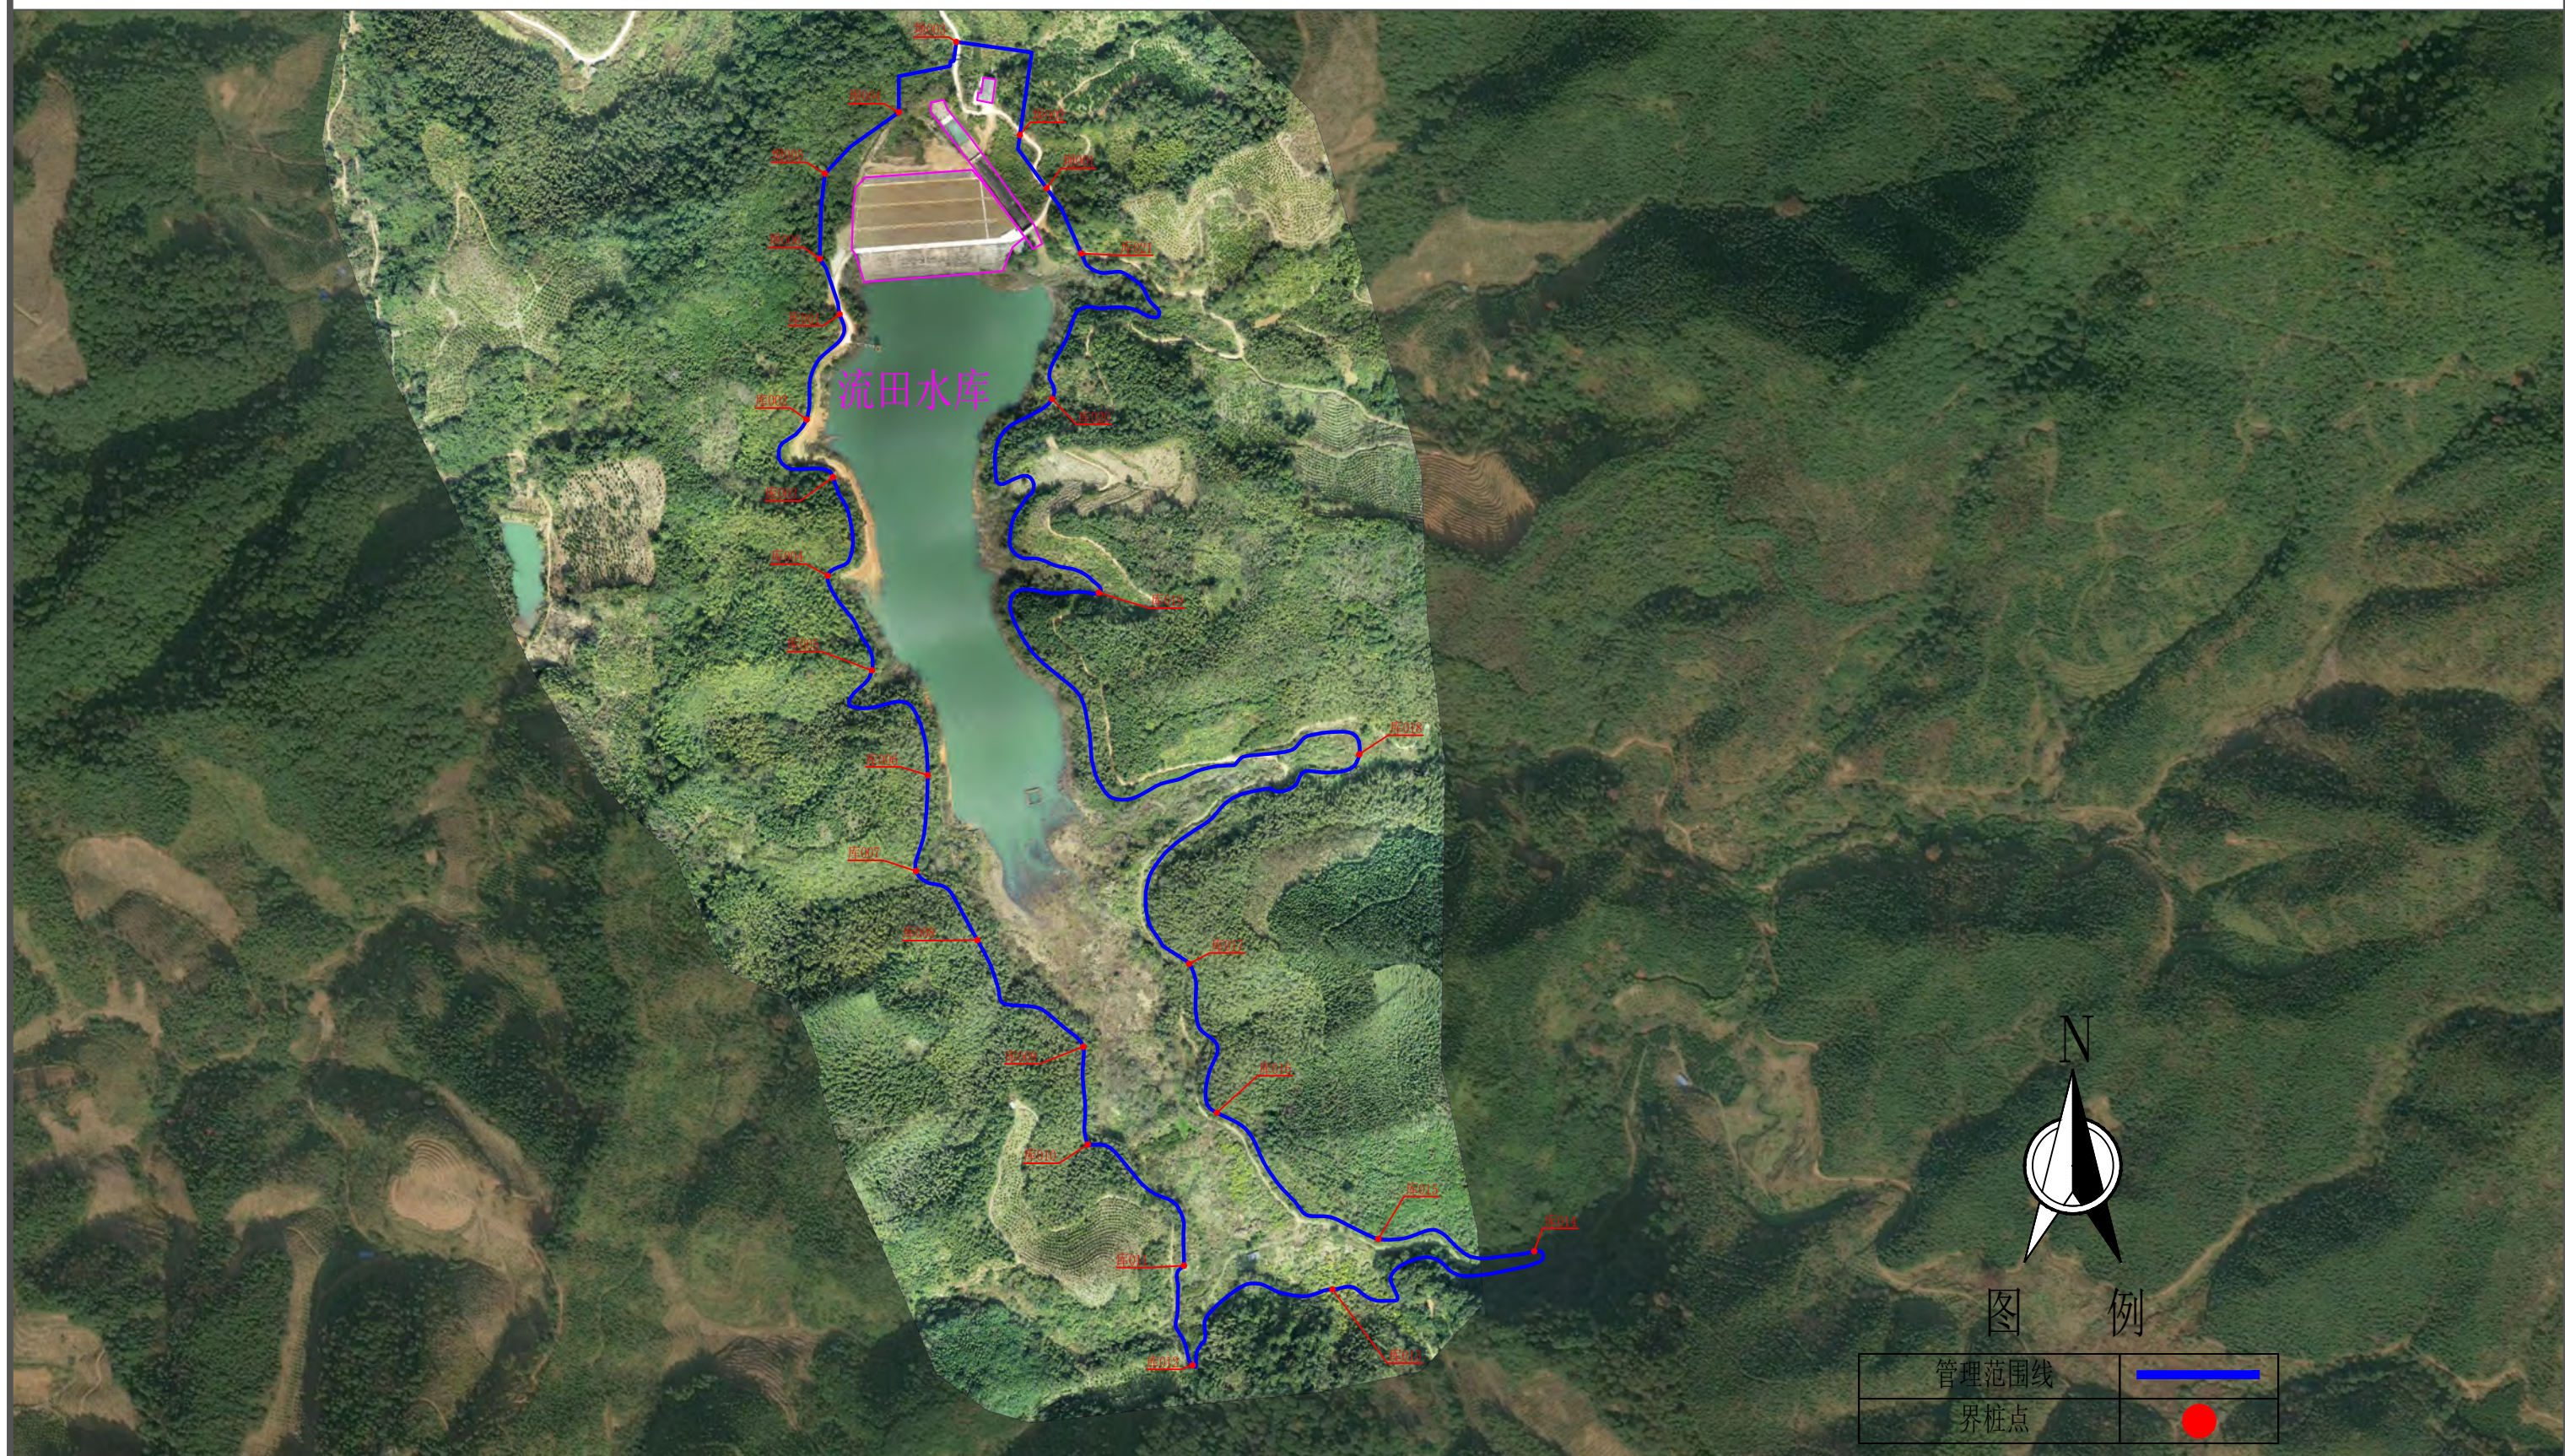

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、流田水库位于始兴县沈所镇，是一座以灌溉、发电为主等综合利用功能的小（一）型水库，坝顶高程292.10m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

流田水库保护范围划定成果图 1:80



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、流田水库位于始兴县沈所镇，是一座以灌溉、发电为主等综合利用功能的小（一）型水库，坝顶高程292.10m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延30m，以坝脚外延30m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延30m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

黄泥塘水库管理和保护范围划定成果图 1:50

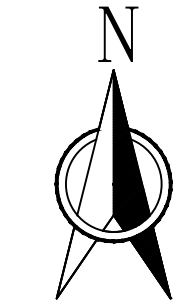



图 例

管理范围线	—
保护范围线	—

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、黄泥塘水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程121.04m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

黄泥塘水库管理范围界桩布设成果图 1:20

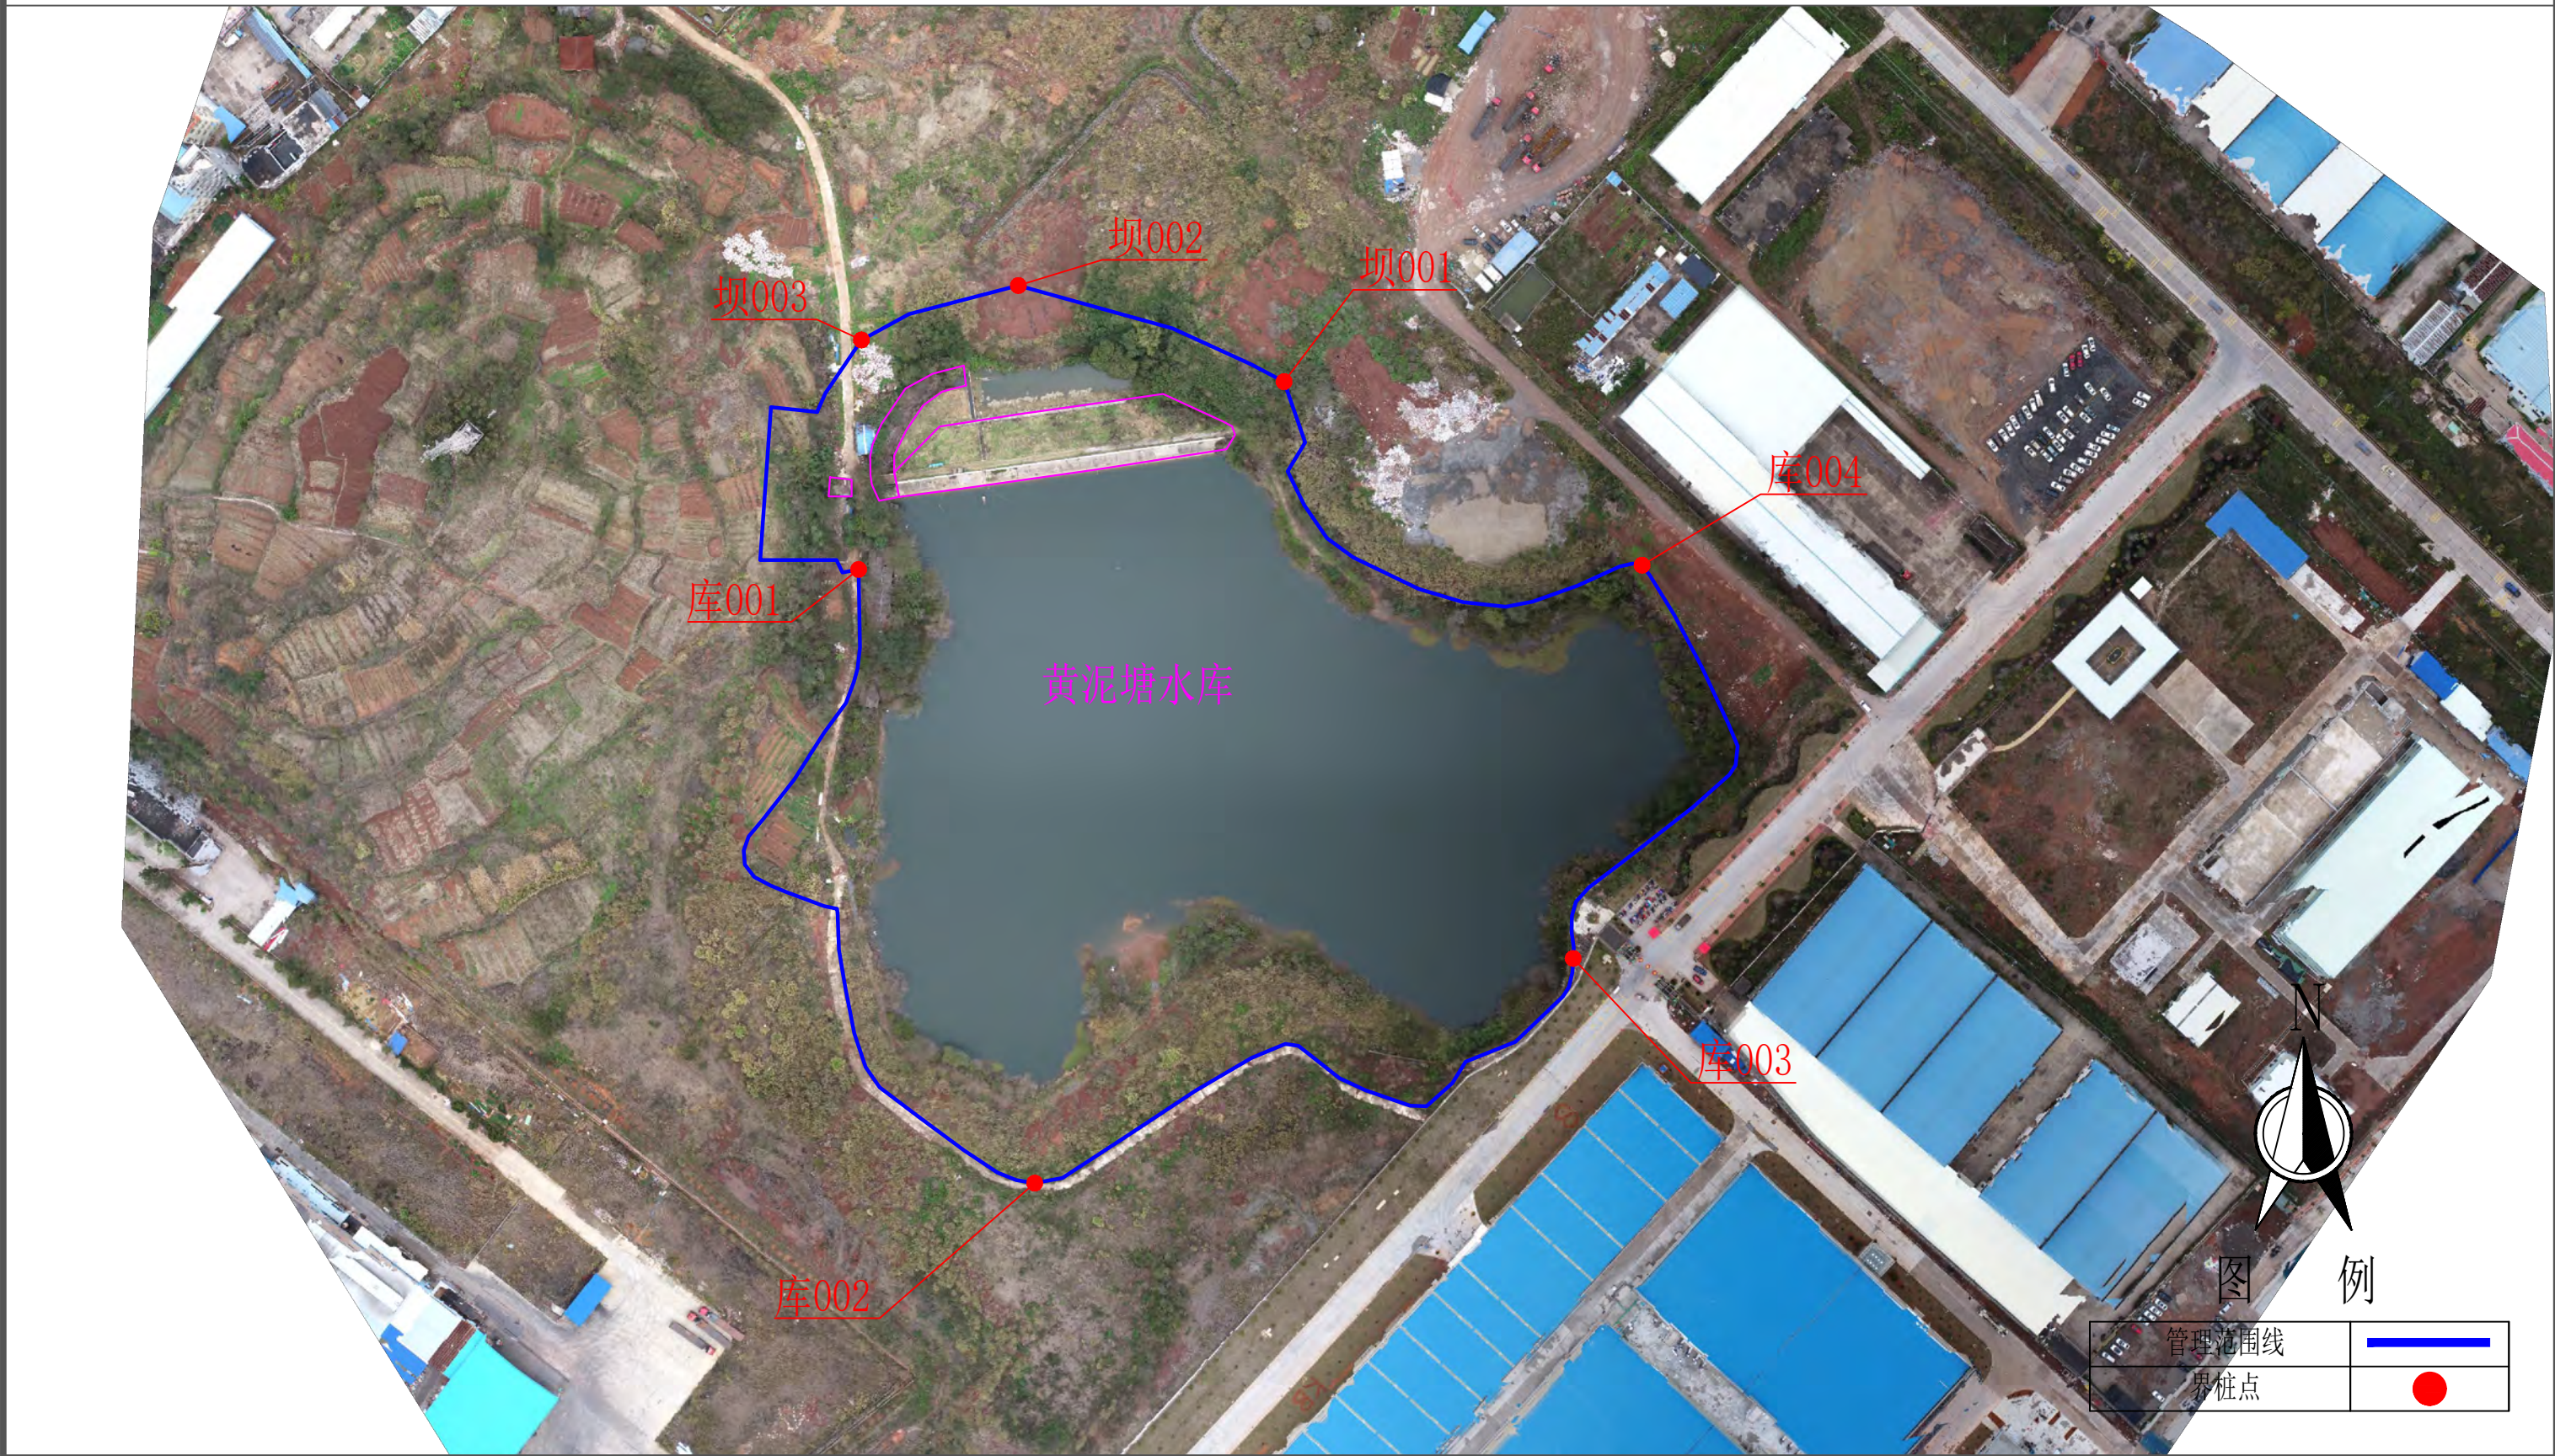

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、黄泥塘水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程121.04m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


黄泥塘水库保护范围划定成果图 1:90



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、黄泥塘水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程121.04m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


冷水坑水库管理和保护范围划定成果图 1:40

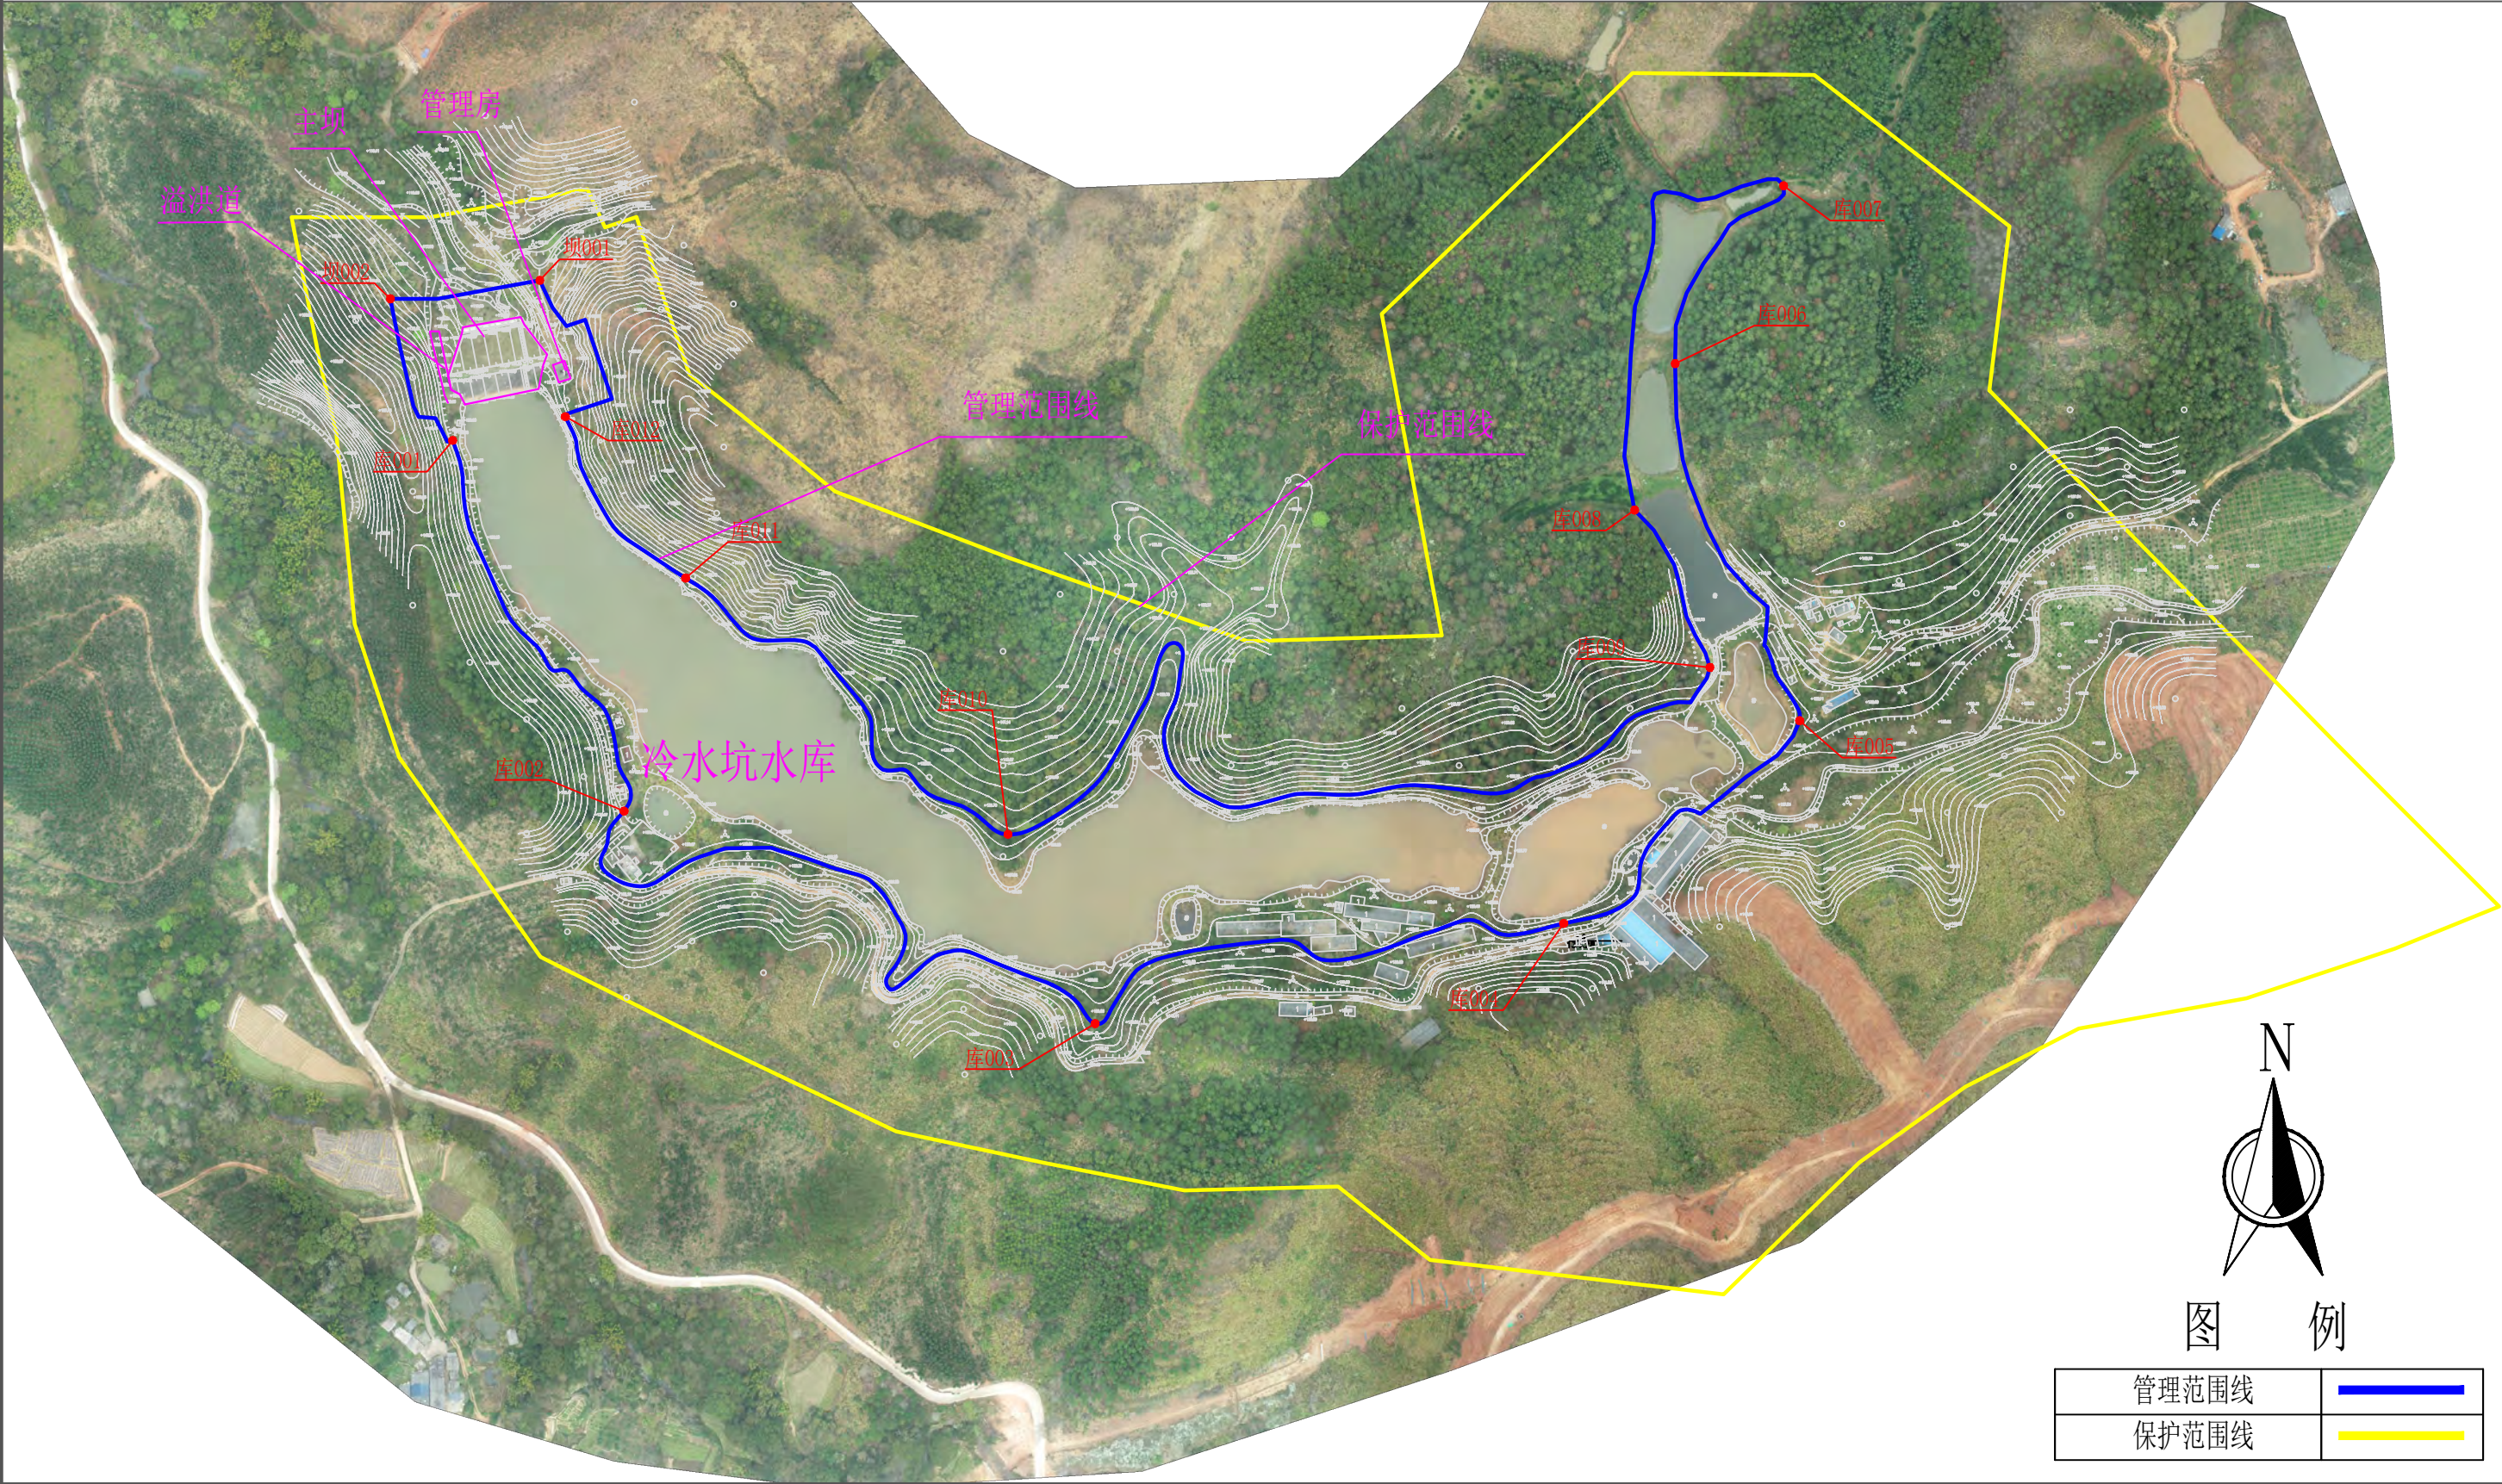

说明：

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、冷水坑水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为的小（二）型水库，坝顶高程131.30m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


冷水坑水库管理范围界桩布设成果图 1:30

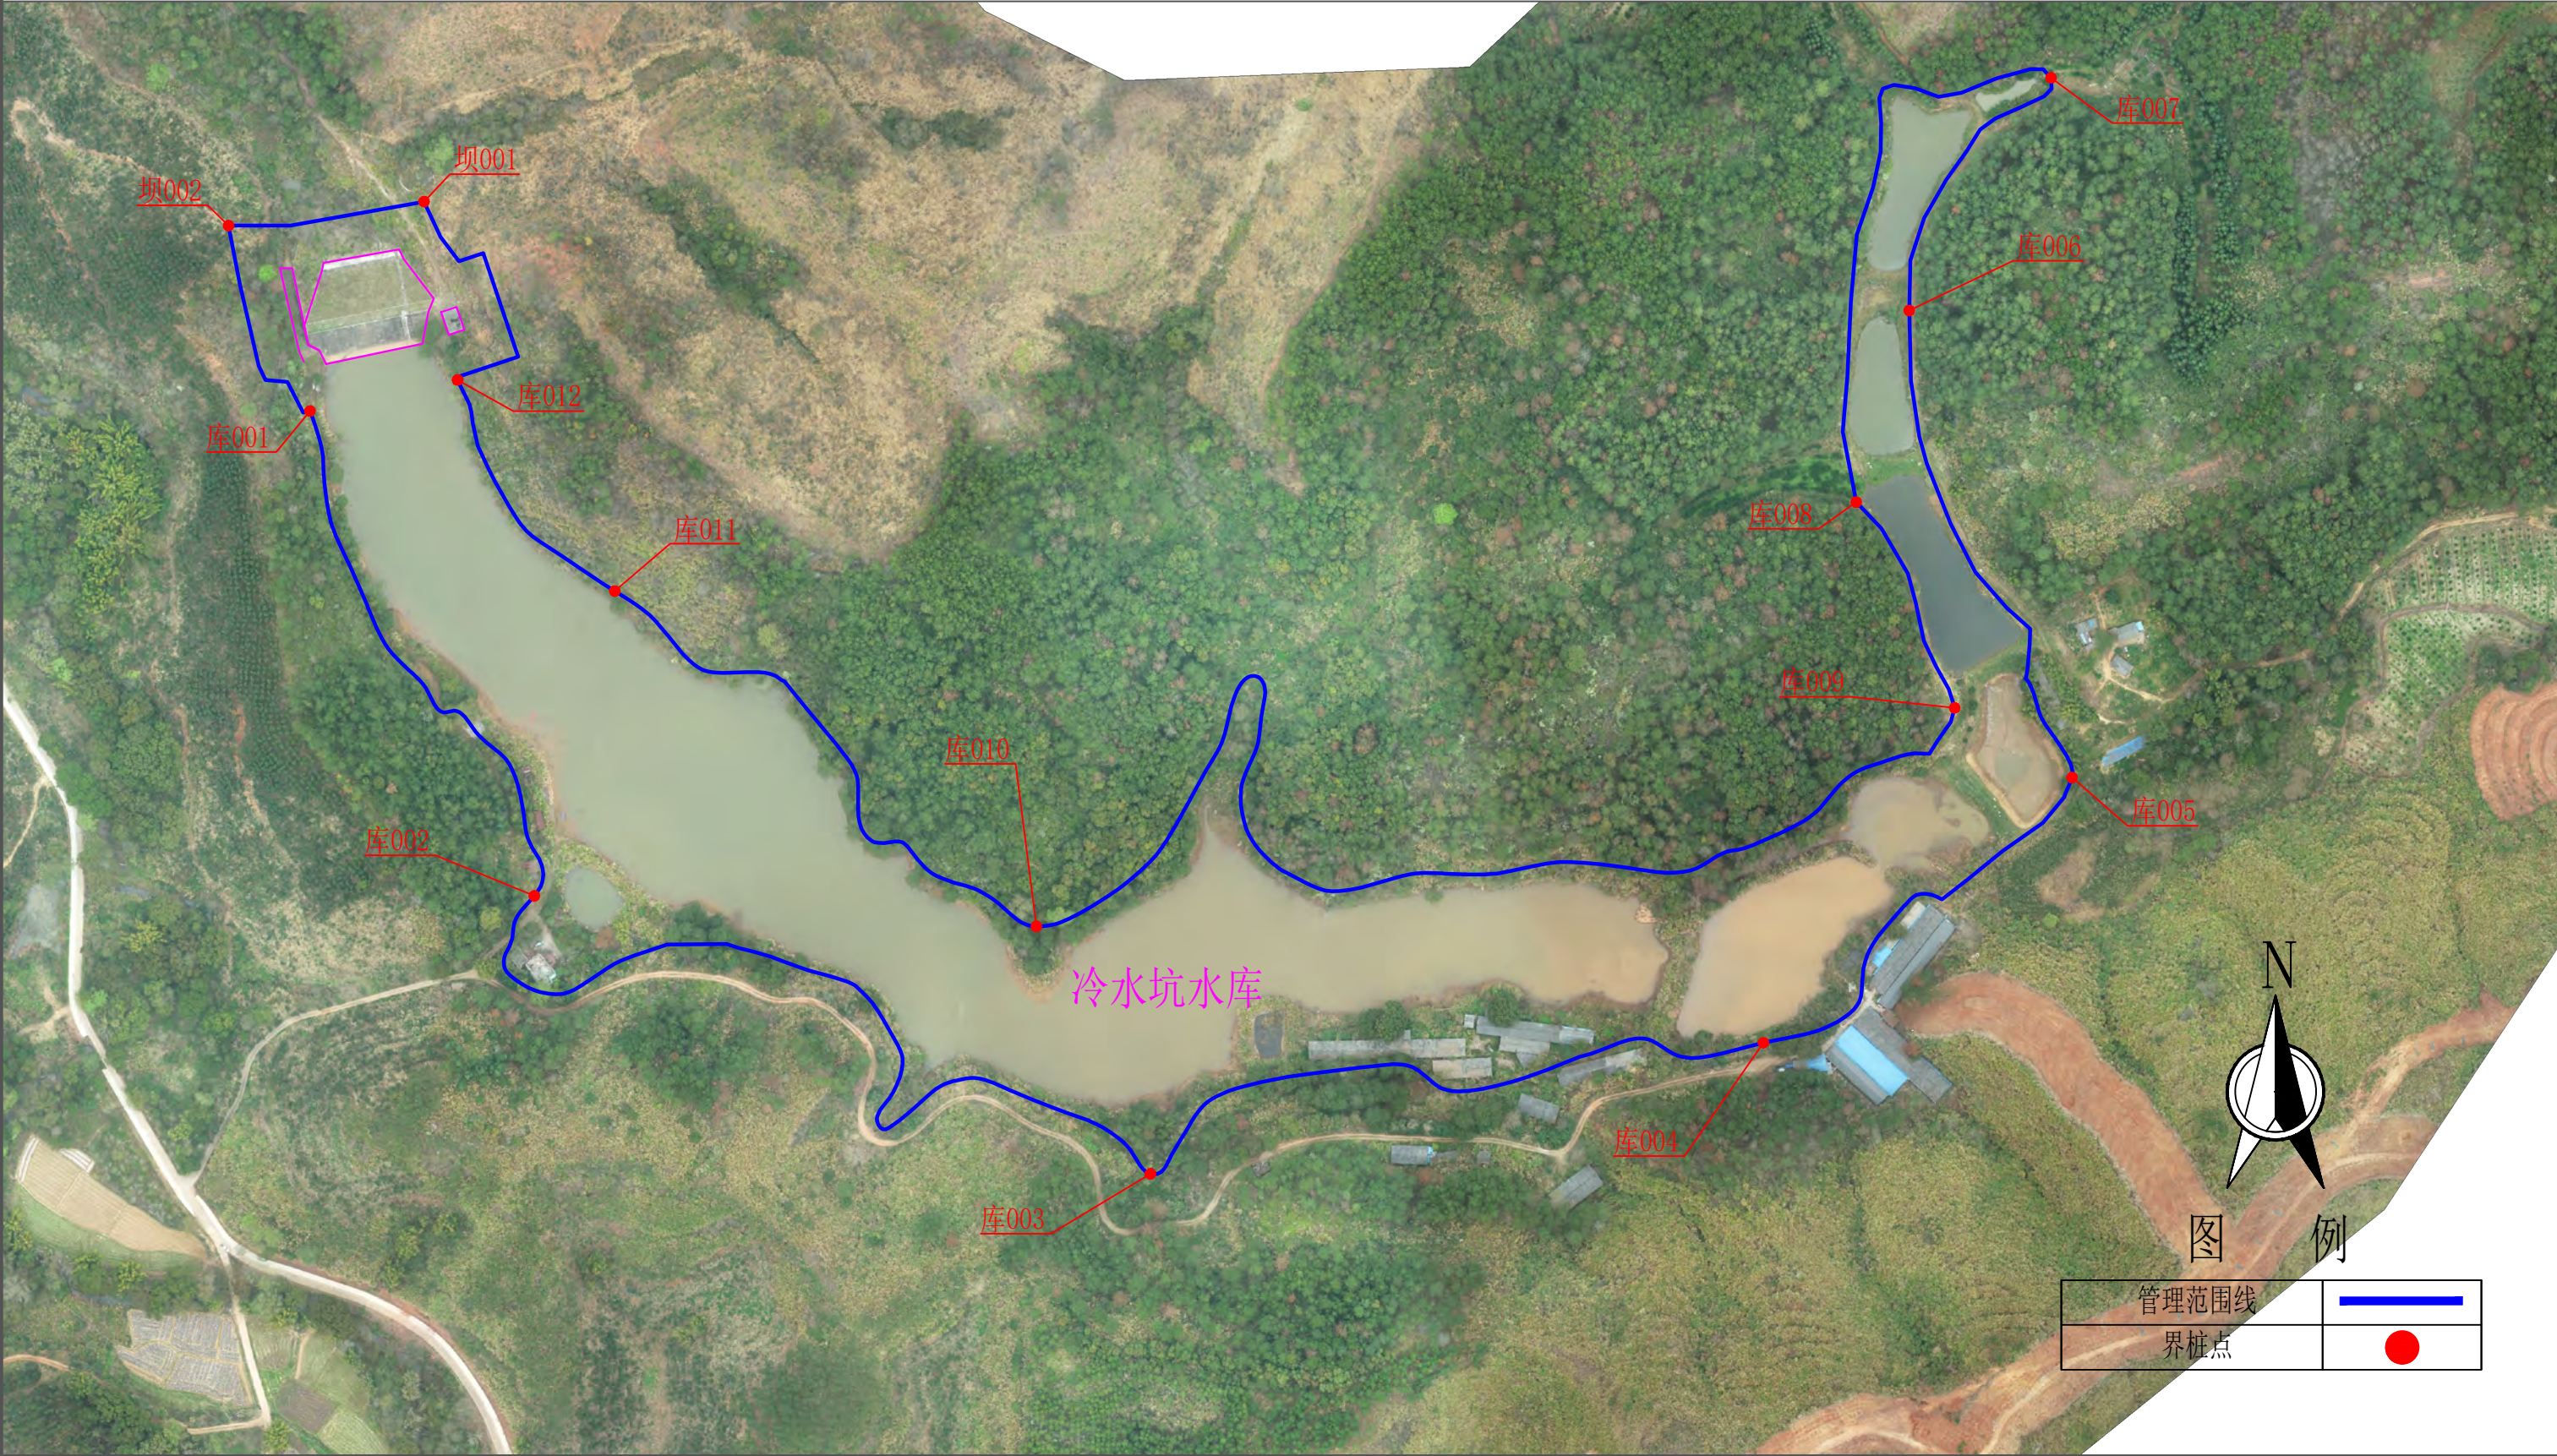

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、冷水坑水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程131.30m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


冷水坑水库保护范围划定成果图 1:50

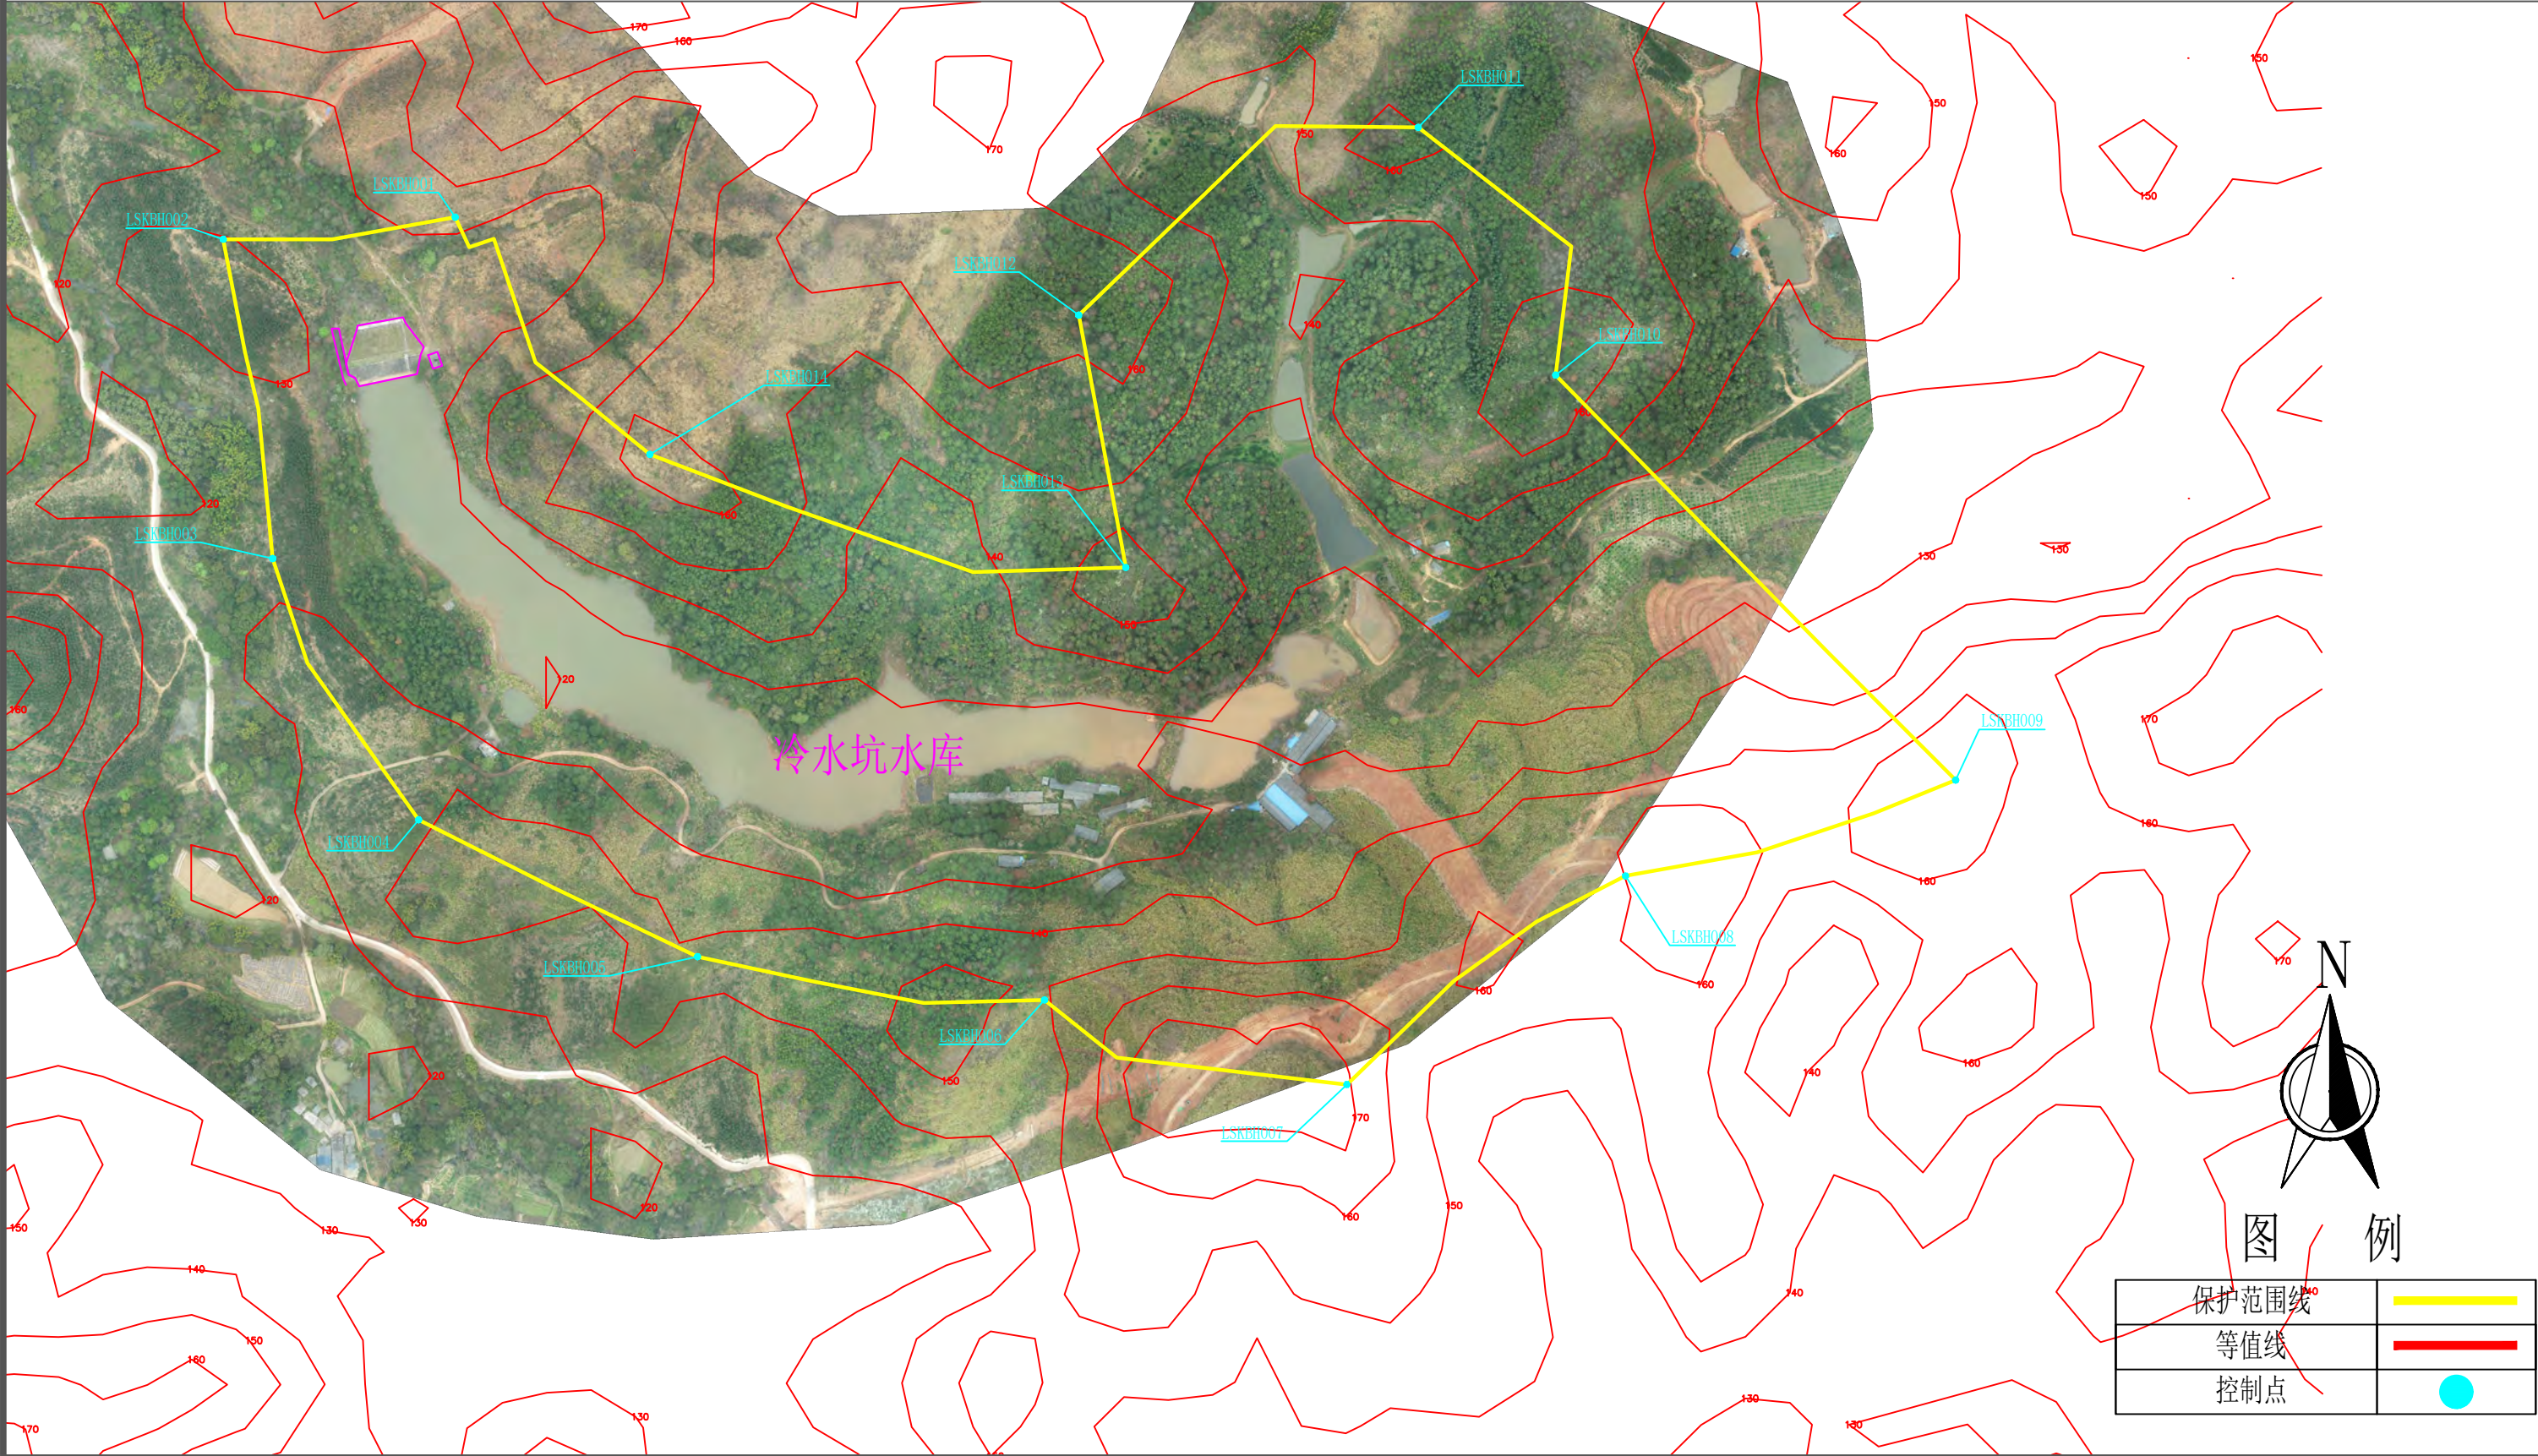

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、冷水坑水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程131.30m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

连塘水库管理和保护范围划定成果图 1:40

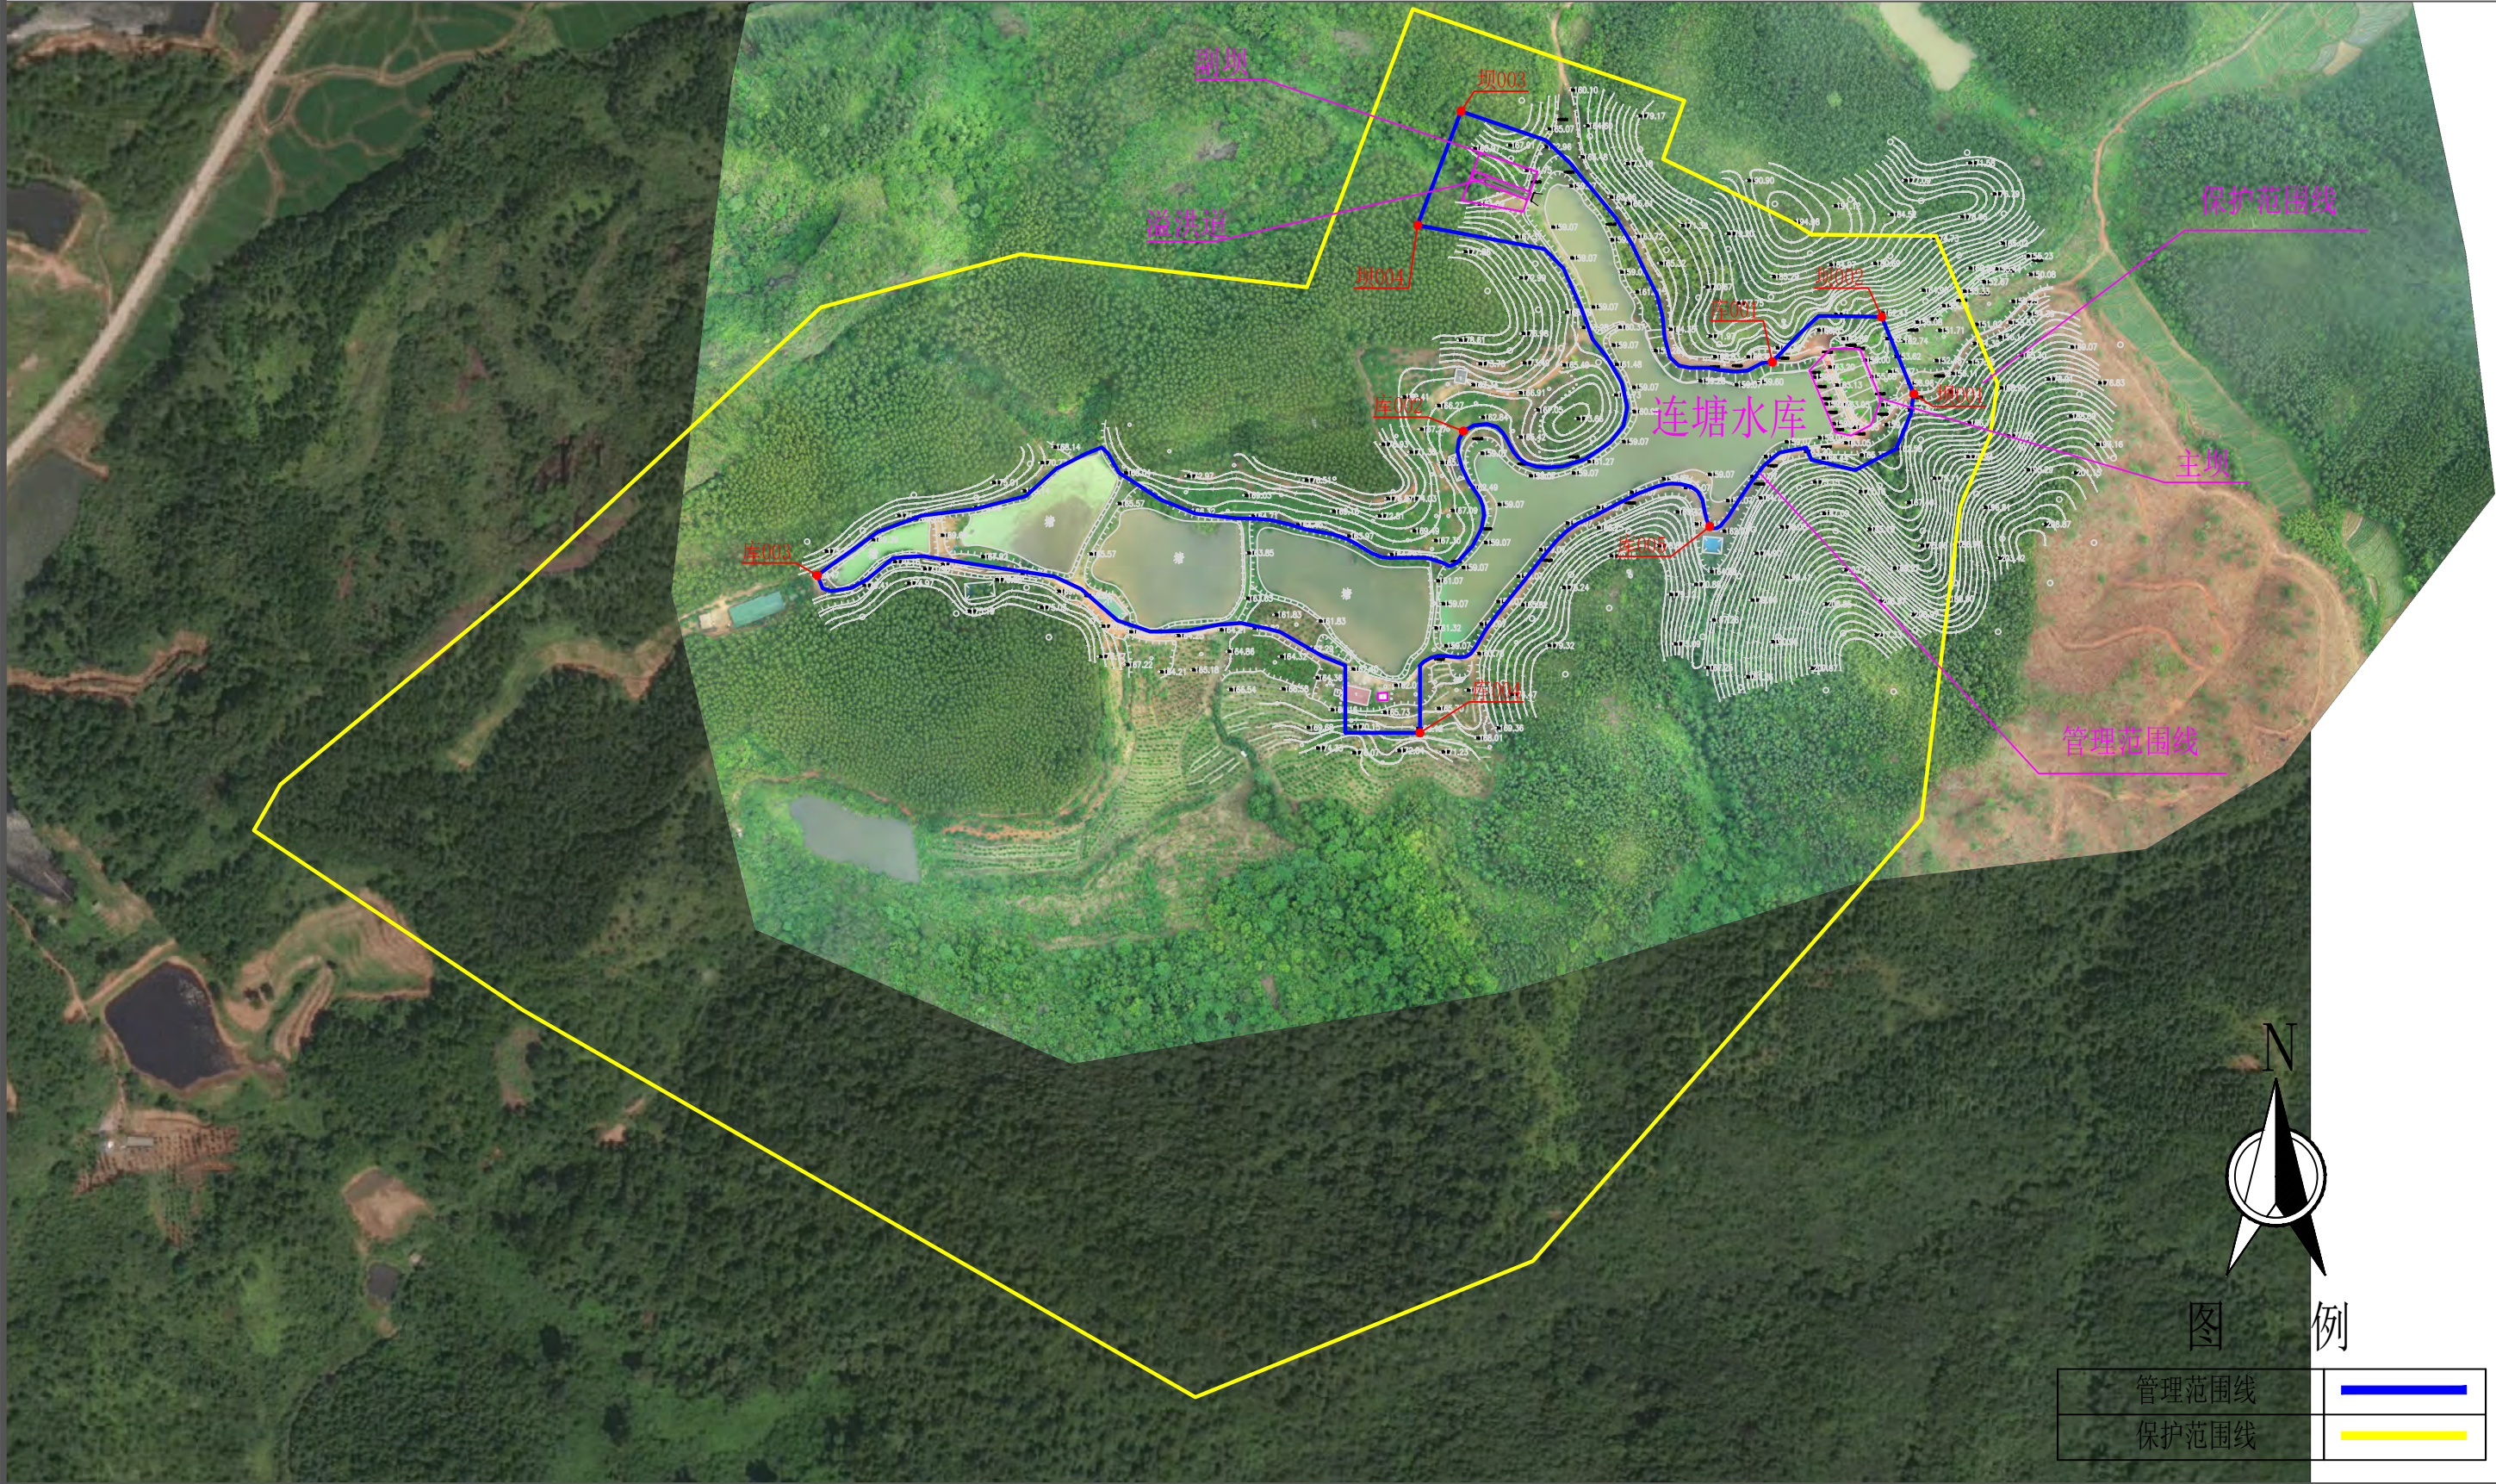

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、连塘水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程163.20m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


连塘水库管理范围界桩布设成果图 1:20



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、连塘水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程163.20m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


连塘水库保护范围划定成果图 1:40

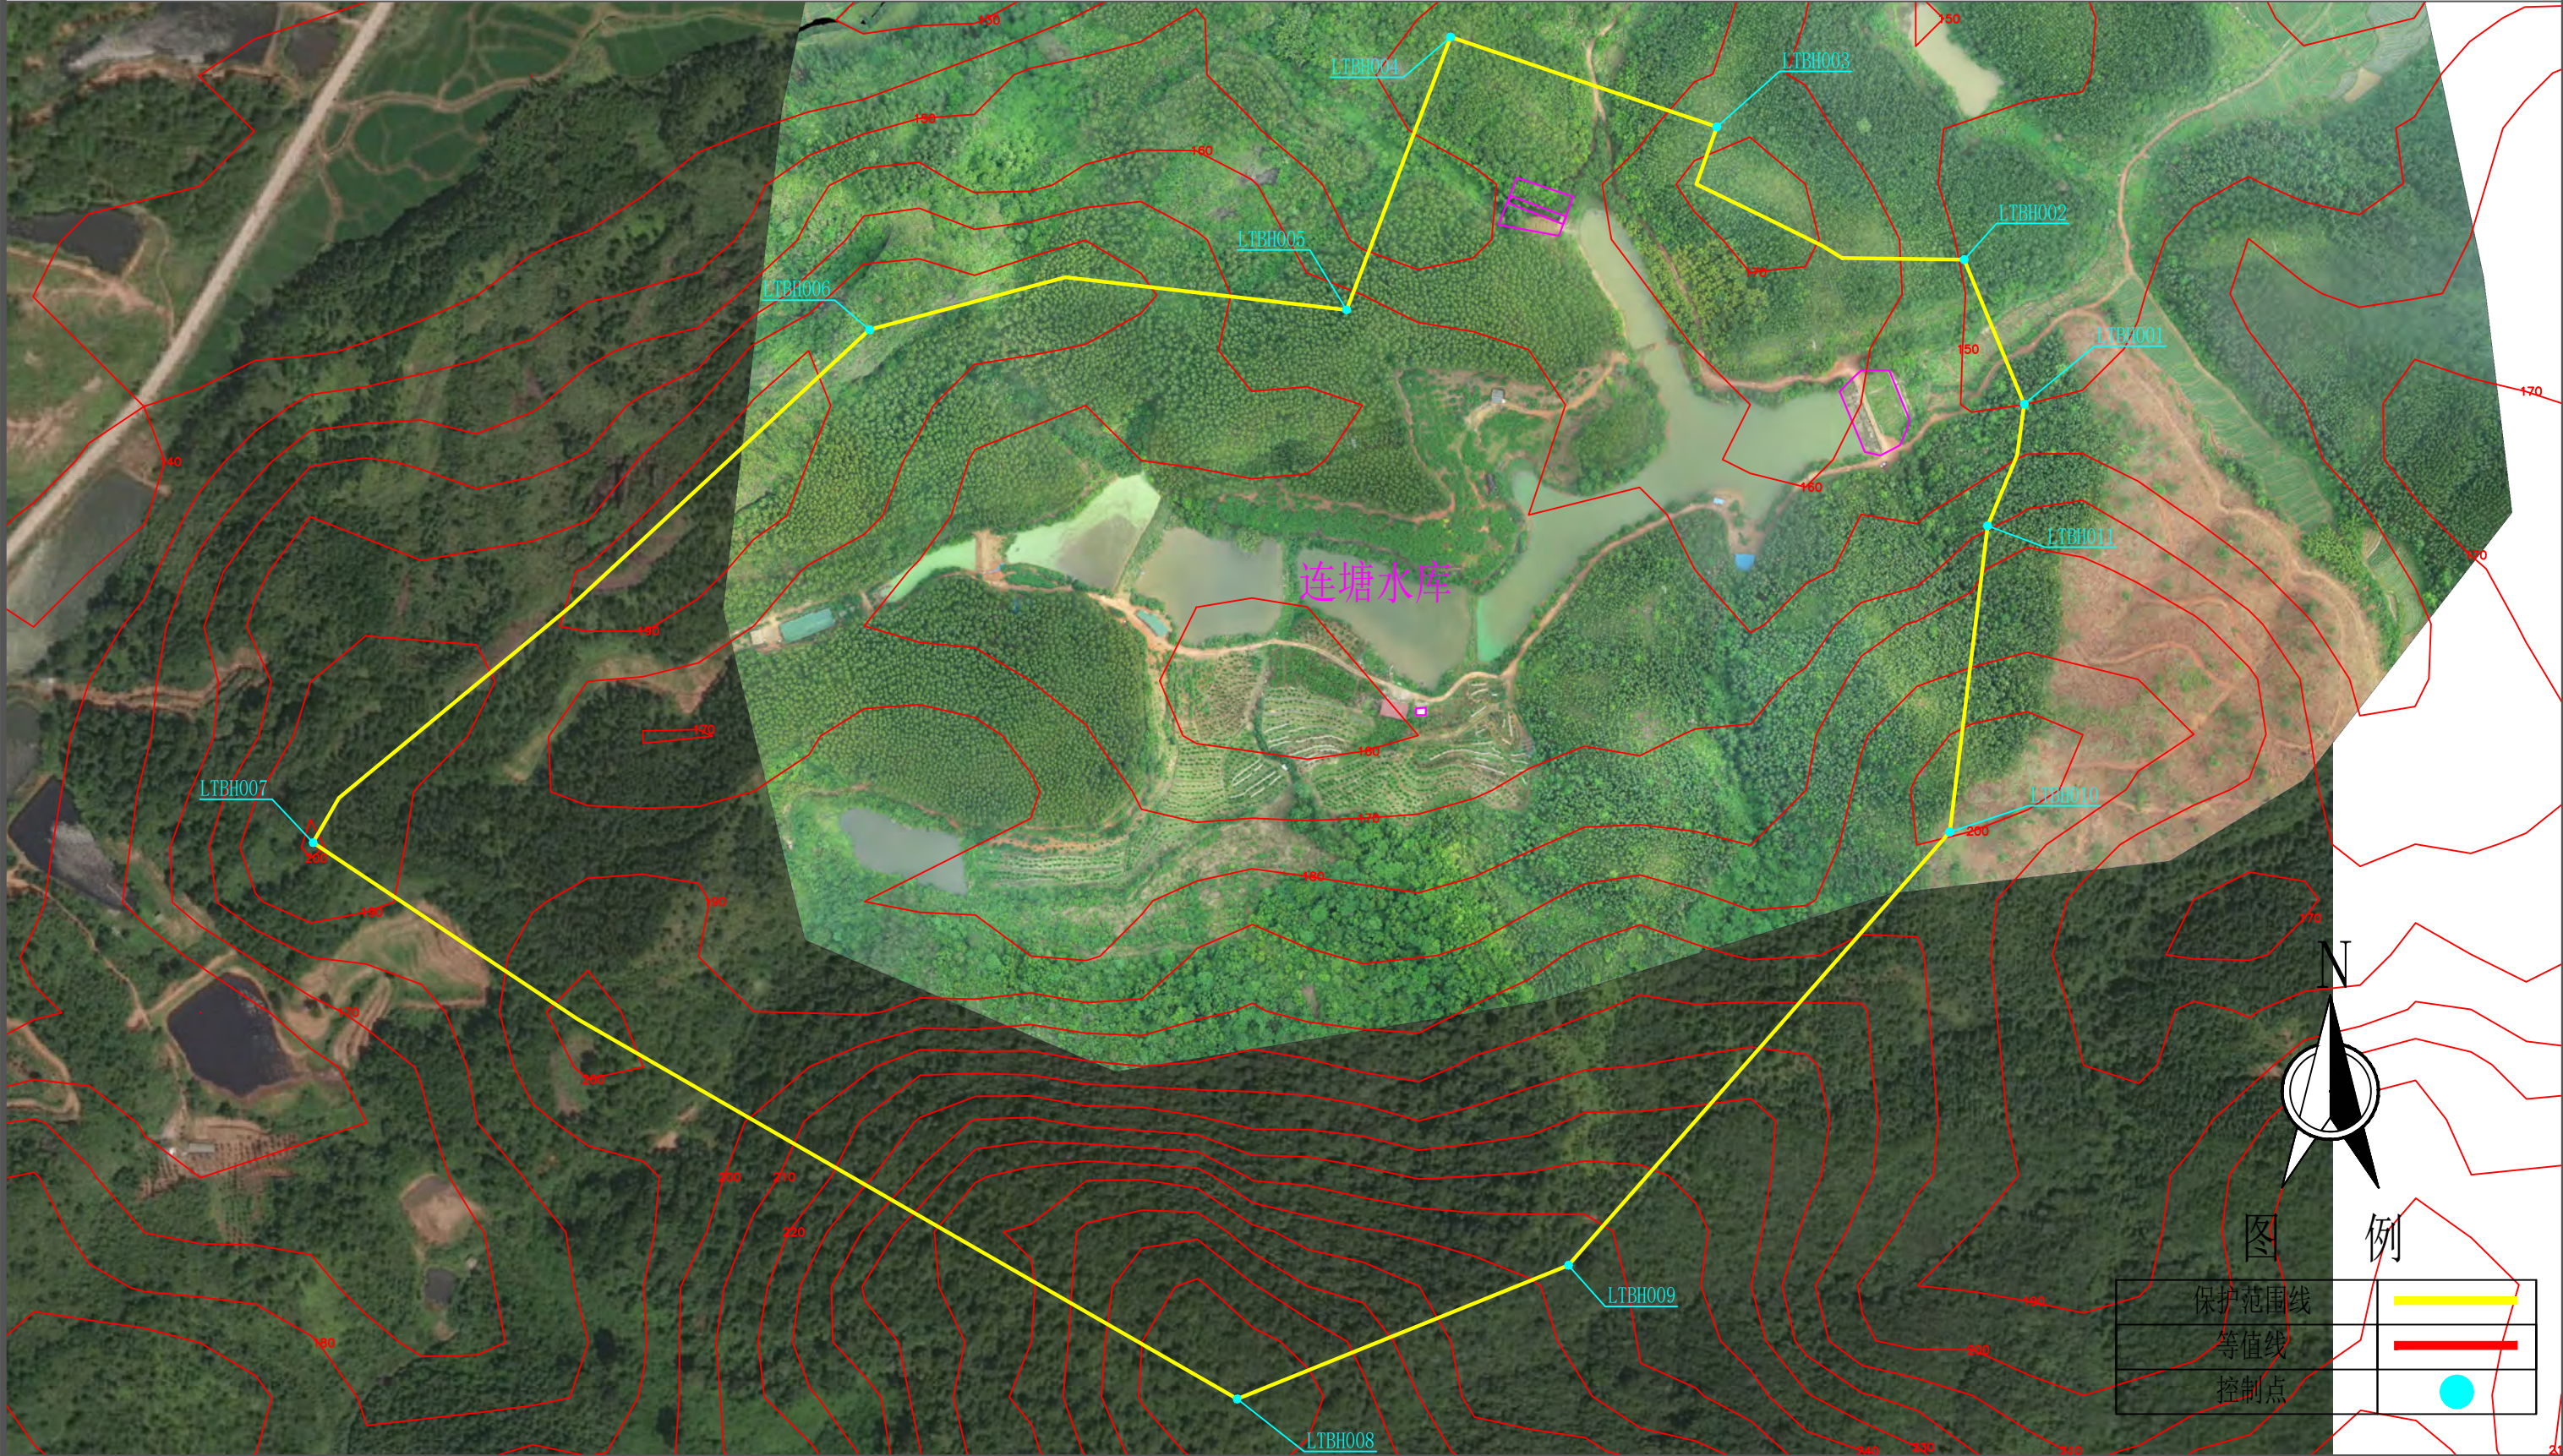

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、连塘水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程163.20m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

大山塘水库管理和保护范围划定成果图 1:40

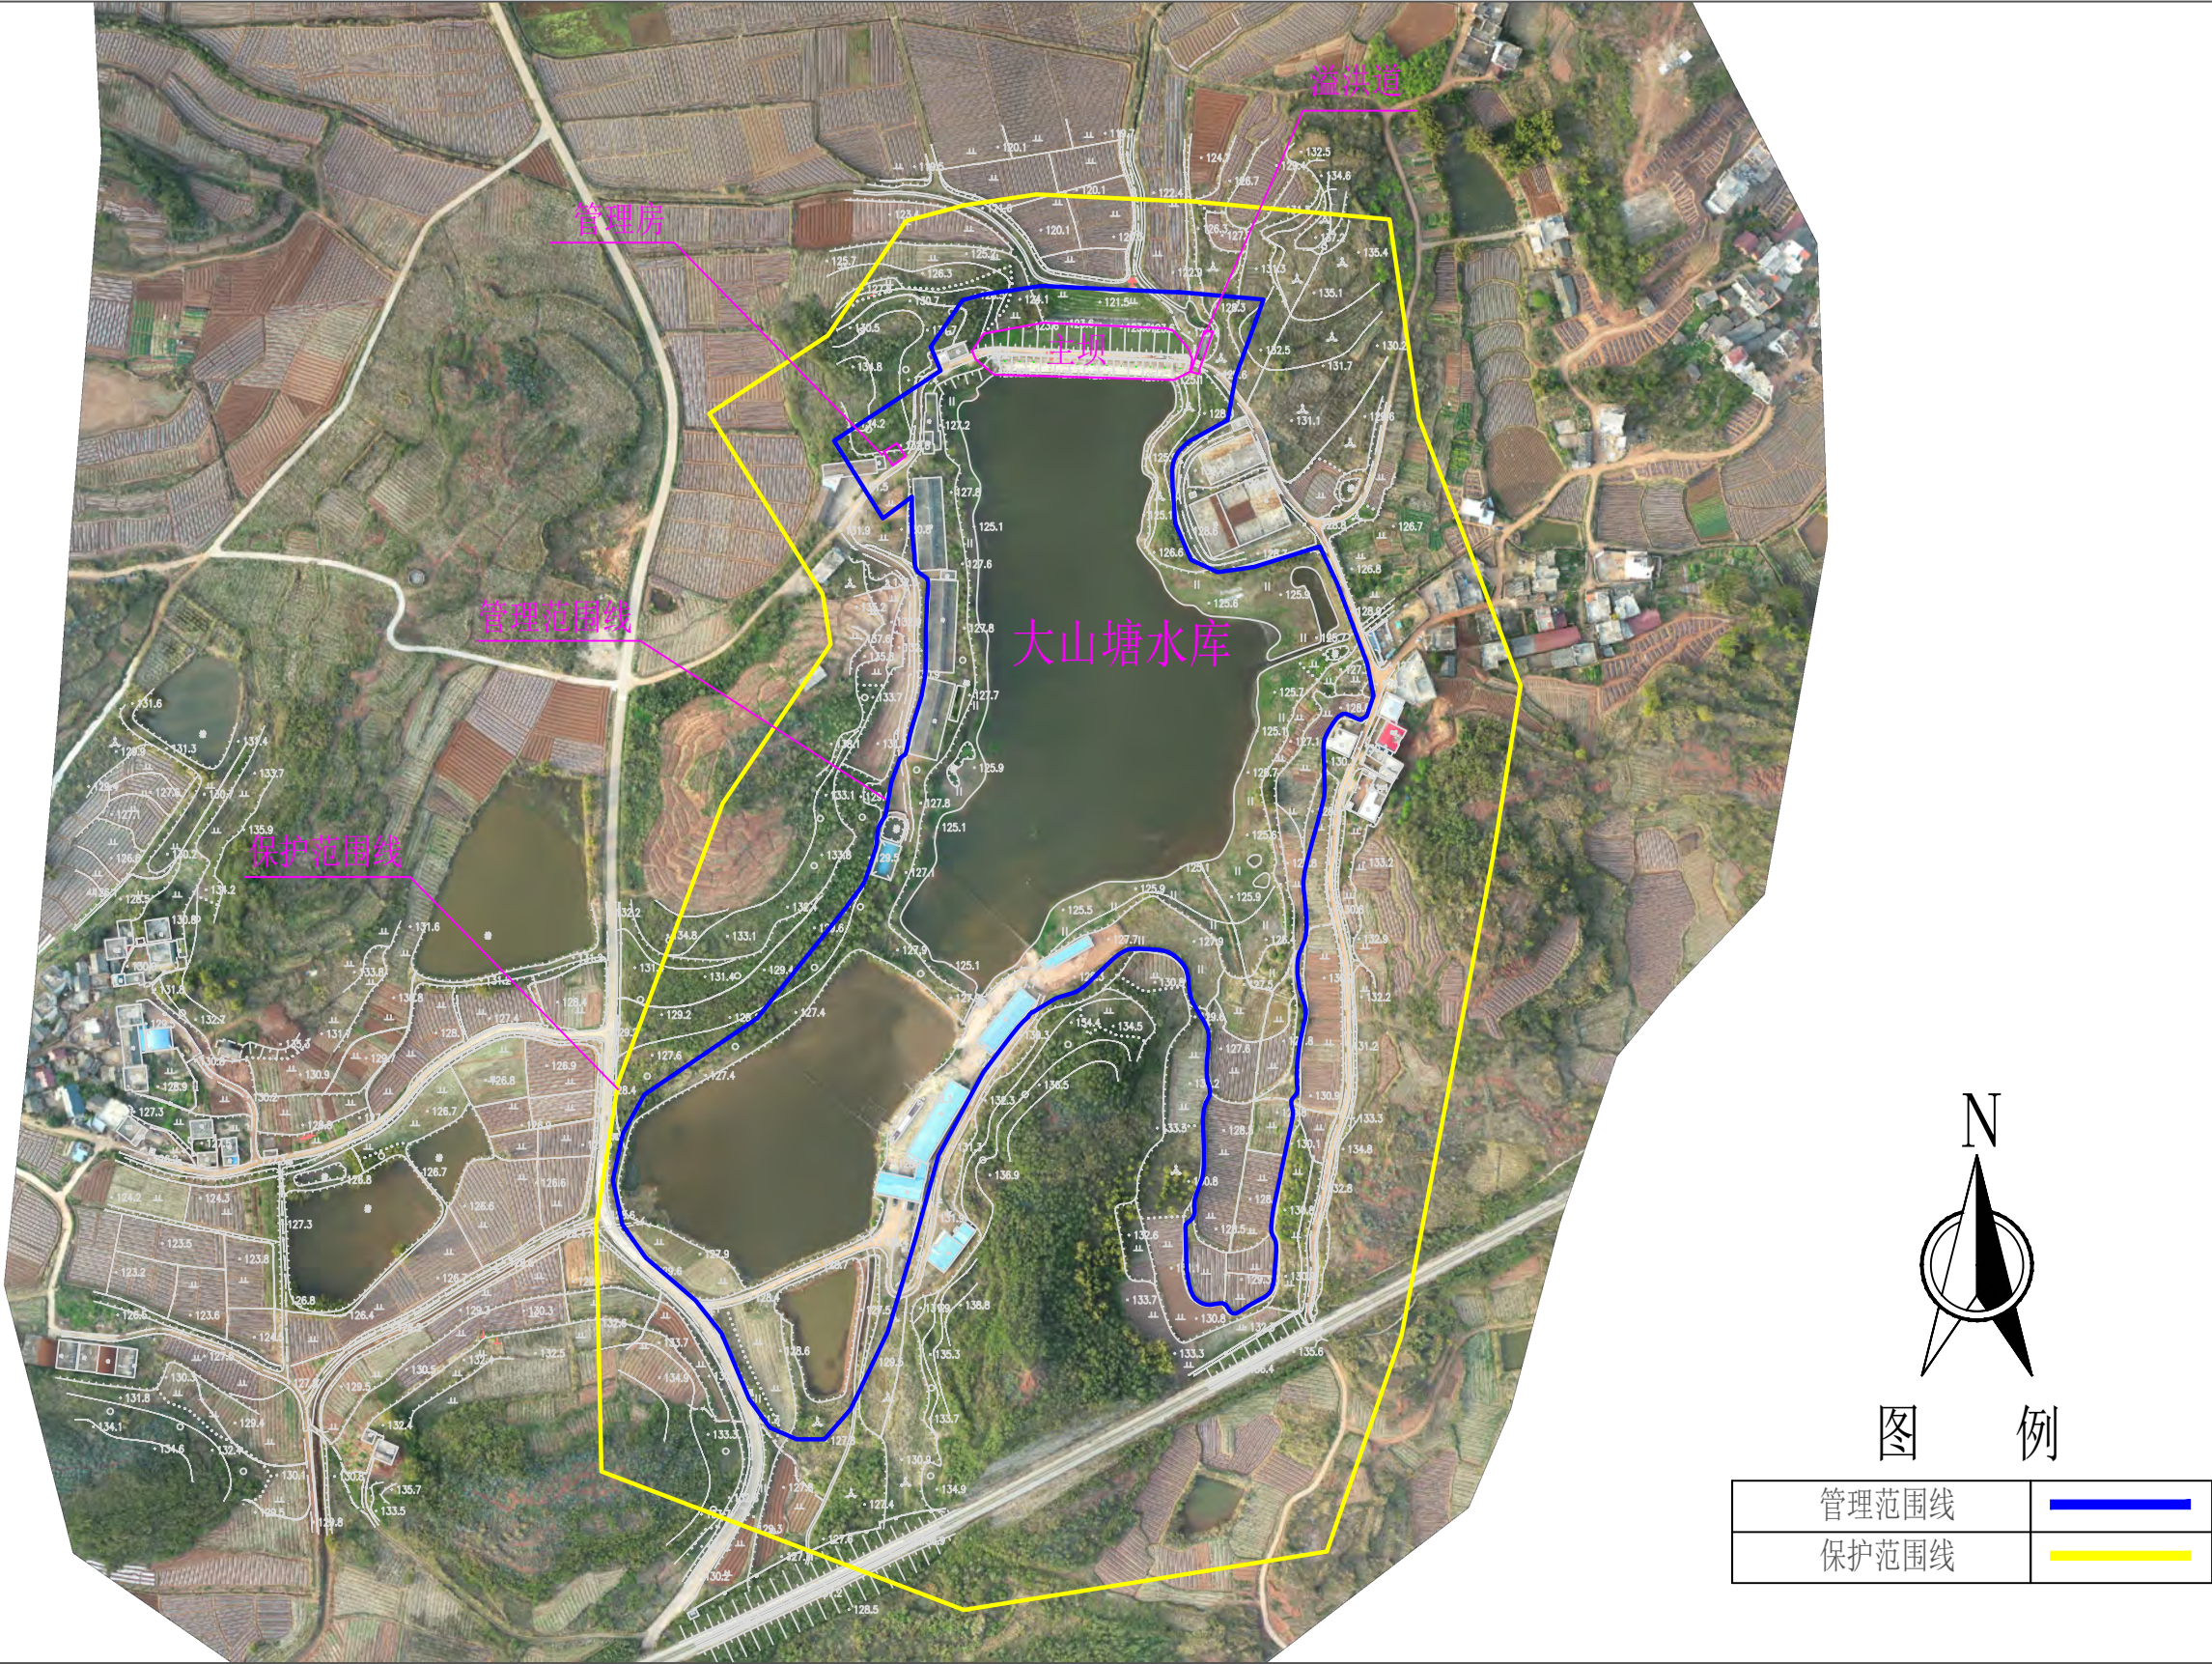

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、大山塘水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程129.20m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

大山塘水库管理范围界桩布设成果图 1:40



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、大山塘水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程129.20m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

大山塘水库保护范围划定成果图 1:40



说明：

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、大山塘水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程129.20m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

灌塘水库管理和保护范围划定成果图 1:30



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、灌塘水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程152.84m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


灌塘水库管理范围界桩布设成果图 1:30



说明：

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、灌塘水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程152.84m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


远迳水库管理和保护范围划定成果图 1:30

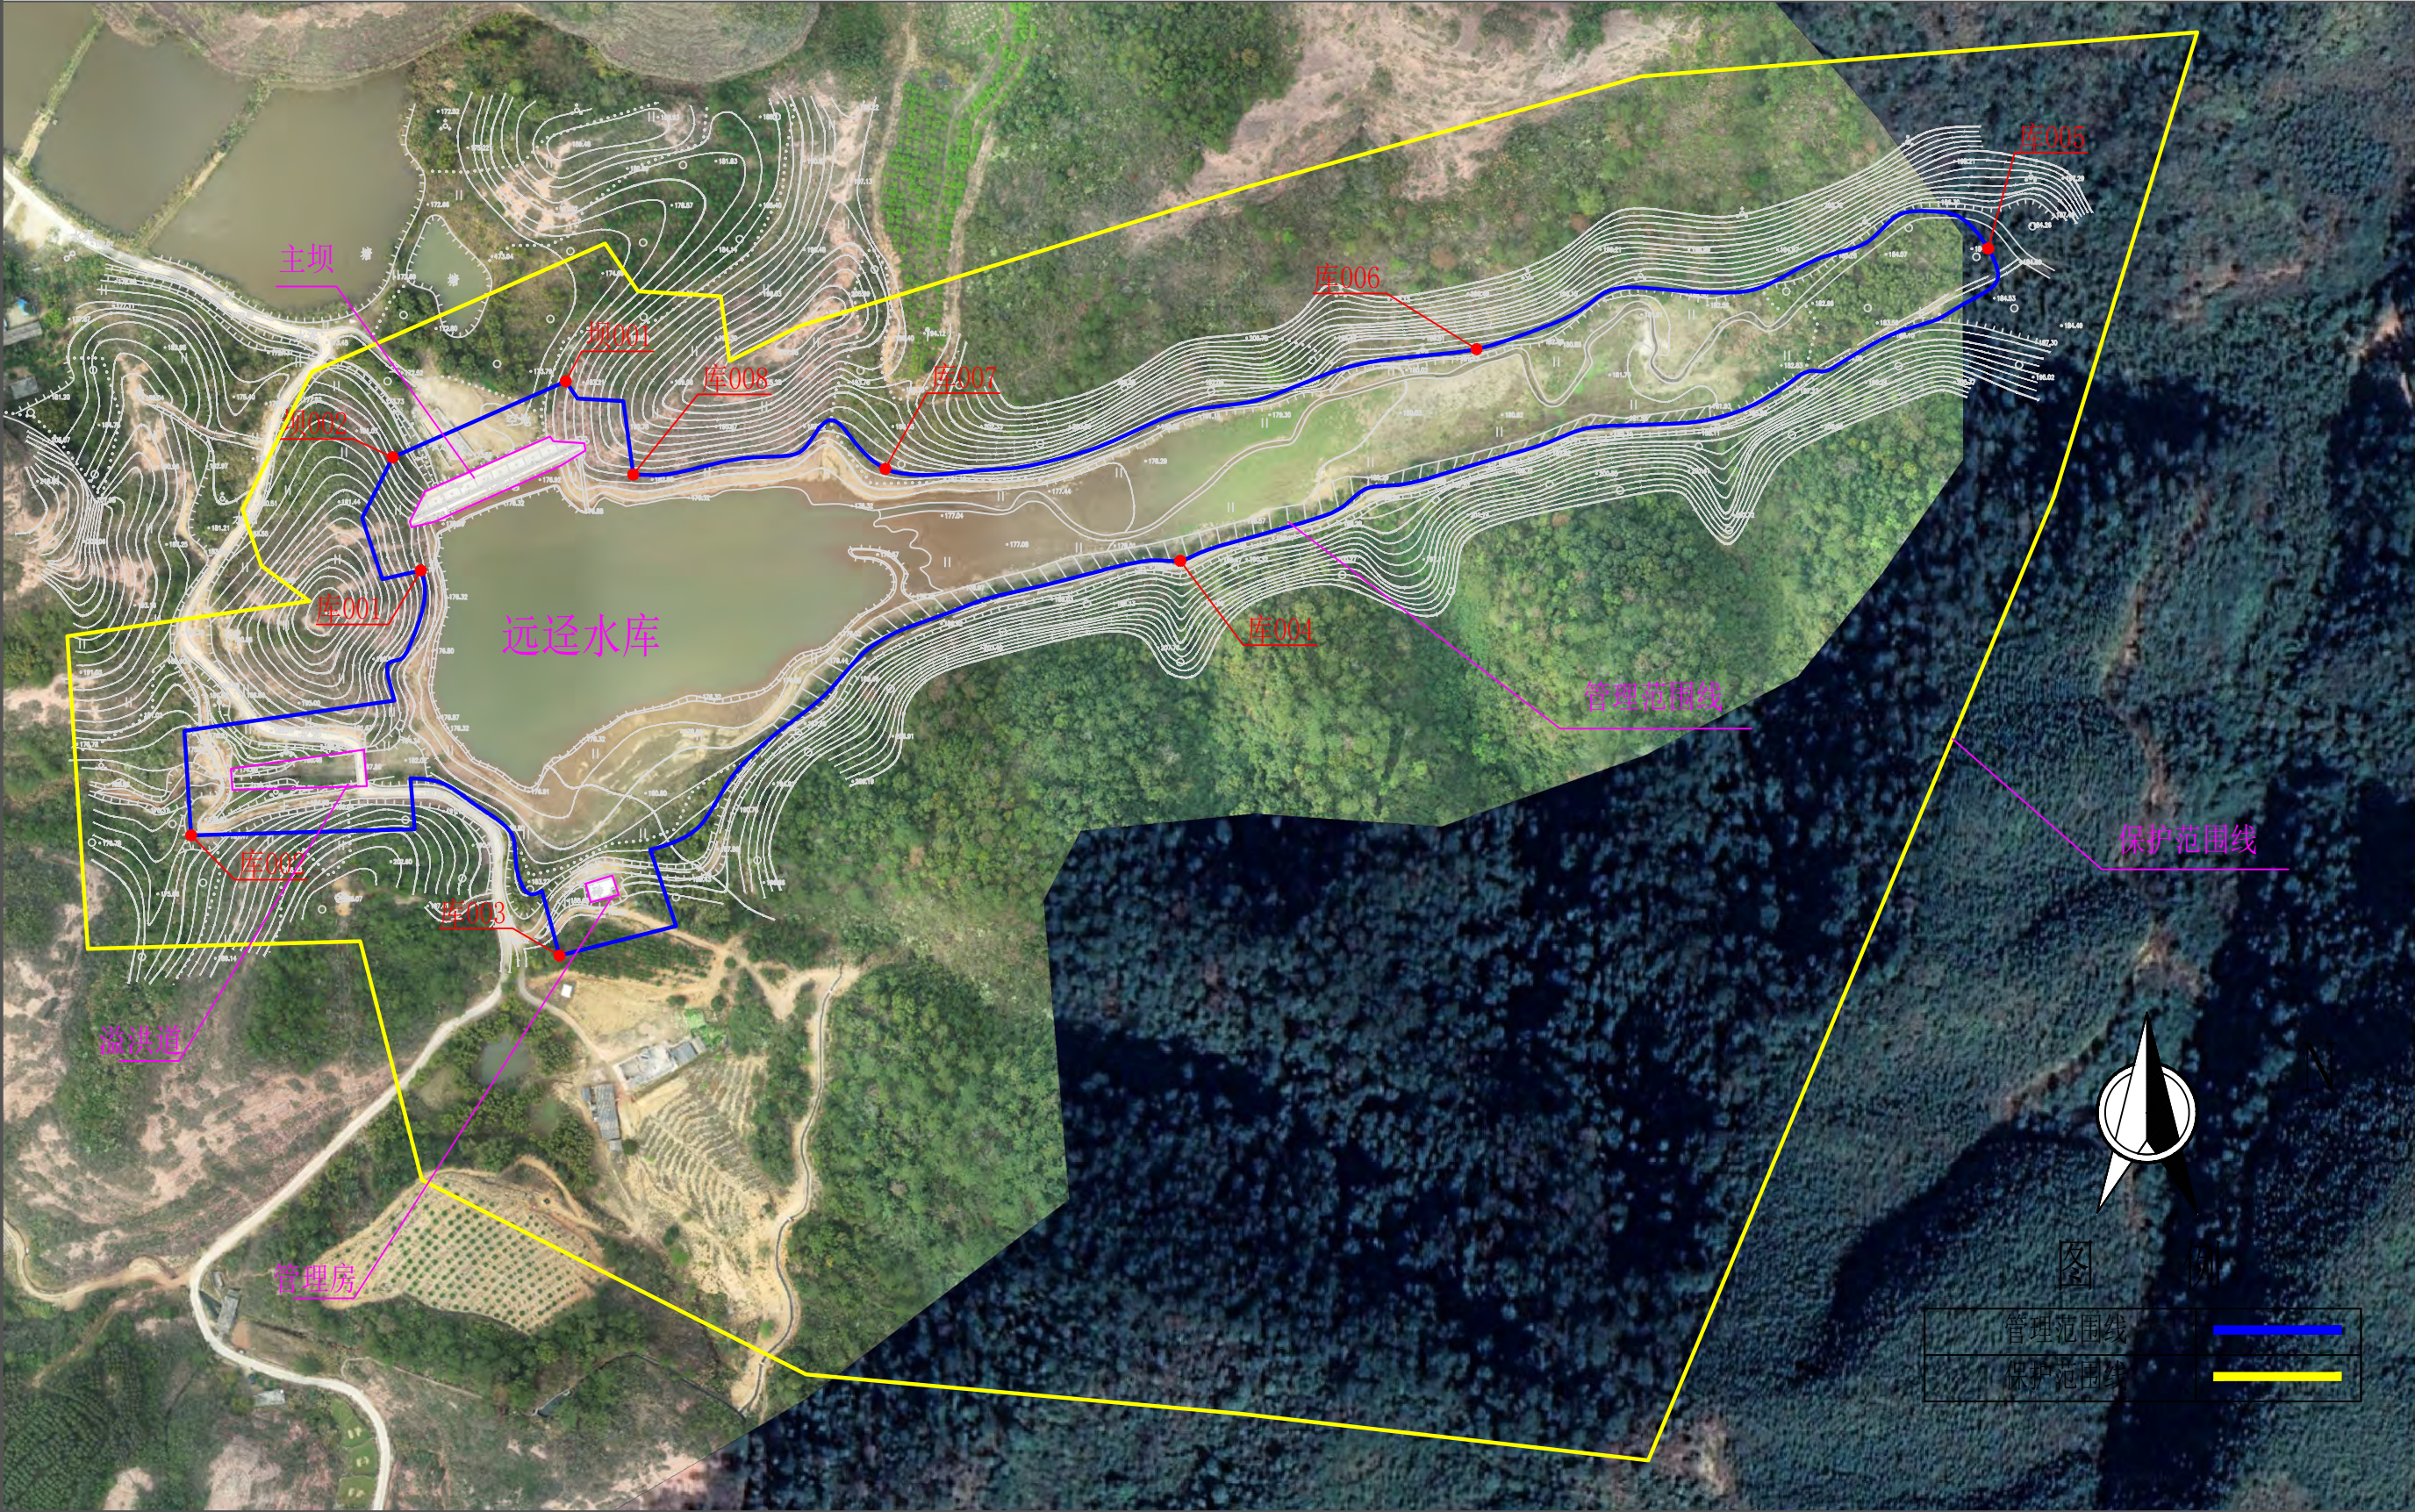

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、远迳水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程184.91m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


远迳水库管理范围界桩布设成果图 1:30

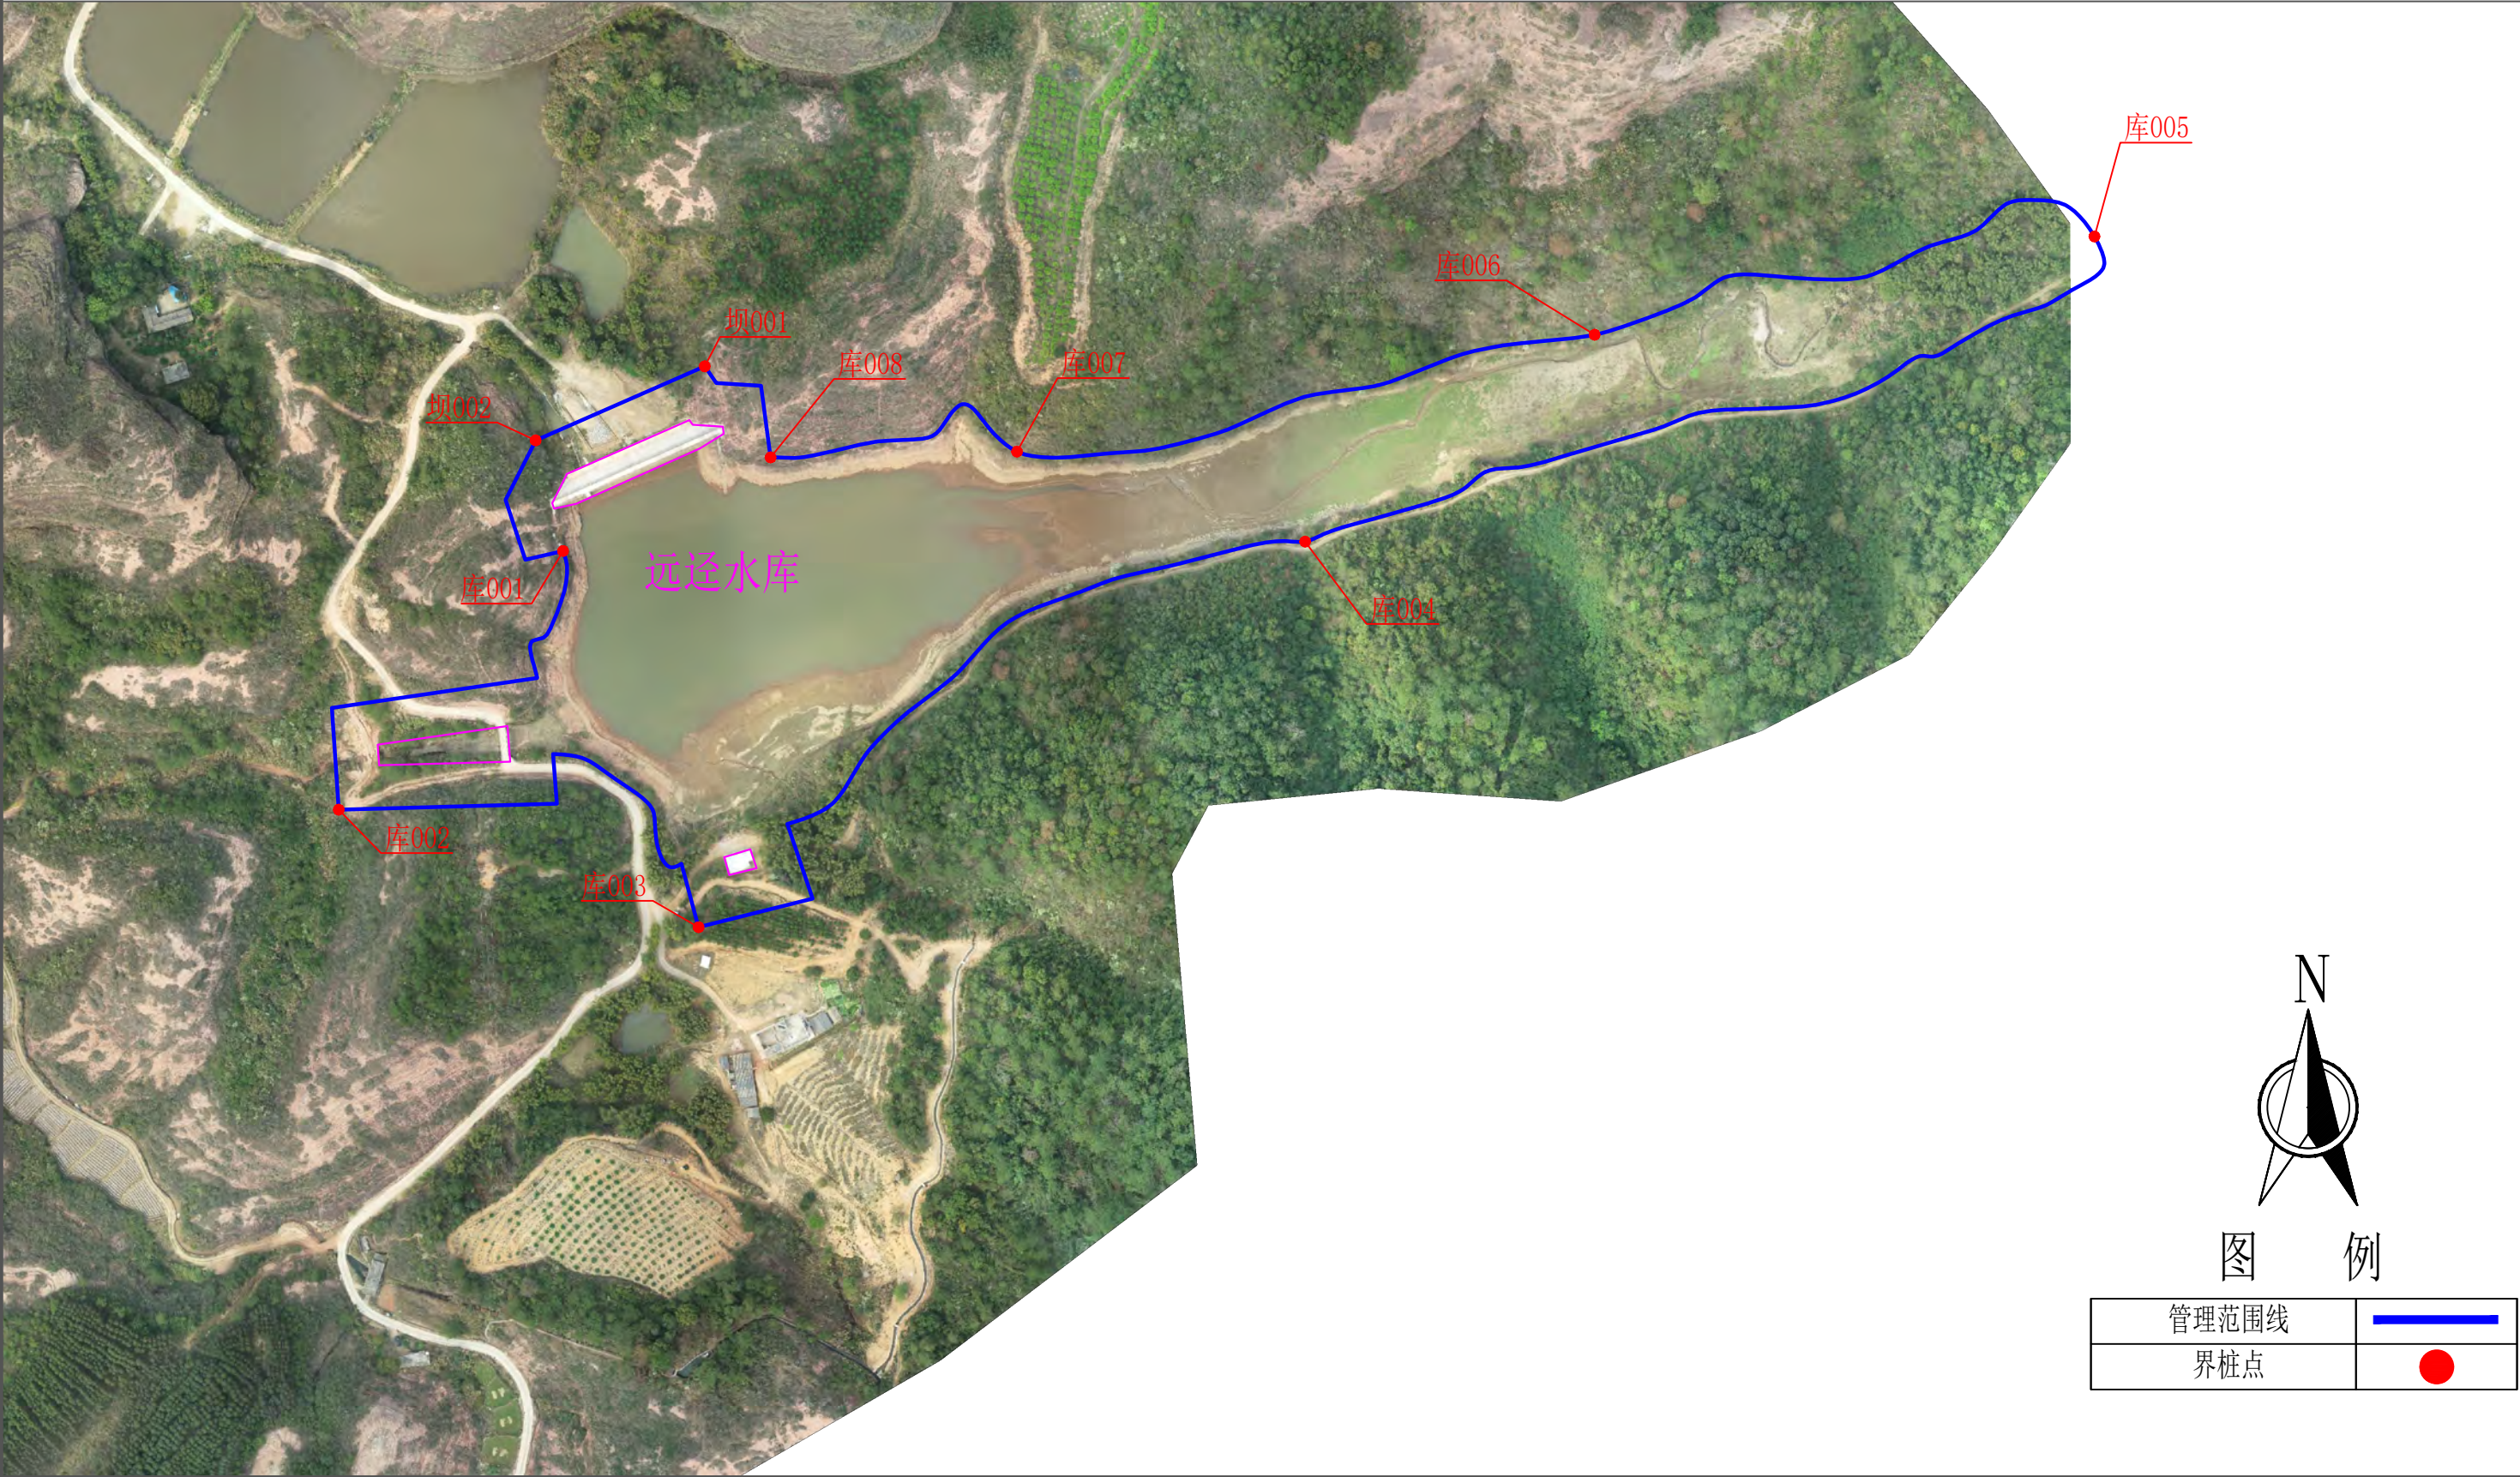

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、远迳水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主等的小（二）型水库，坝顶高程184.91m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


远迳水库保护范围划定成果图 1:30

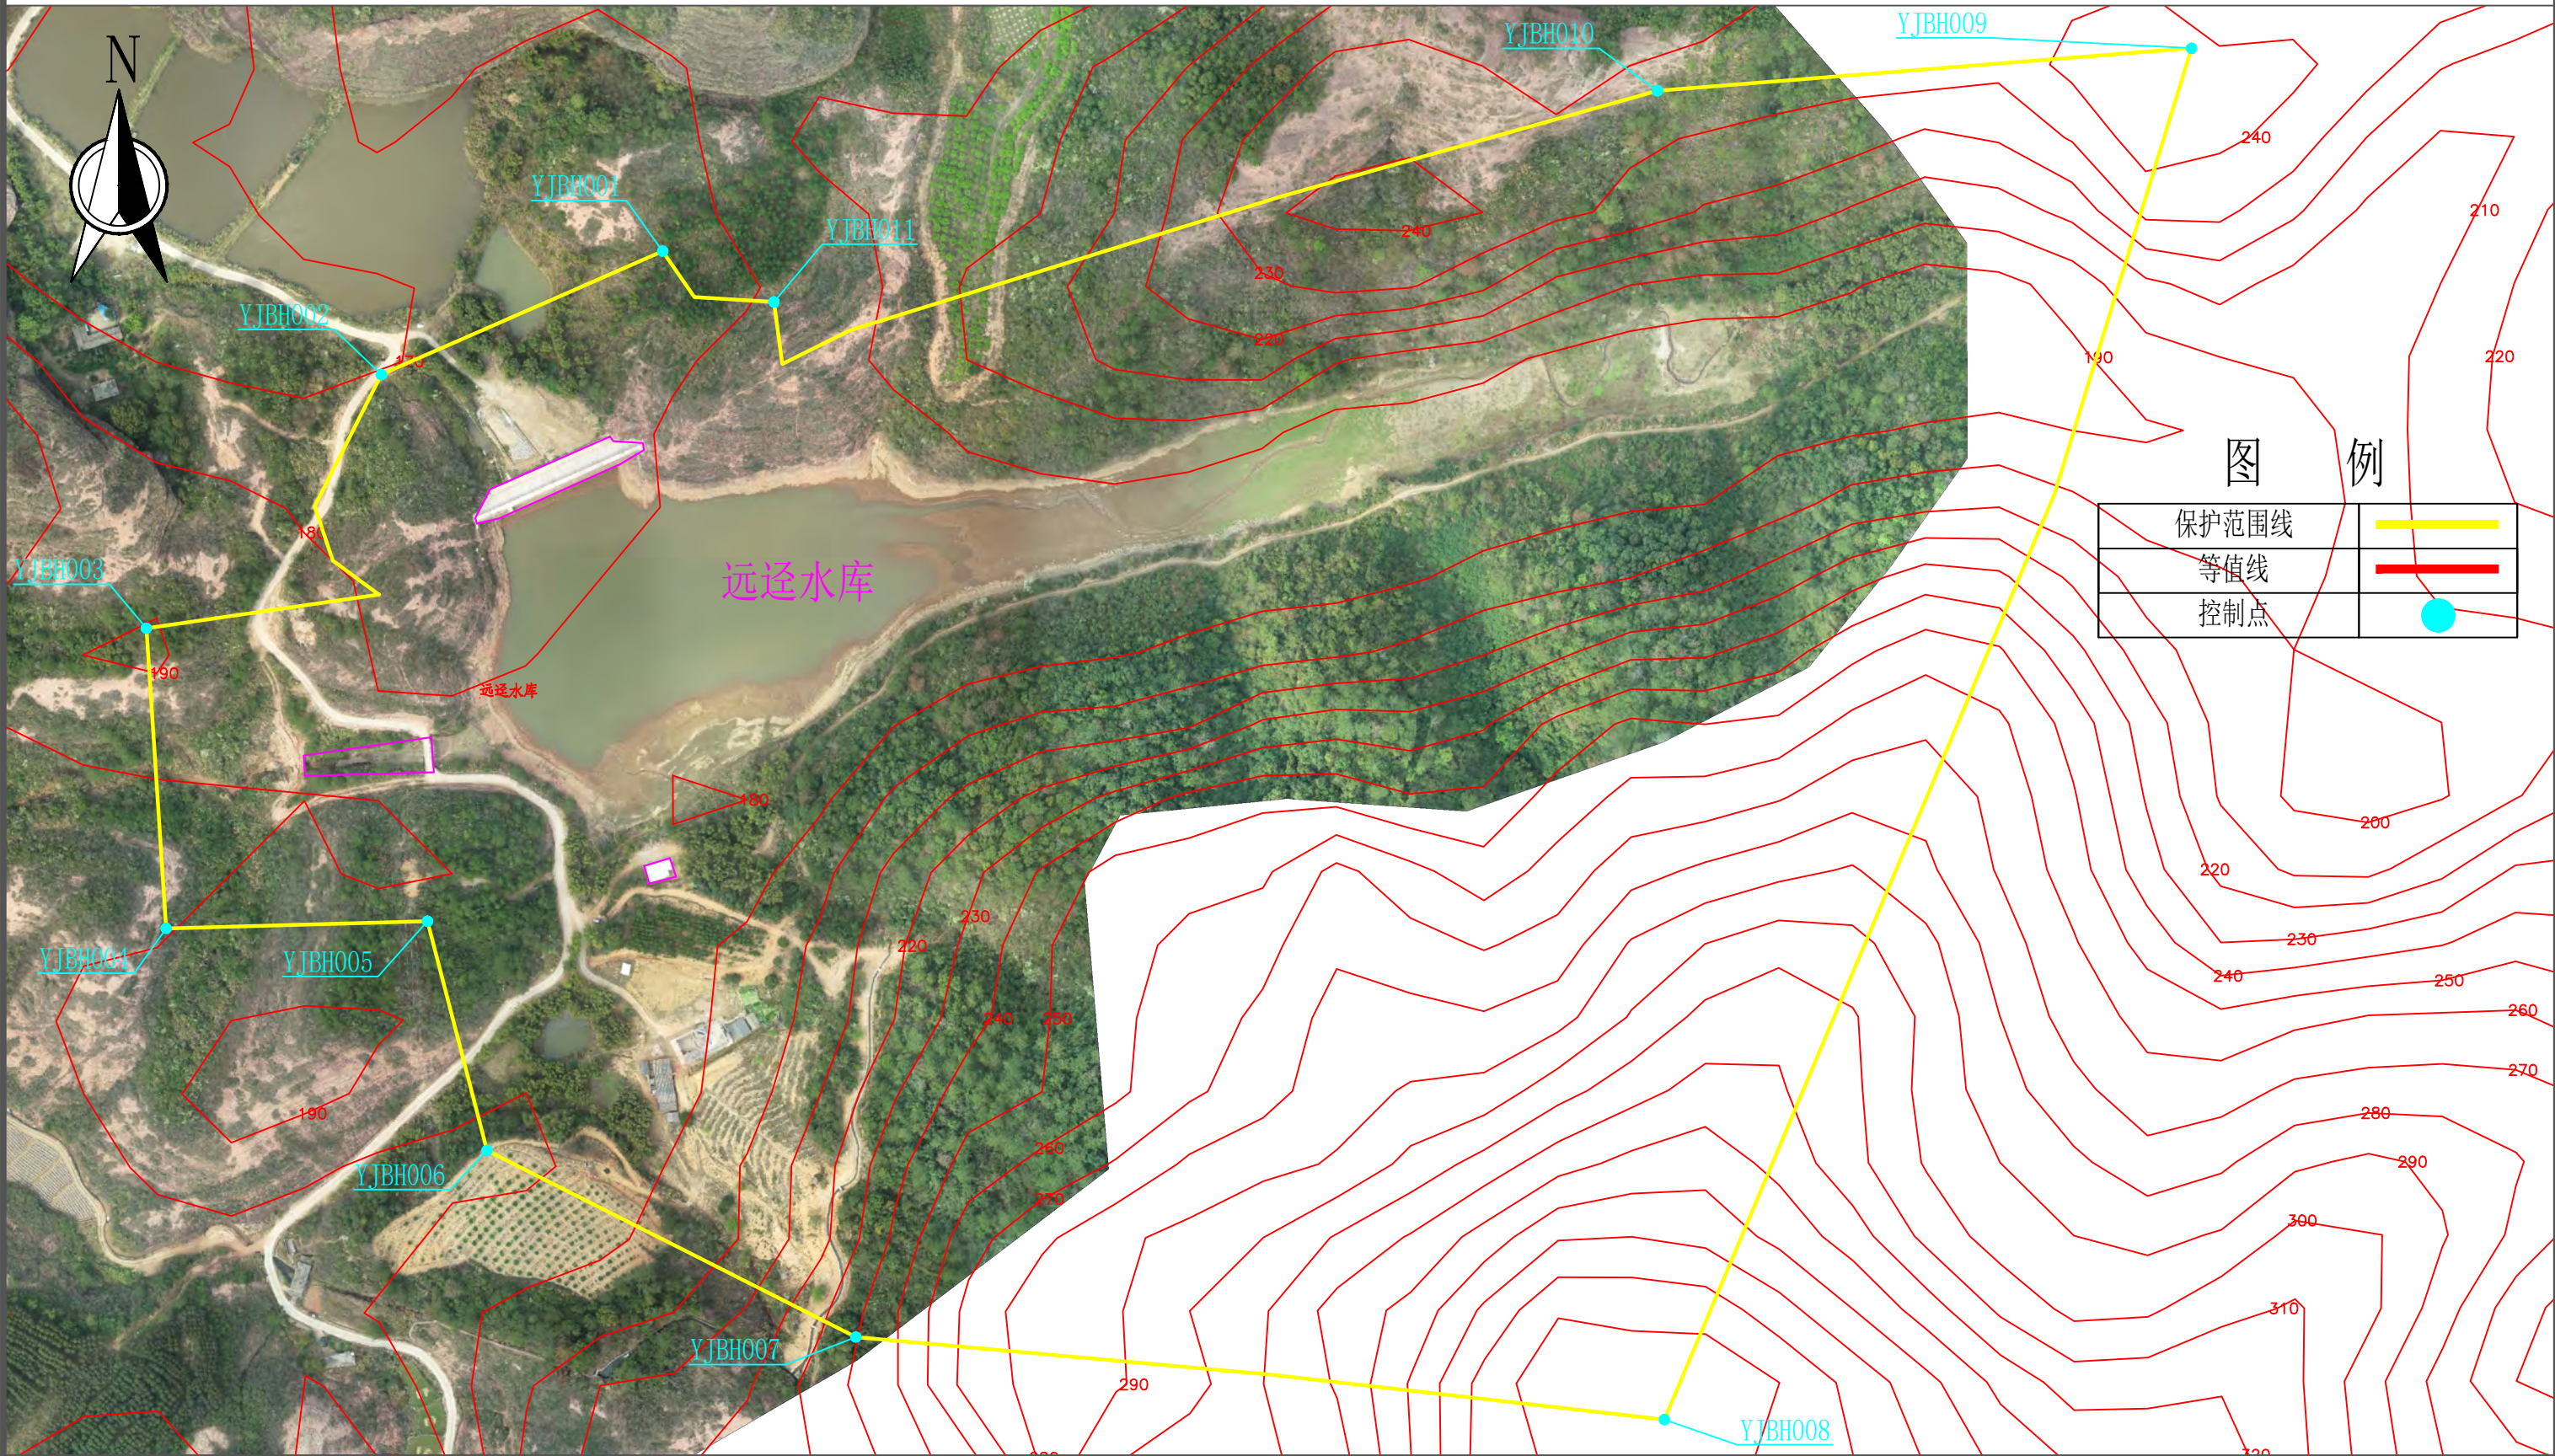

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、远迳水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程184.91m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


潺坑水库管理和保护范围划定成果图 1:80

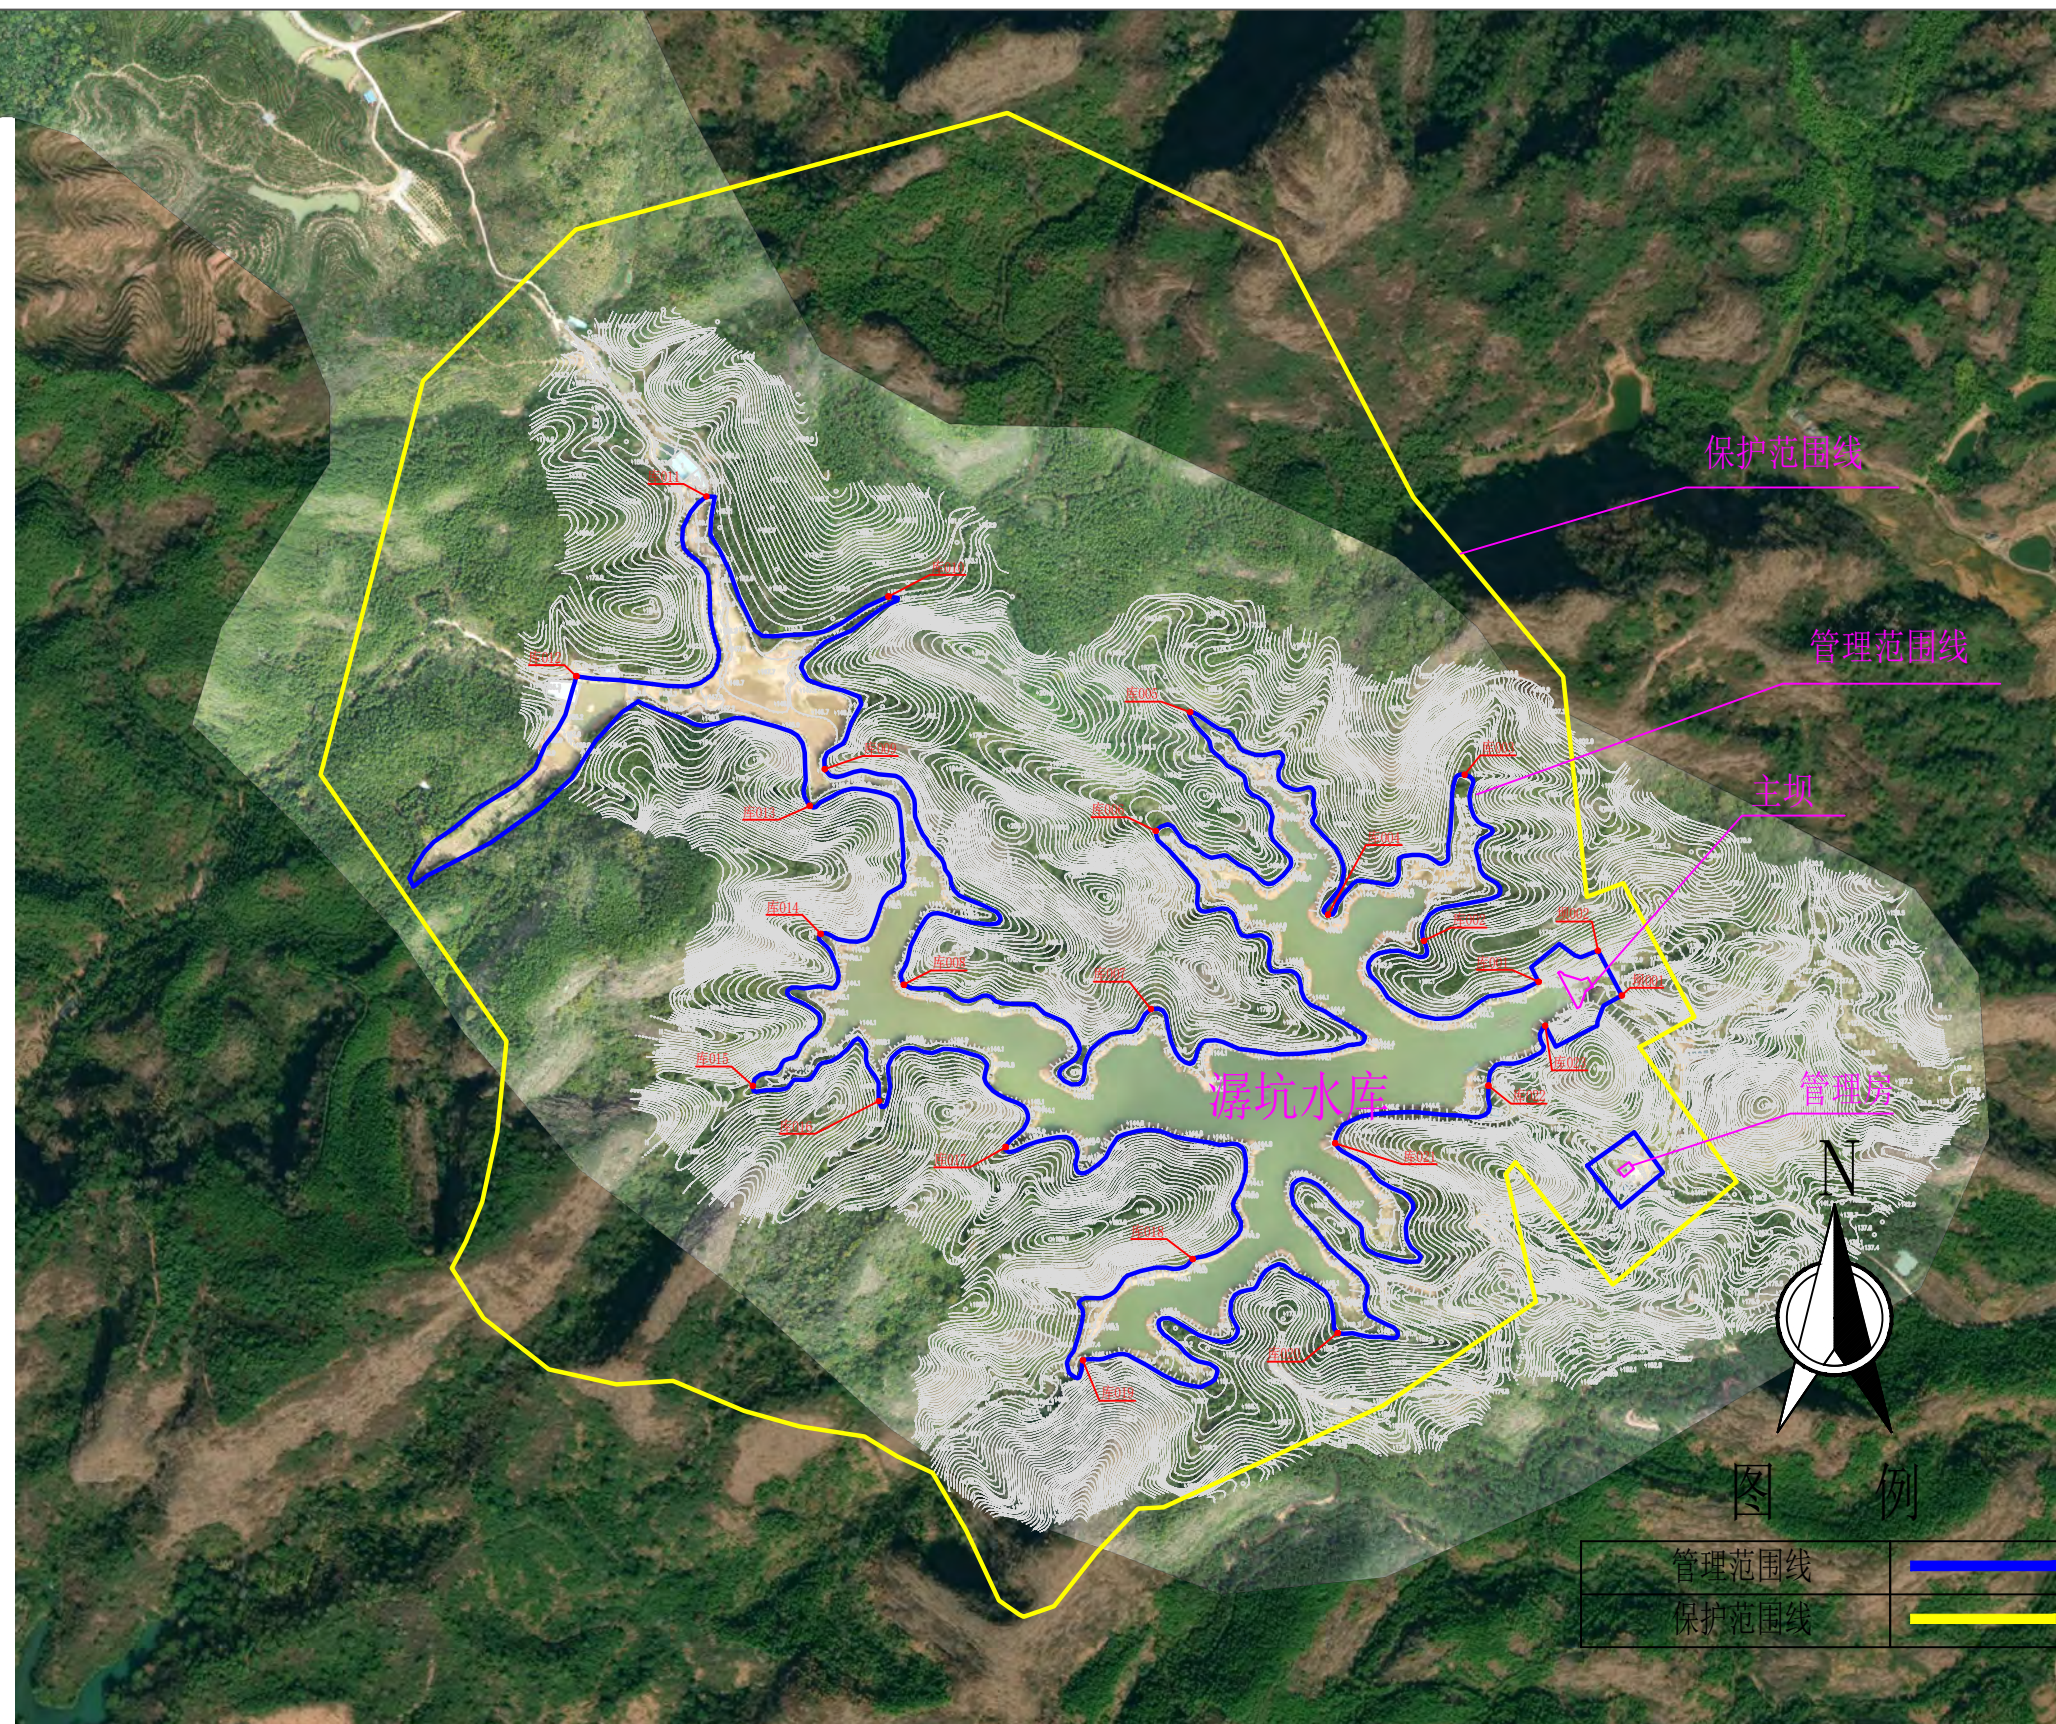

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、潺坑水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程150.70m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

潺坑水库管理范围界桩布设成果图 1:40

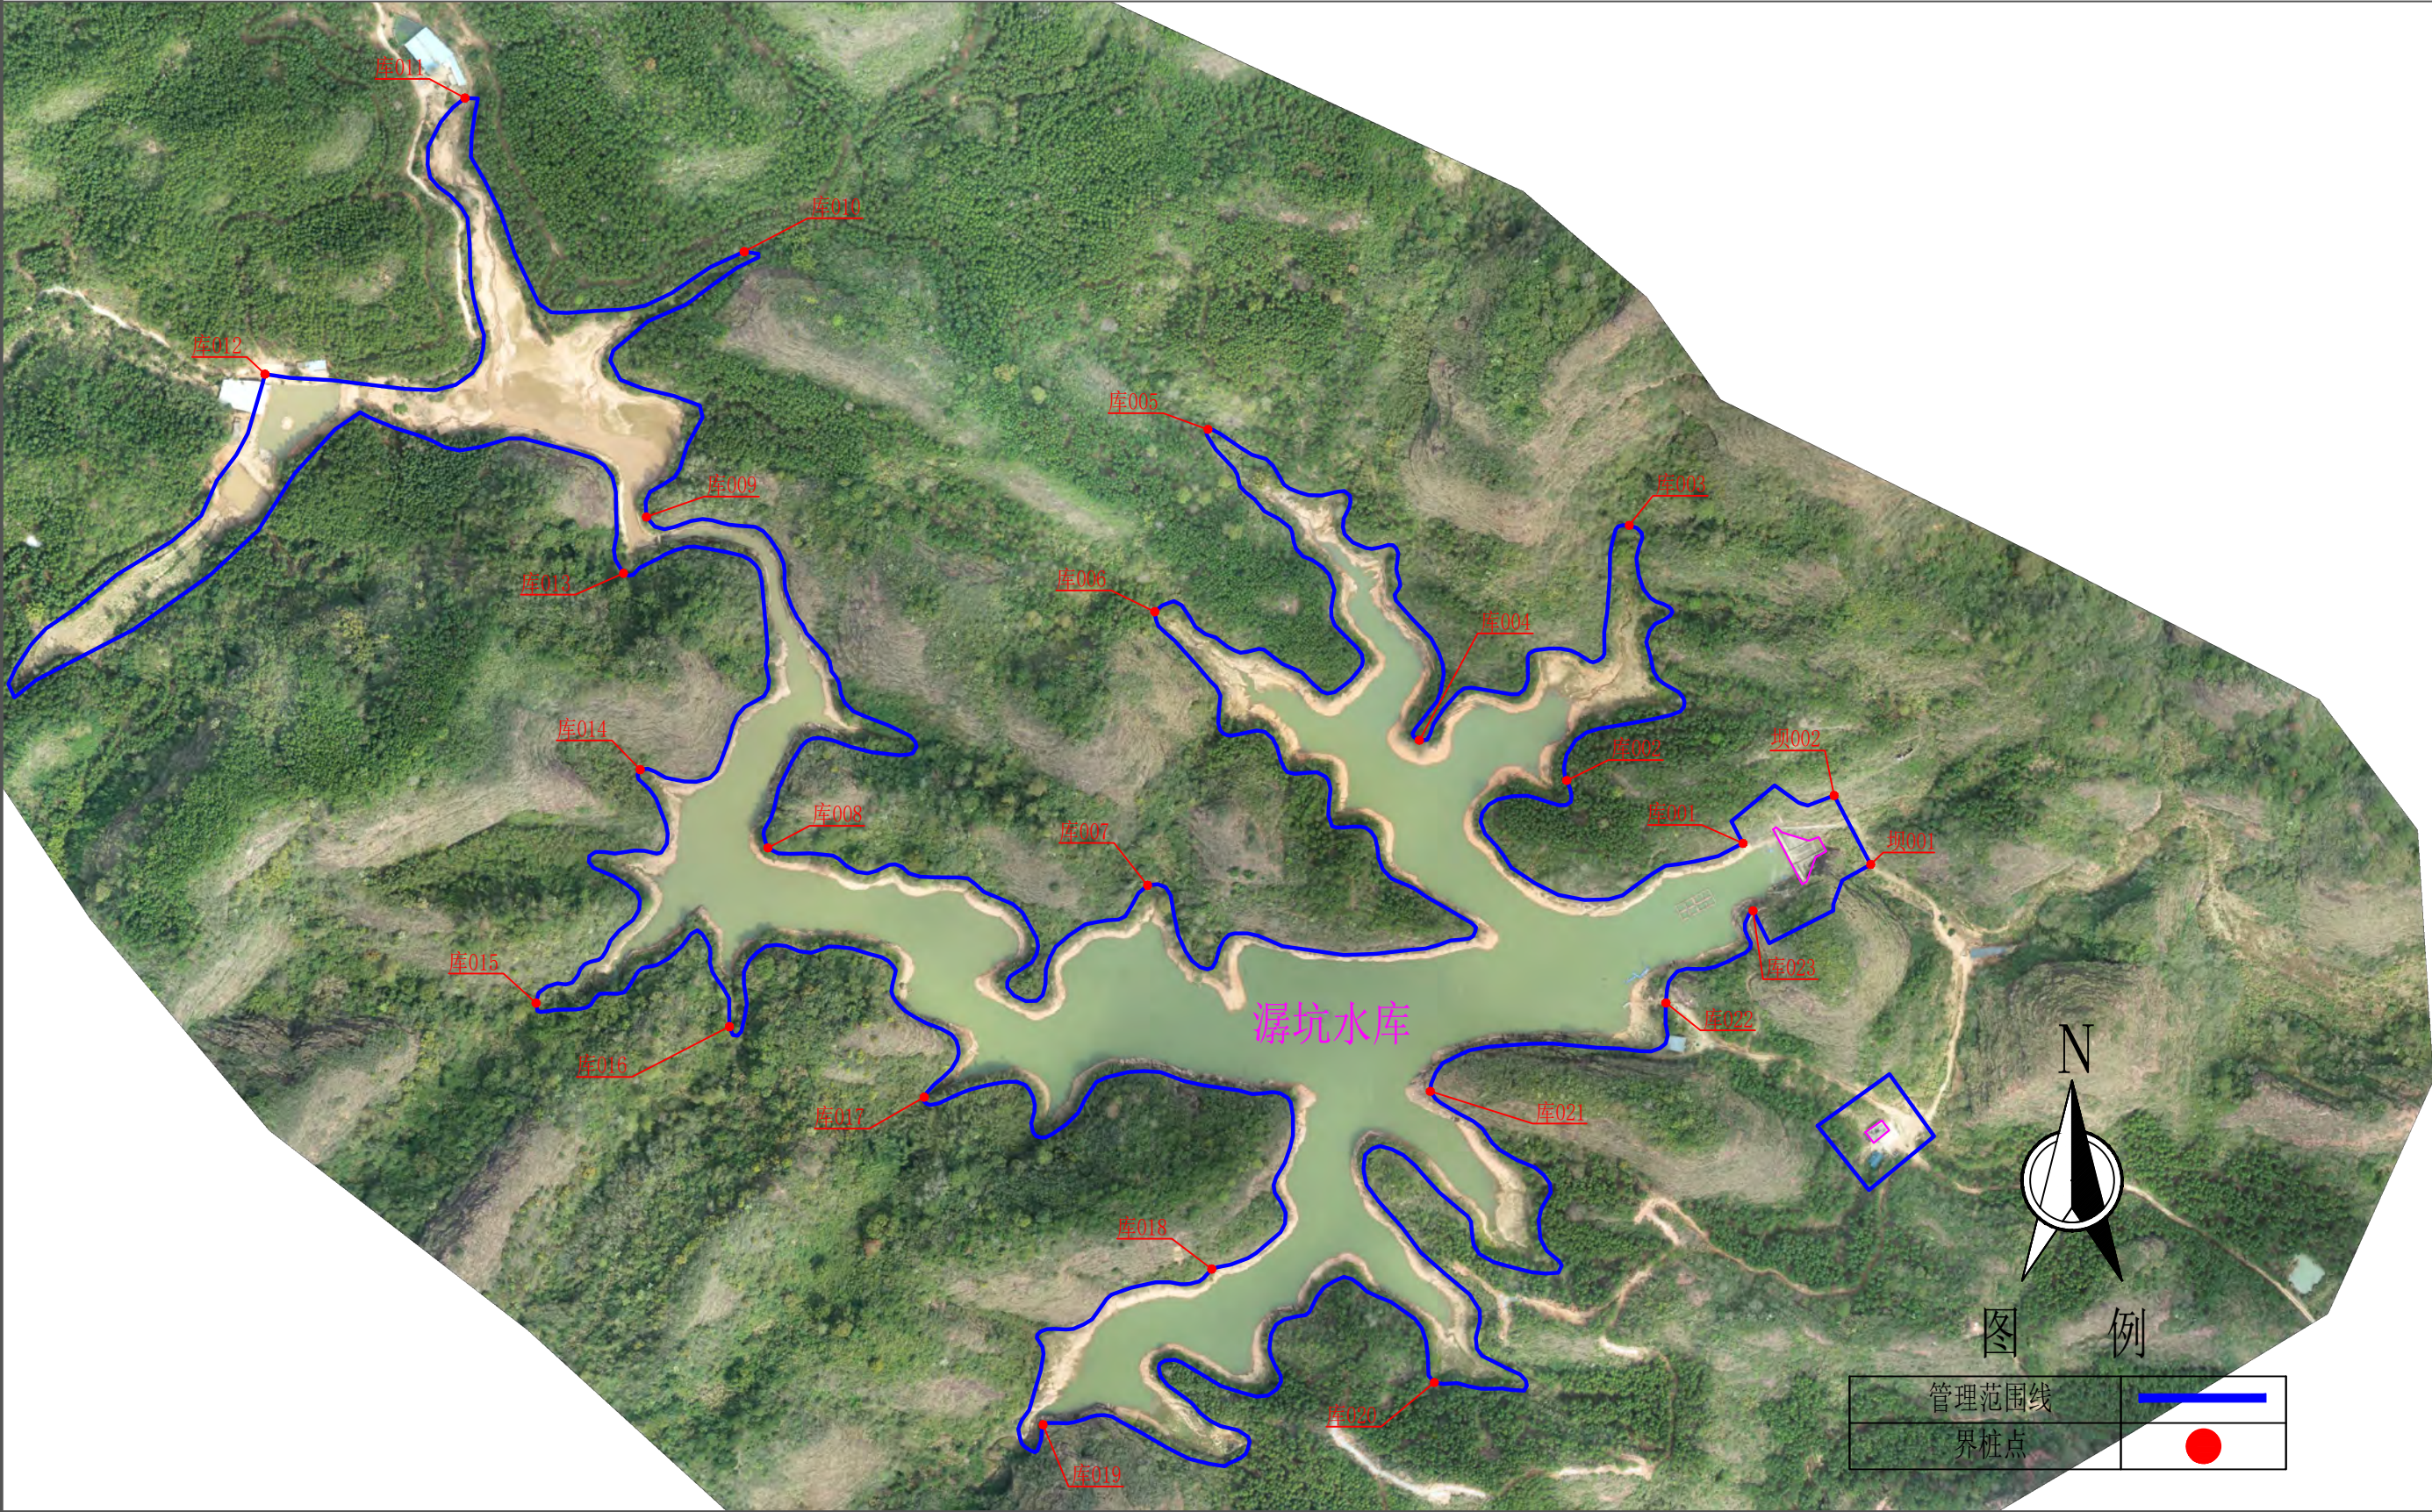

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、潺坑水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程150.70m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

潺坑水库保护范围划定成果图 1:80

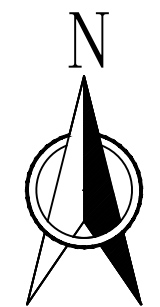
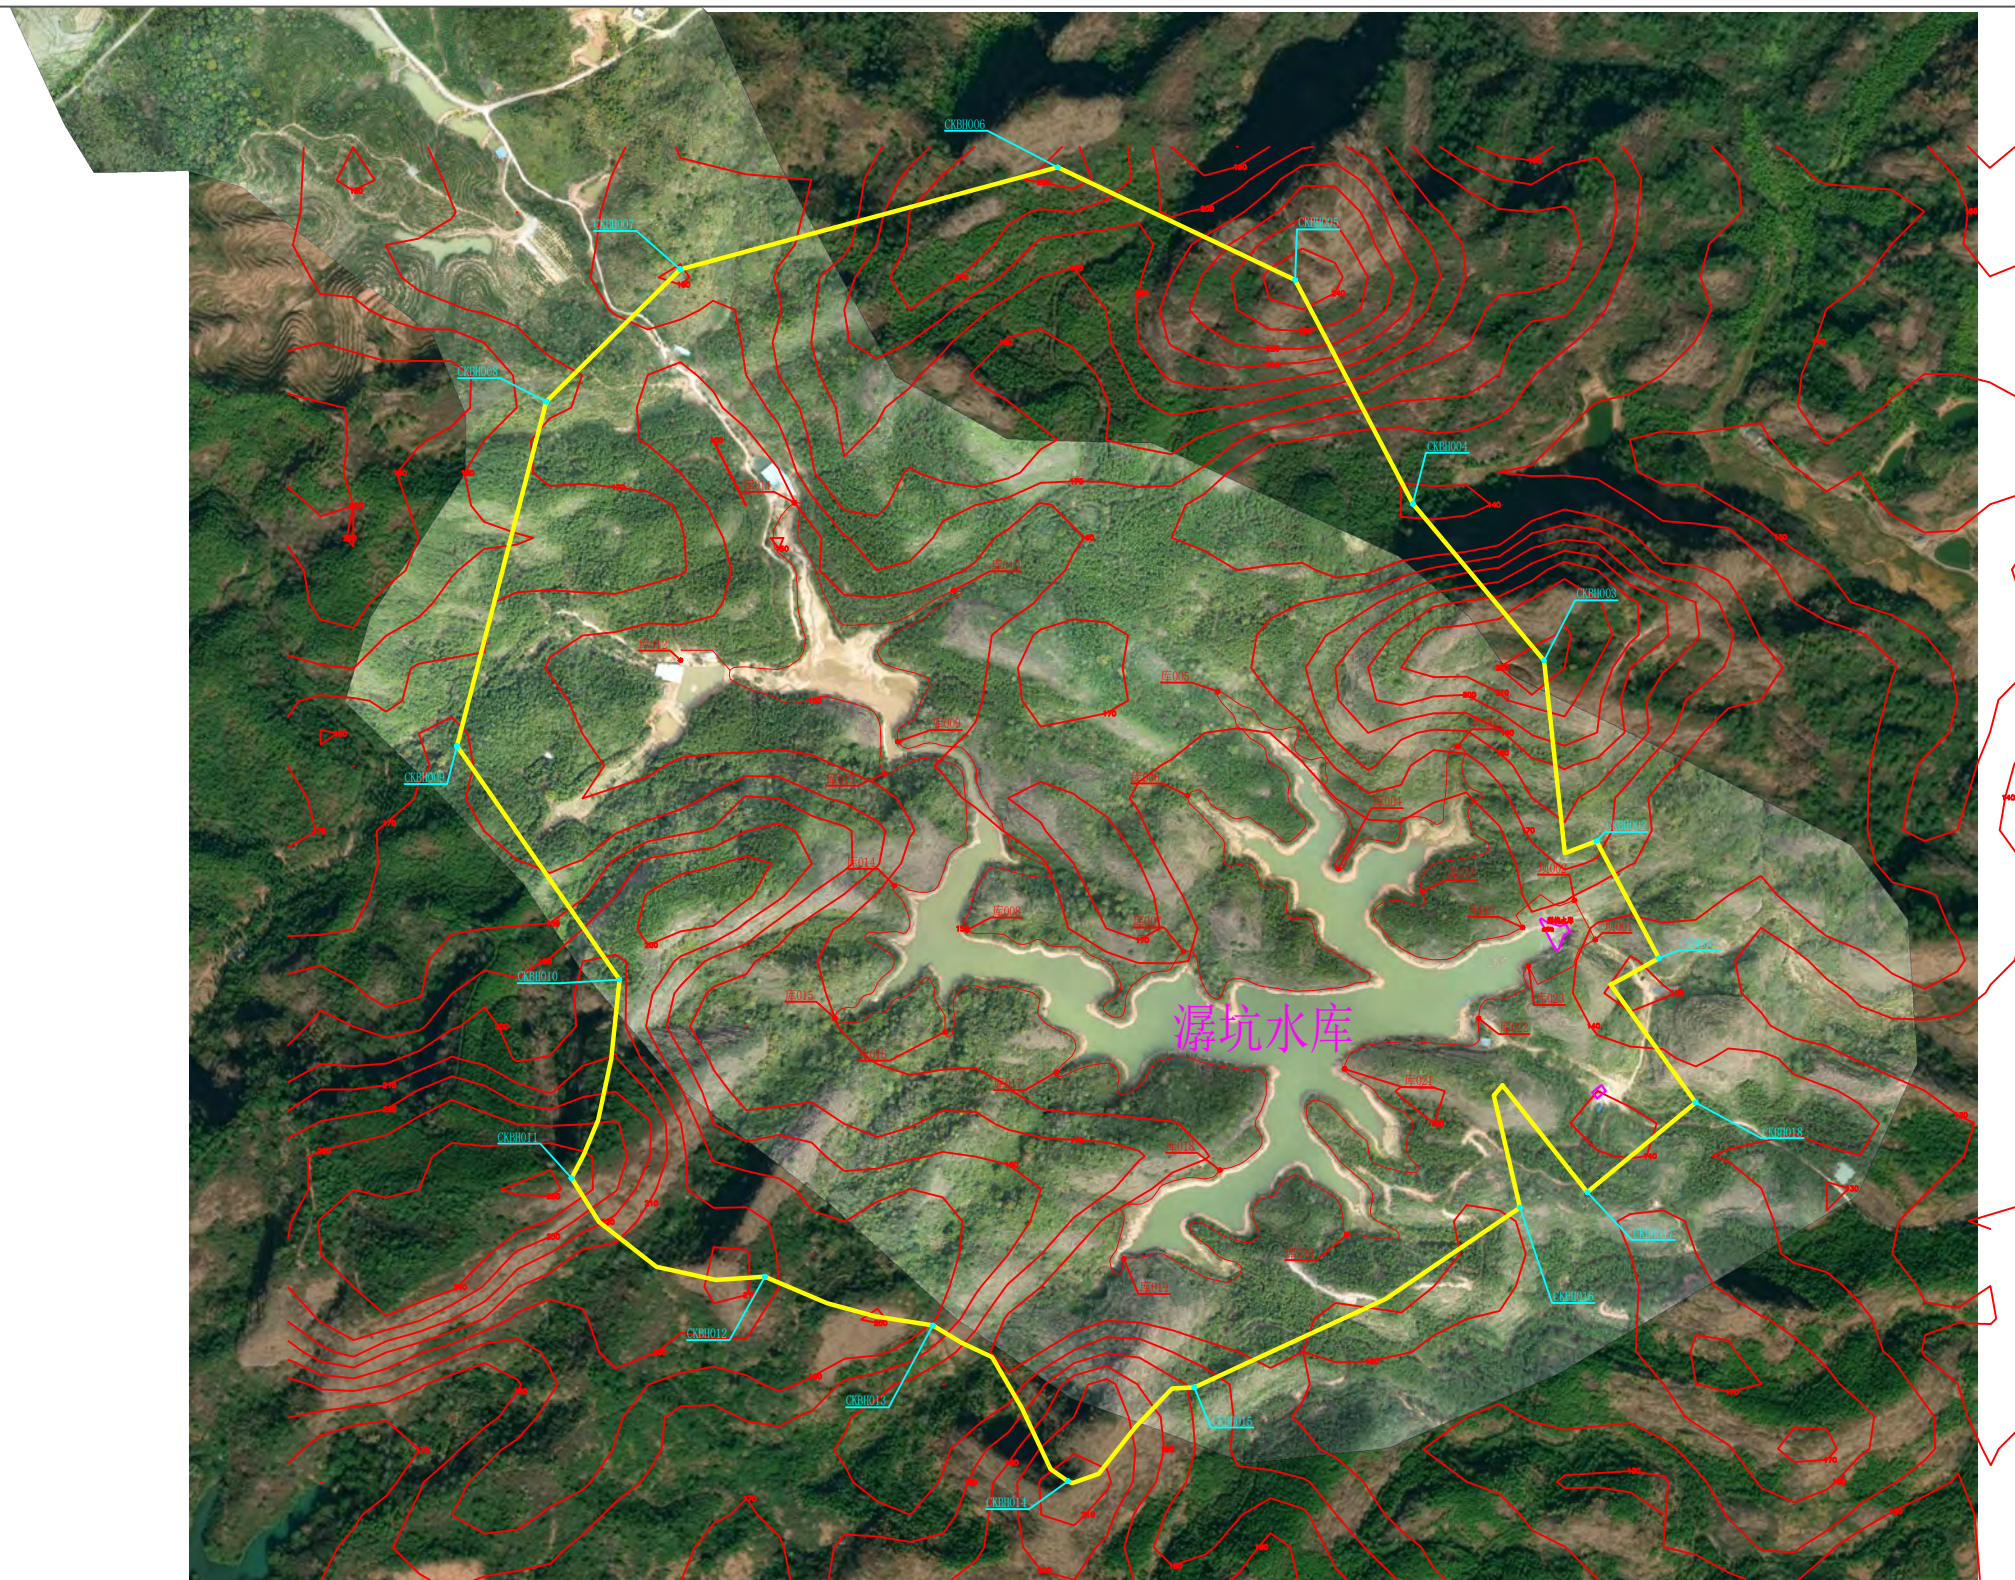




图 例

保护范围线	
等值线	
控制点	

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、潺坑水库位于始兴县马市镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程150.70m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

坳背水库管理和保护范围划定成果图 1:30

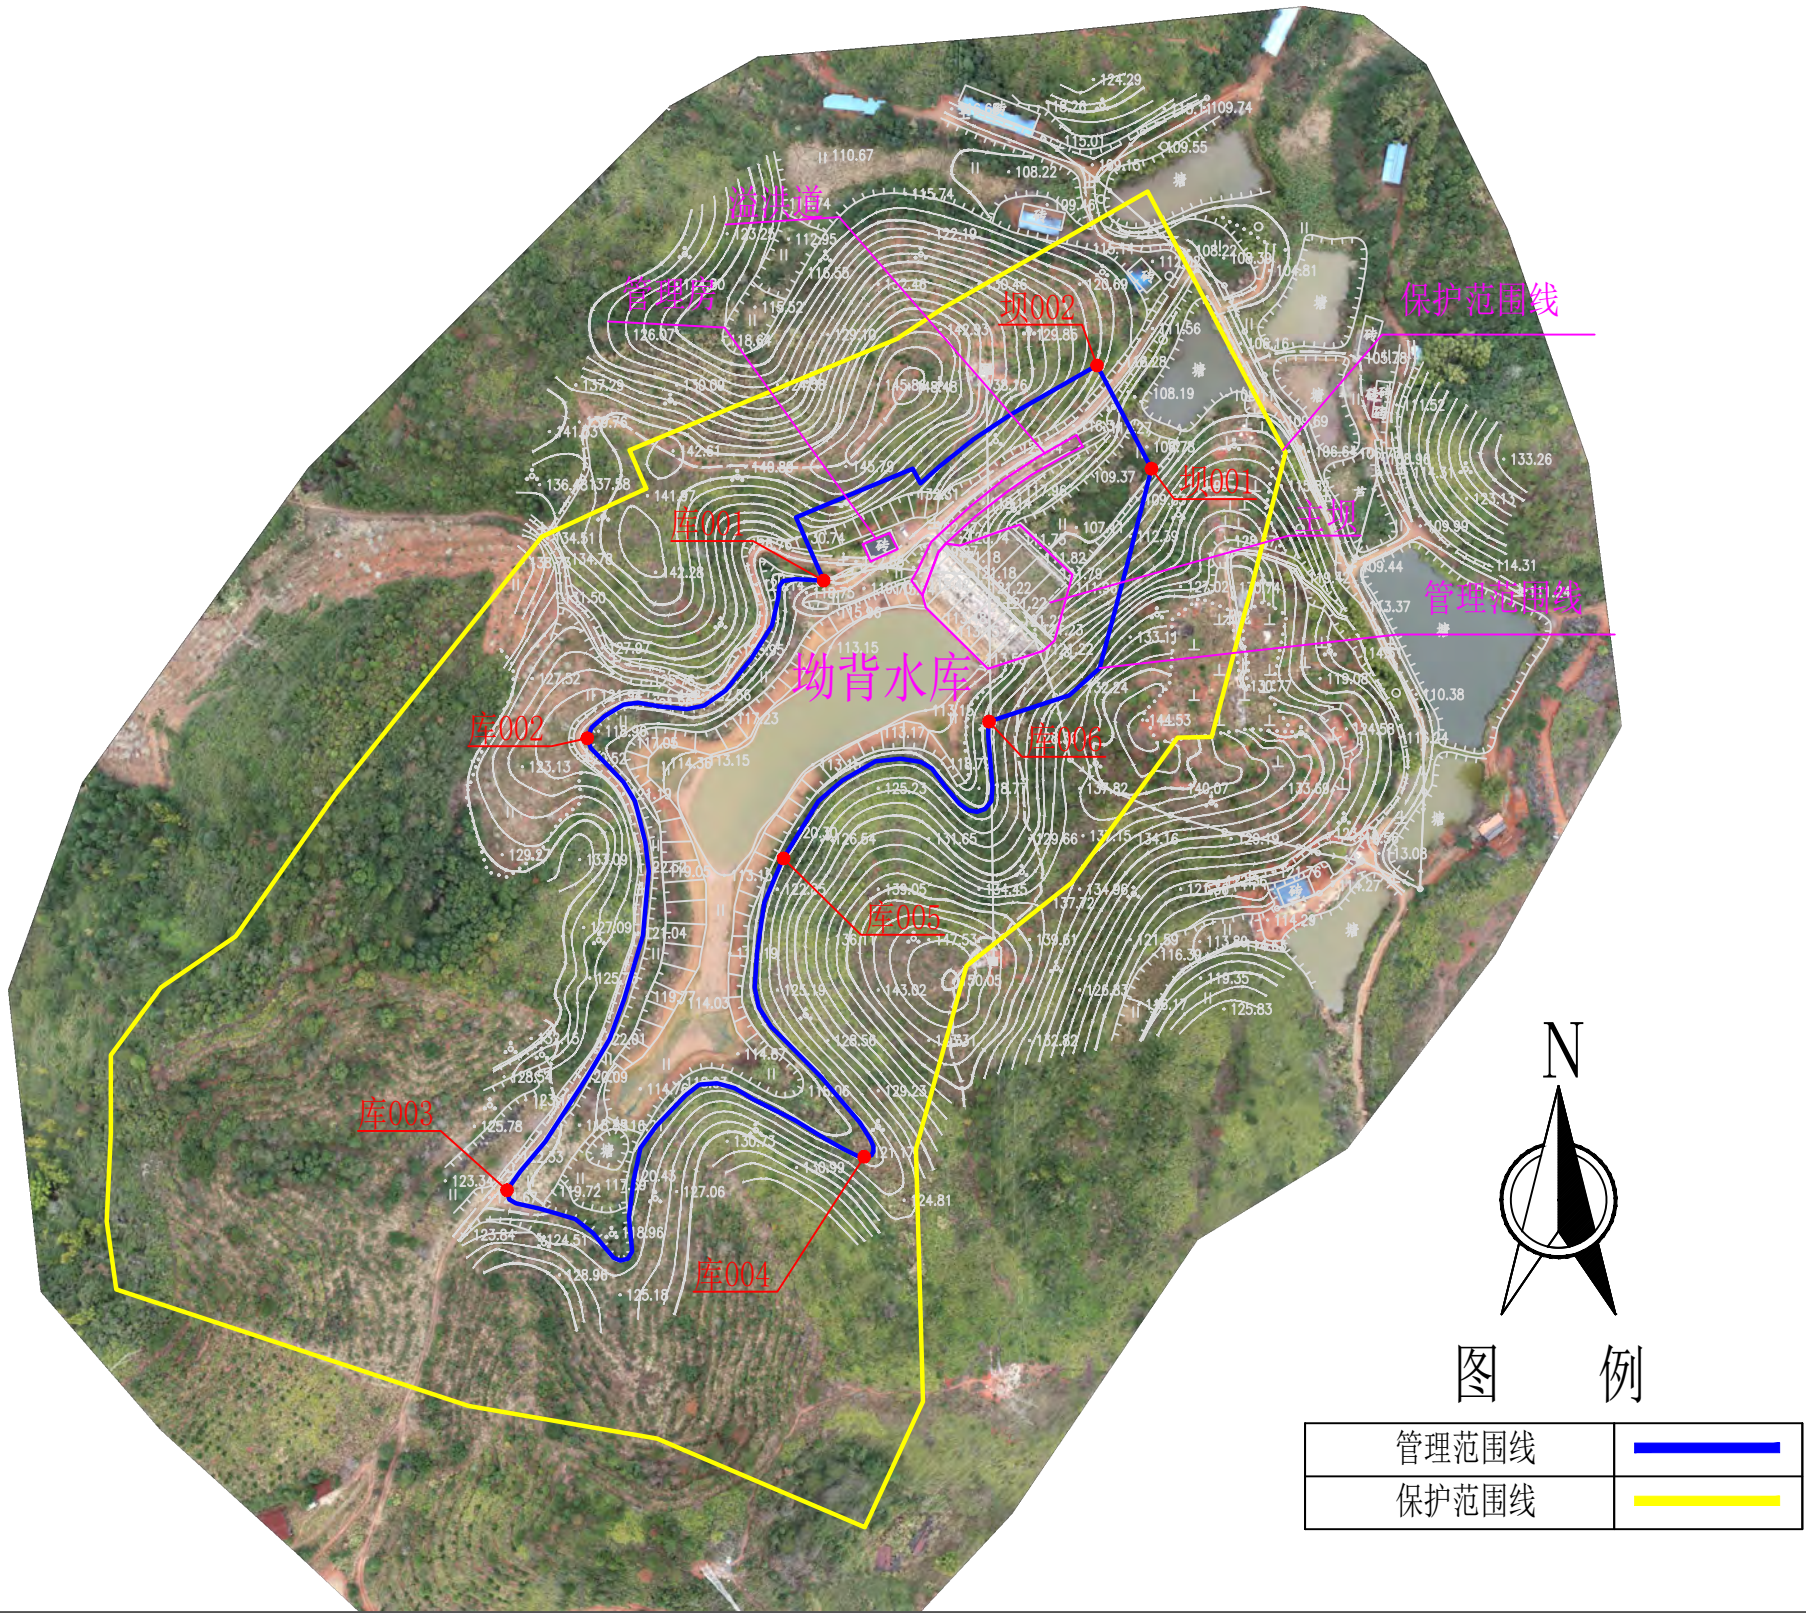

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、坳背水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程121.22m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


坳背水库管理范围界桩布设成果图 1:20



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、坳背水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程121.22m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


坳背水库保护范围划定成果图 1:30

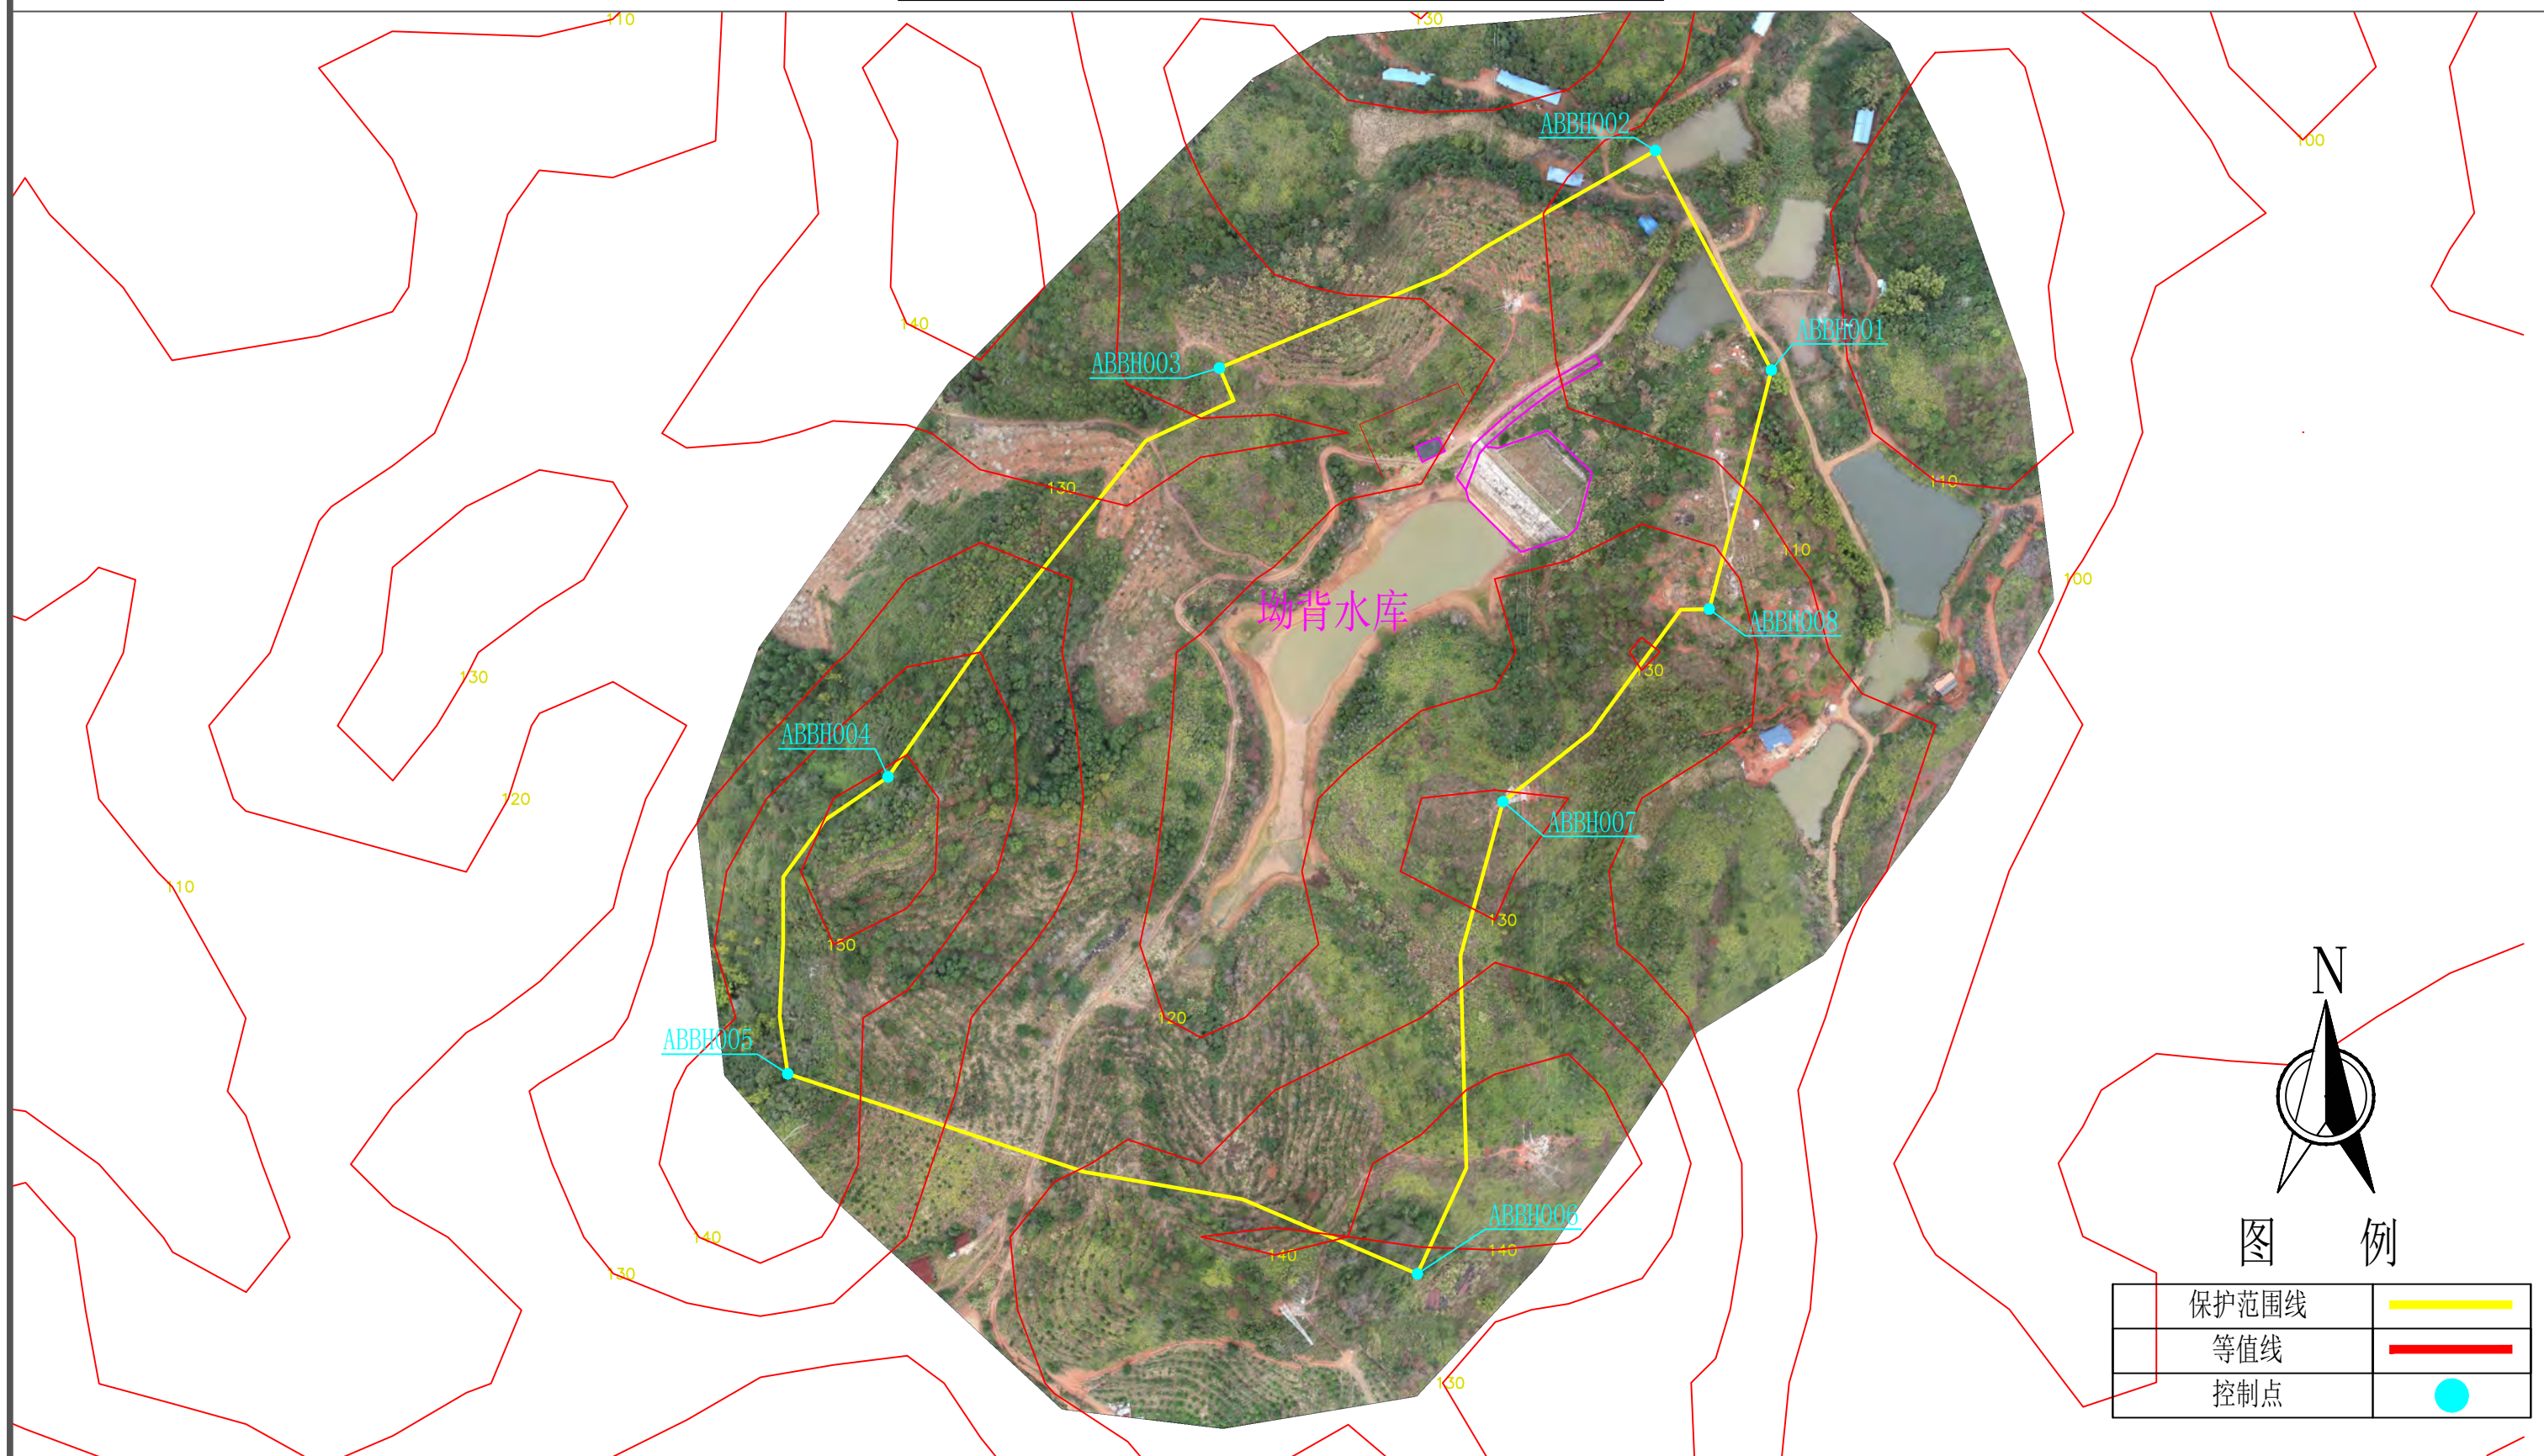

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、坳背水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程121.22m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


竹子迳水库管理和保护范围划定成果图 1:70

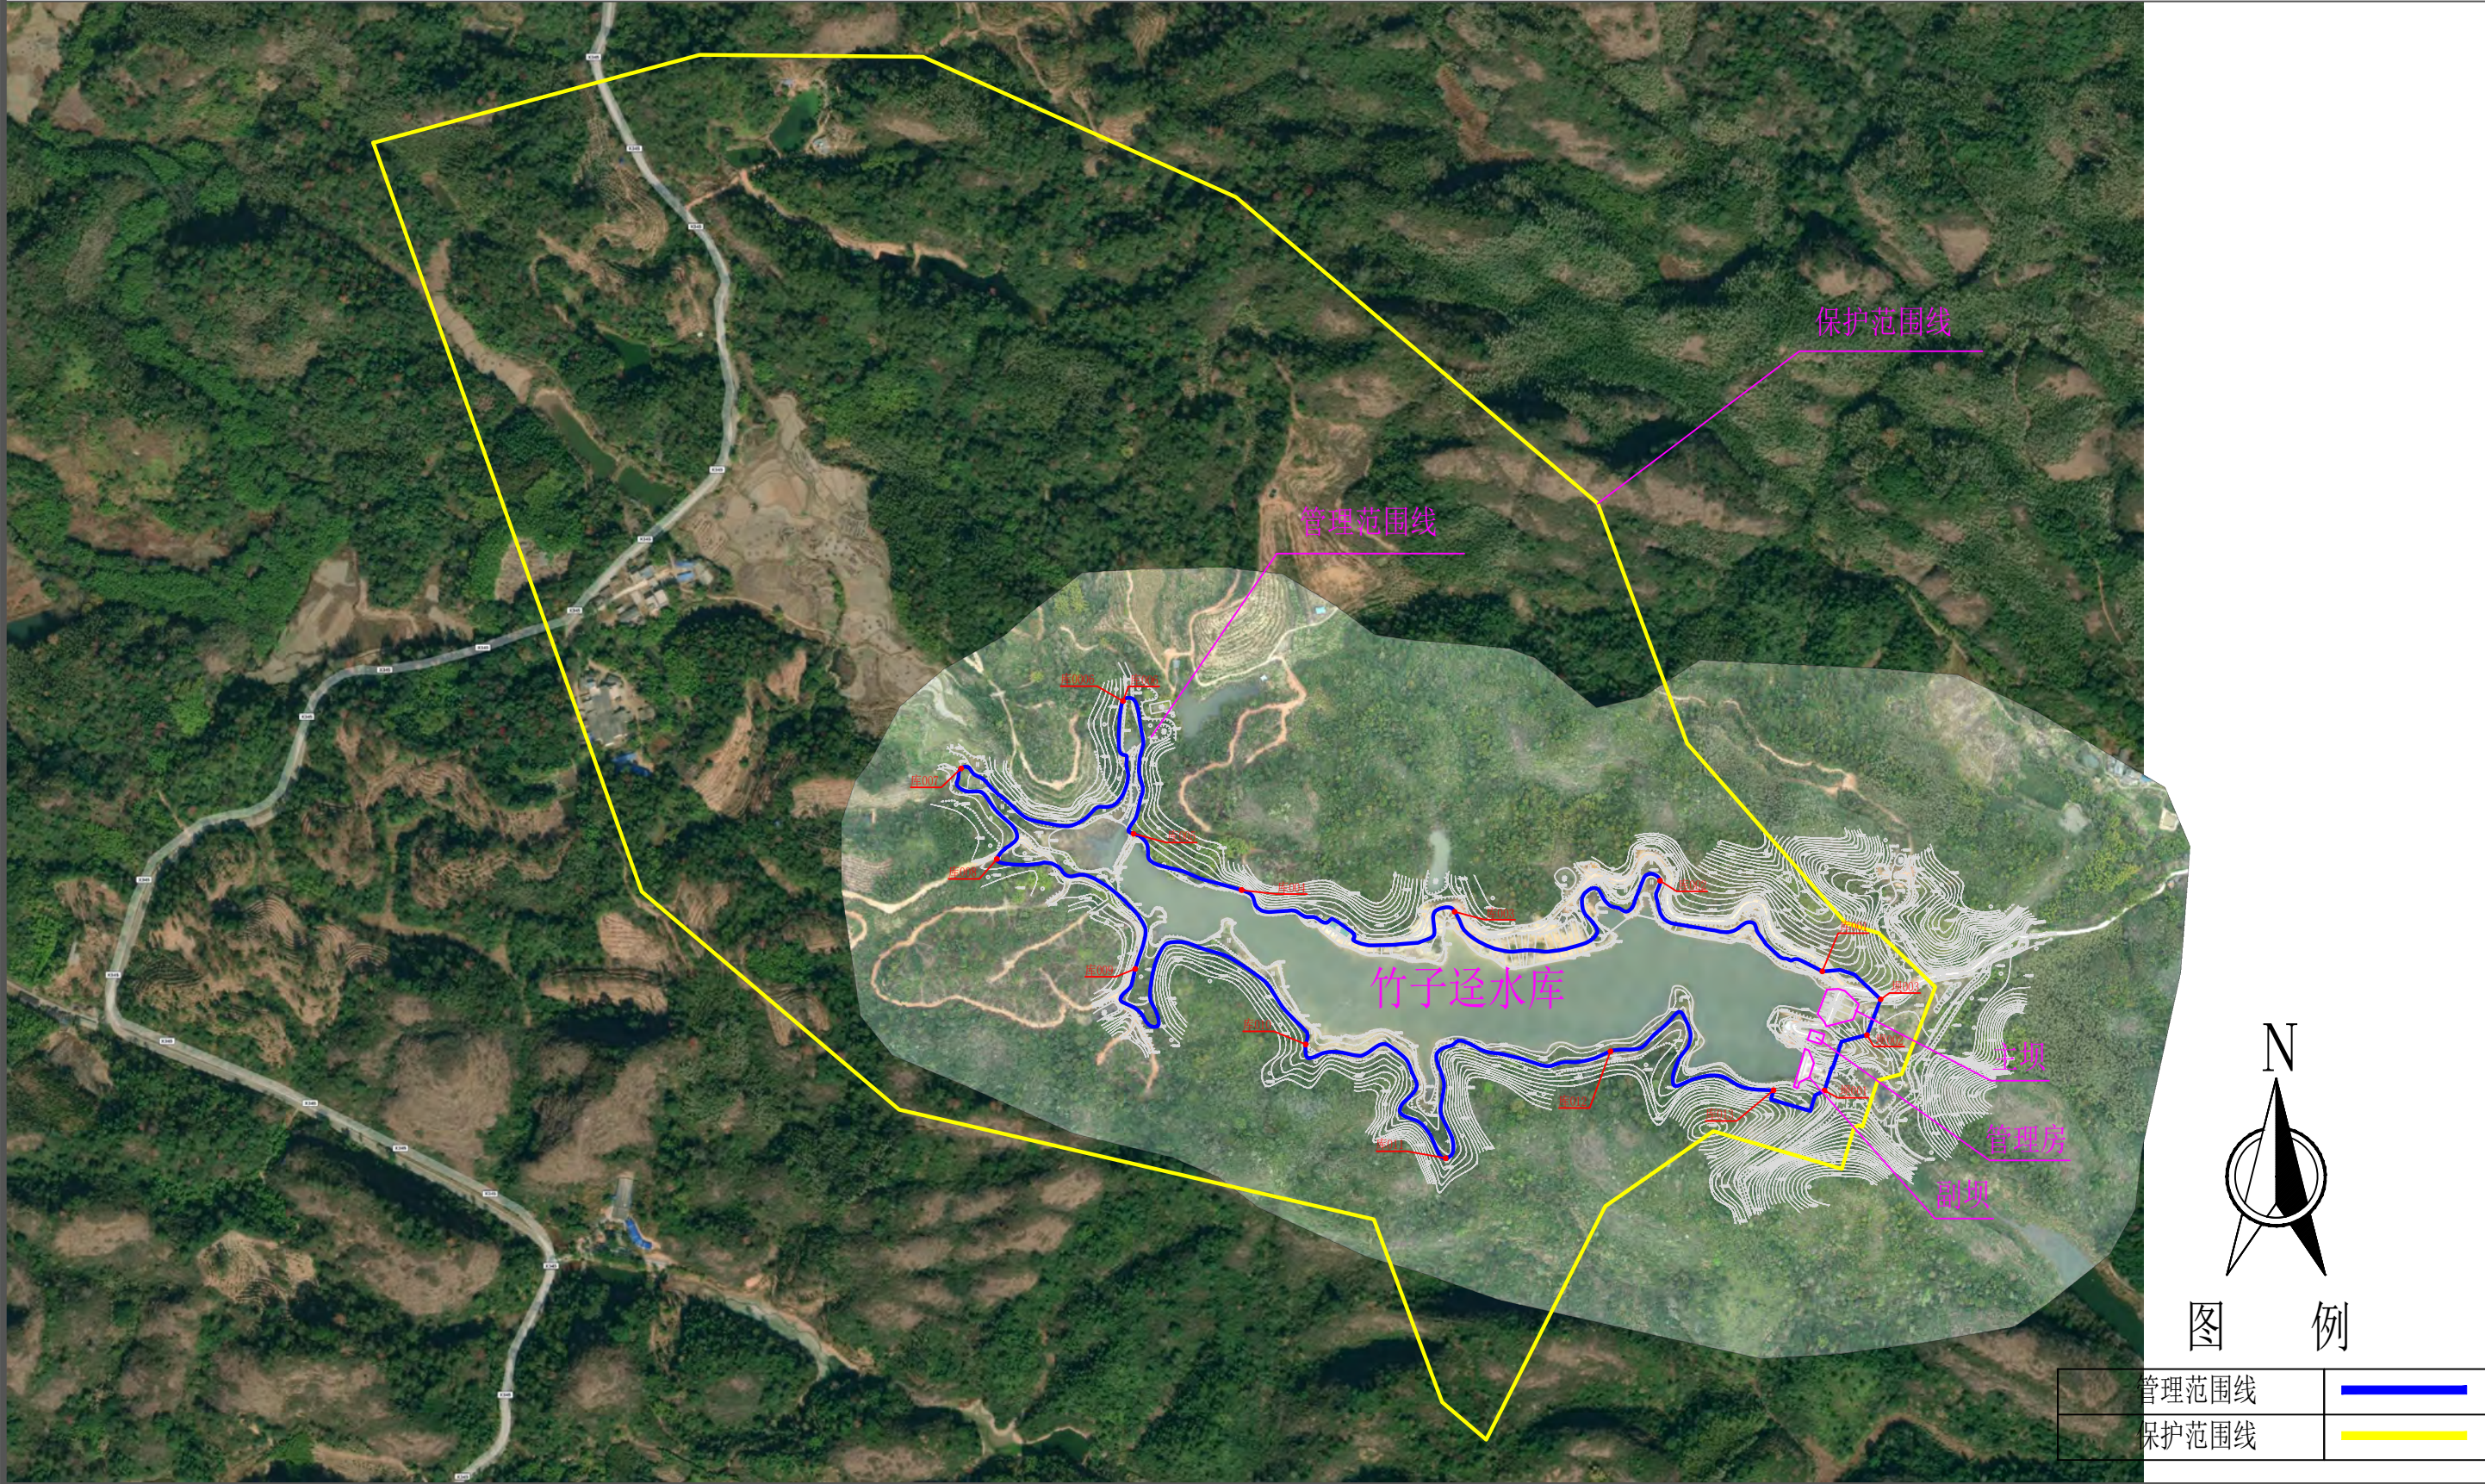

说明：

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、竹子迳水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程121.06m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


竹子迳水库管理范围界桩布设成果图 1:30

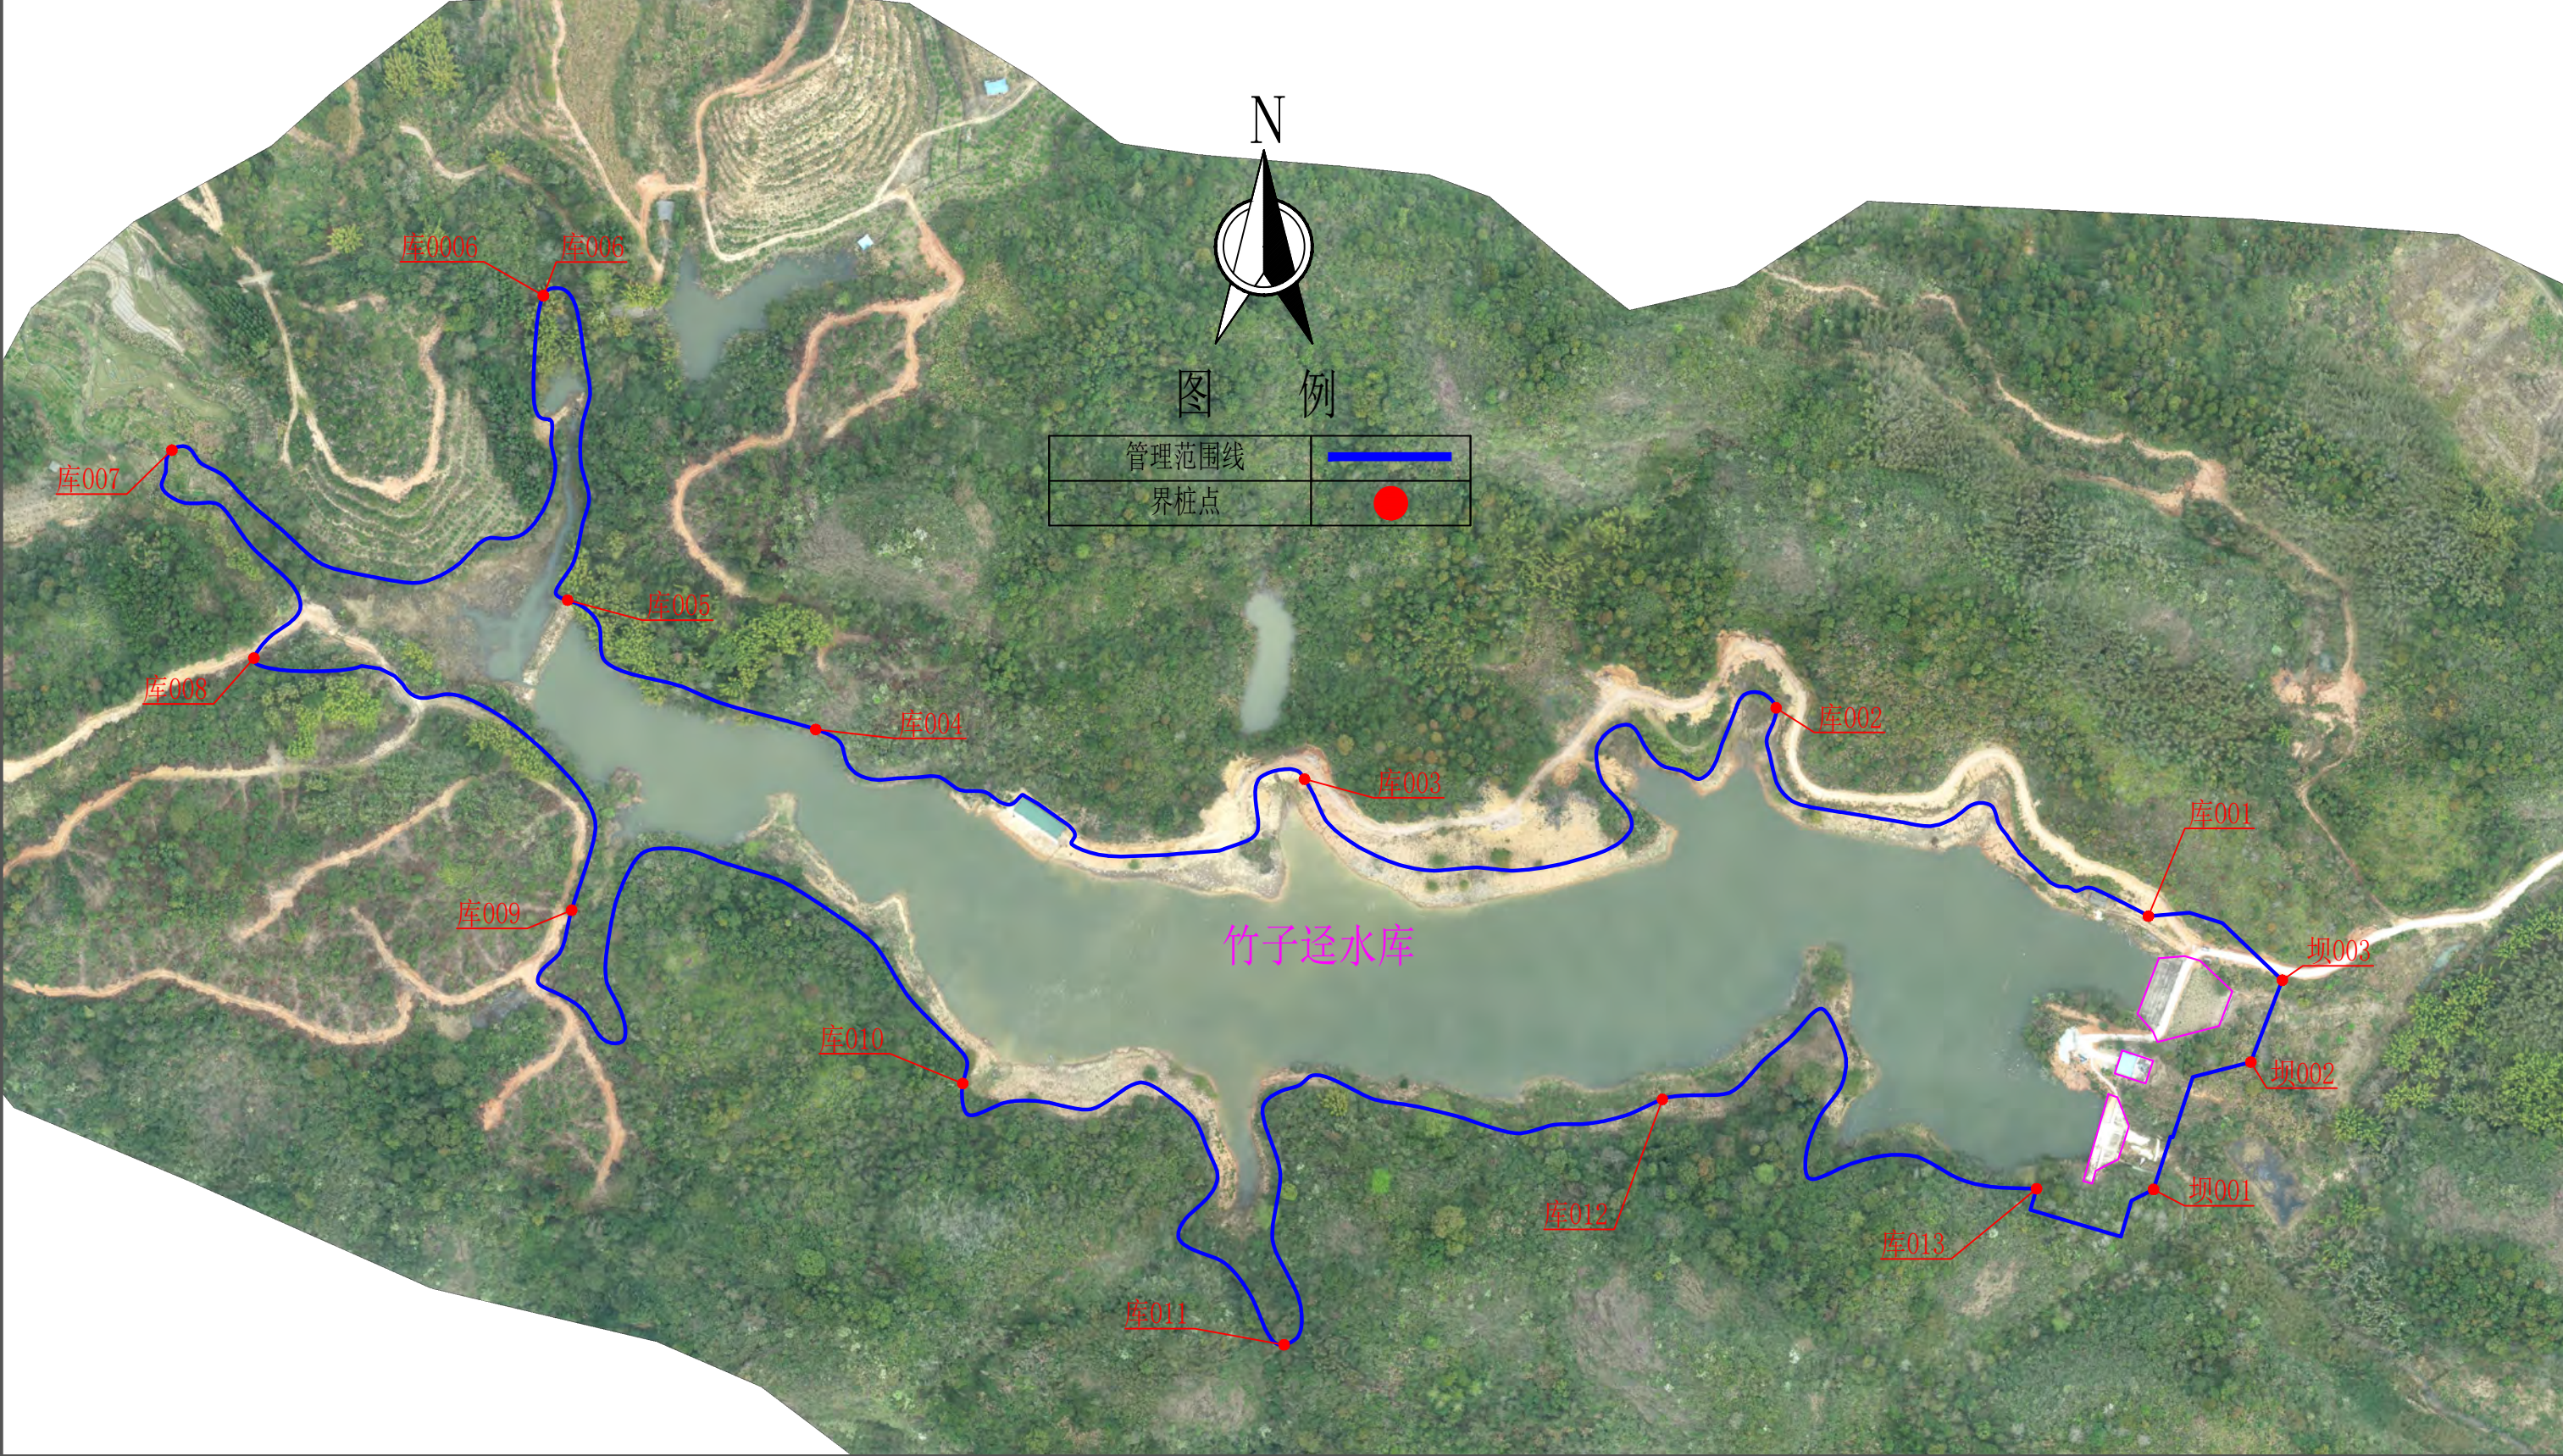

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、竹子迳水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程121.06m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


竹子迳水库保护范围划定成果图 1:70

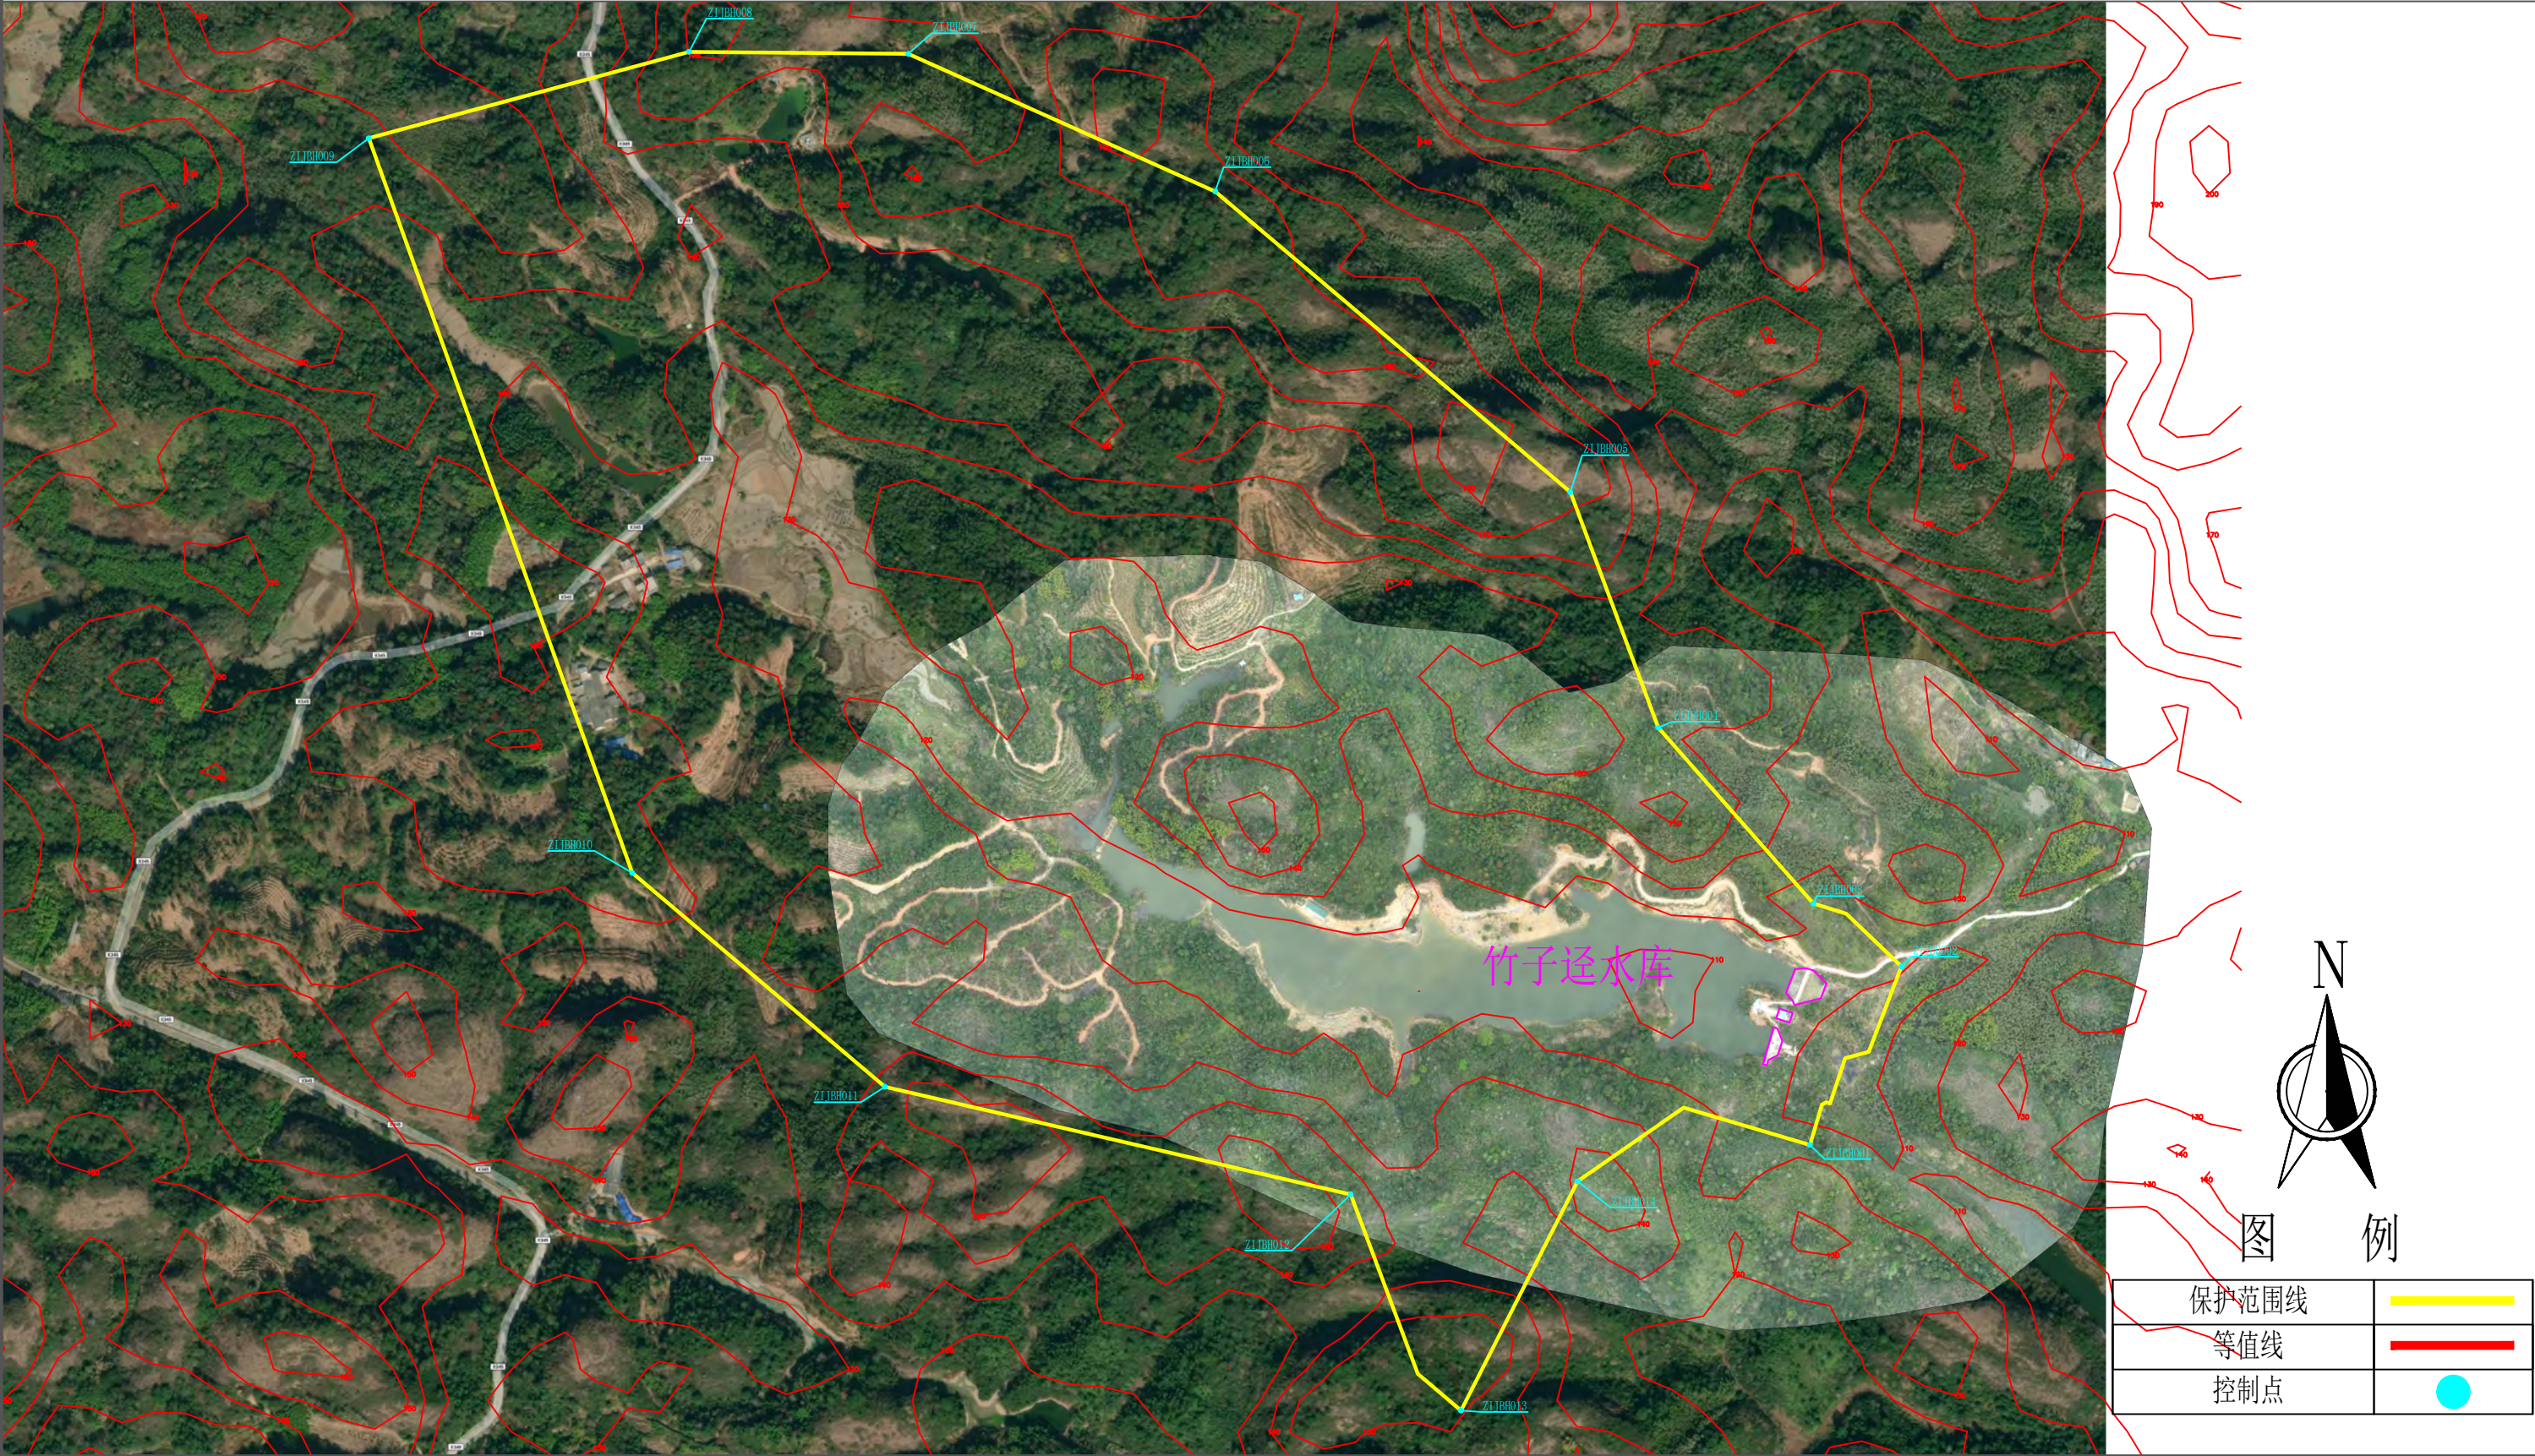

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、竹子迳水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程121.06m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

跃进水库管理和保护范围划定成果图 1:50

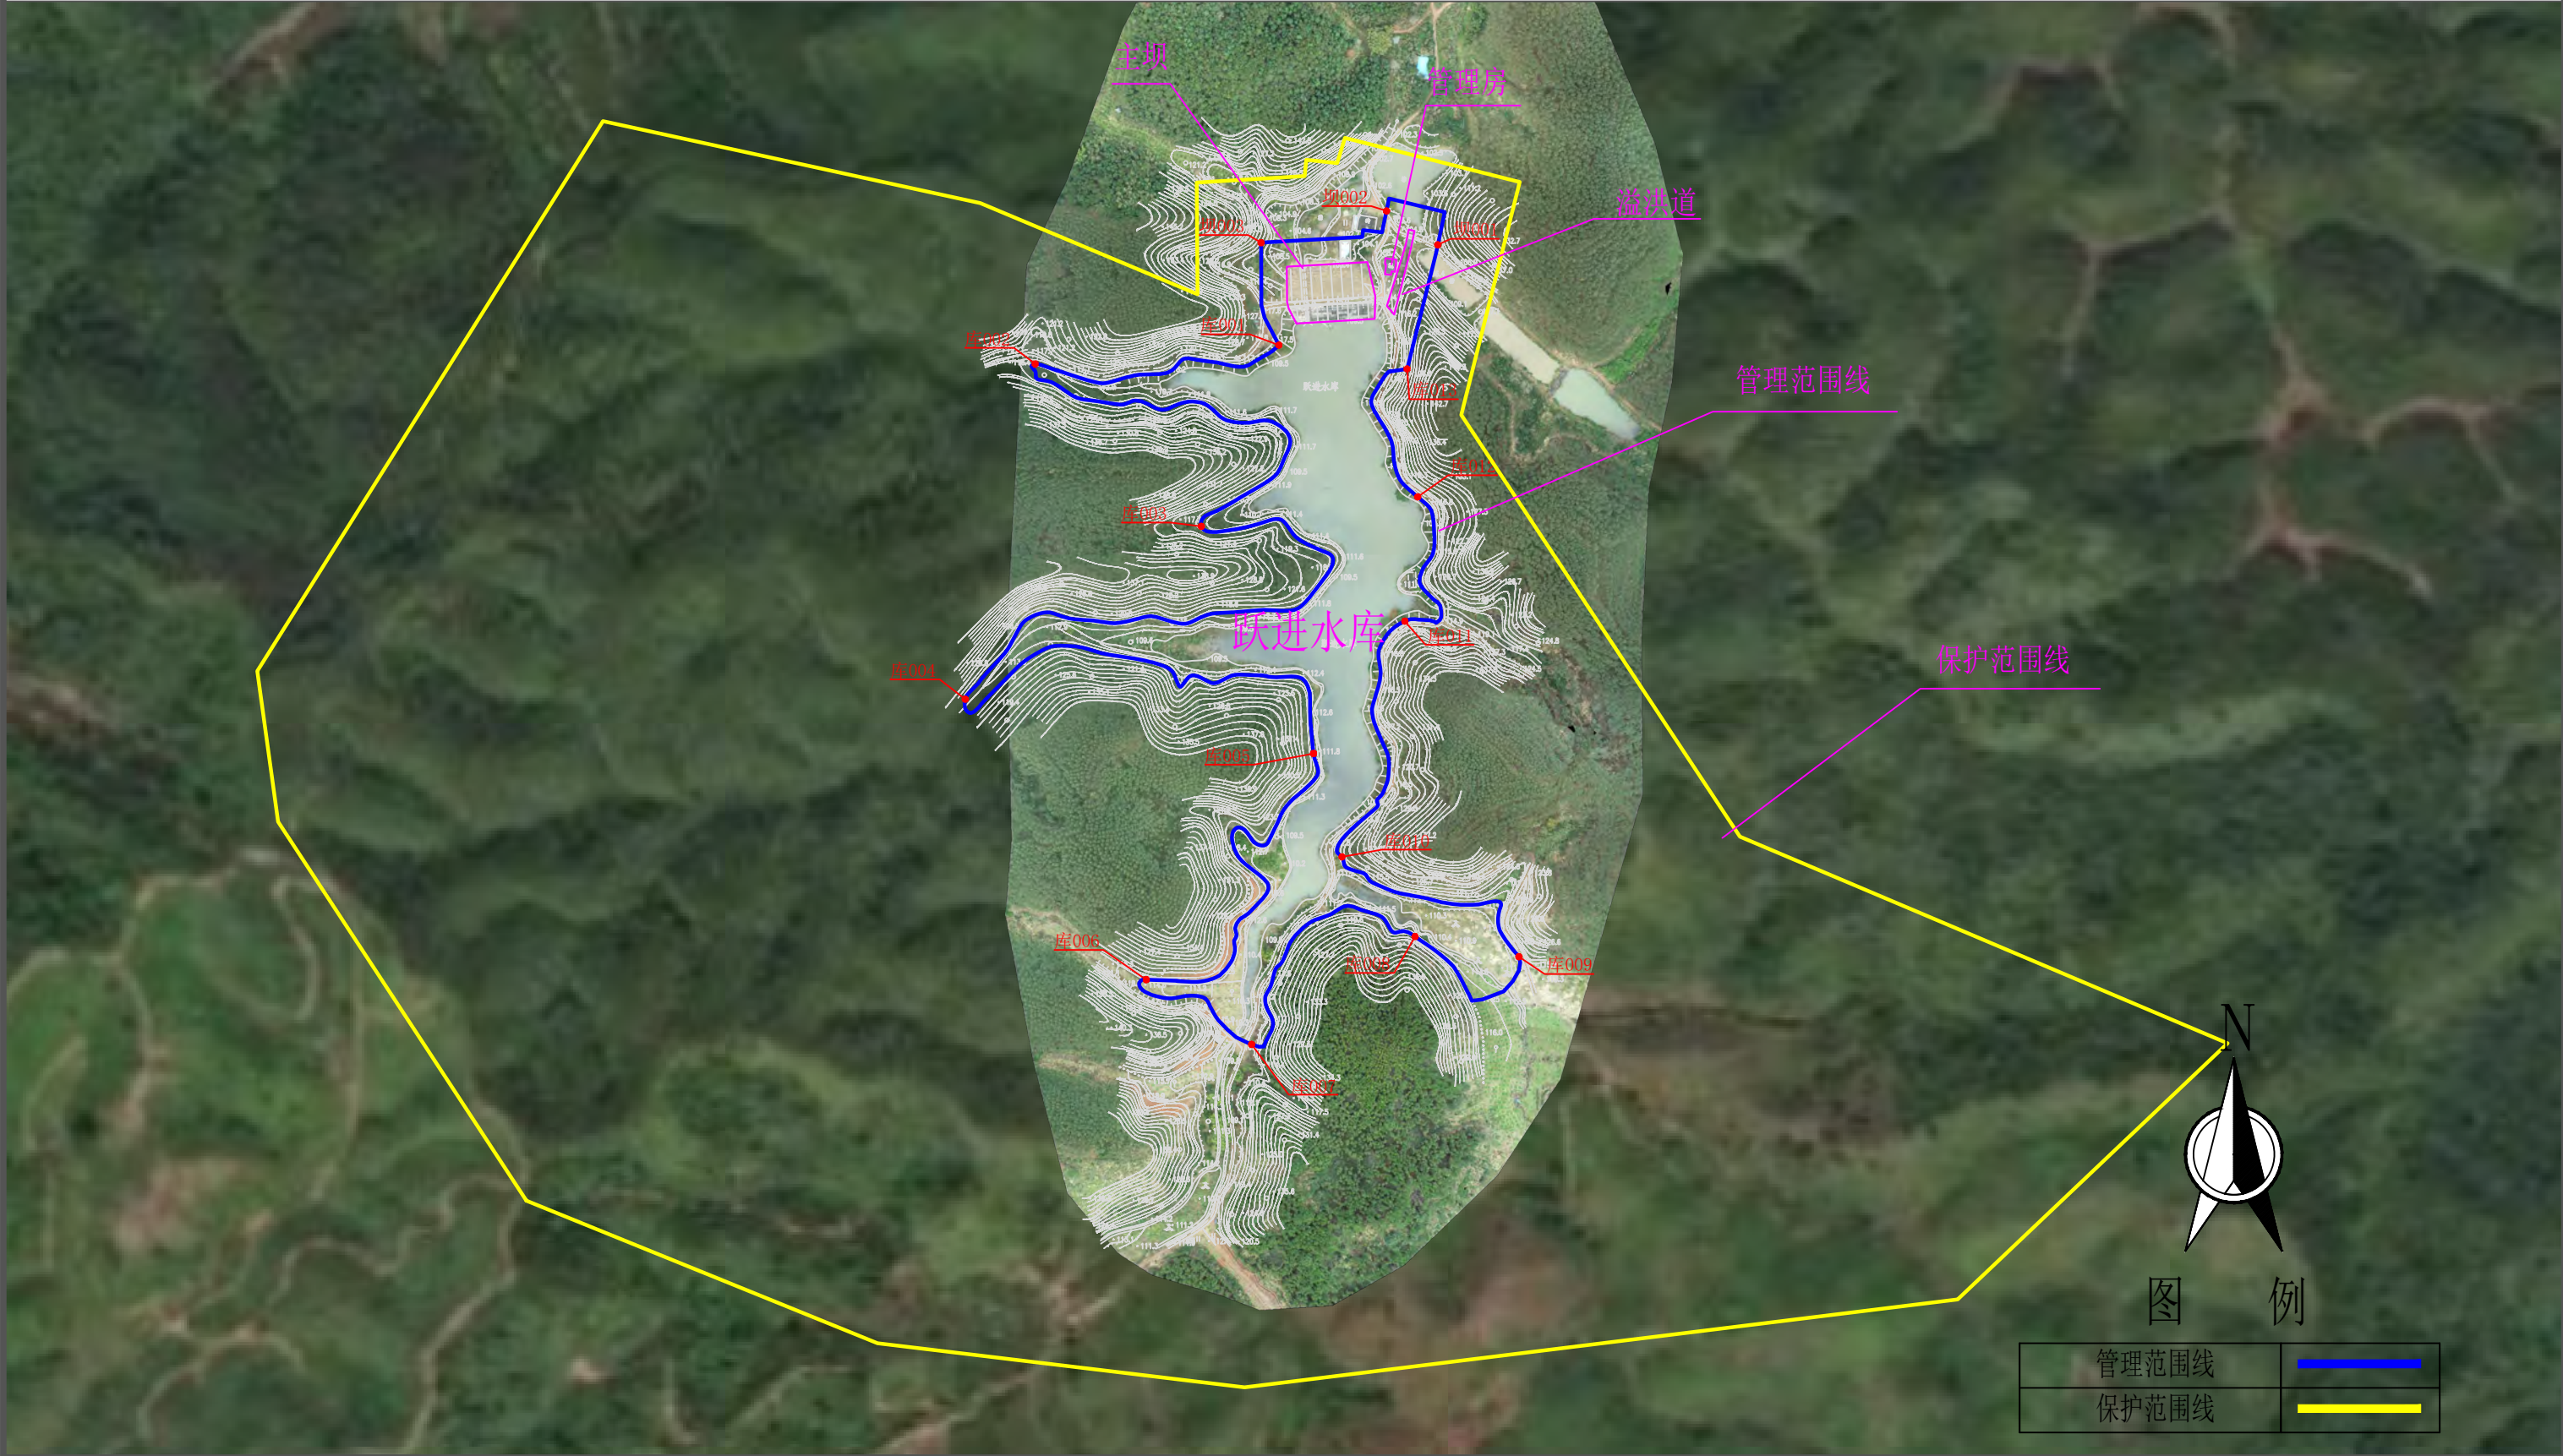

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、跃进水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程115.00m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

跃进水库管理范围界桩布设成果图 1:40



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、跃进水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程115.00m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


跃进水库保护范围划定成果图 1:50



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、跃进水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程115.00m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

上蛇皮水库管理和保护范围划定成果图 1:50

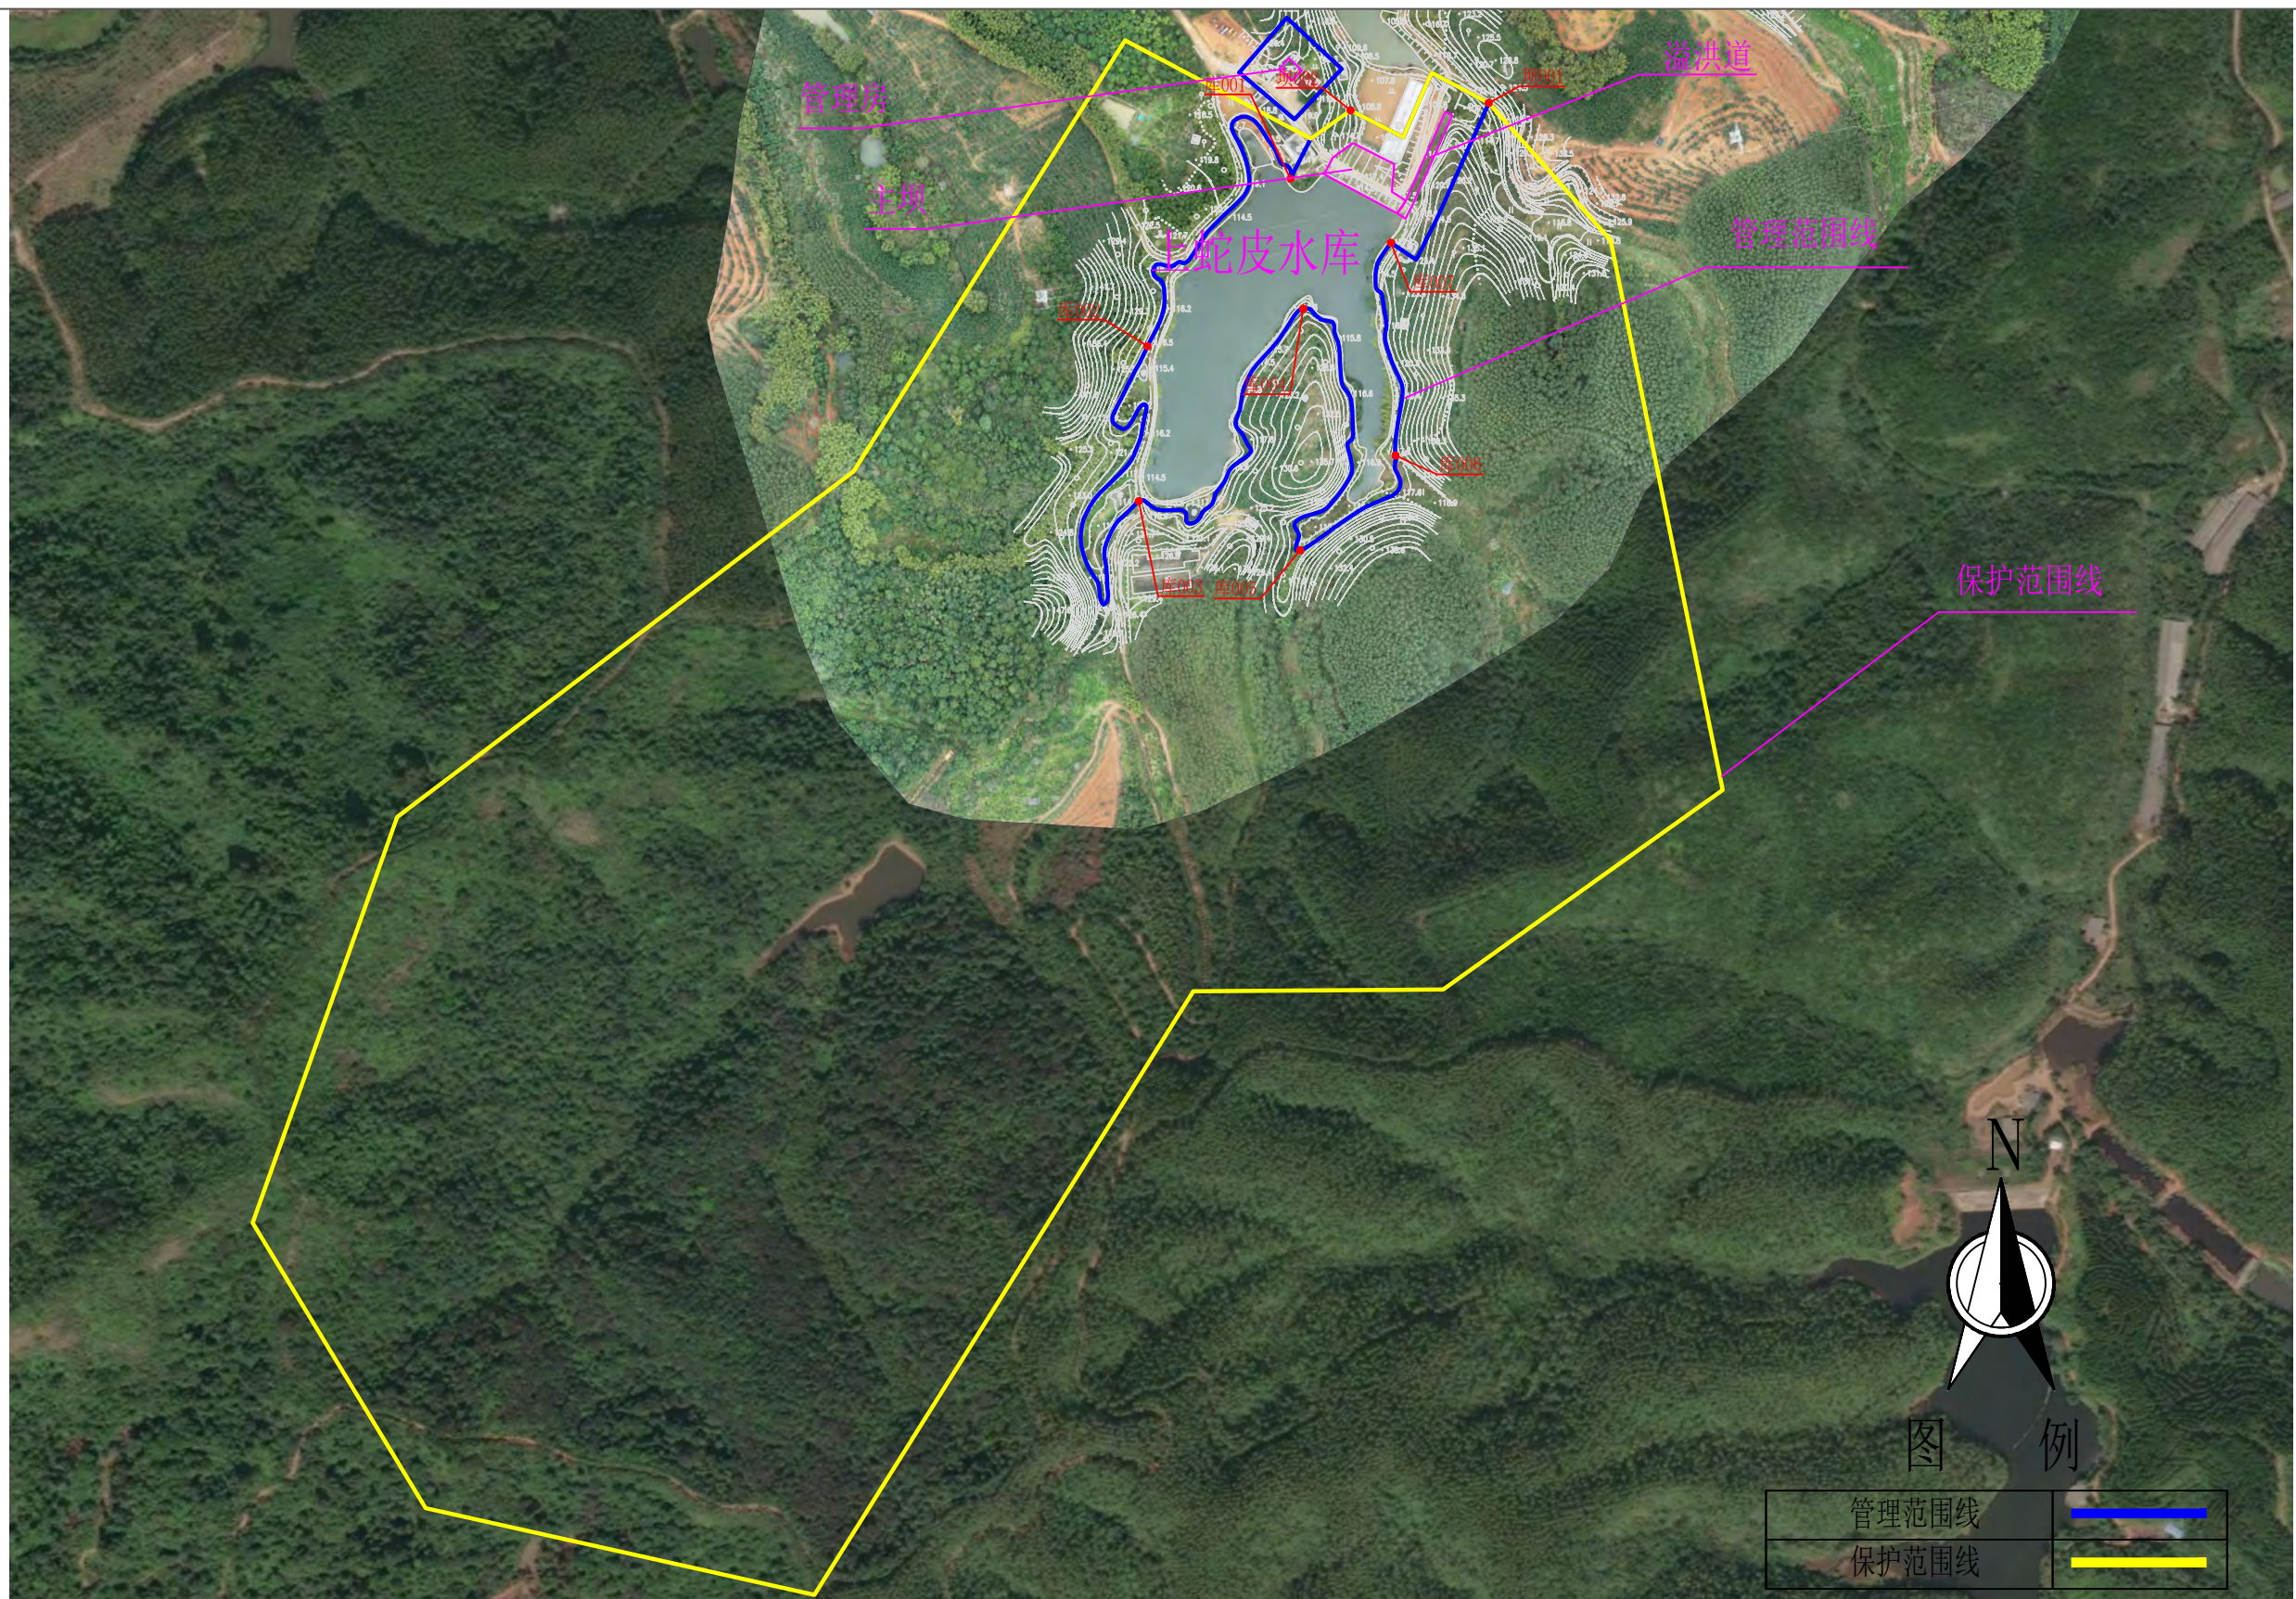

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、上蛇皮水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程117.40m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

上蛇皮水库管理范围界桩布设成果图 1:20



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、上蛇皮水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主等的小（二）型水库，坝顶高程117.40m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


上蛇皮水库保护范围划定成果图 1:50



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、上蛇皮水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程117.40m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


下蛇皮水库管理和保护范围划定成果图 1:30

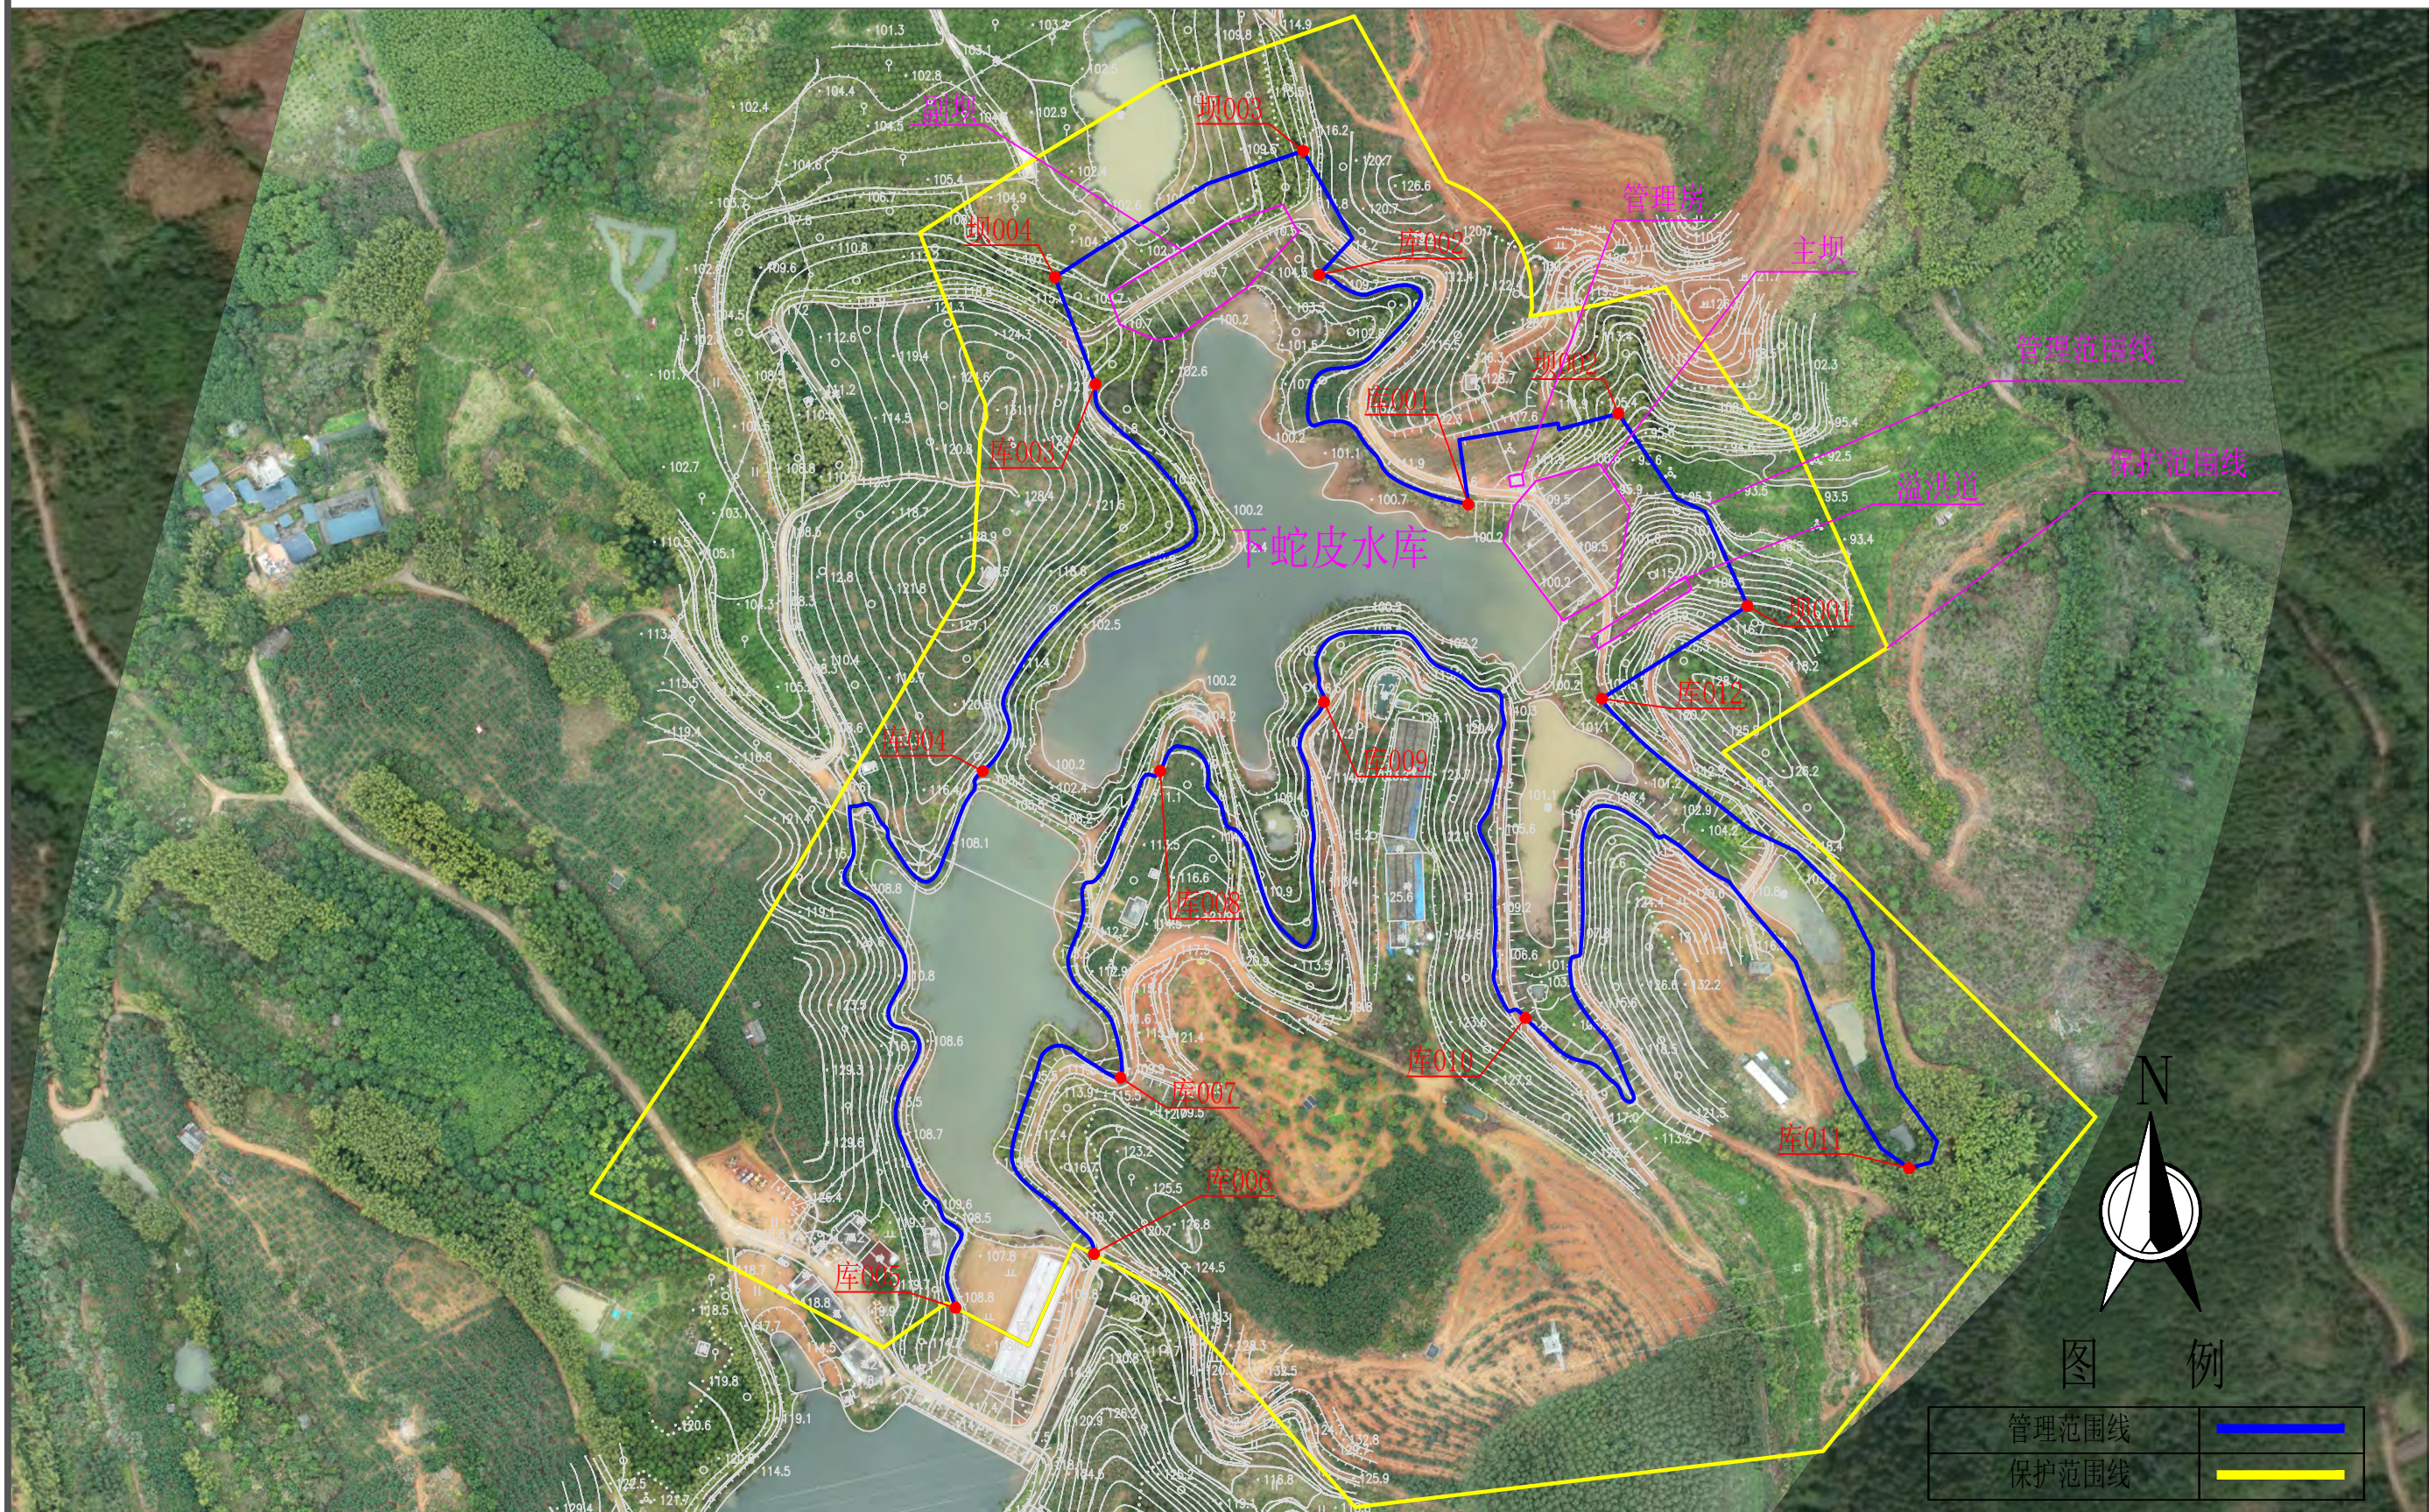

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、下蛇皮水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程109.50m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


下蛇皮水库管理范围界桩布设成果图 1:30

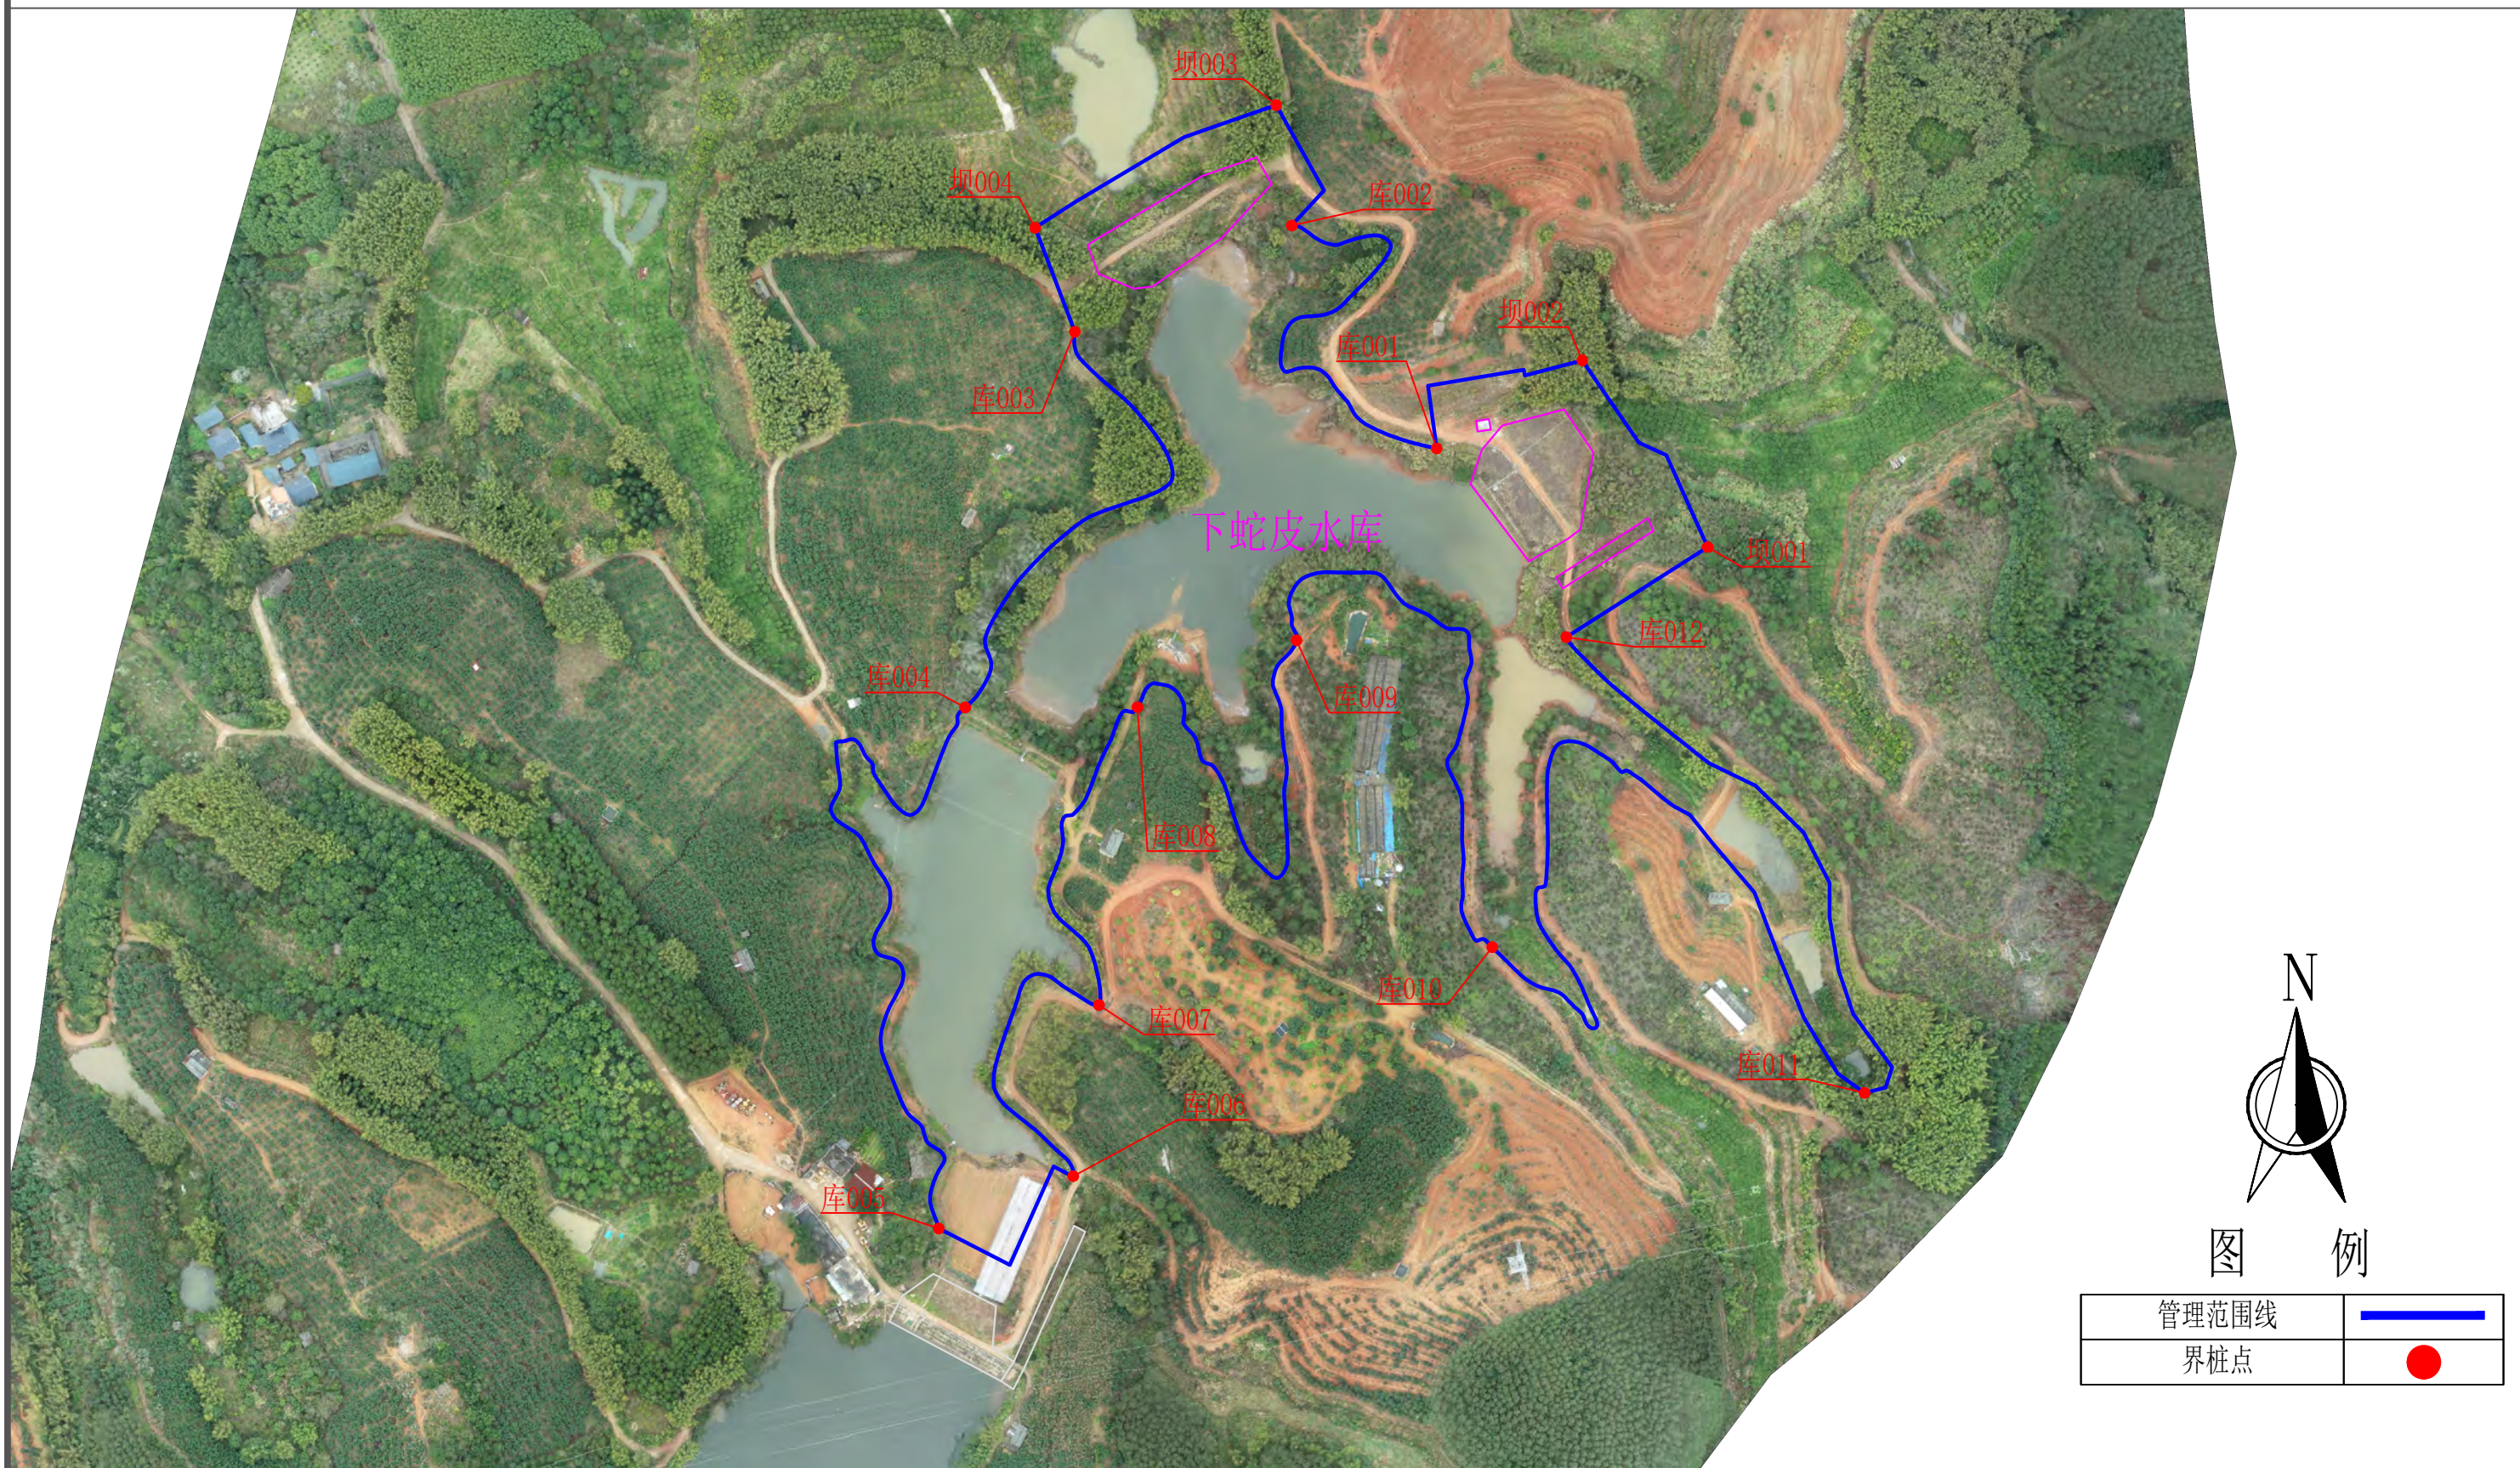

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、下蛇皮水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程109.50m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


下蛇皮水库保护范围划定成果图 1:30

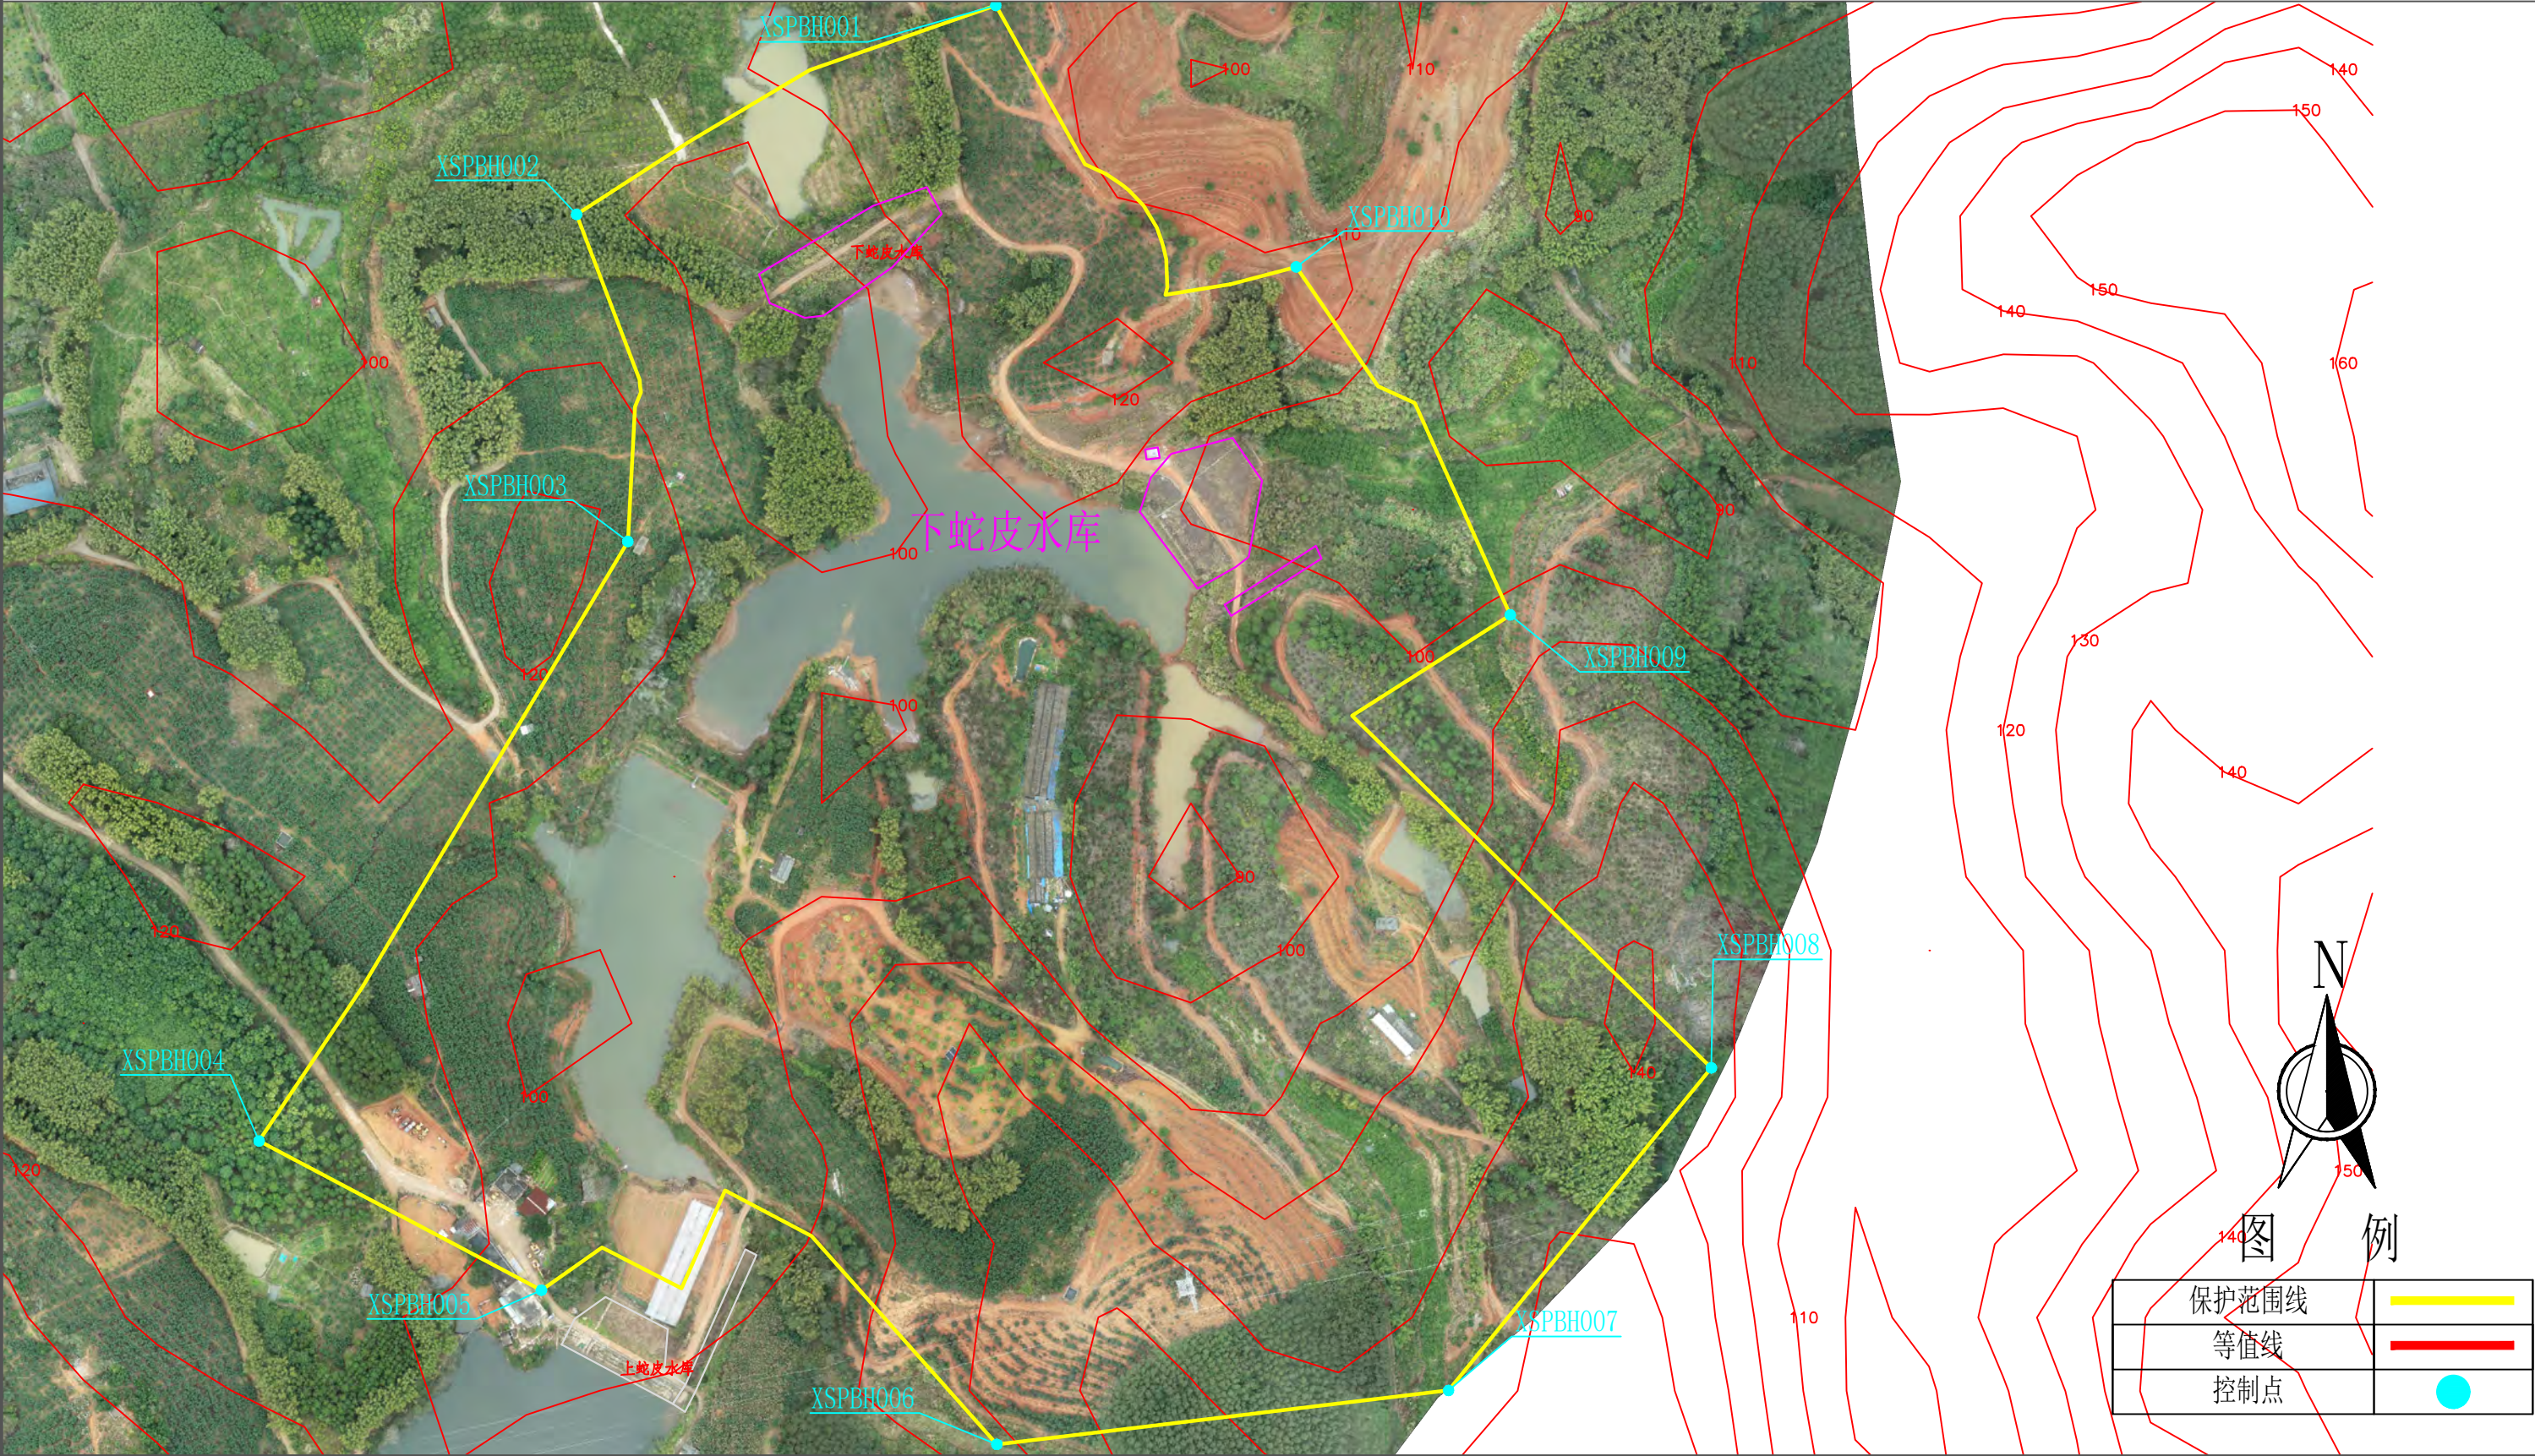

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、下蛇皮水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程109.50m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

三角塘水库管理和保护范围划定成果图 1:70

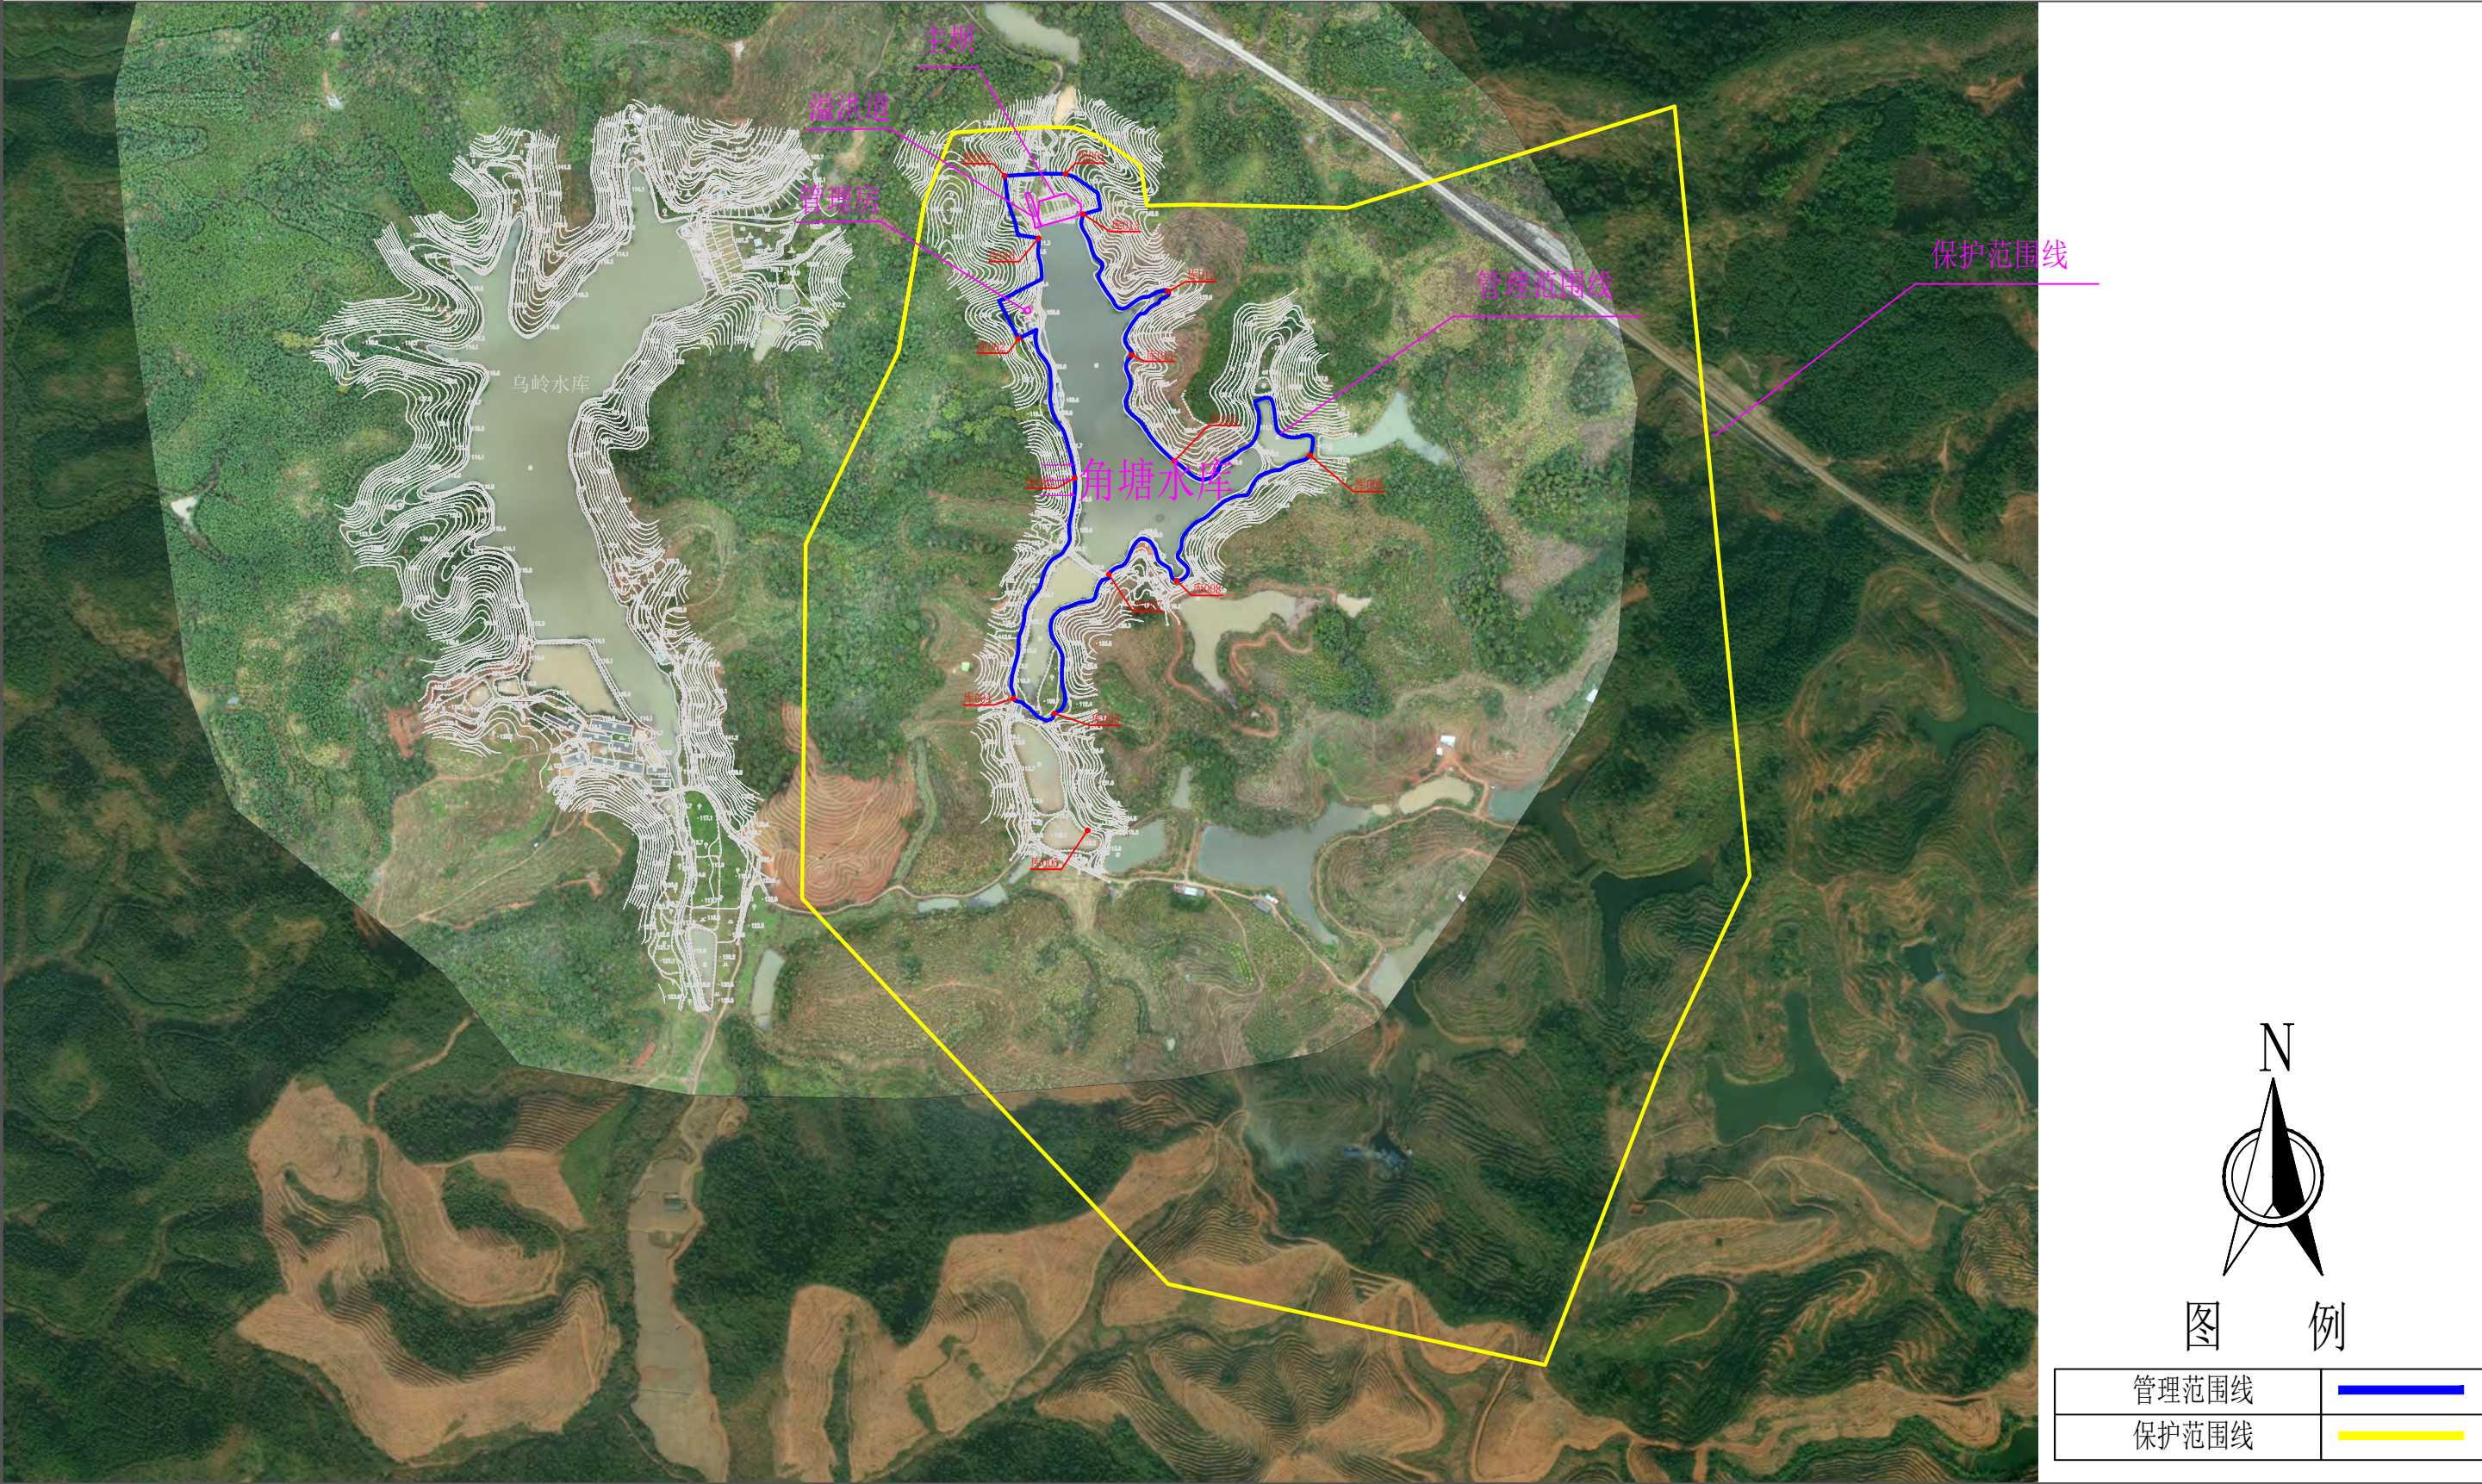

说明：

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、三角塘水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程111.10m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


三角塘水库管理范围界桩布设成果图 1:30



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、三角塘水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程111.10m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


三角塘水库保护范围划定成果图 1:70

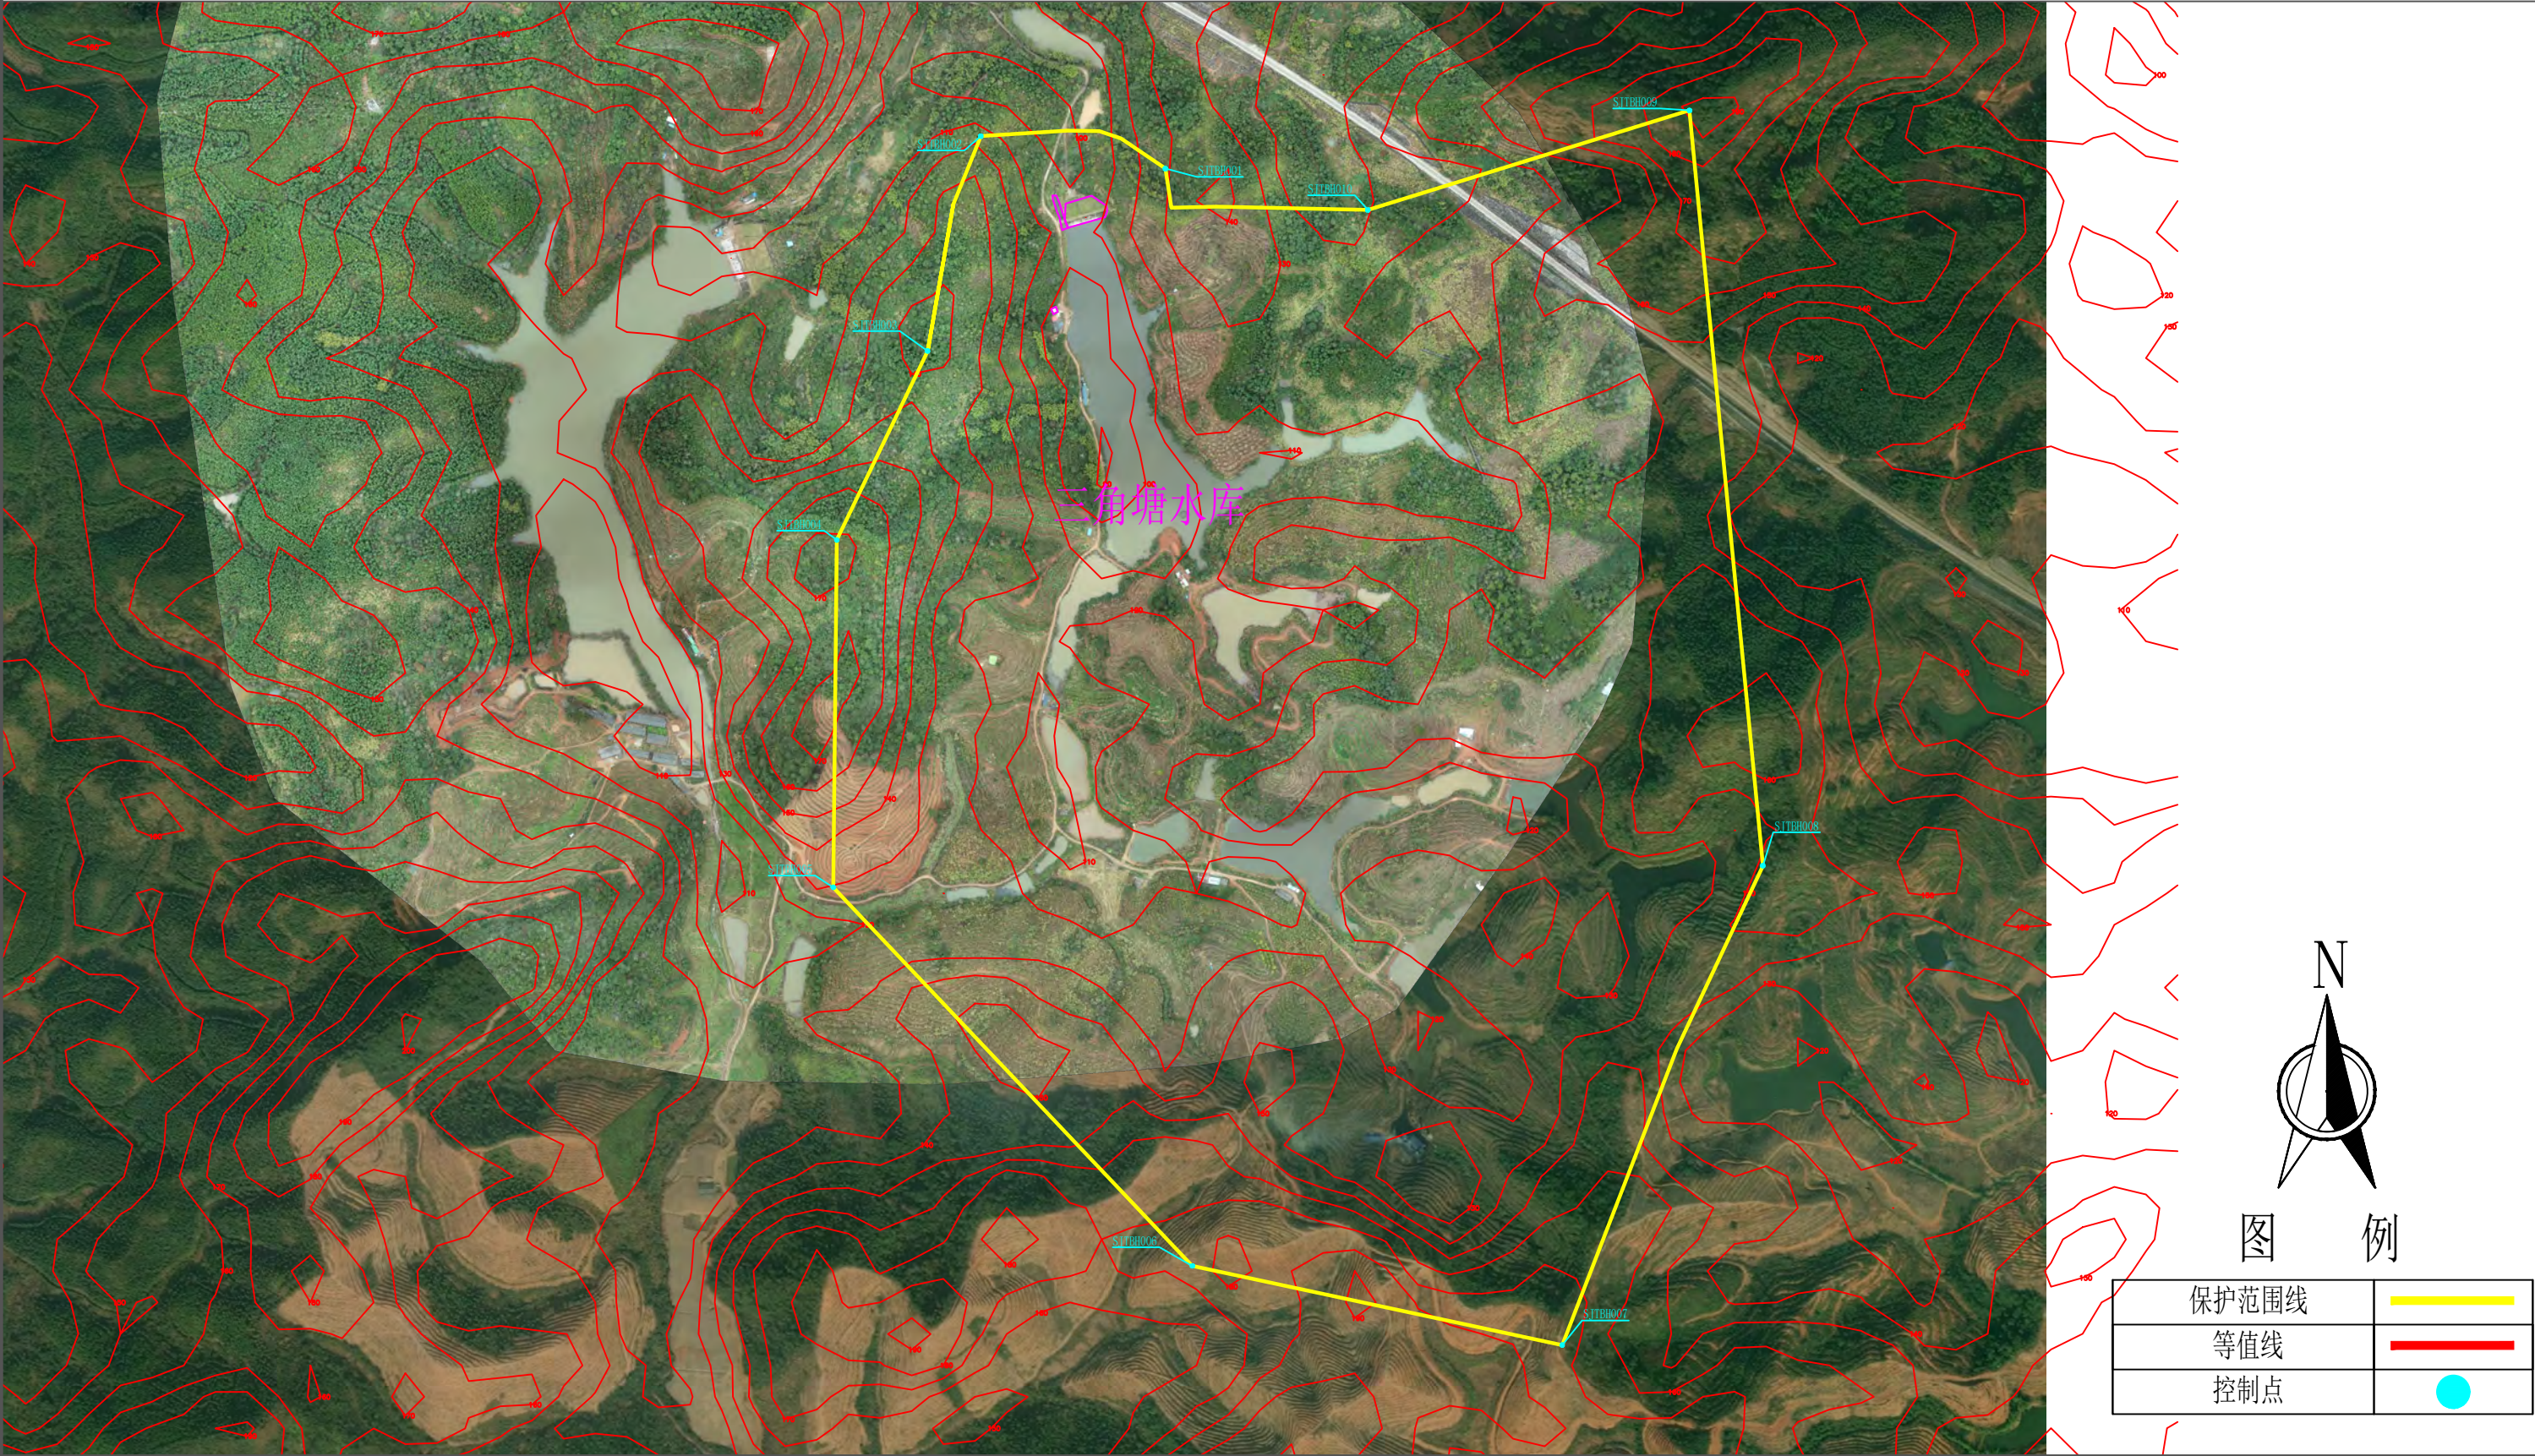

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、三角塘水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程111.10m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

鸭麻塘水库管理和保护范围划定成果图 1:30

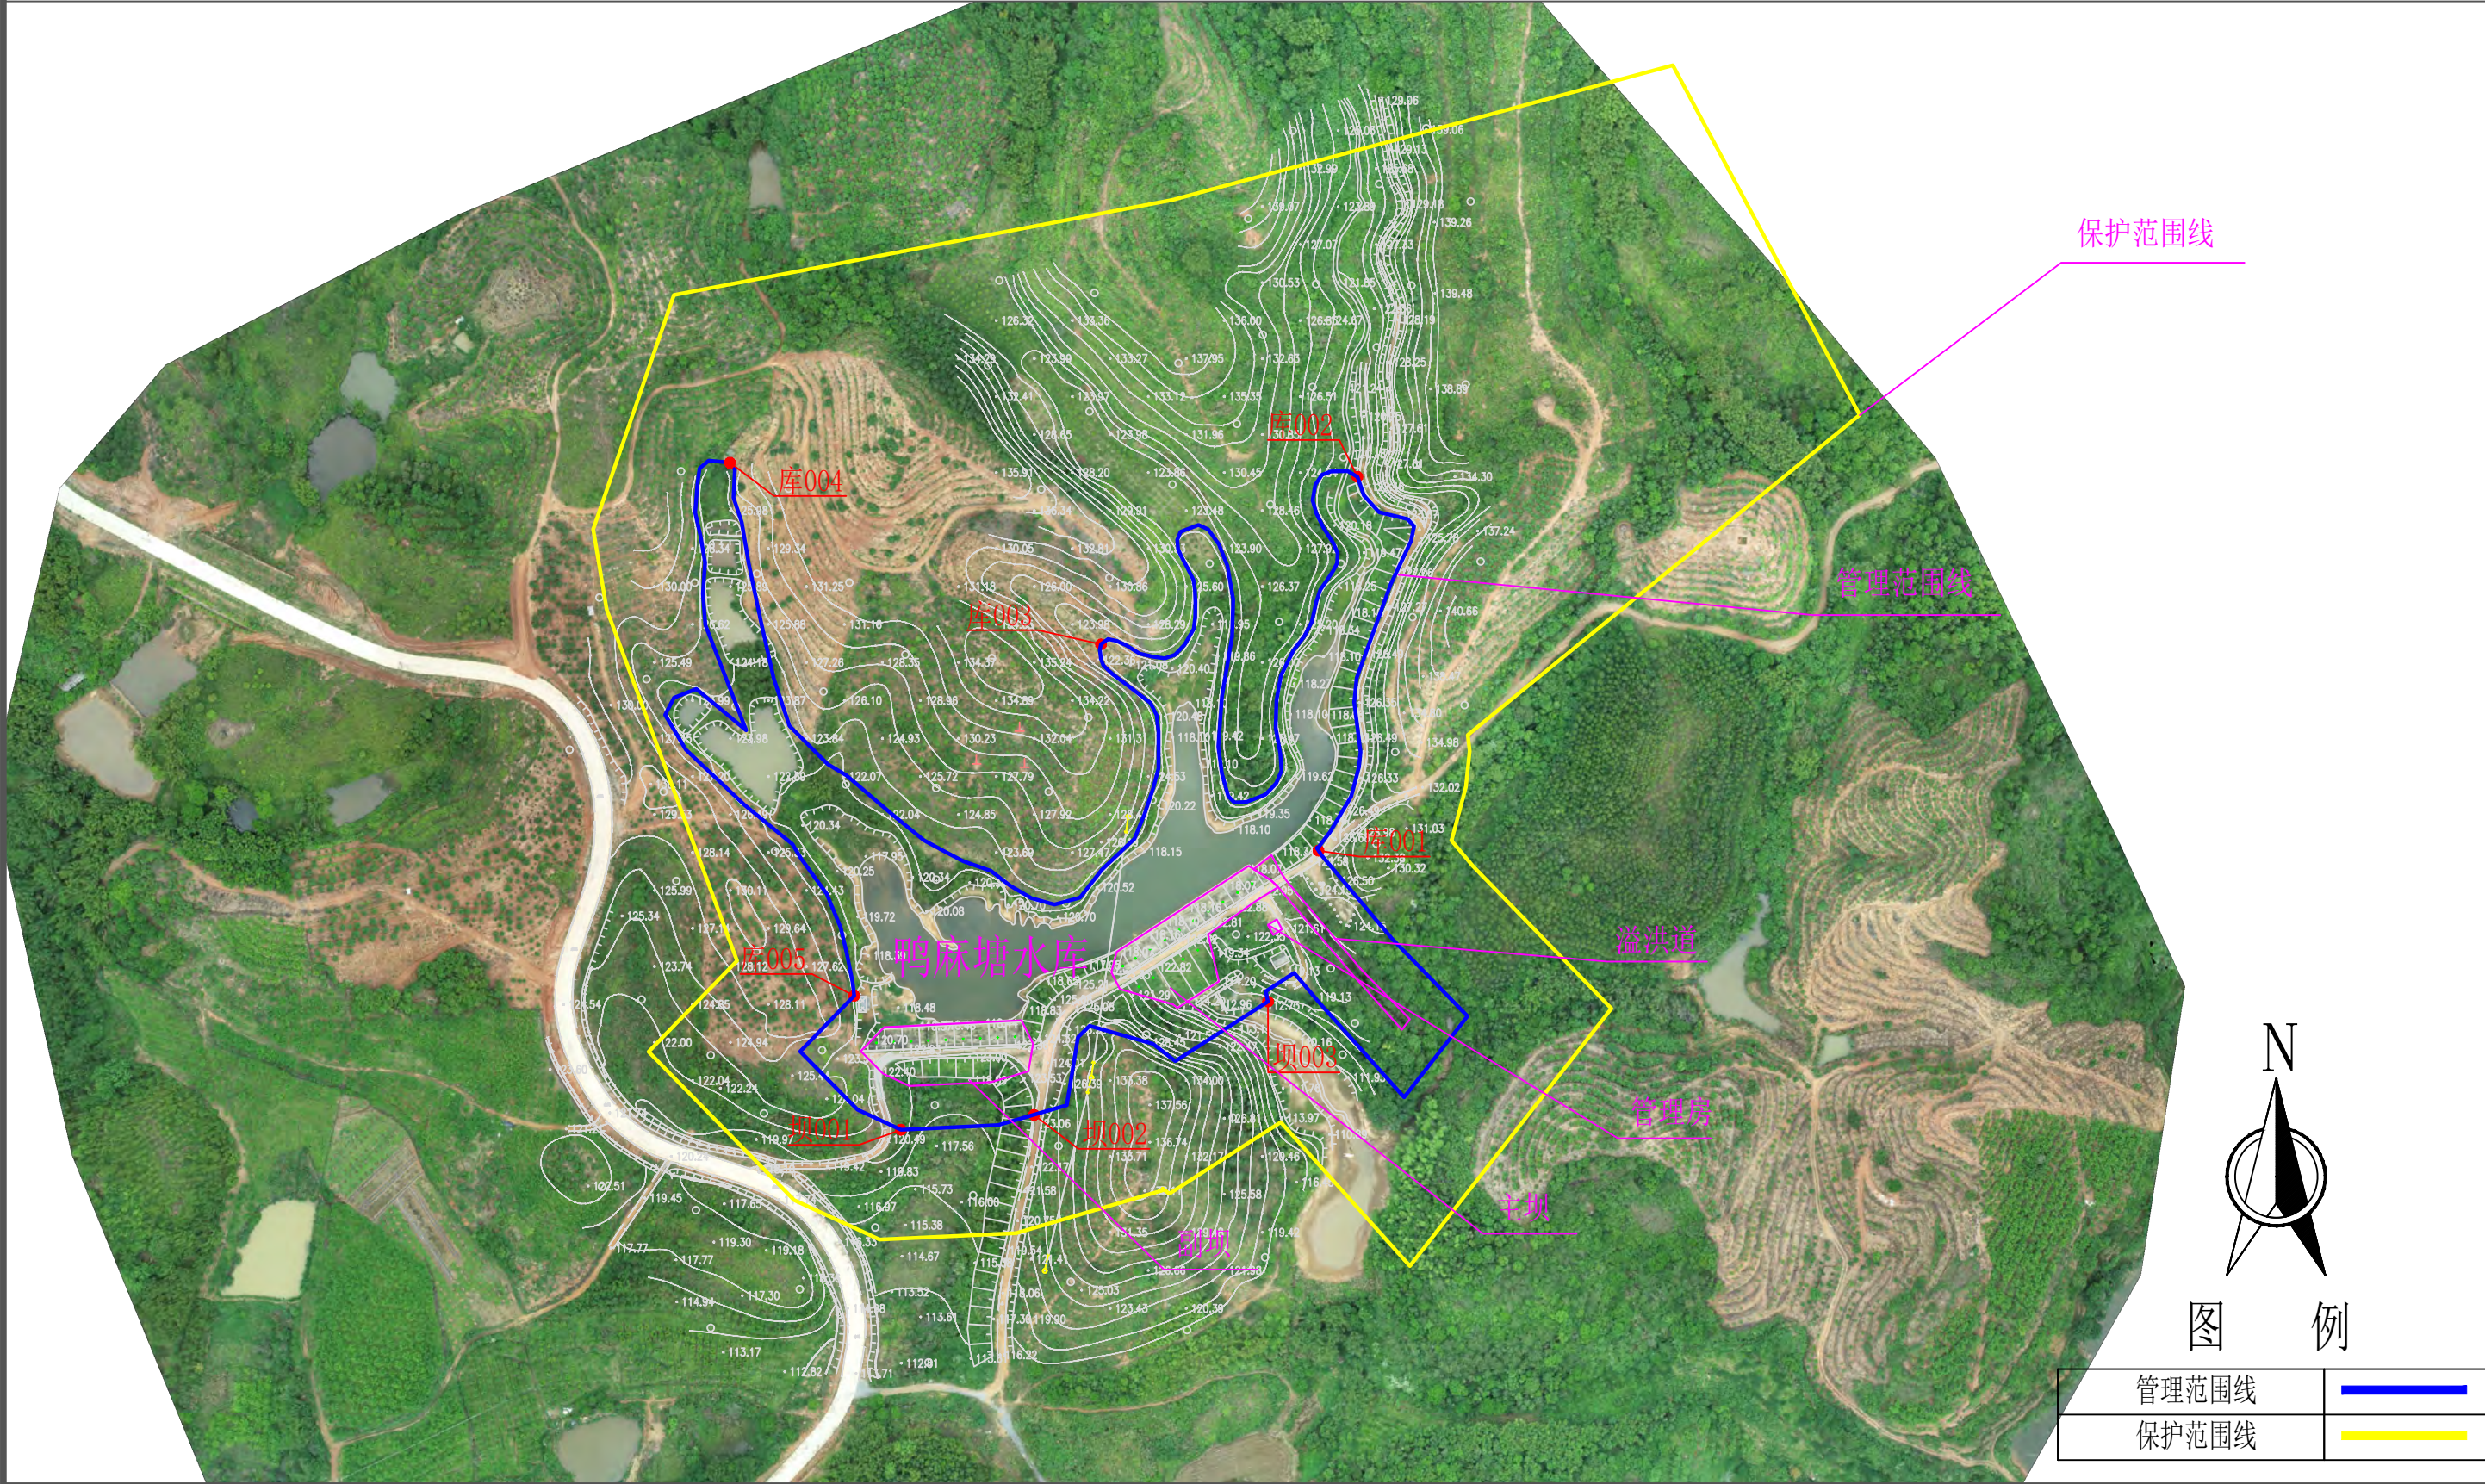

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、鸭麻塘水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程122.88m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


鸭麻塘水库管理范围界桩布设成果图 1:20



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、鸭麻塘水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程122.88m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

鸭麻塘水库保护范围划定成果图 1:30

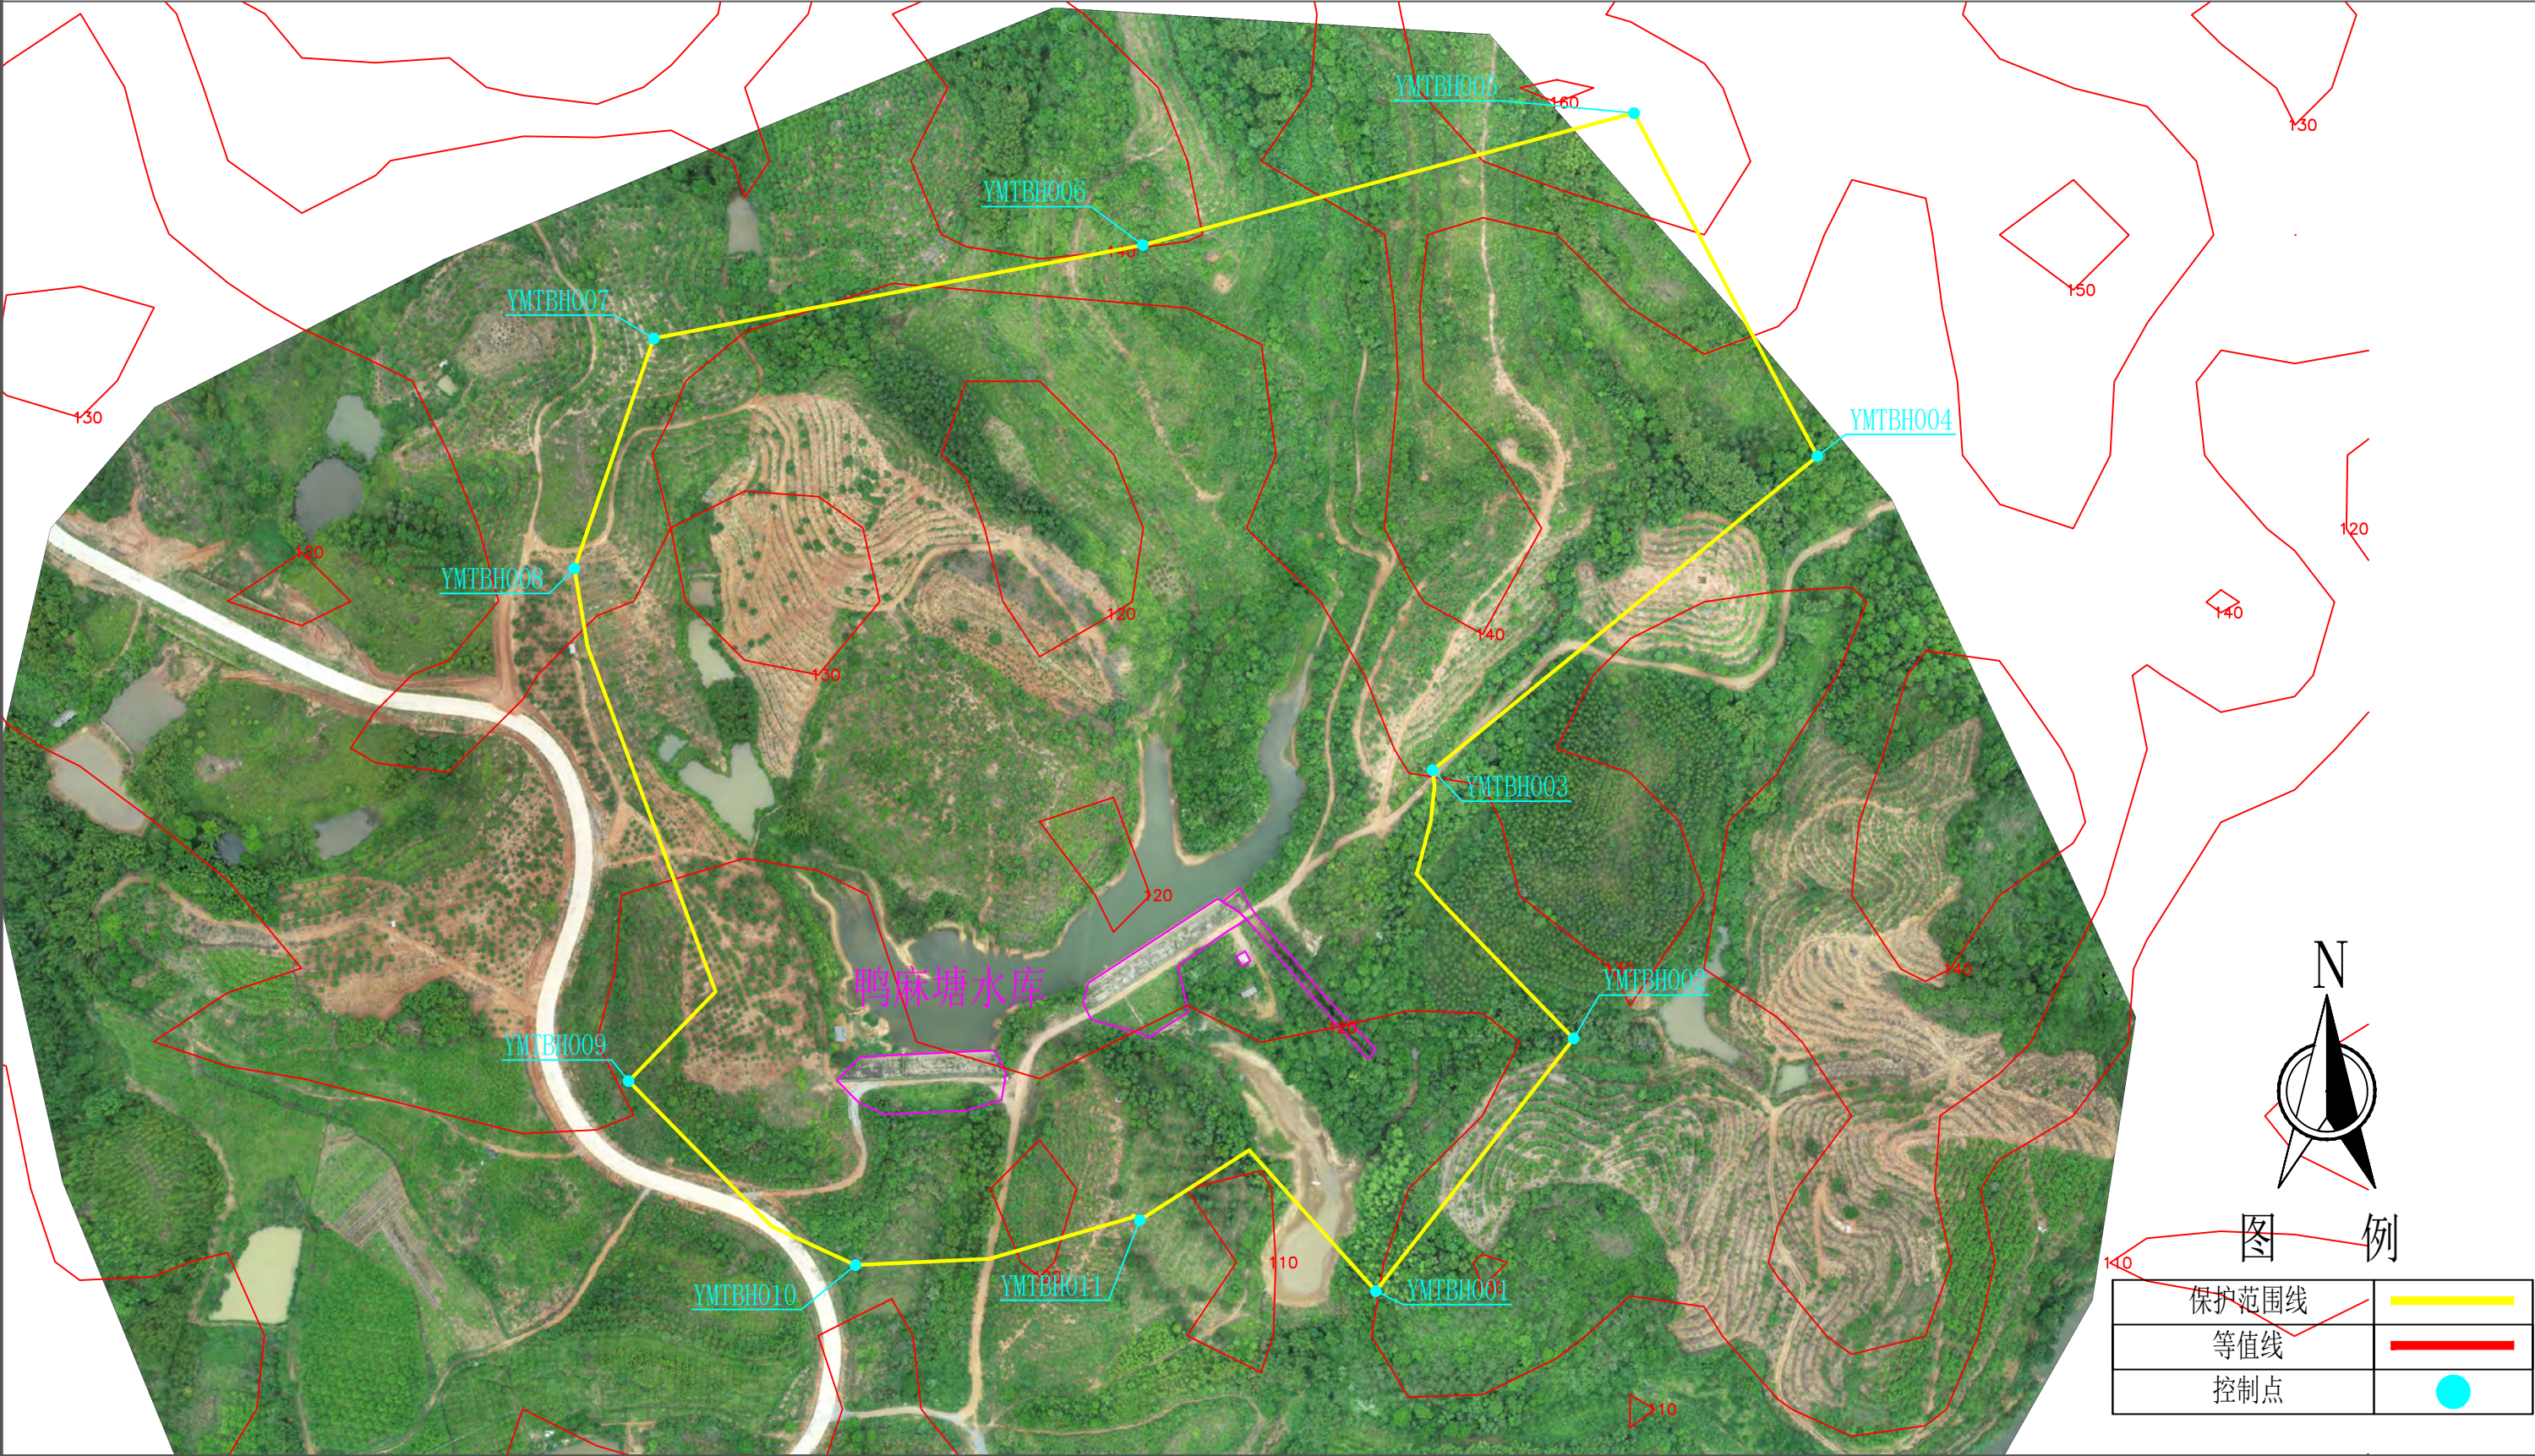

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、鸭麻塘水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程122.88m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

狮头岩水库管理和保护范围划定成果图 1:30

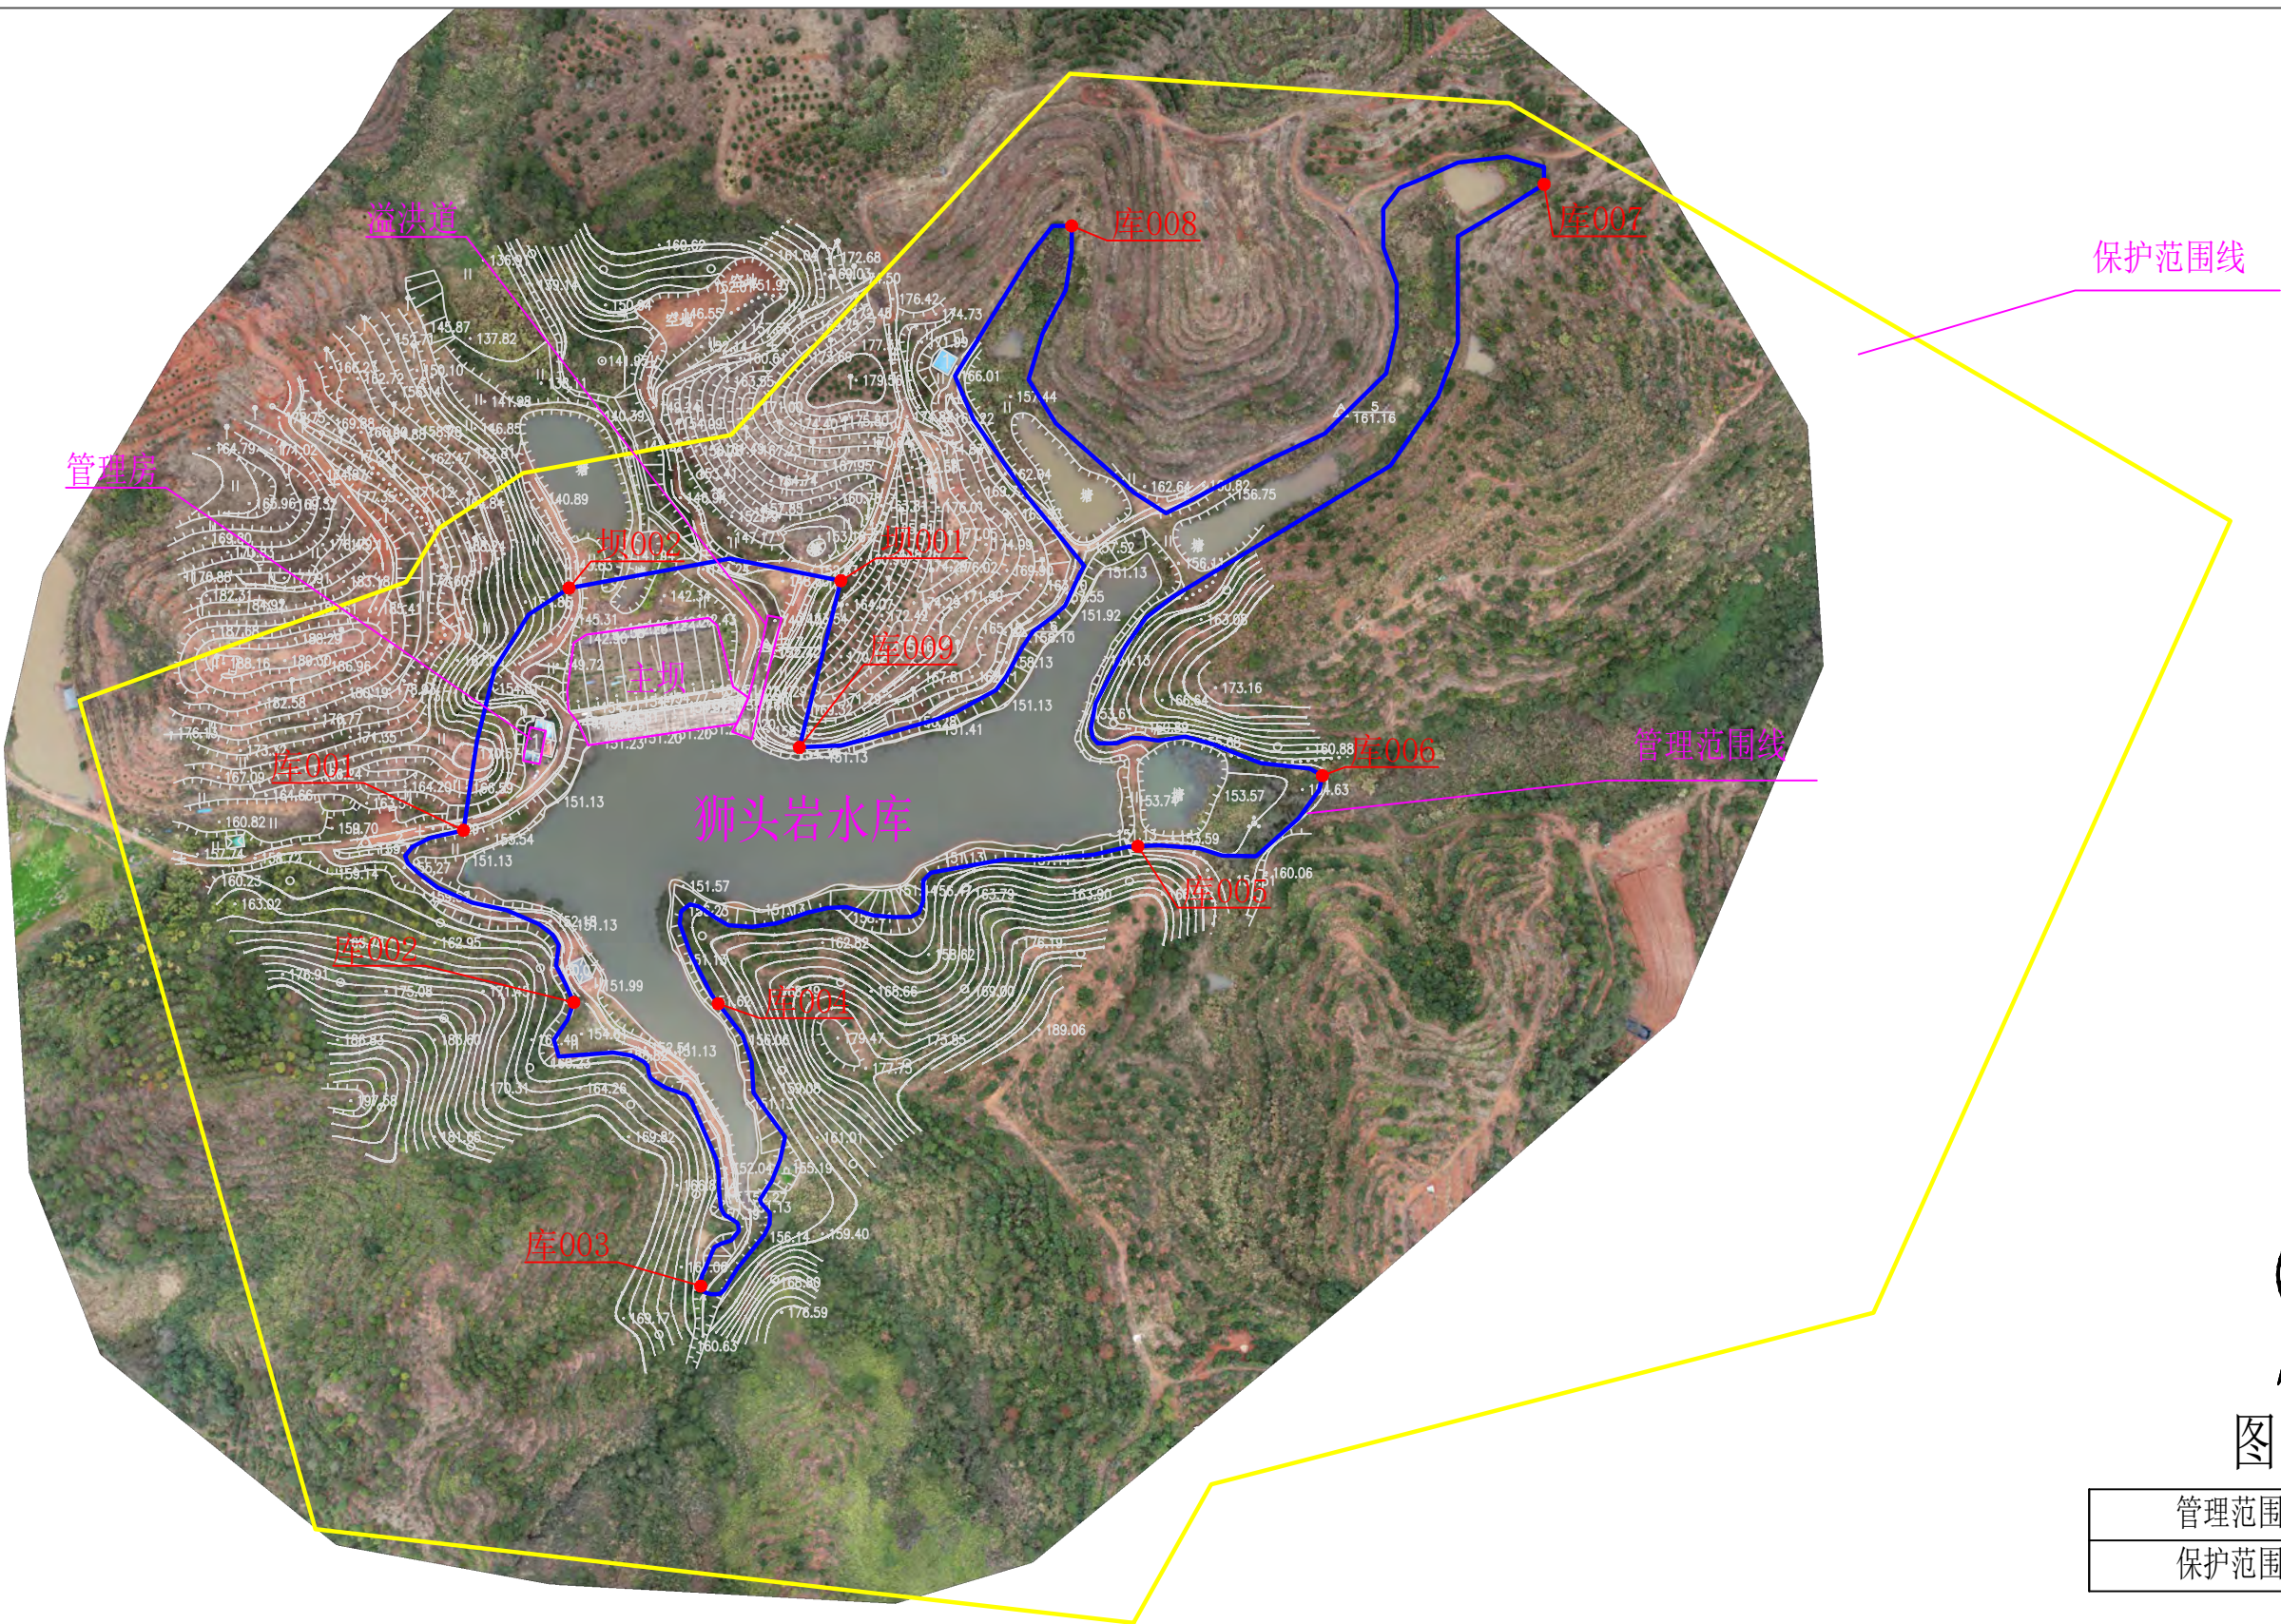


图 例	
管理范围线	——
保护范围线	——

狮头岩水库管理范围界桩布设成果图 1:20


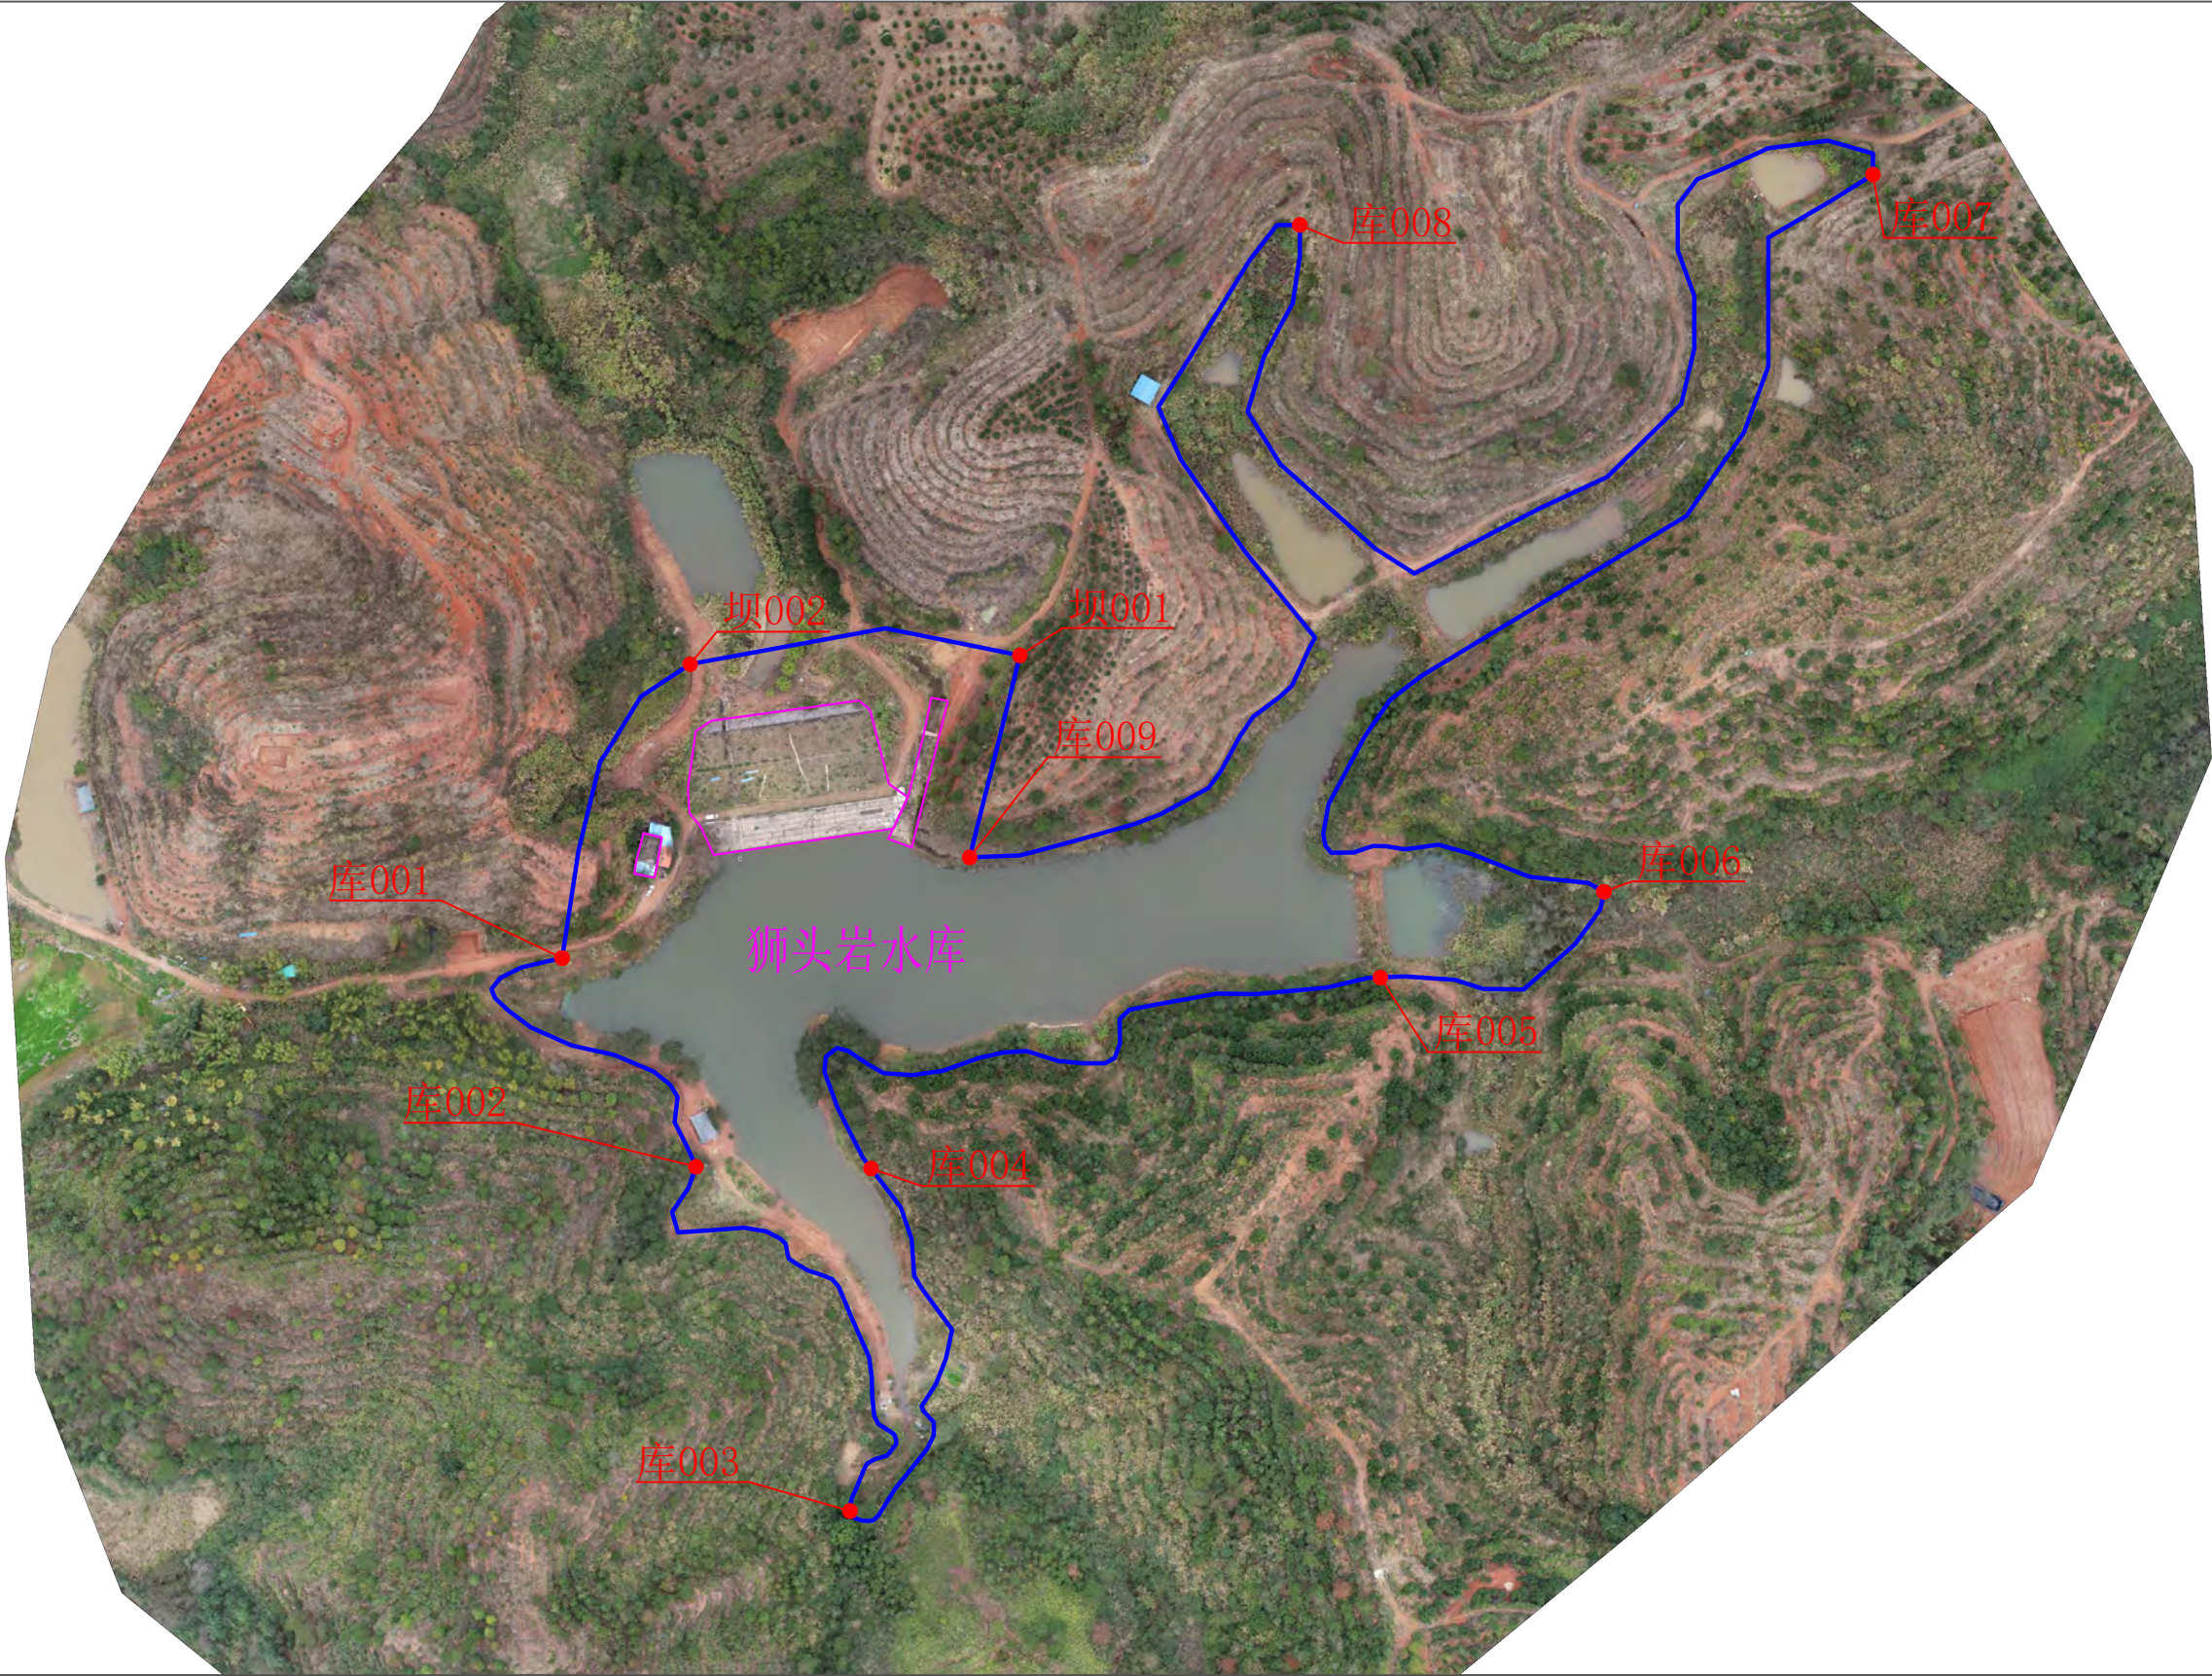


图 例

管理范围线	
界桩点	

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、狮头岩水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程154.77m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


狮头岩水库保护范围划定成果图 1:30



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、狮头岩水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程154.77m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


大坑山水库管理和保护范围划定成果图 1:40

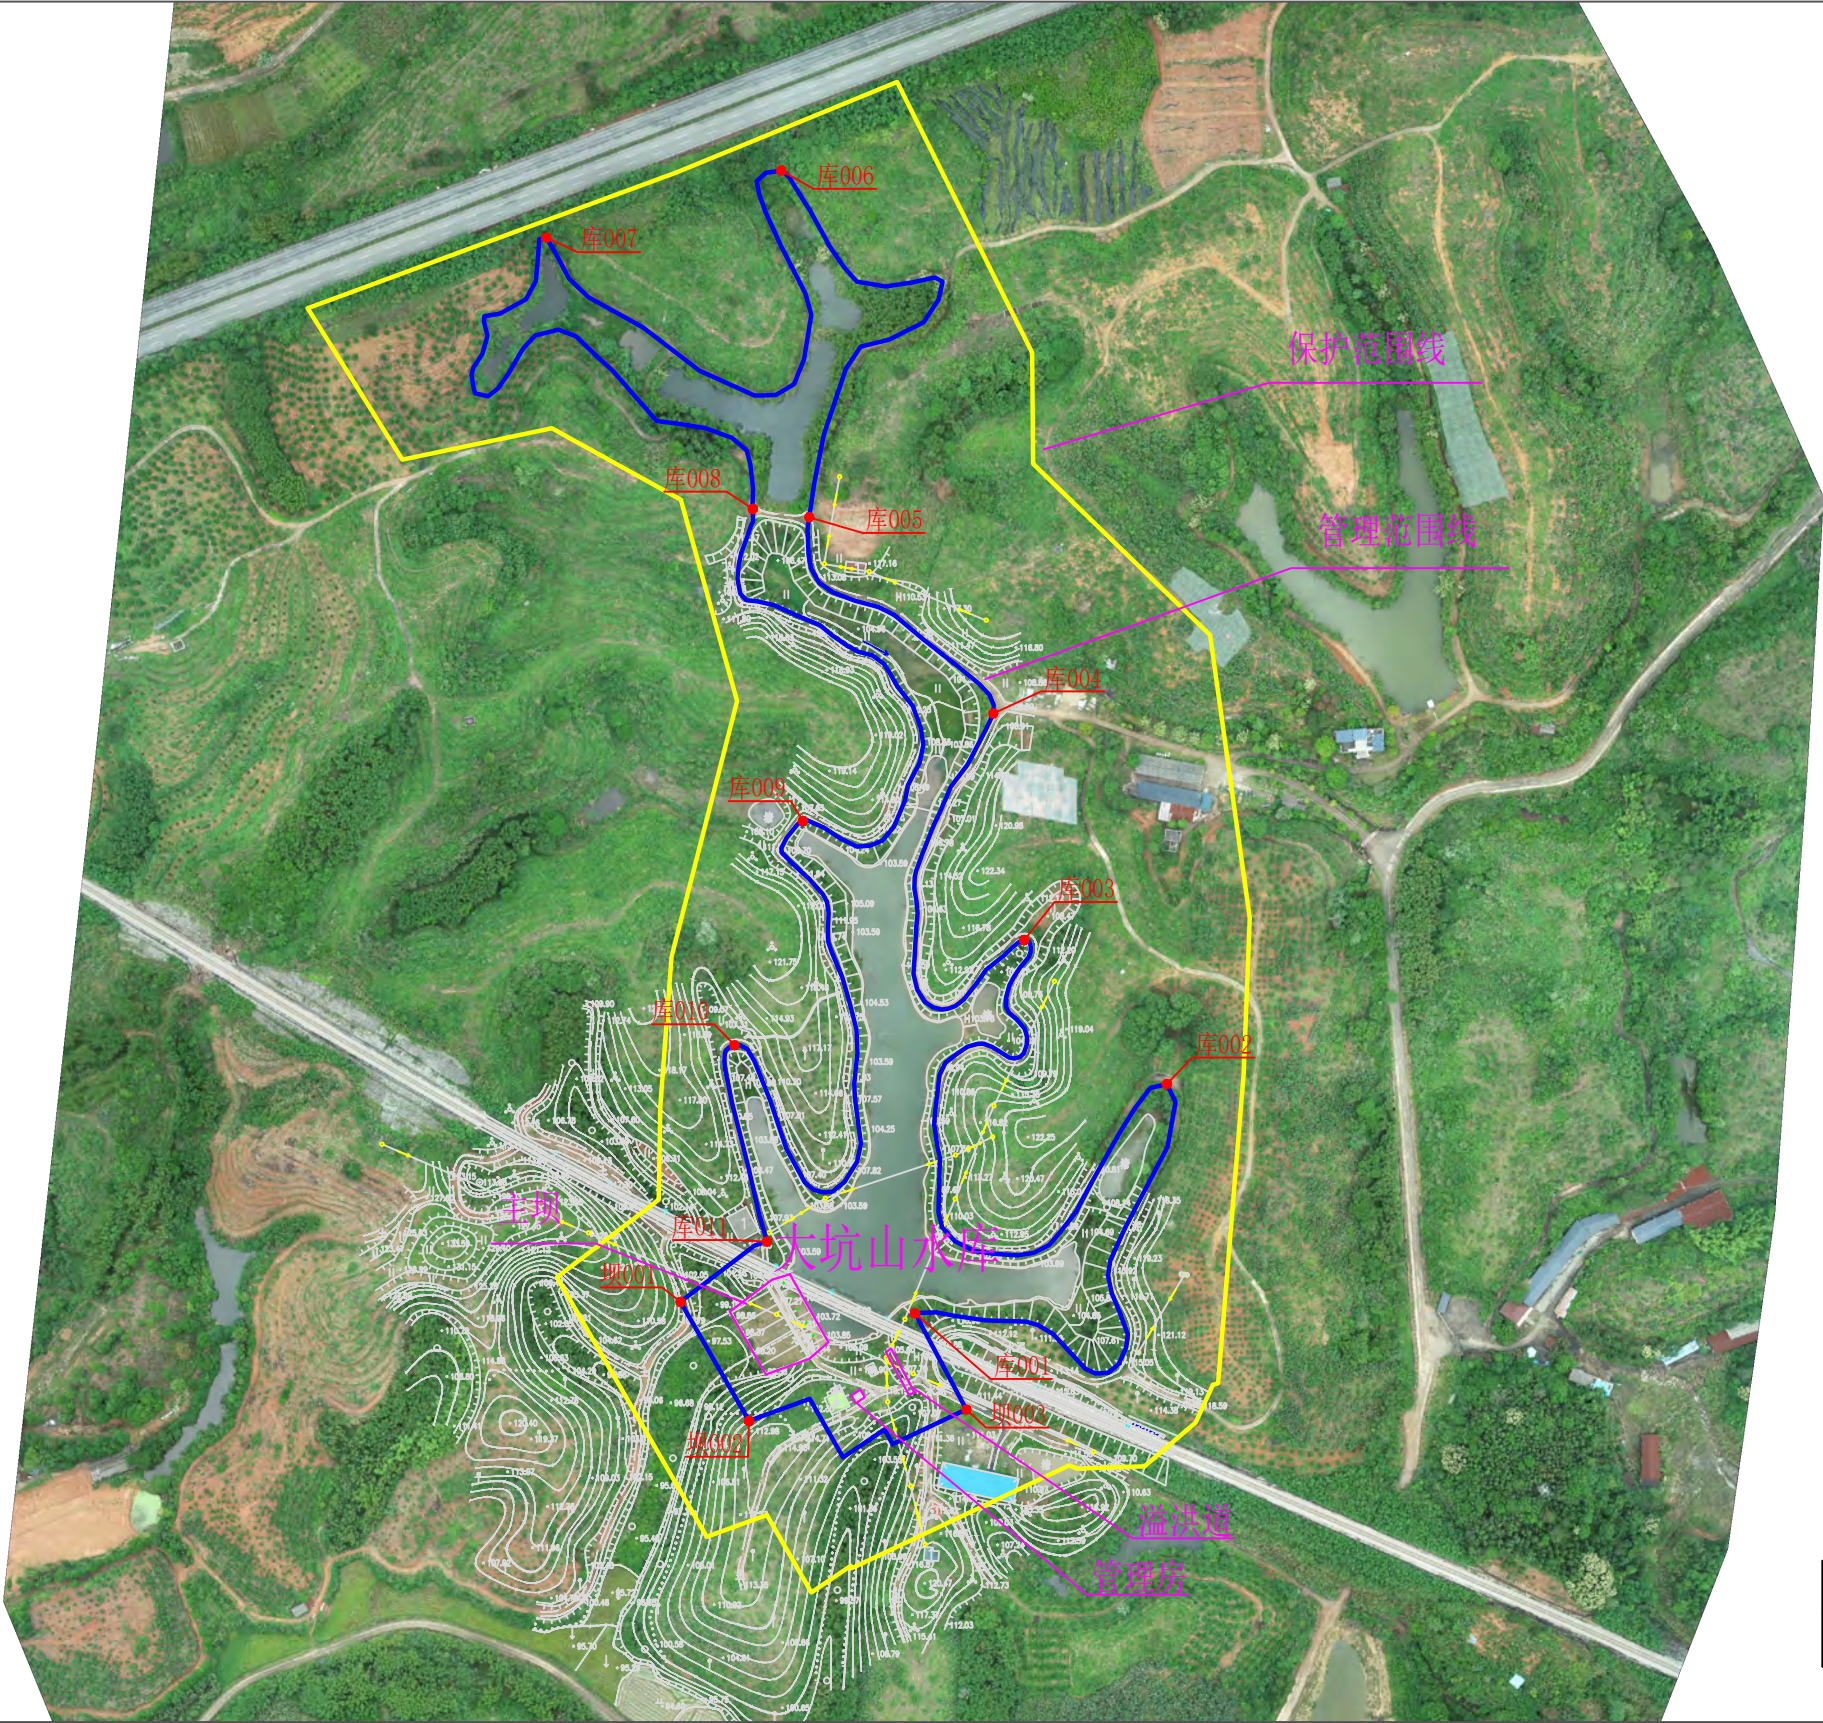

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、大坑山水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程107.44m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

大坑山水库管理范围界桩布设成果图 1:40

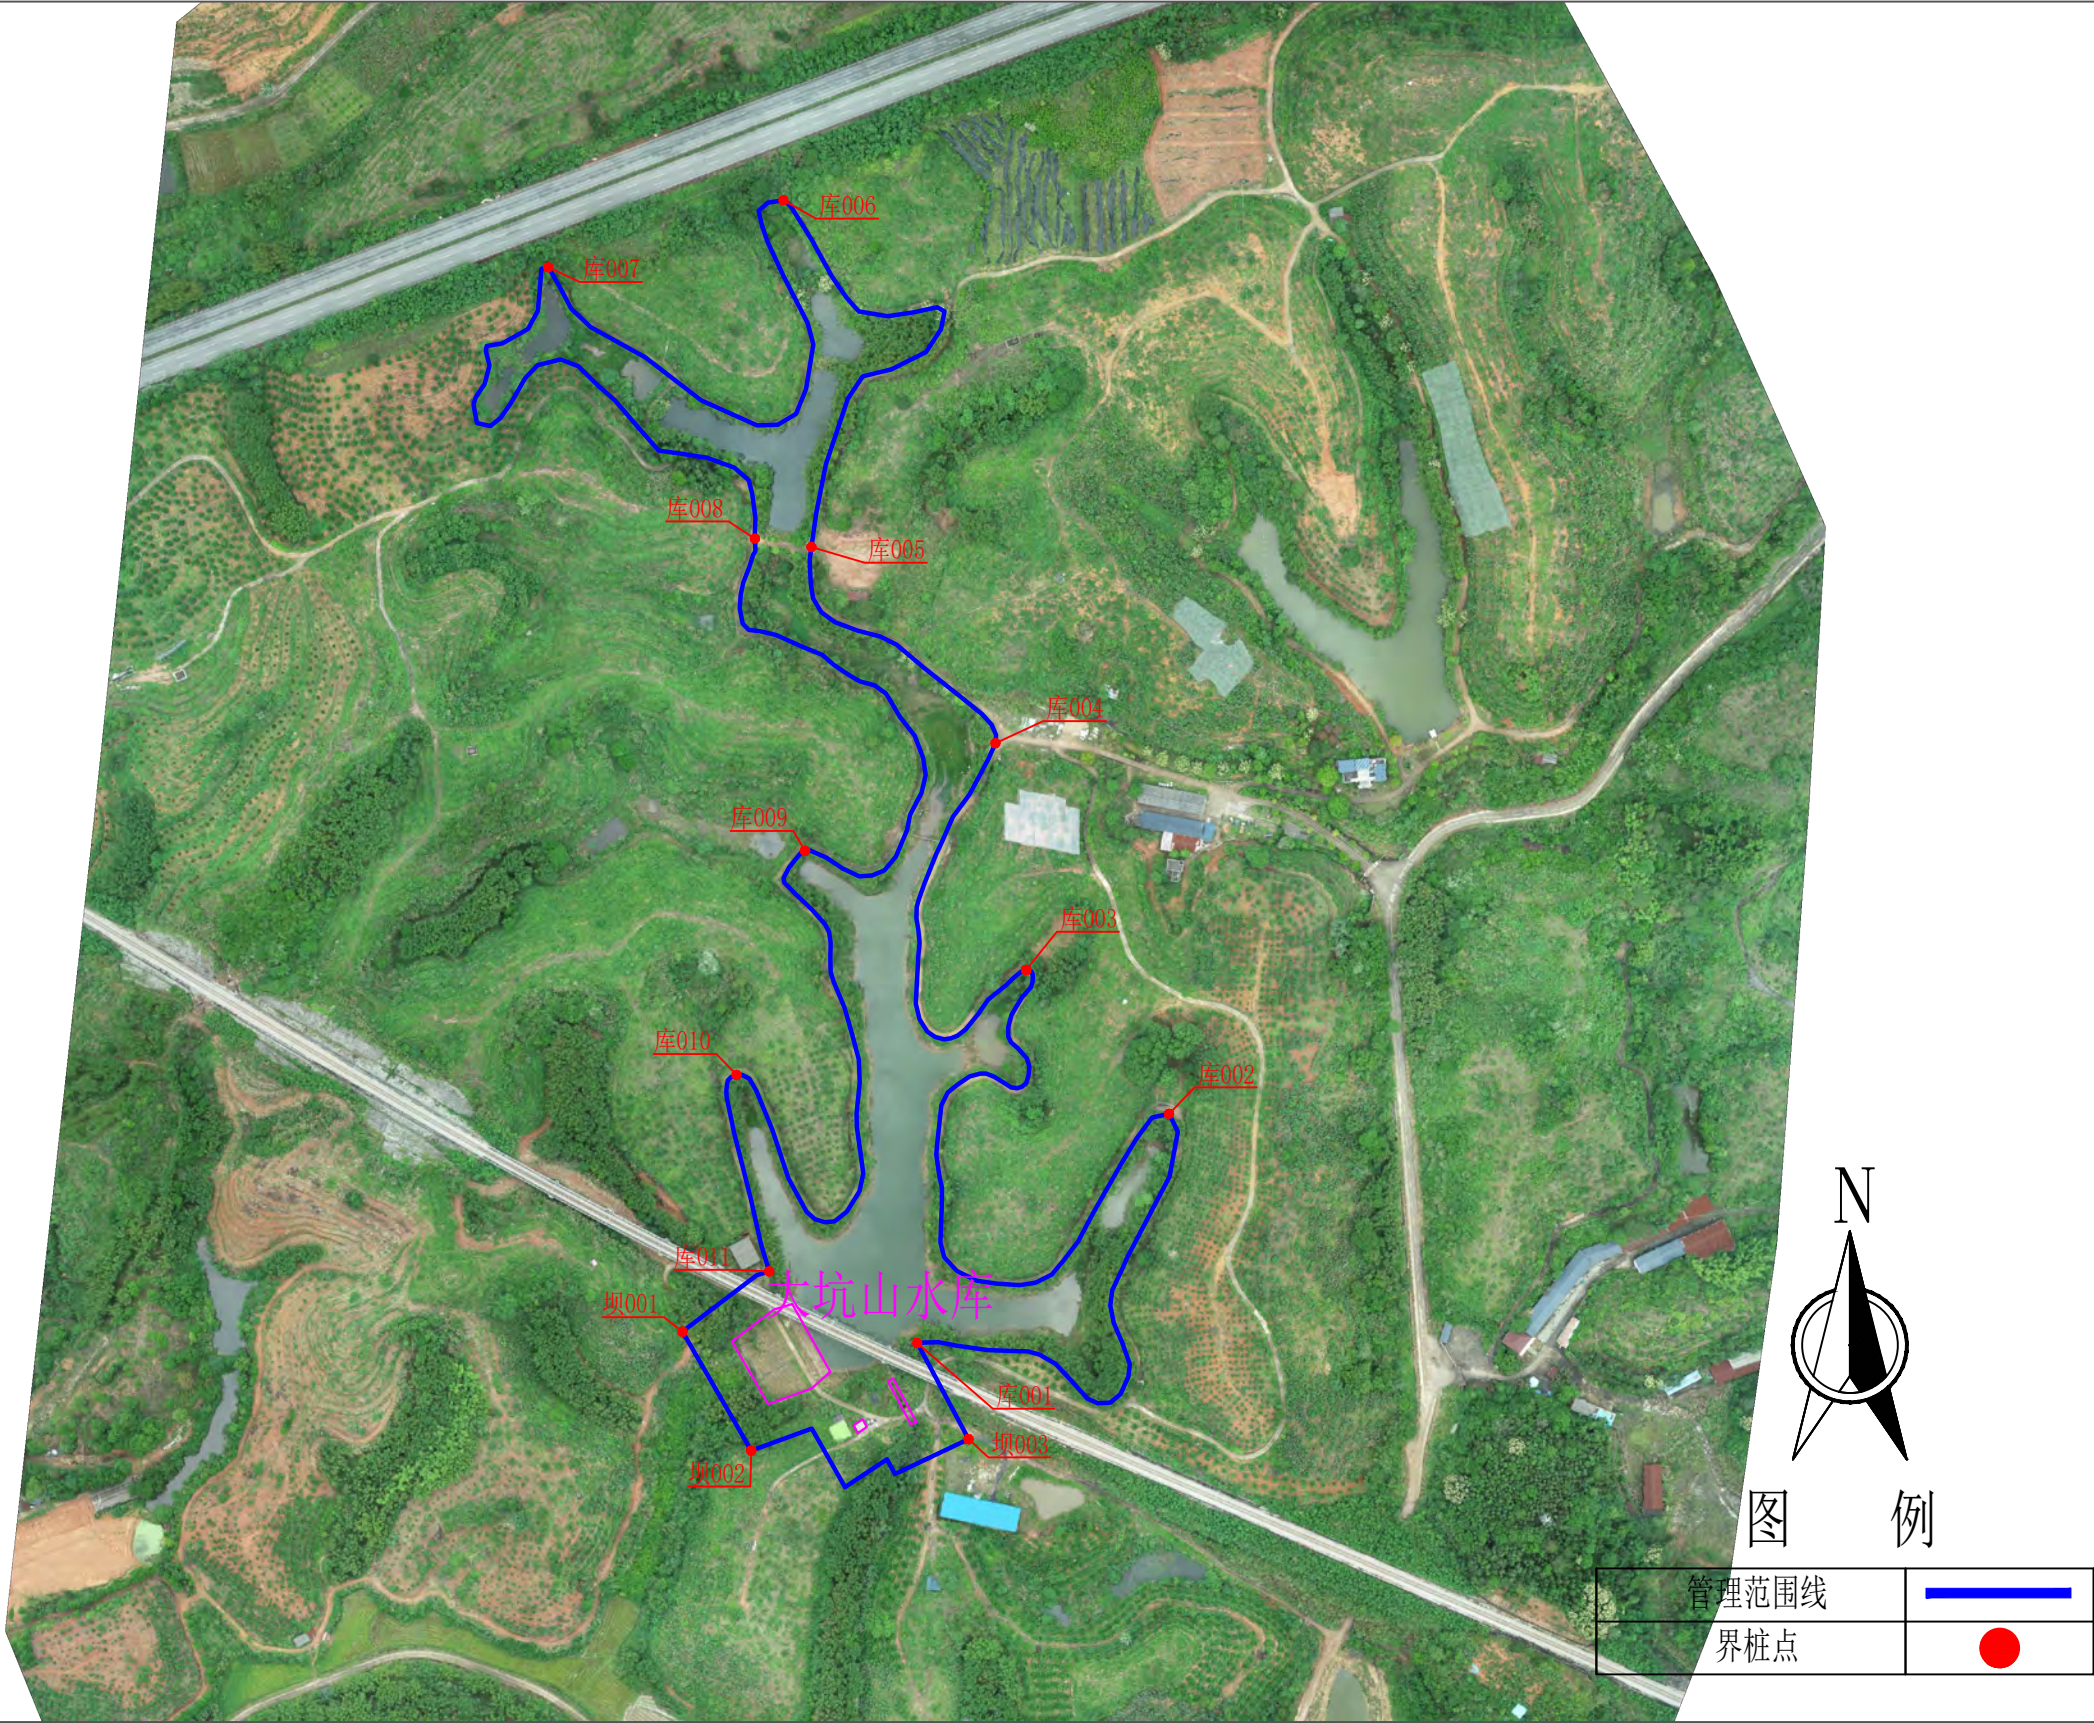

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、大坑山水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程107.44m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


大坑山水库保护范围划定成果图 1:40



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、大坑山水库位于始兴县太平镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程107.44m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


吉山水库管理和保护范围划定成果图 1:50

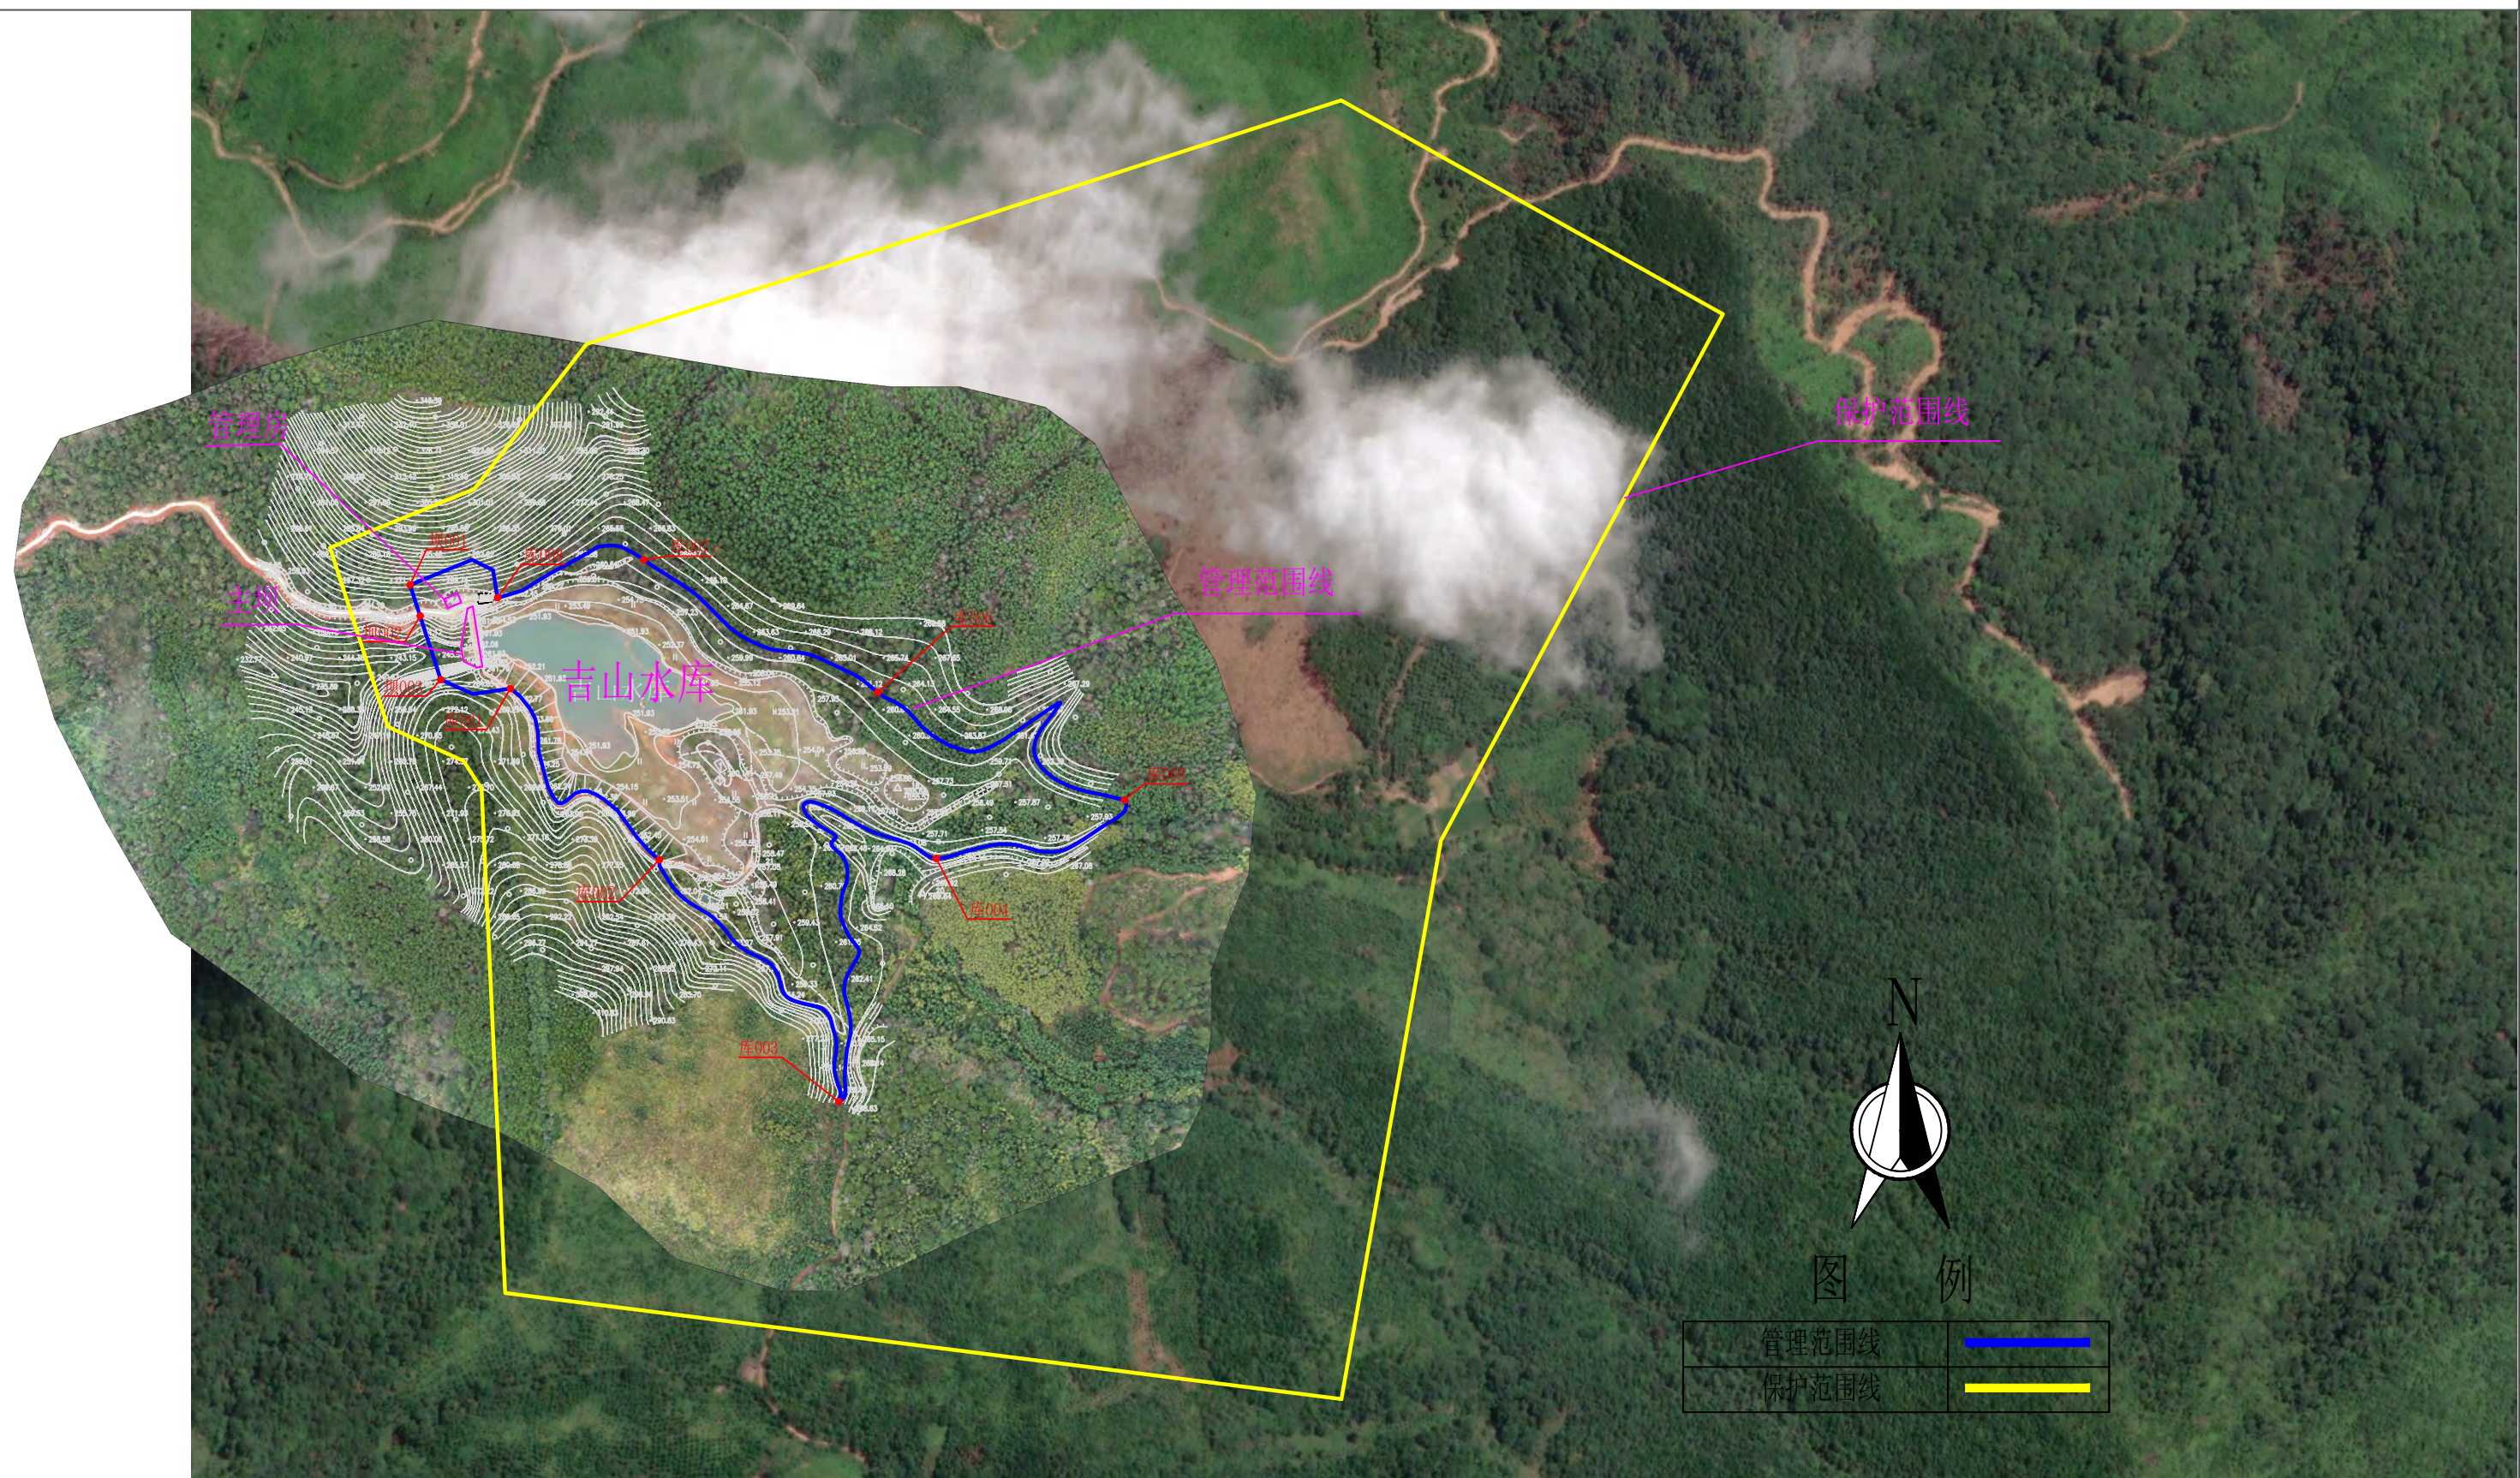

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、吉山水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程262.06m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


吉山水库管理范围界桩布设成果图 1:20

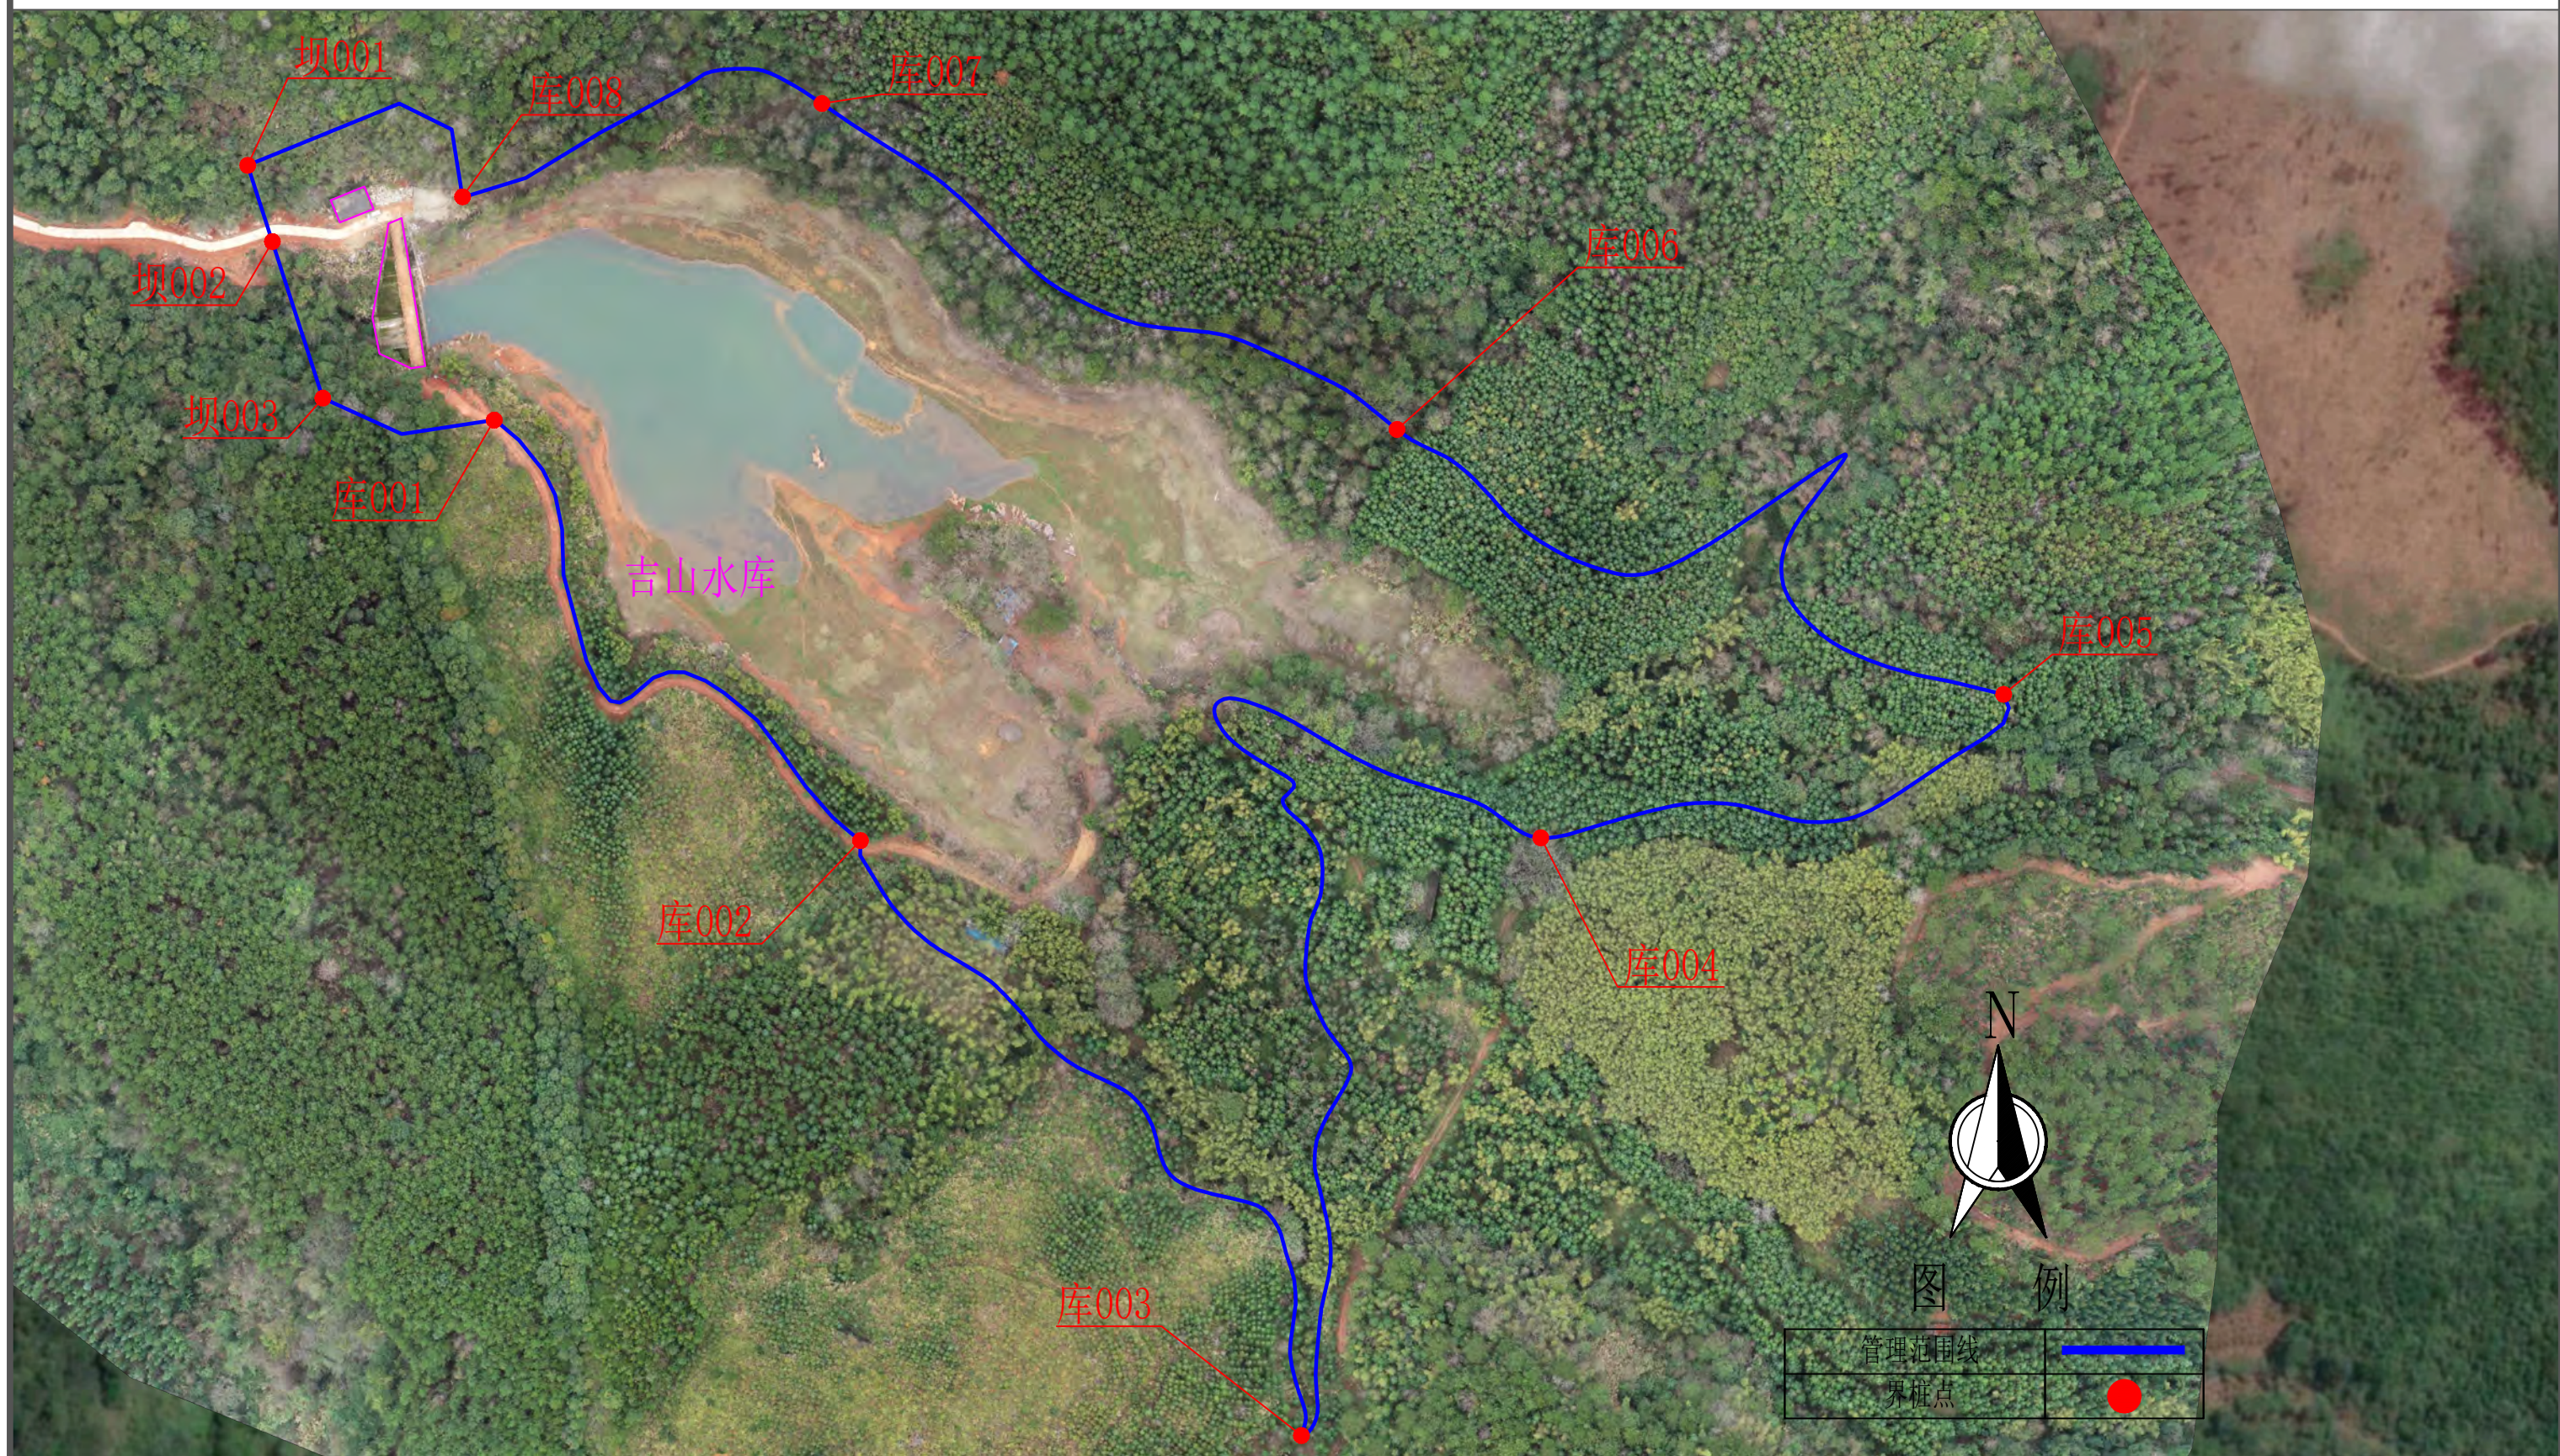

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、吉山水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程262.06m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


吉山水库保护范围划定成果图 1:50

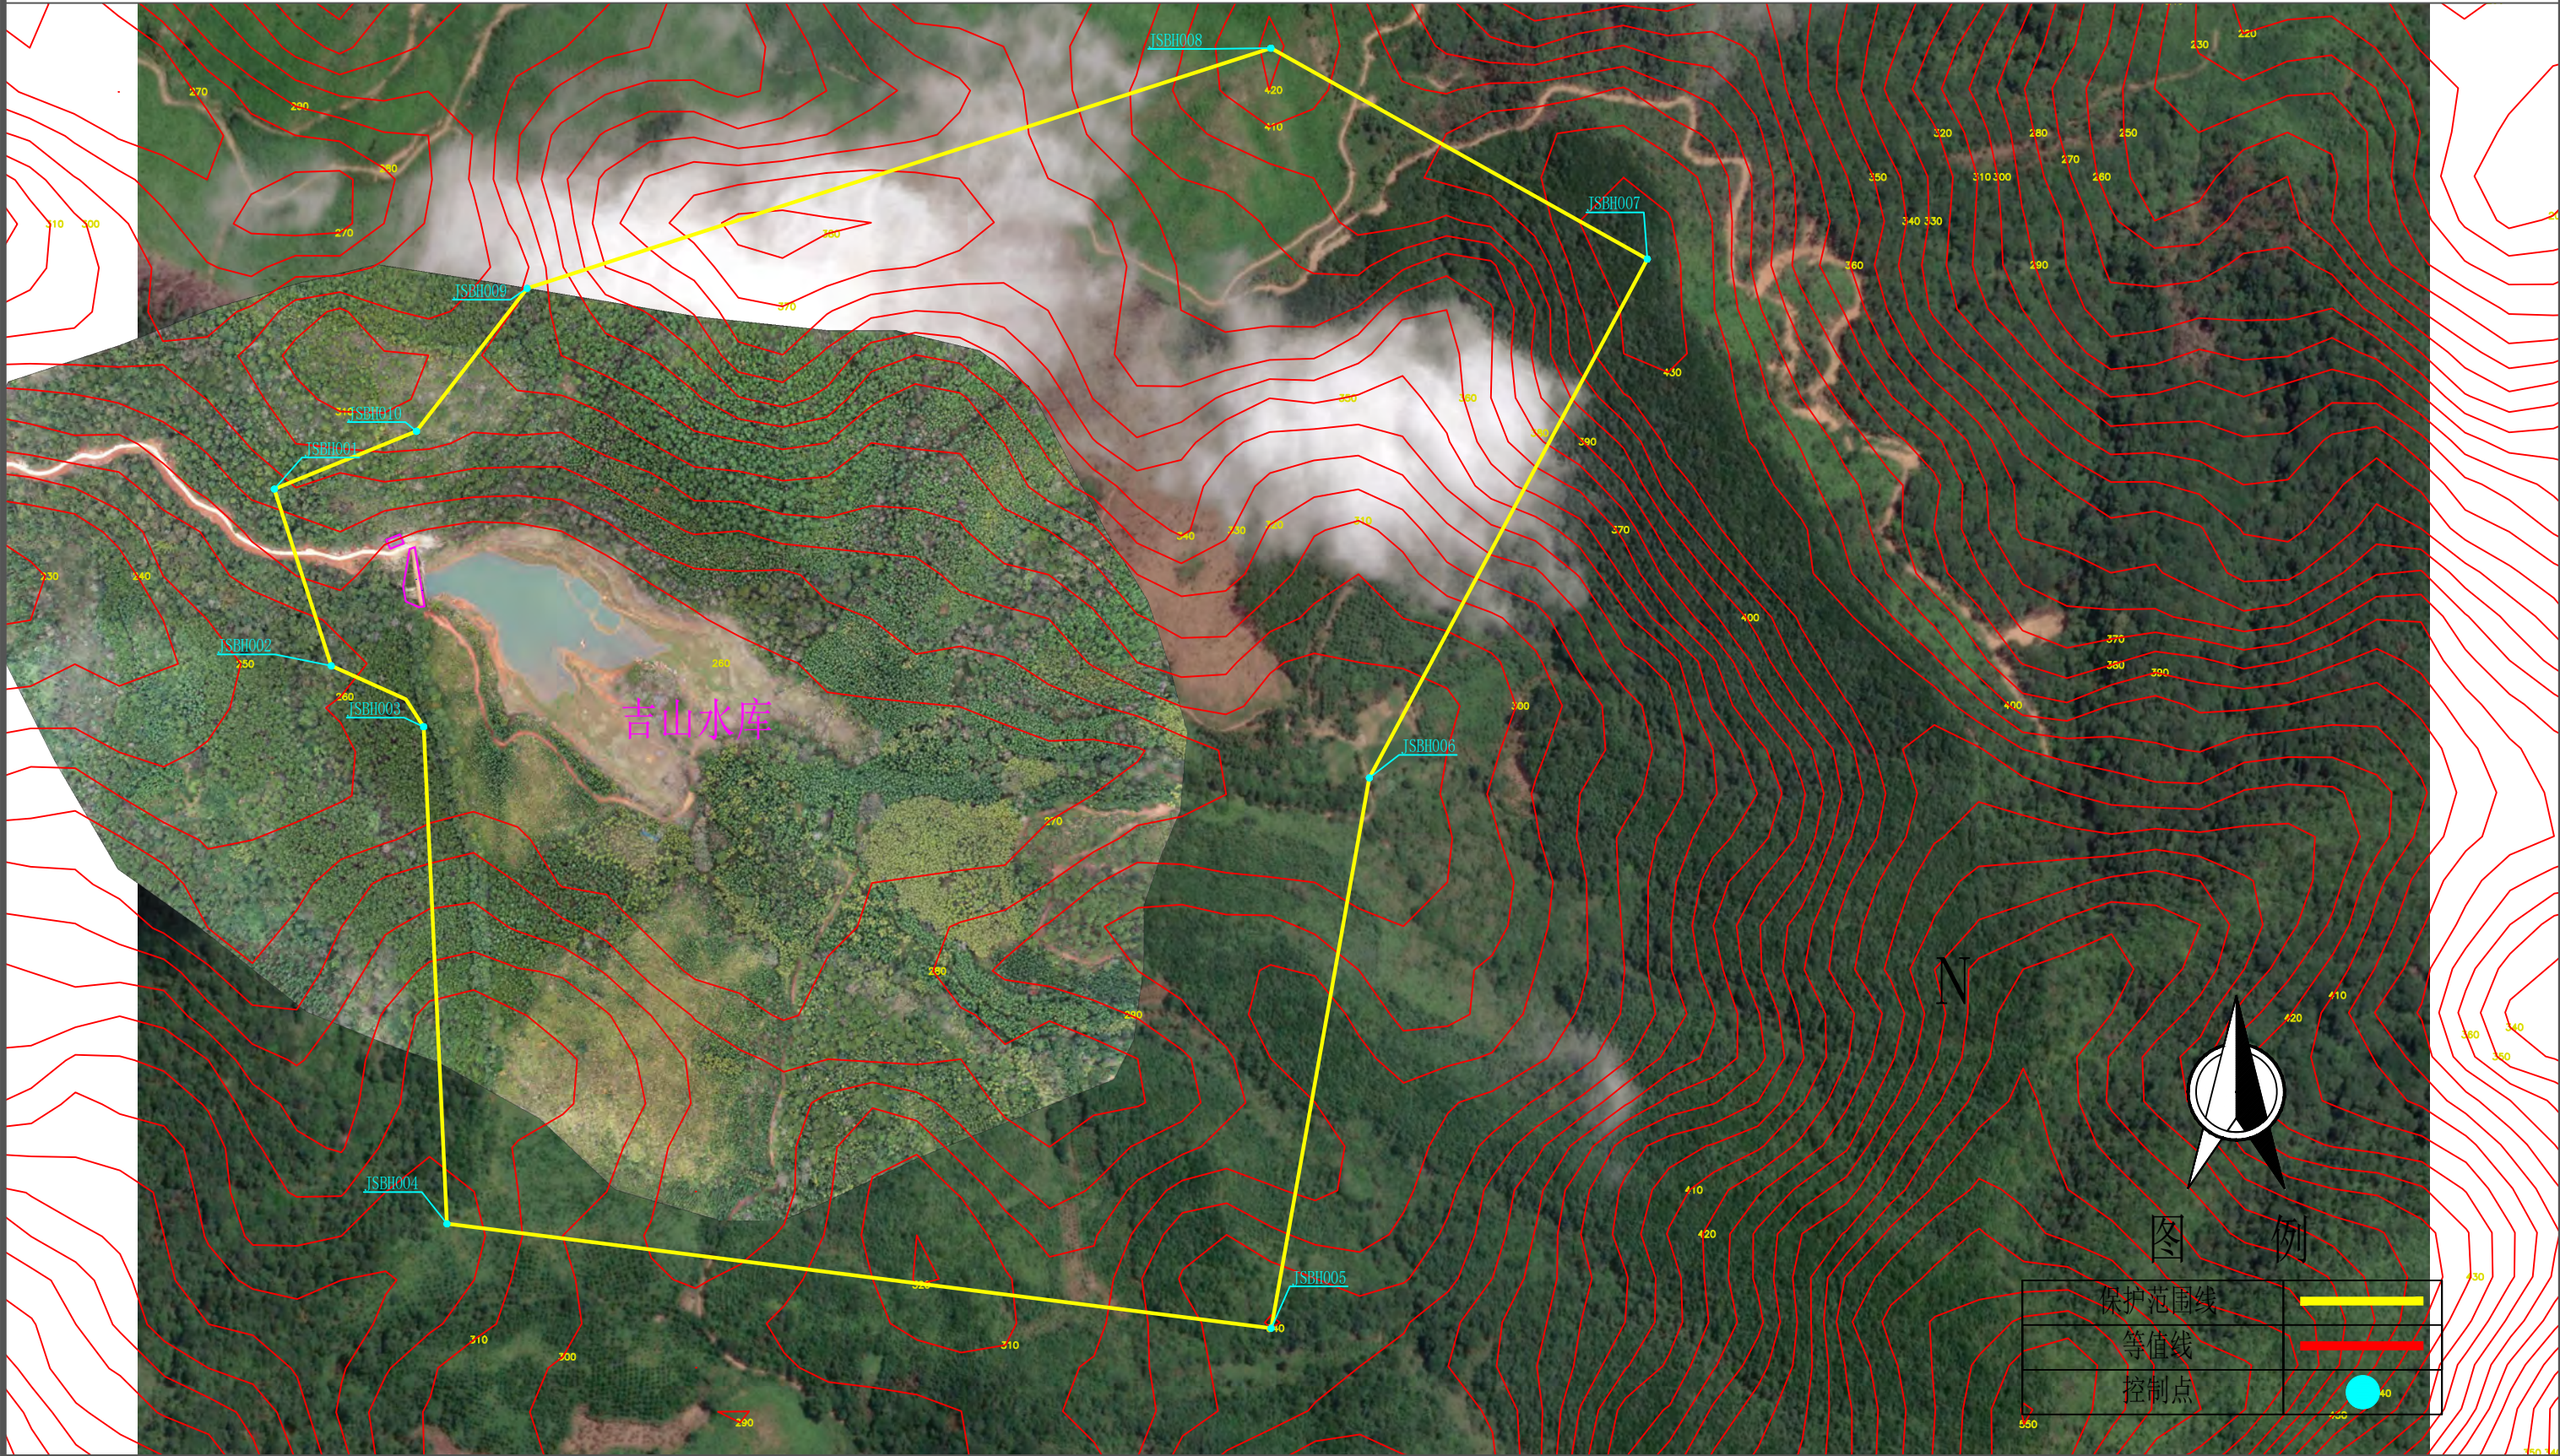

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、吉山水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程262.06m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


后坑水库管理和保护范围划定成果图 1:90

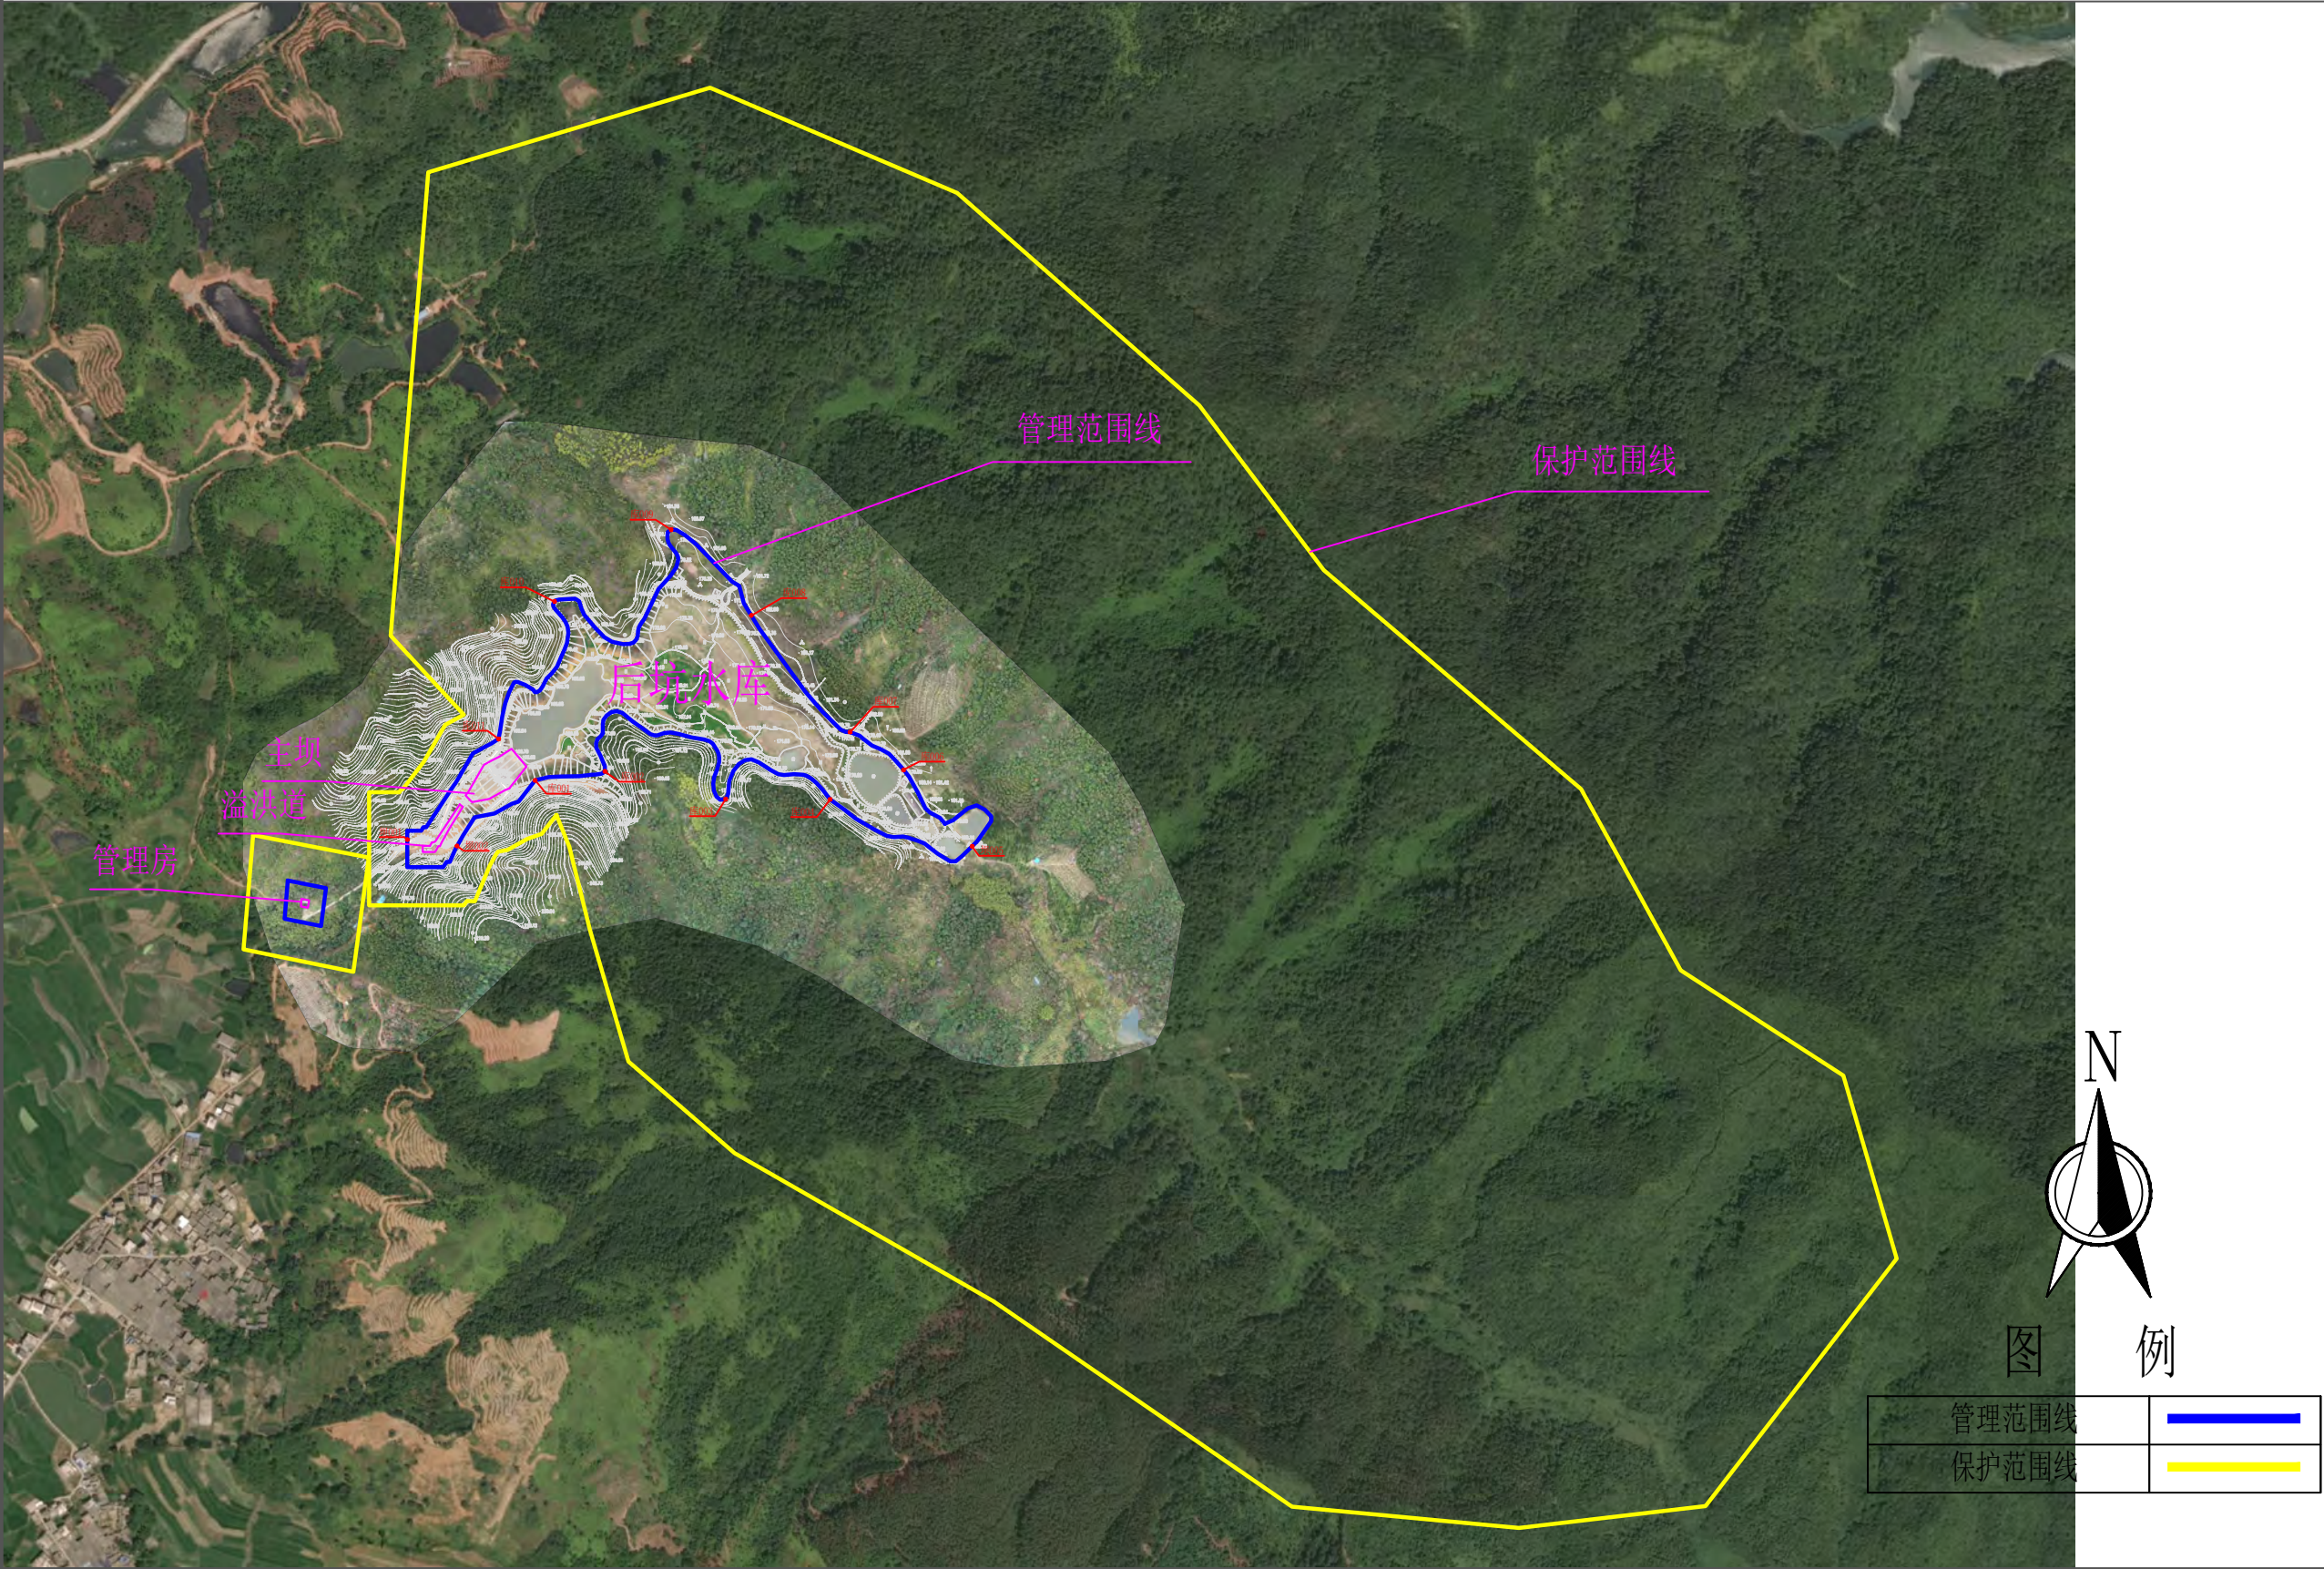

说明：

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、后坑水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程178.59m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


后坑水库管理范围界桩布设成果图 1:30

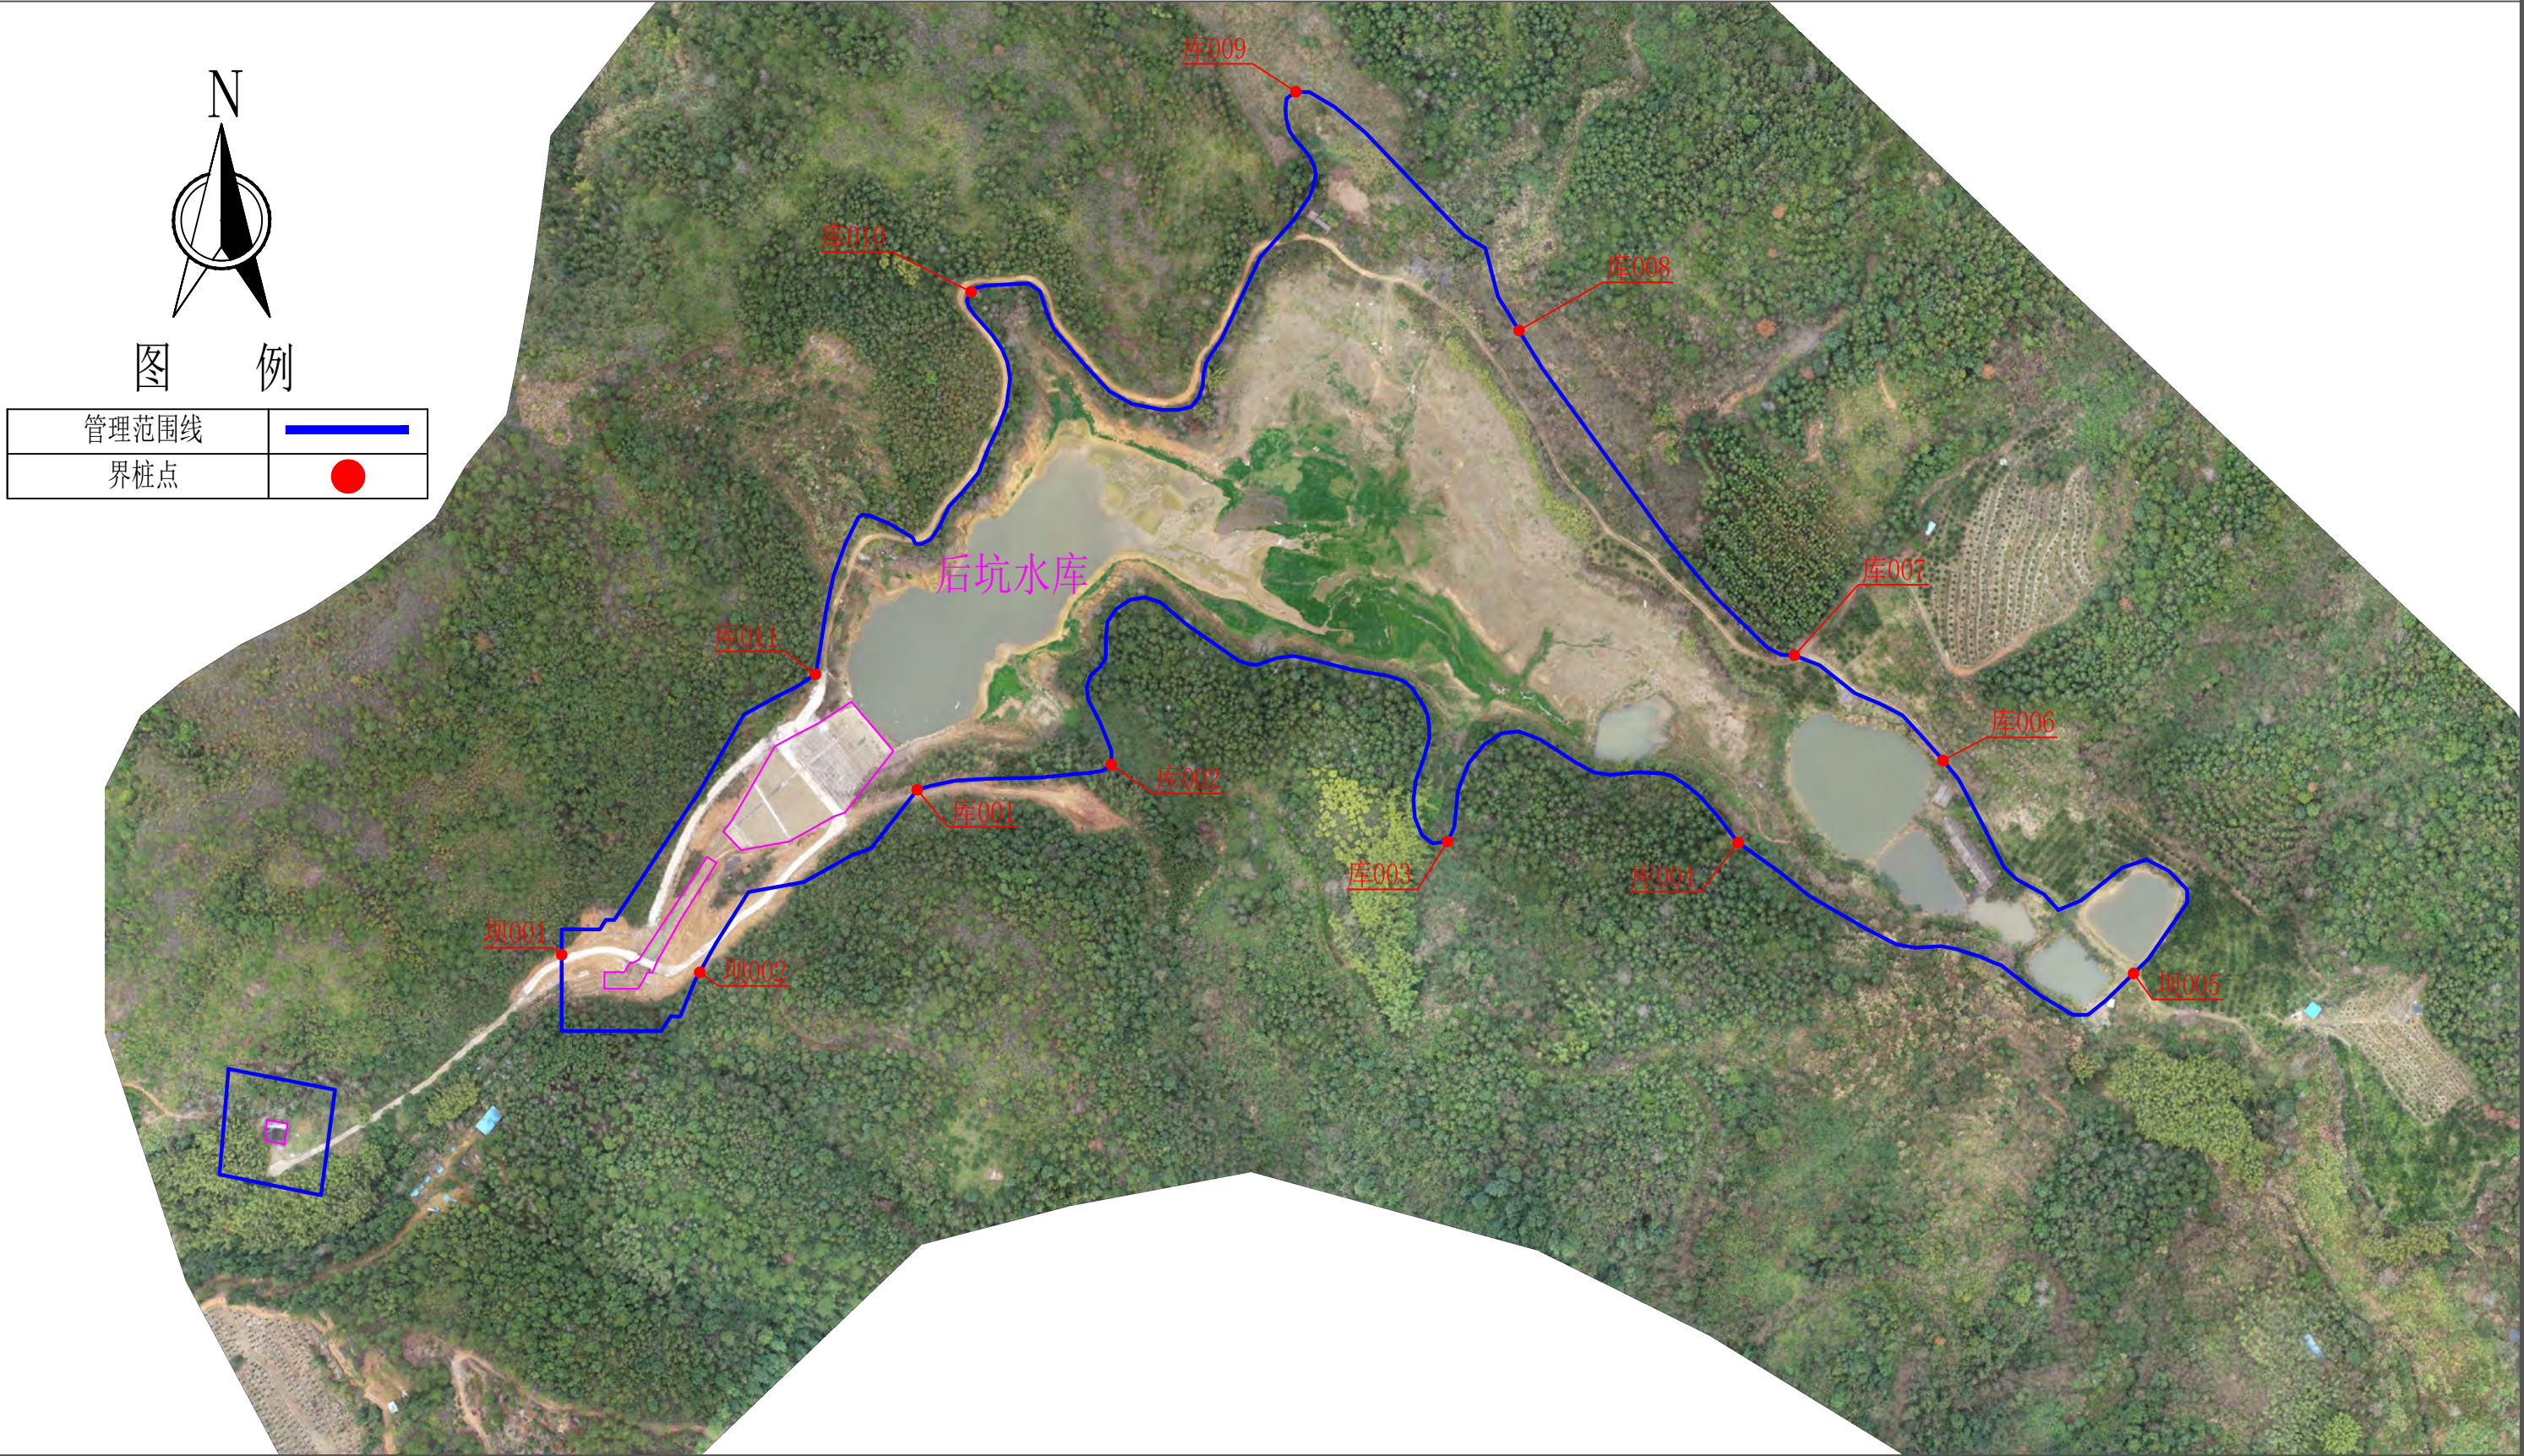

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、后坑水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程178.59m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


后坑水库保护范围划定成果图 1:90

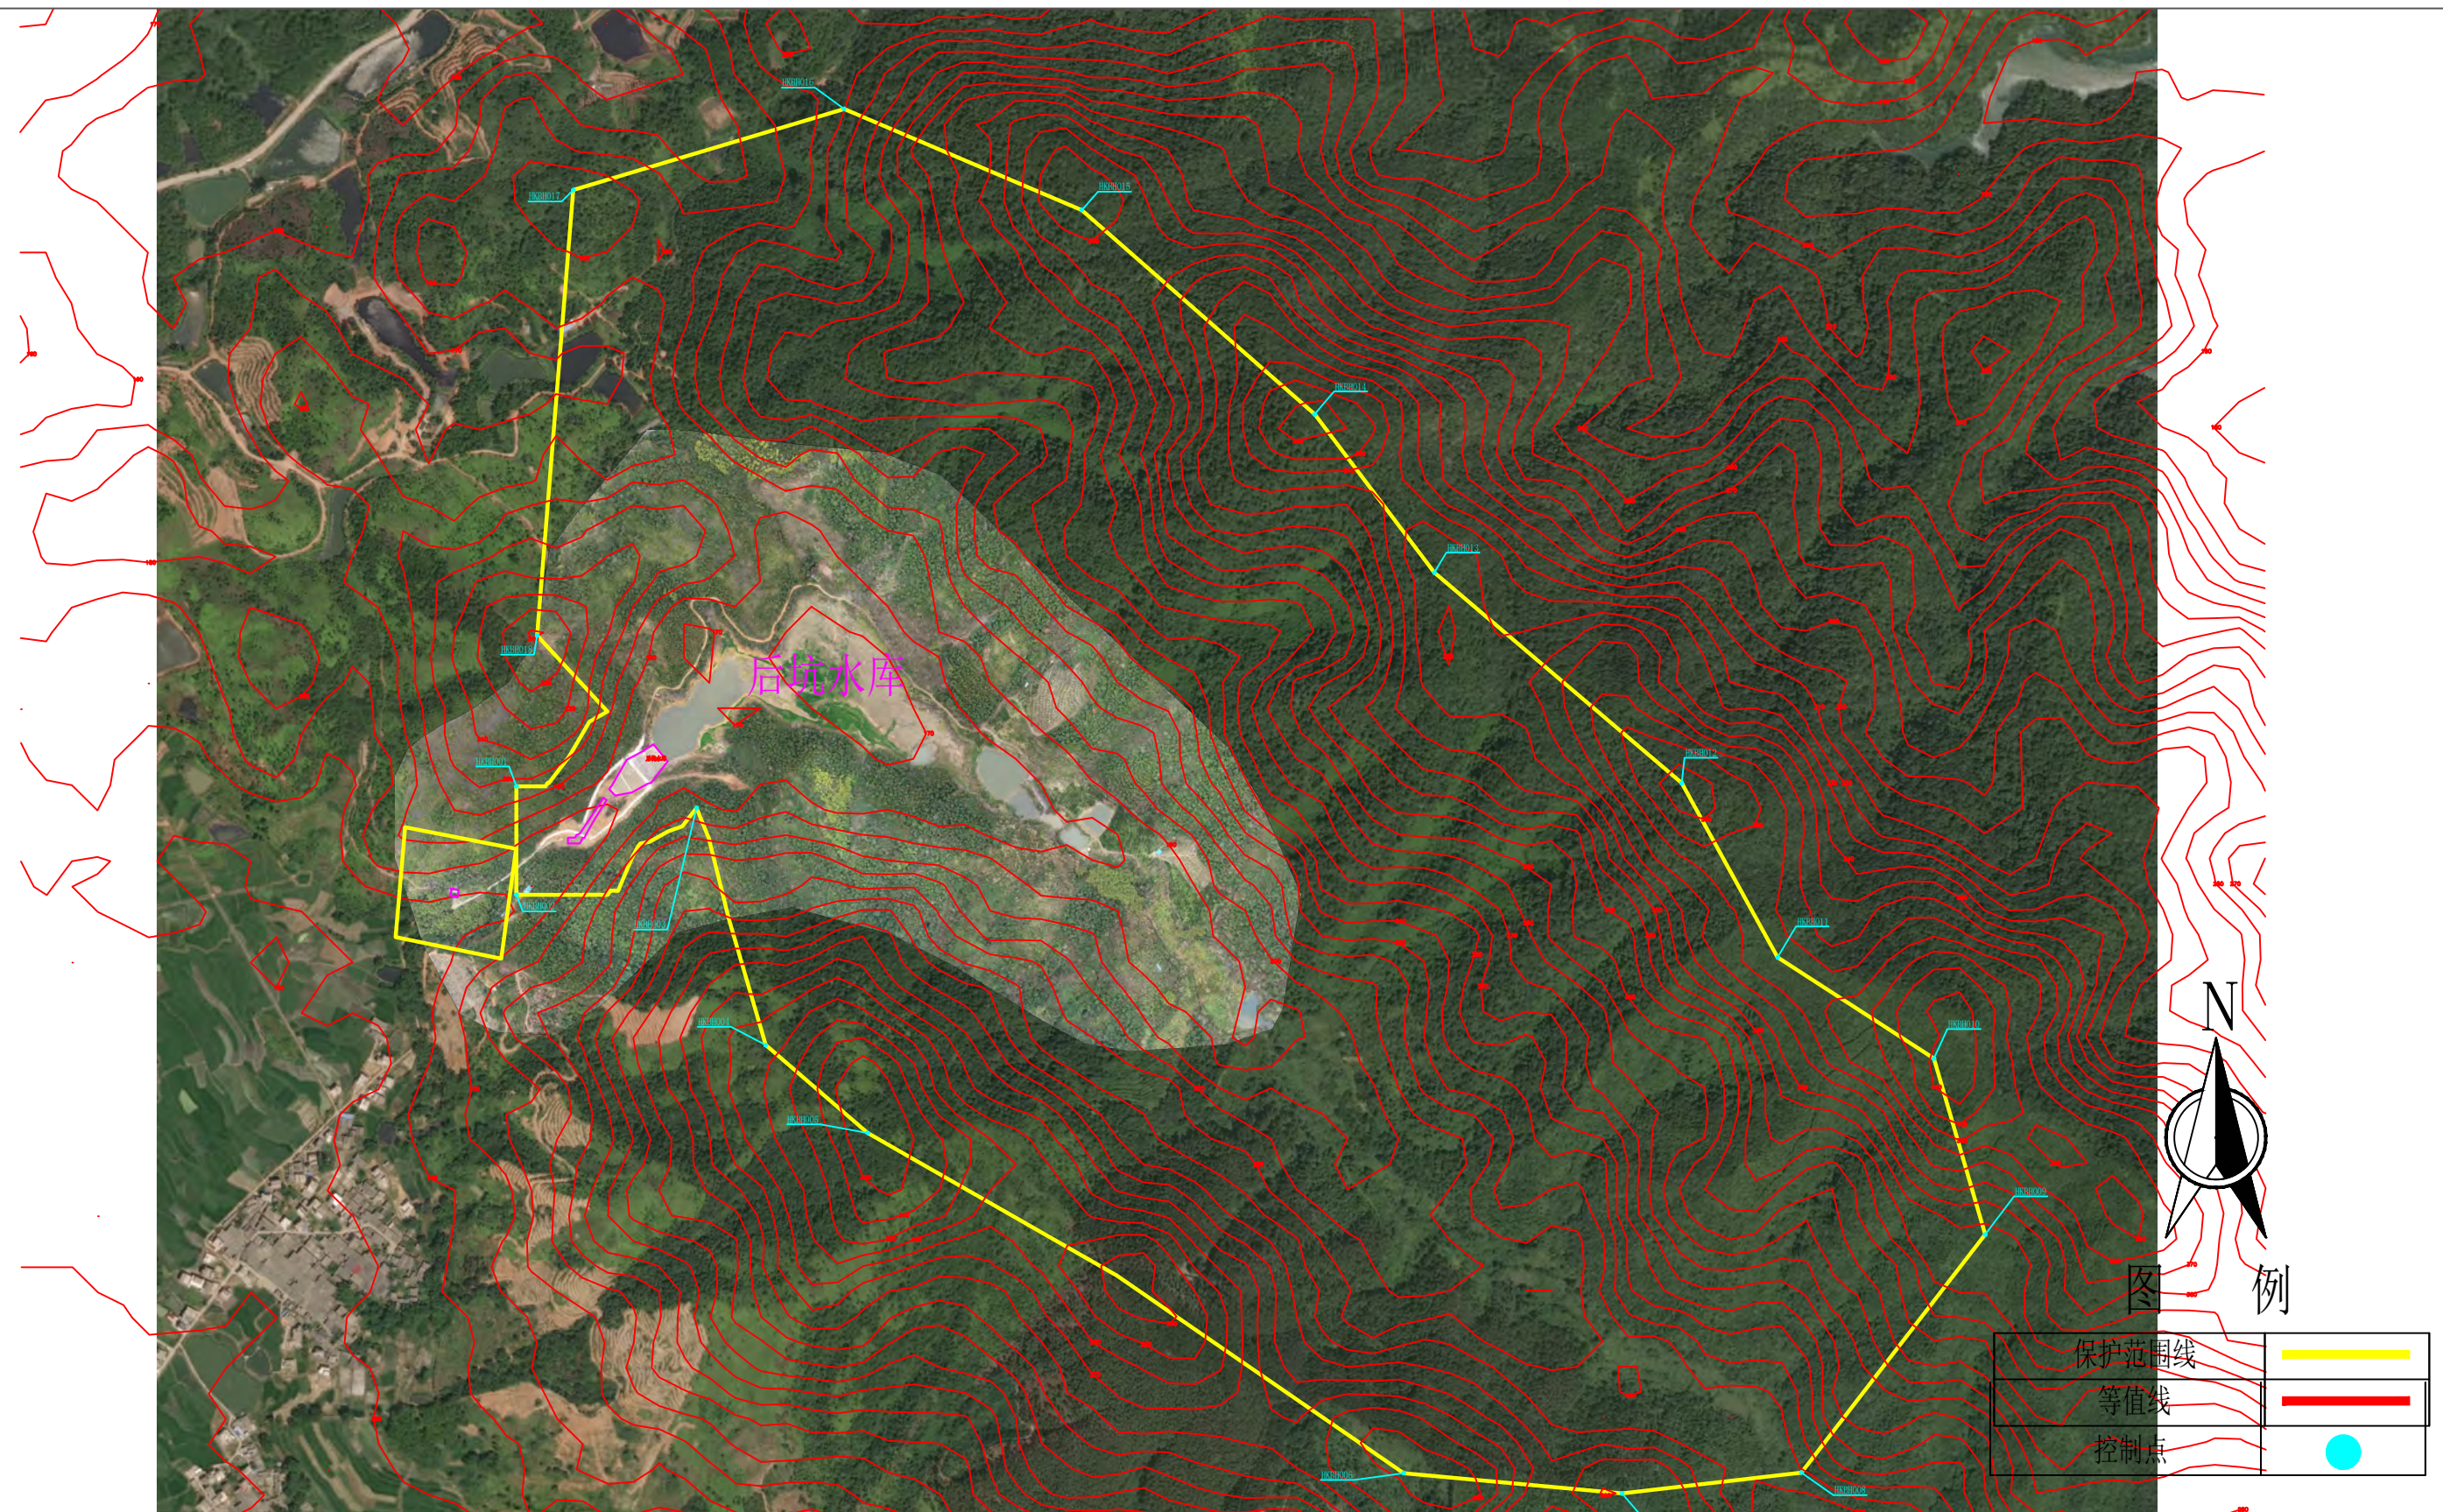

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、后坑水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程178.59m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

宝溪水库管理和保护范围划定成果图 1:45

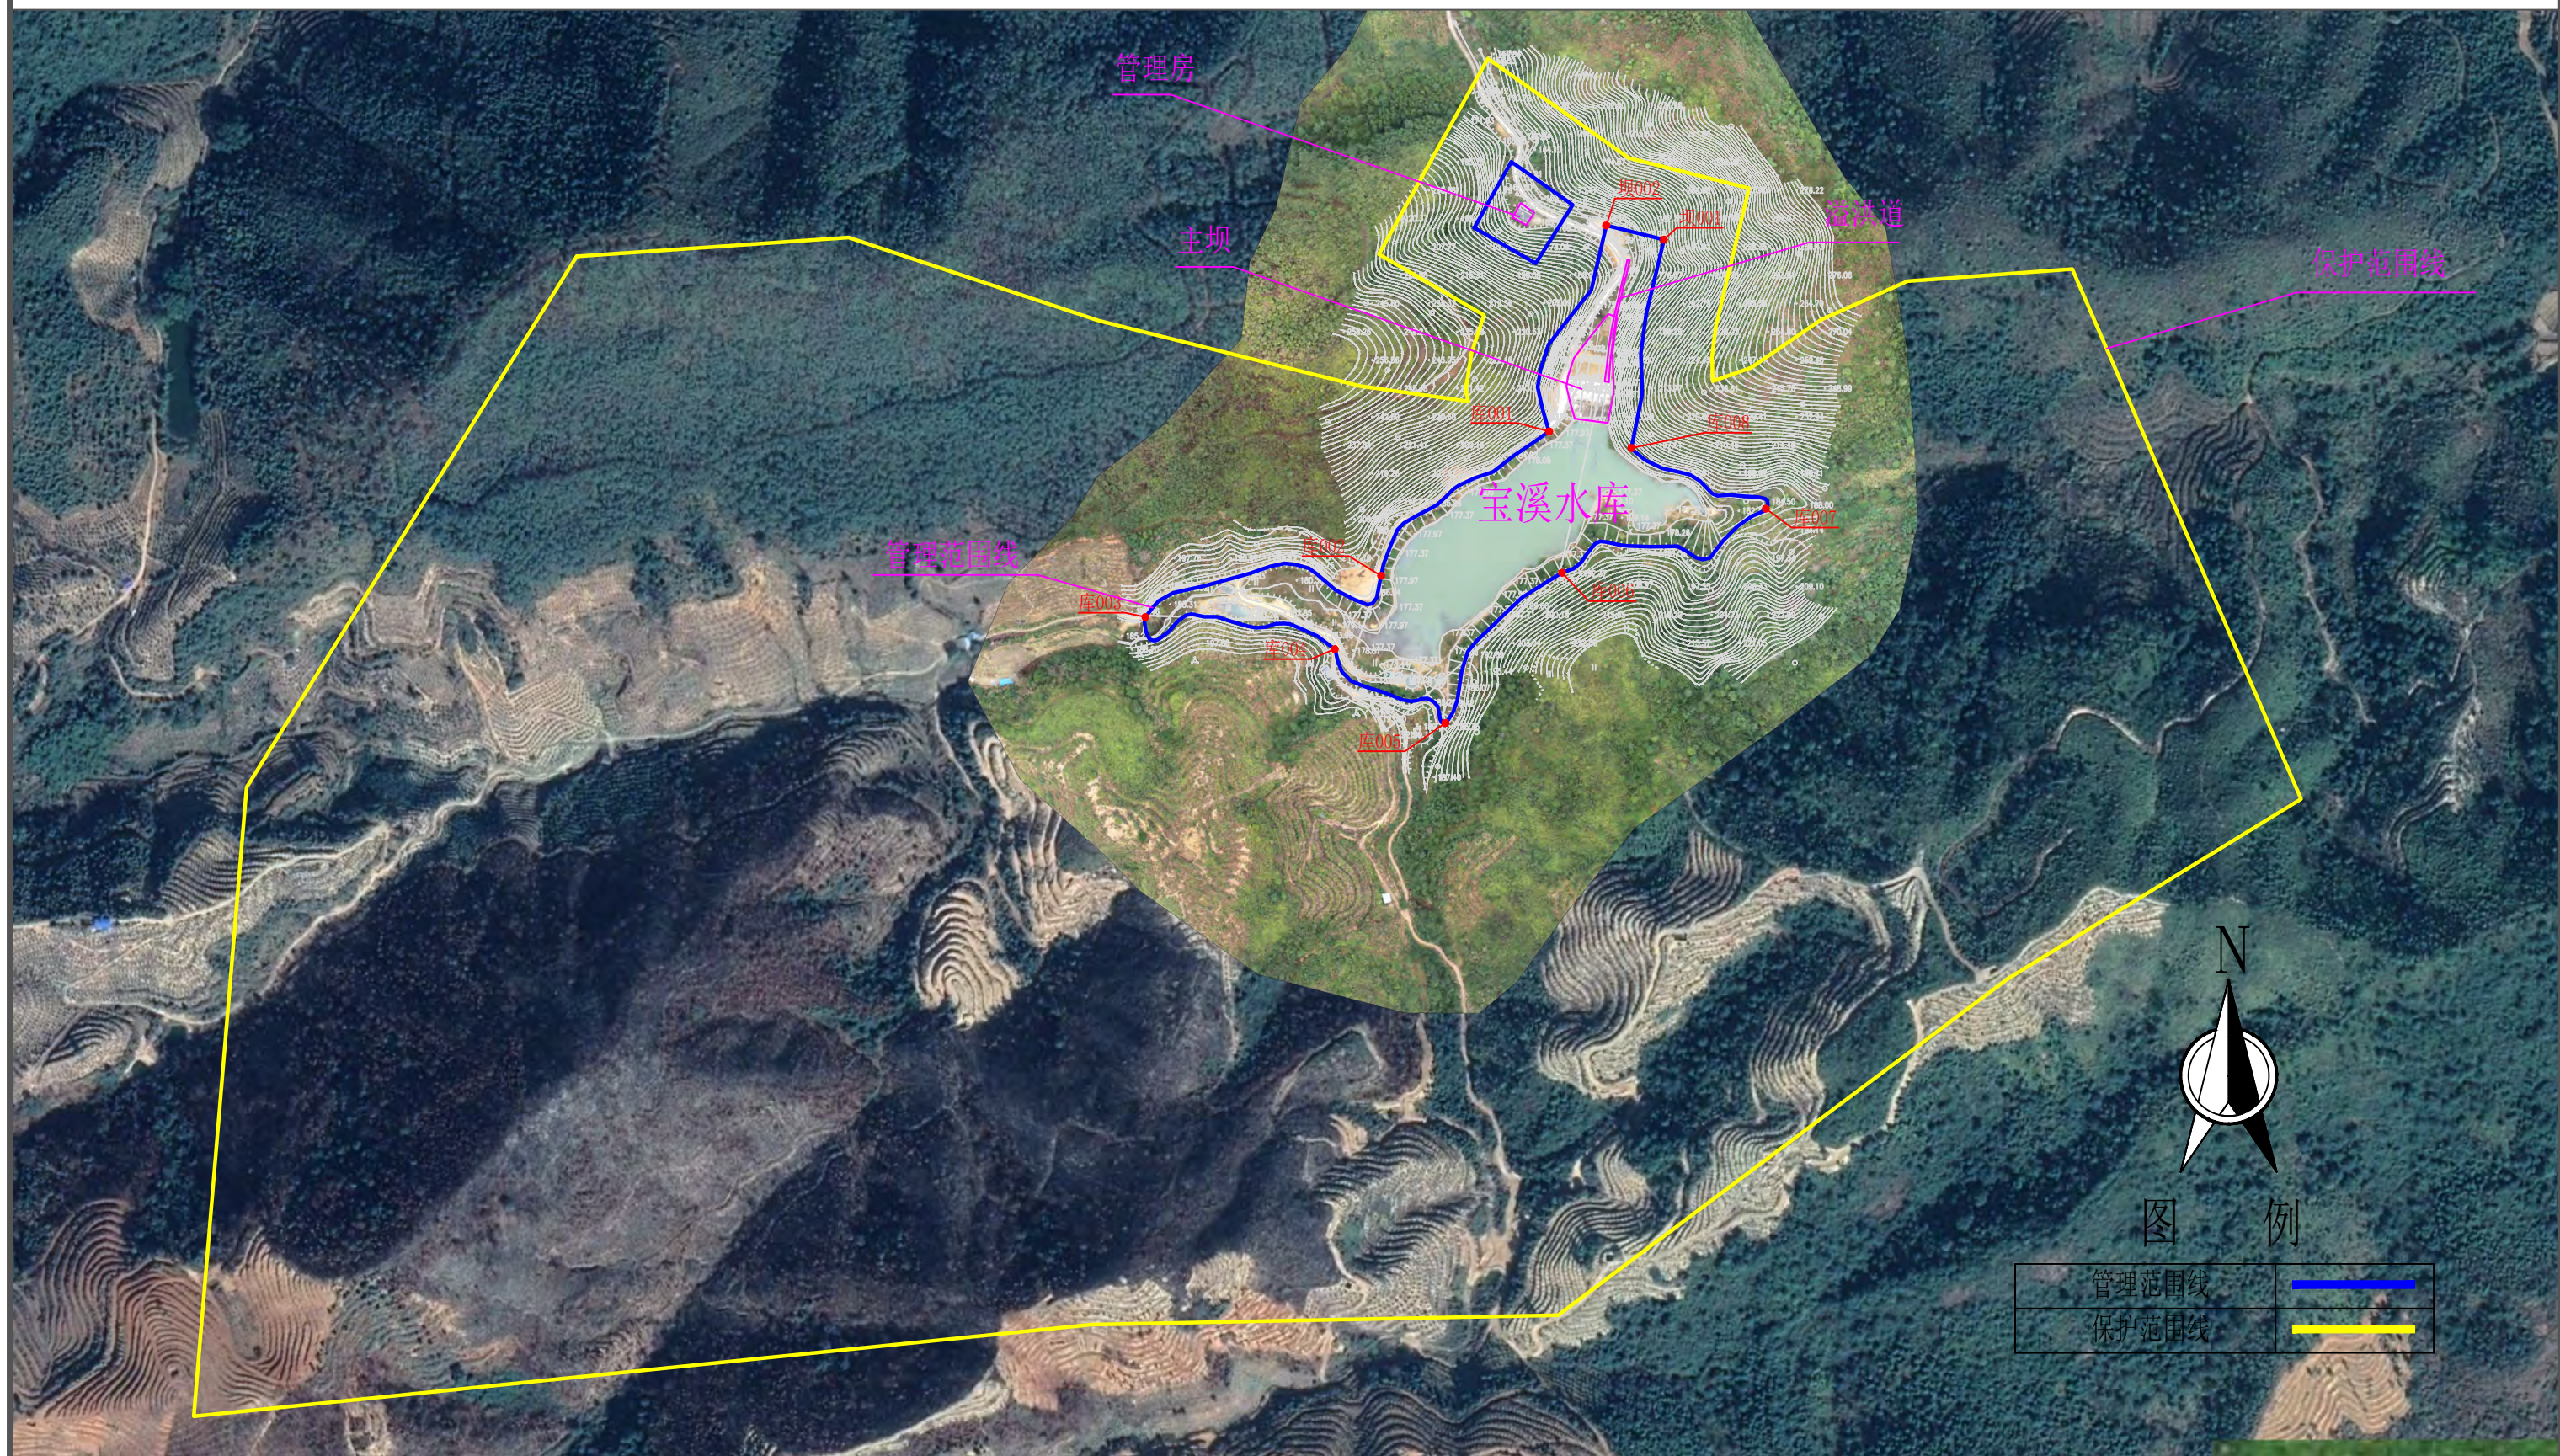

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、宝溪水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主等的小（二）型水库，坝顶高程184.15m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


宝溪水库管理范围界桩布设成果图 1:20



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、宝溪水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为的小（二）型水库，坝顶高程184.15m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


宝溪水库保护范围划定成果图 1:45

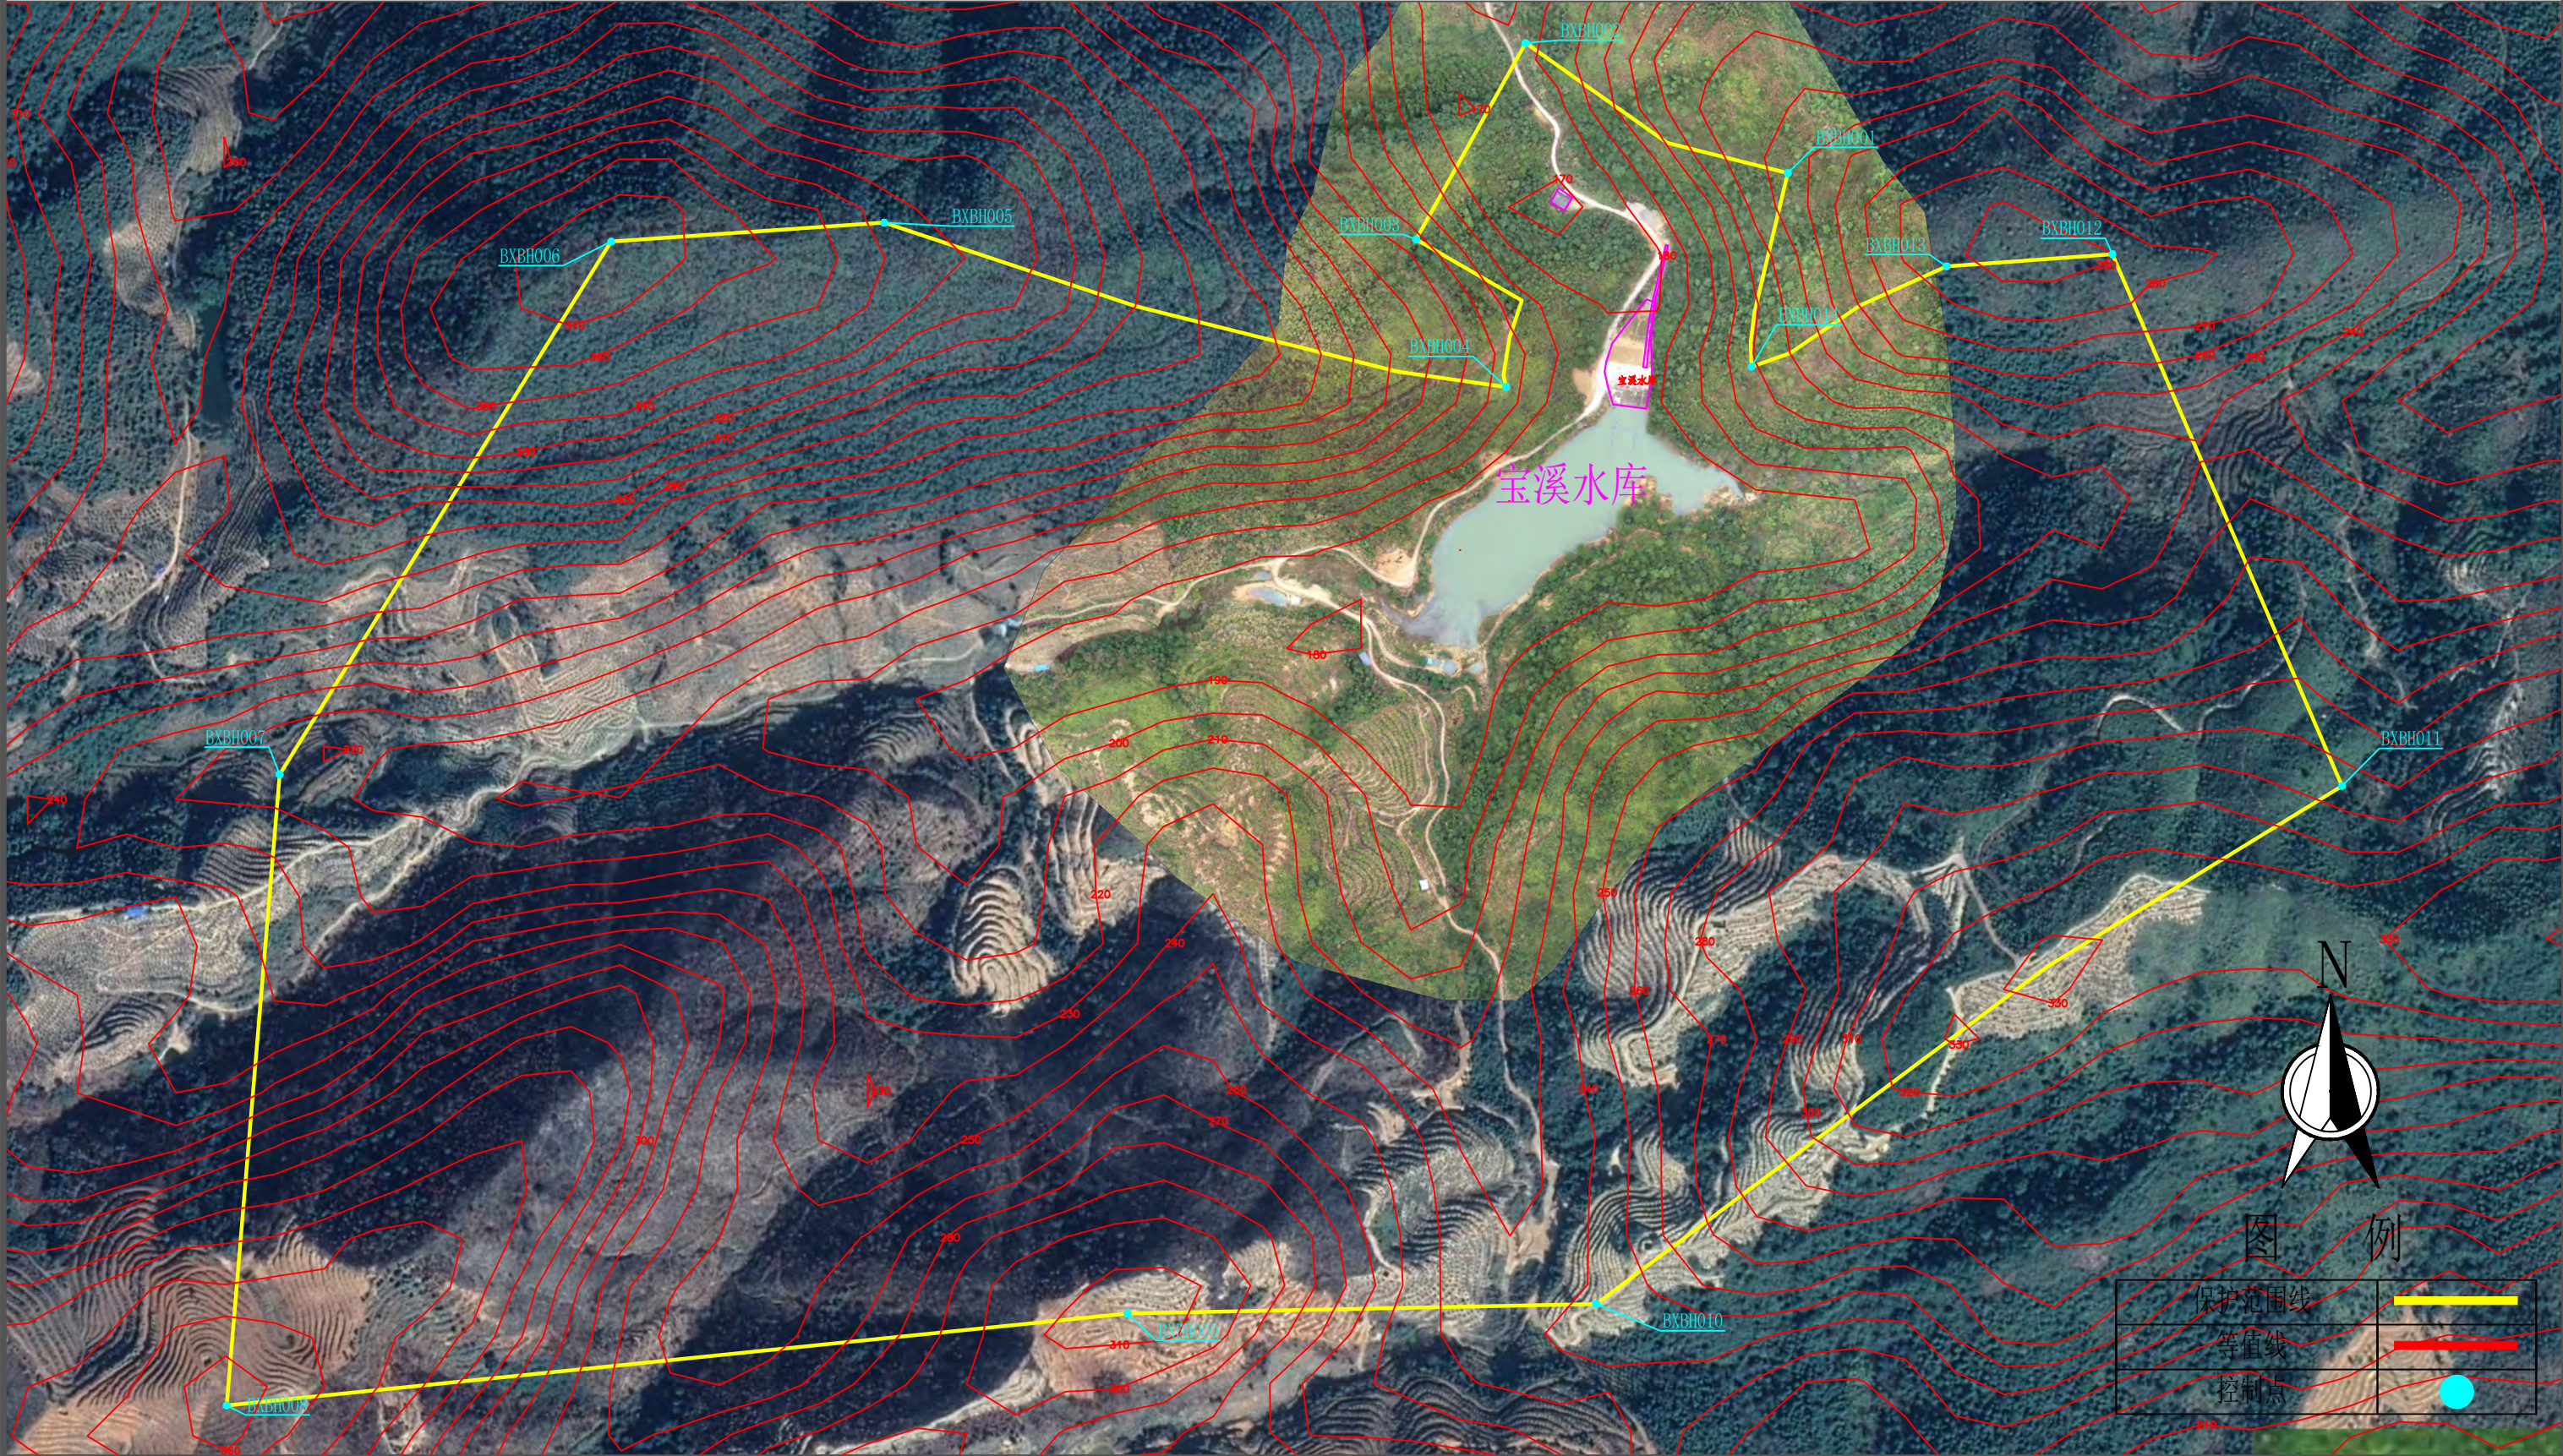

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、宝溪水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程184.15m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


清塘水库管理和保护范围划定成果图 1:40

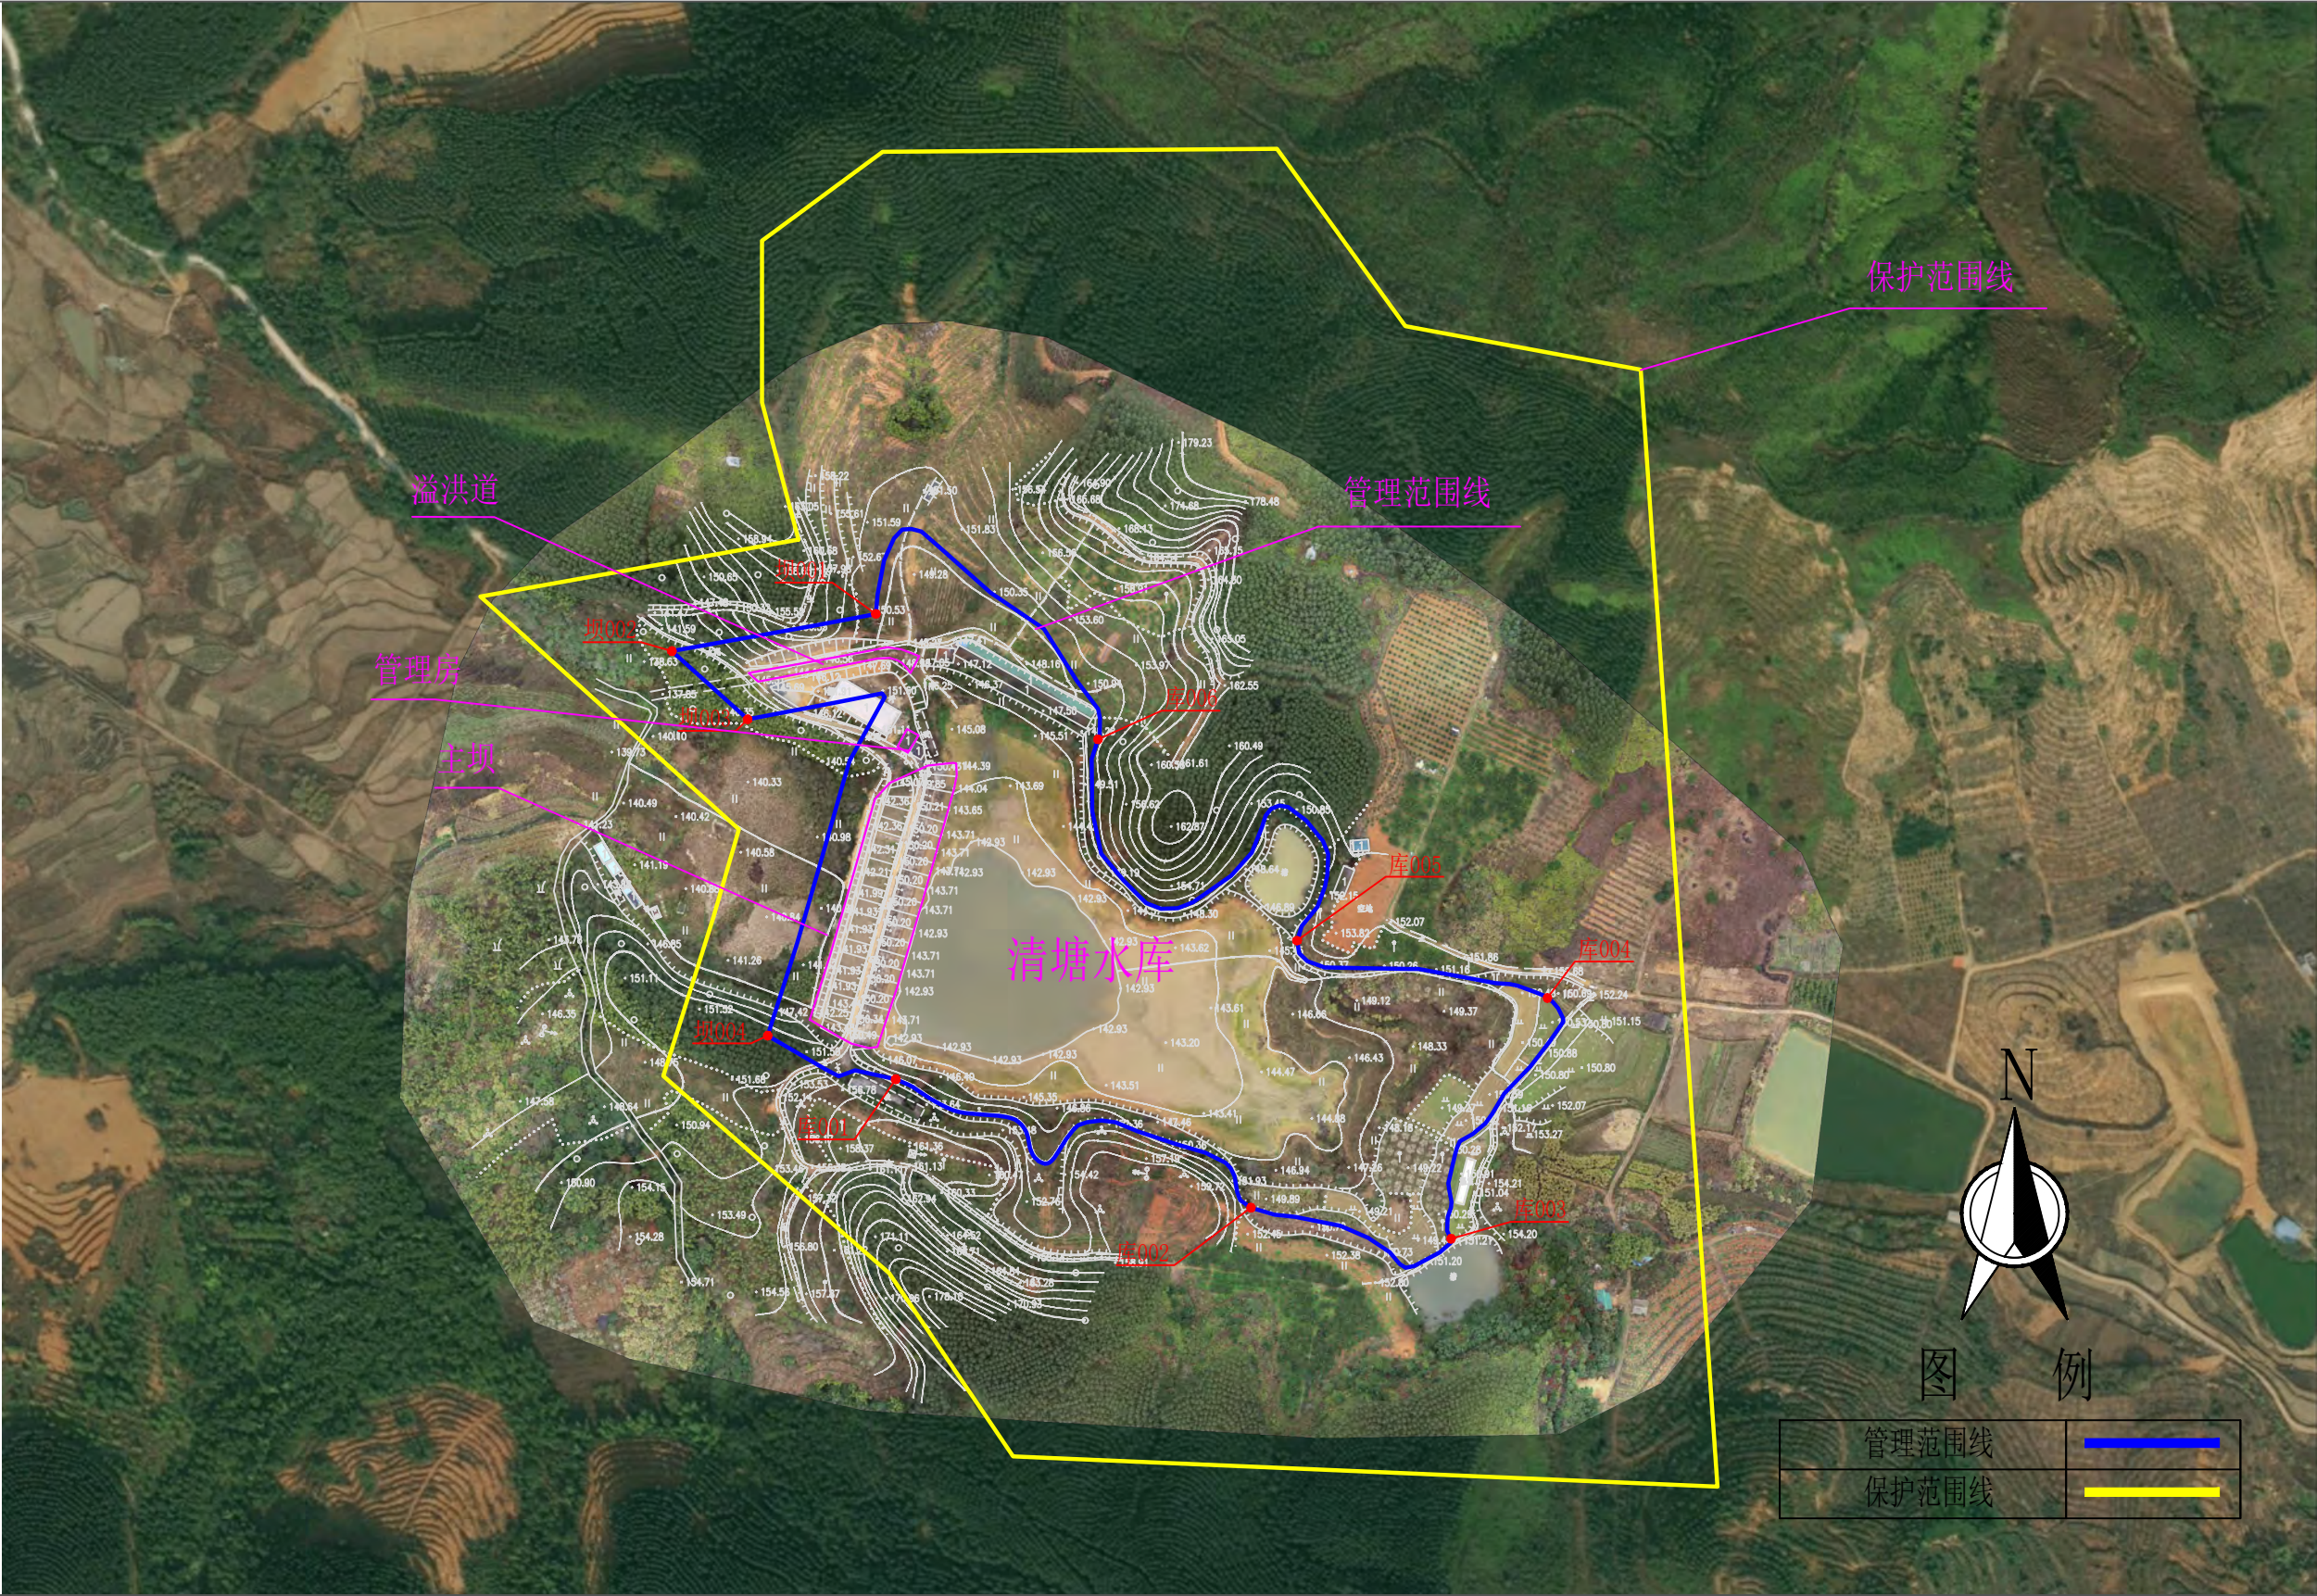

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、清塘水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程150.20m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


清塘水库管理范围界桩布设成果图 1:20

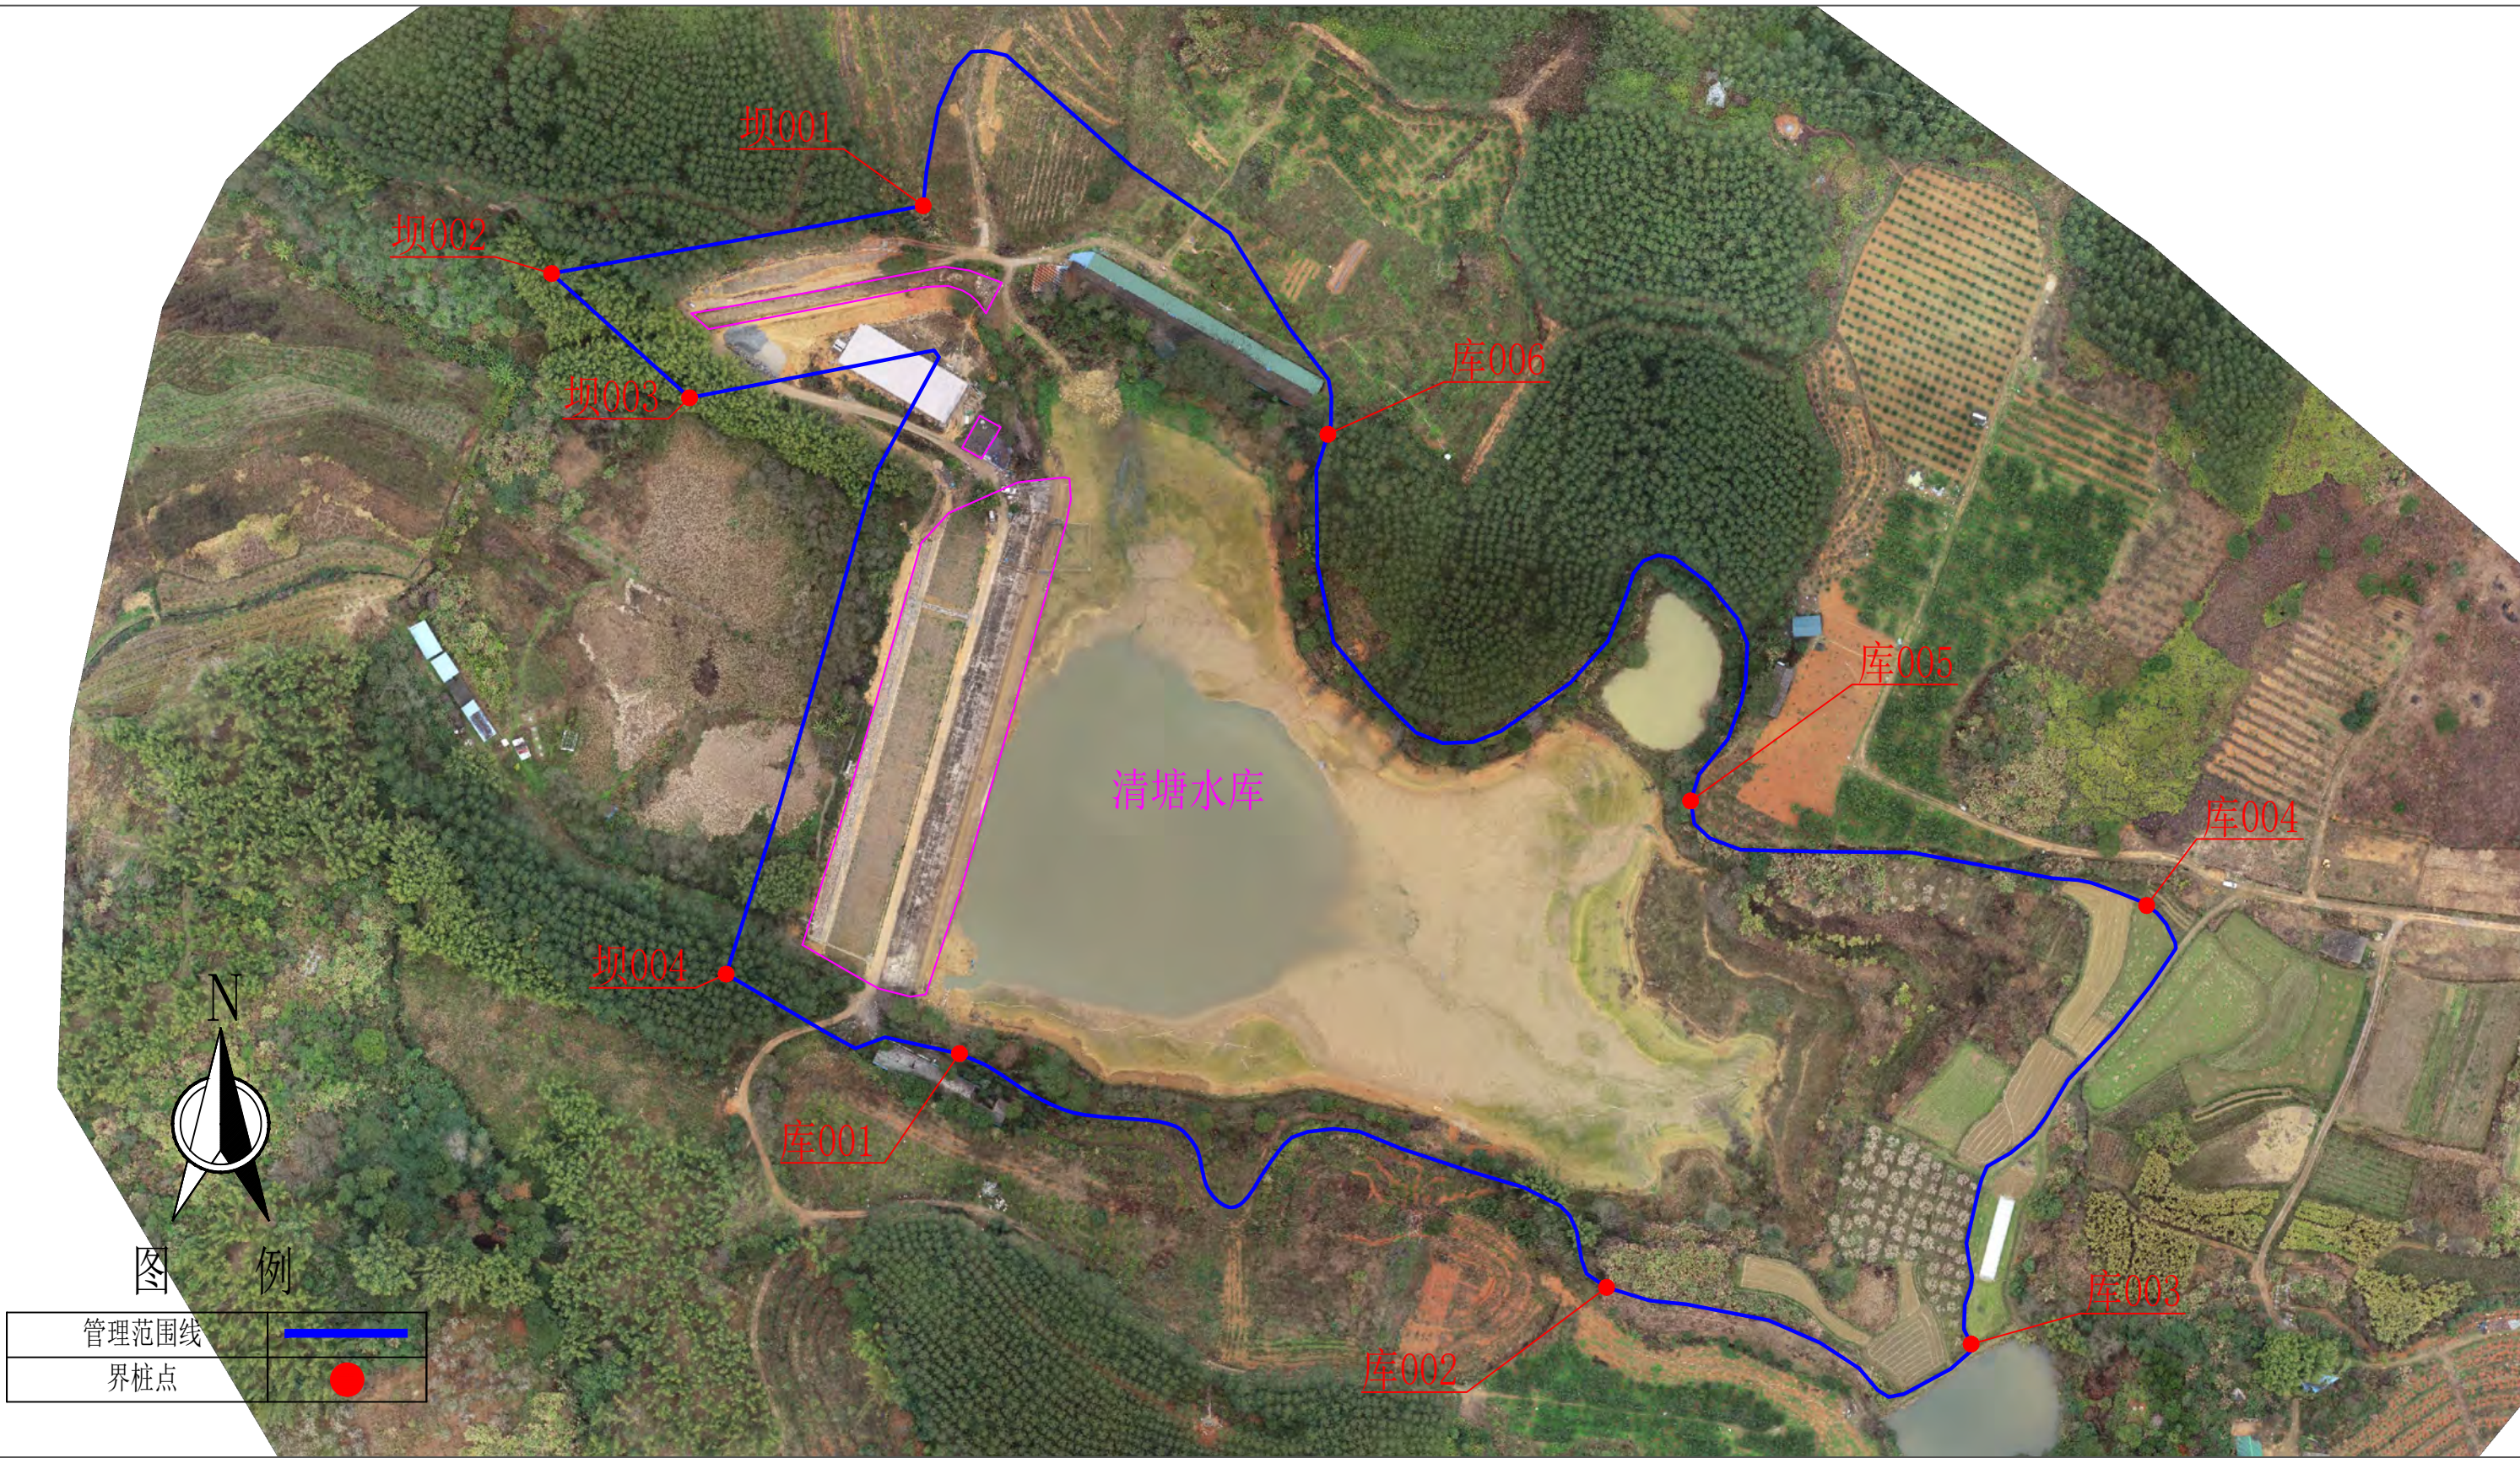

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、清塘水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌为主的小（二）型水库，坝顶高程150.20m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

清塘水库保护范围划定成果图 1:40

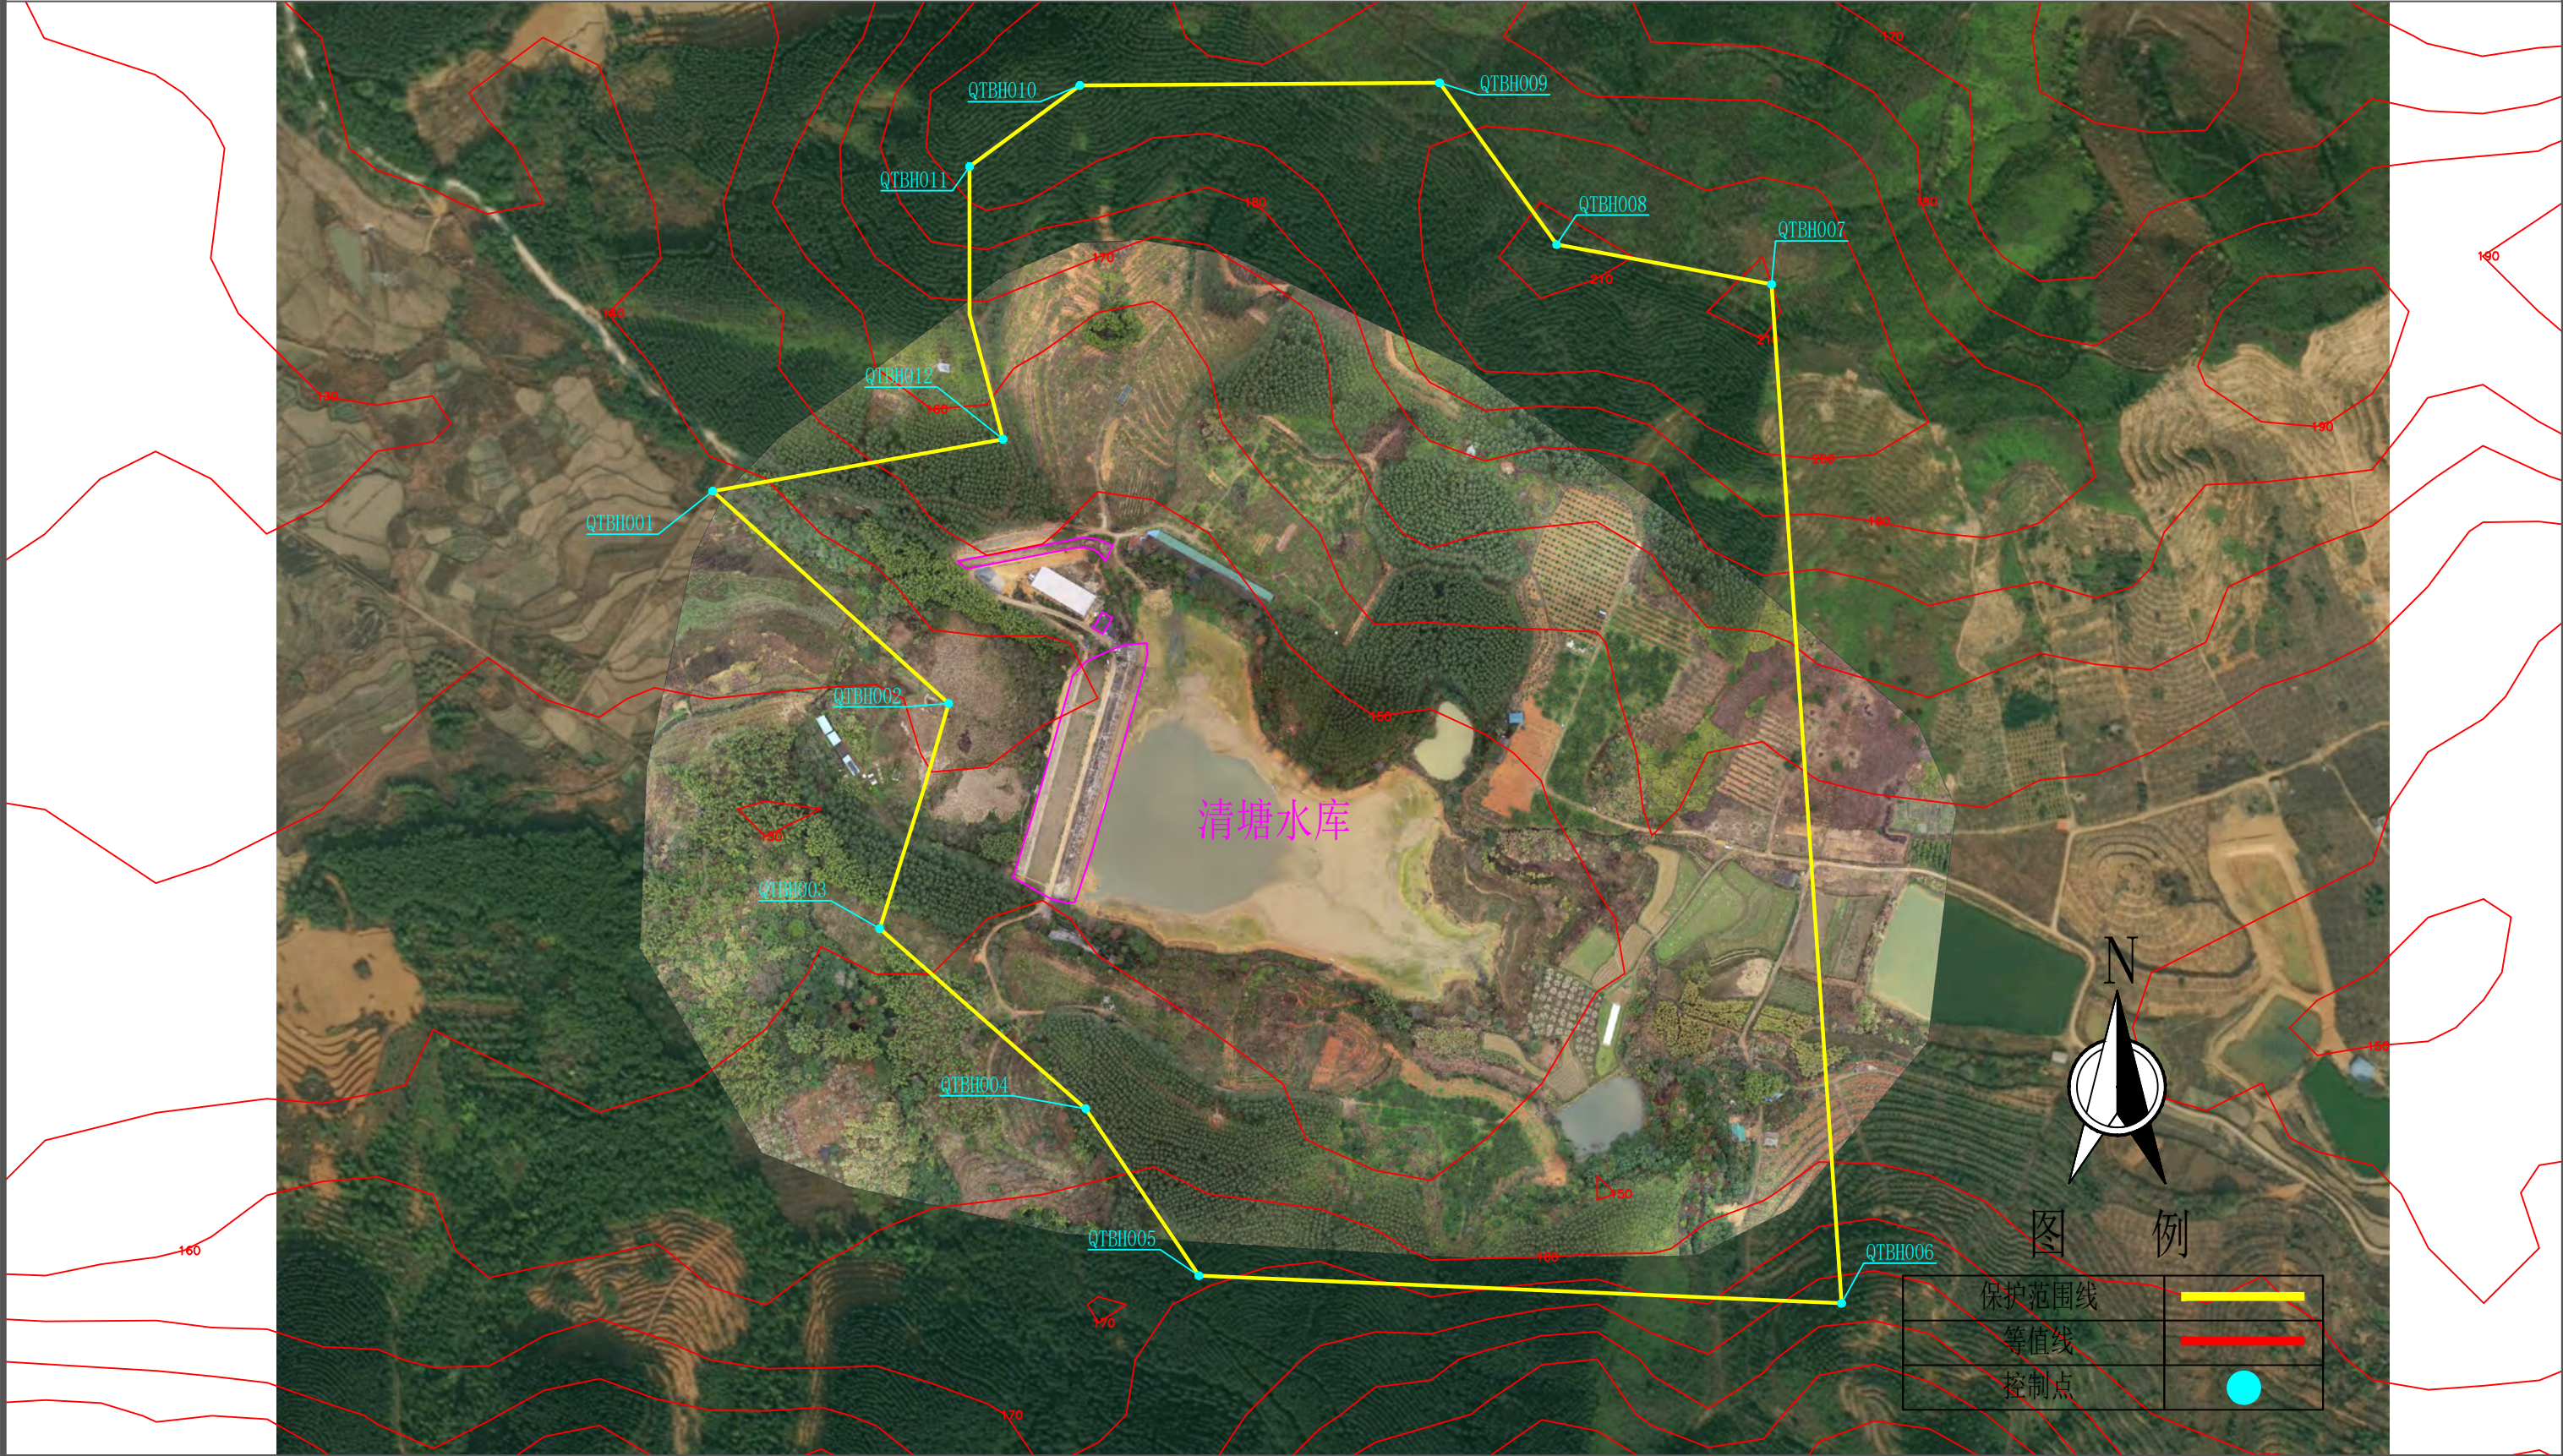

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、清塘水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程150.20m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

切下水库管理和保护范围划定成果图 1:60

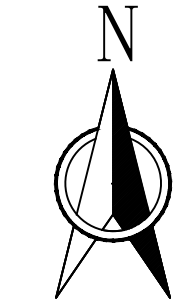
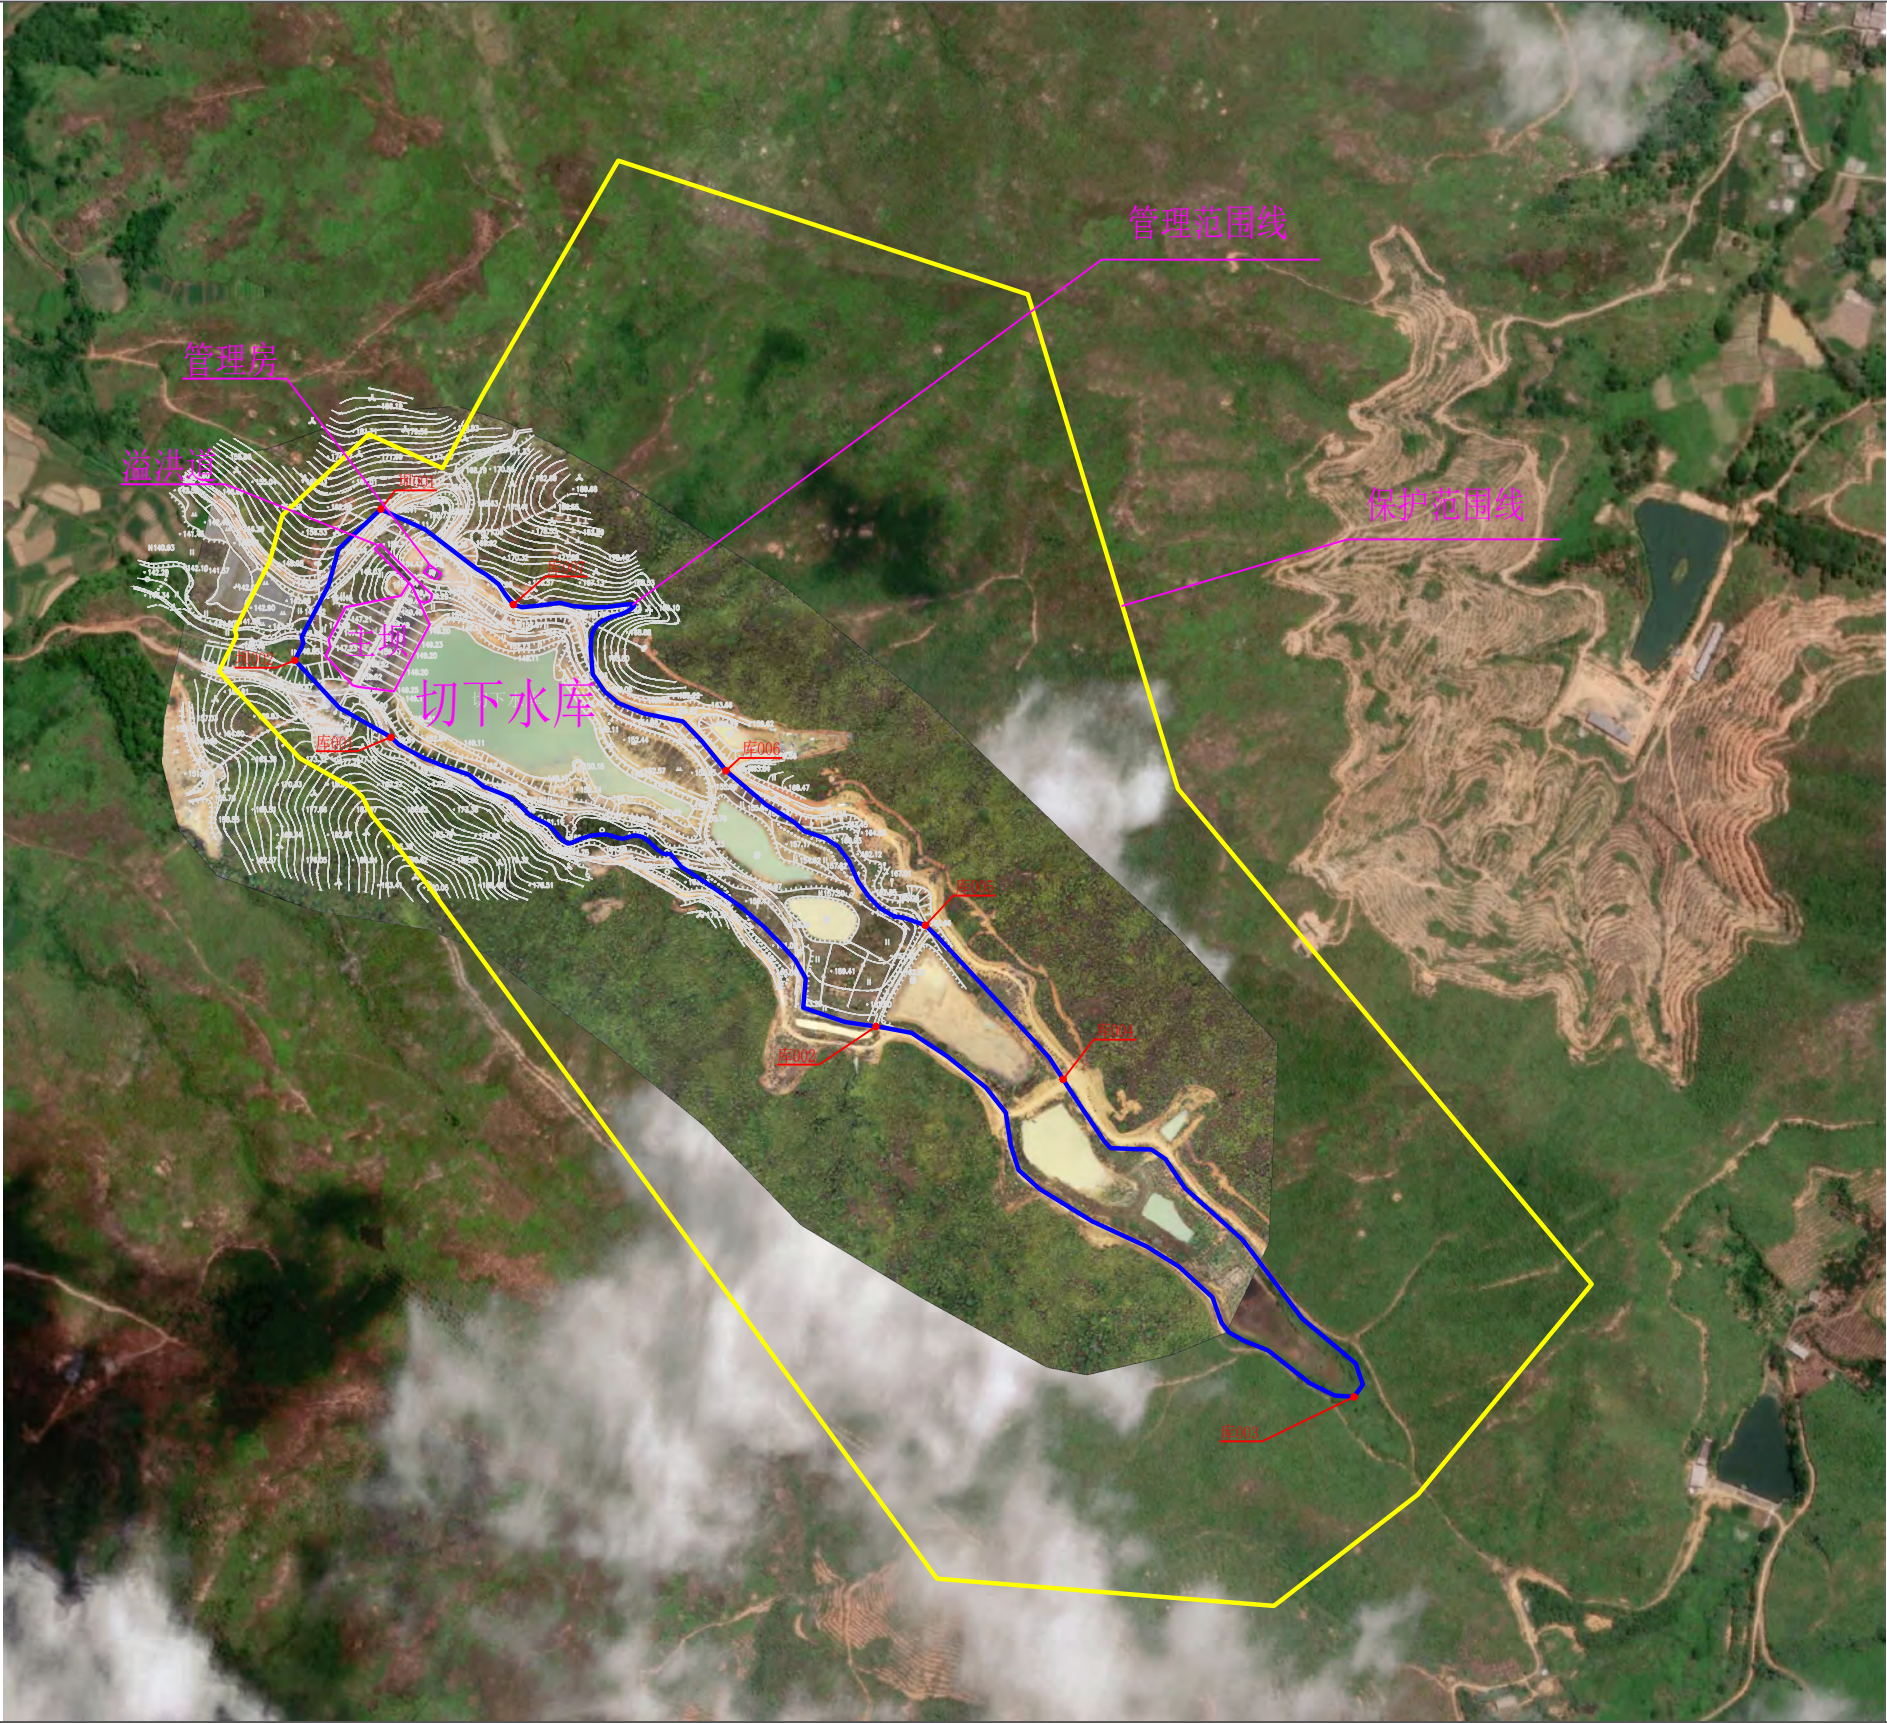


图 例

管理范围线	—
保护范围线	—

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、切下水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程159.52m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


切下水库管理范围界桩布设成果图 1:40



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、切下水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程159.52m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


切下水库保护范围划定成果图 1:60

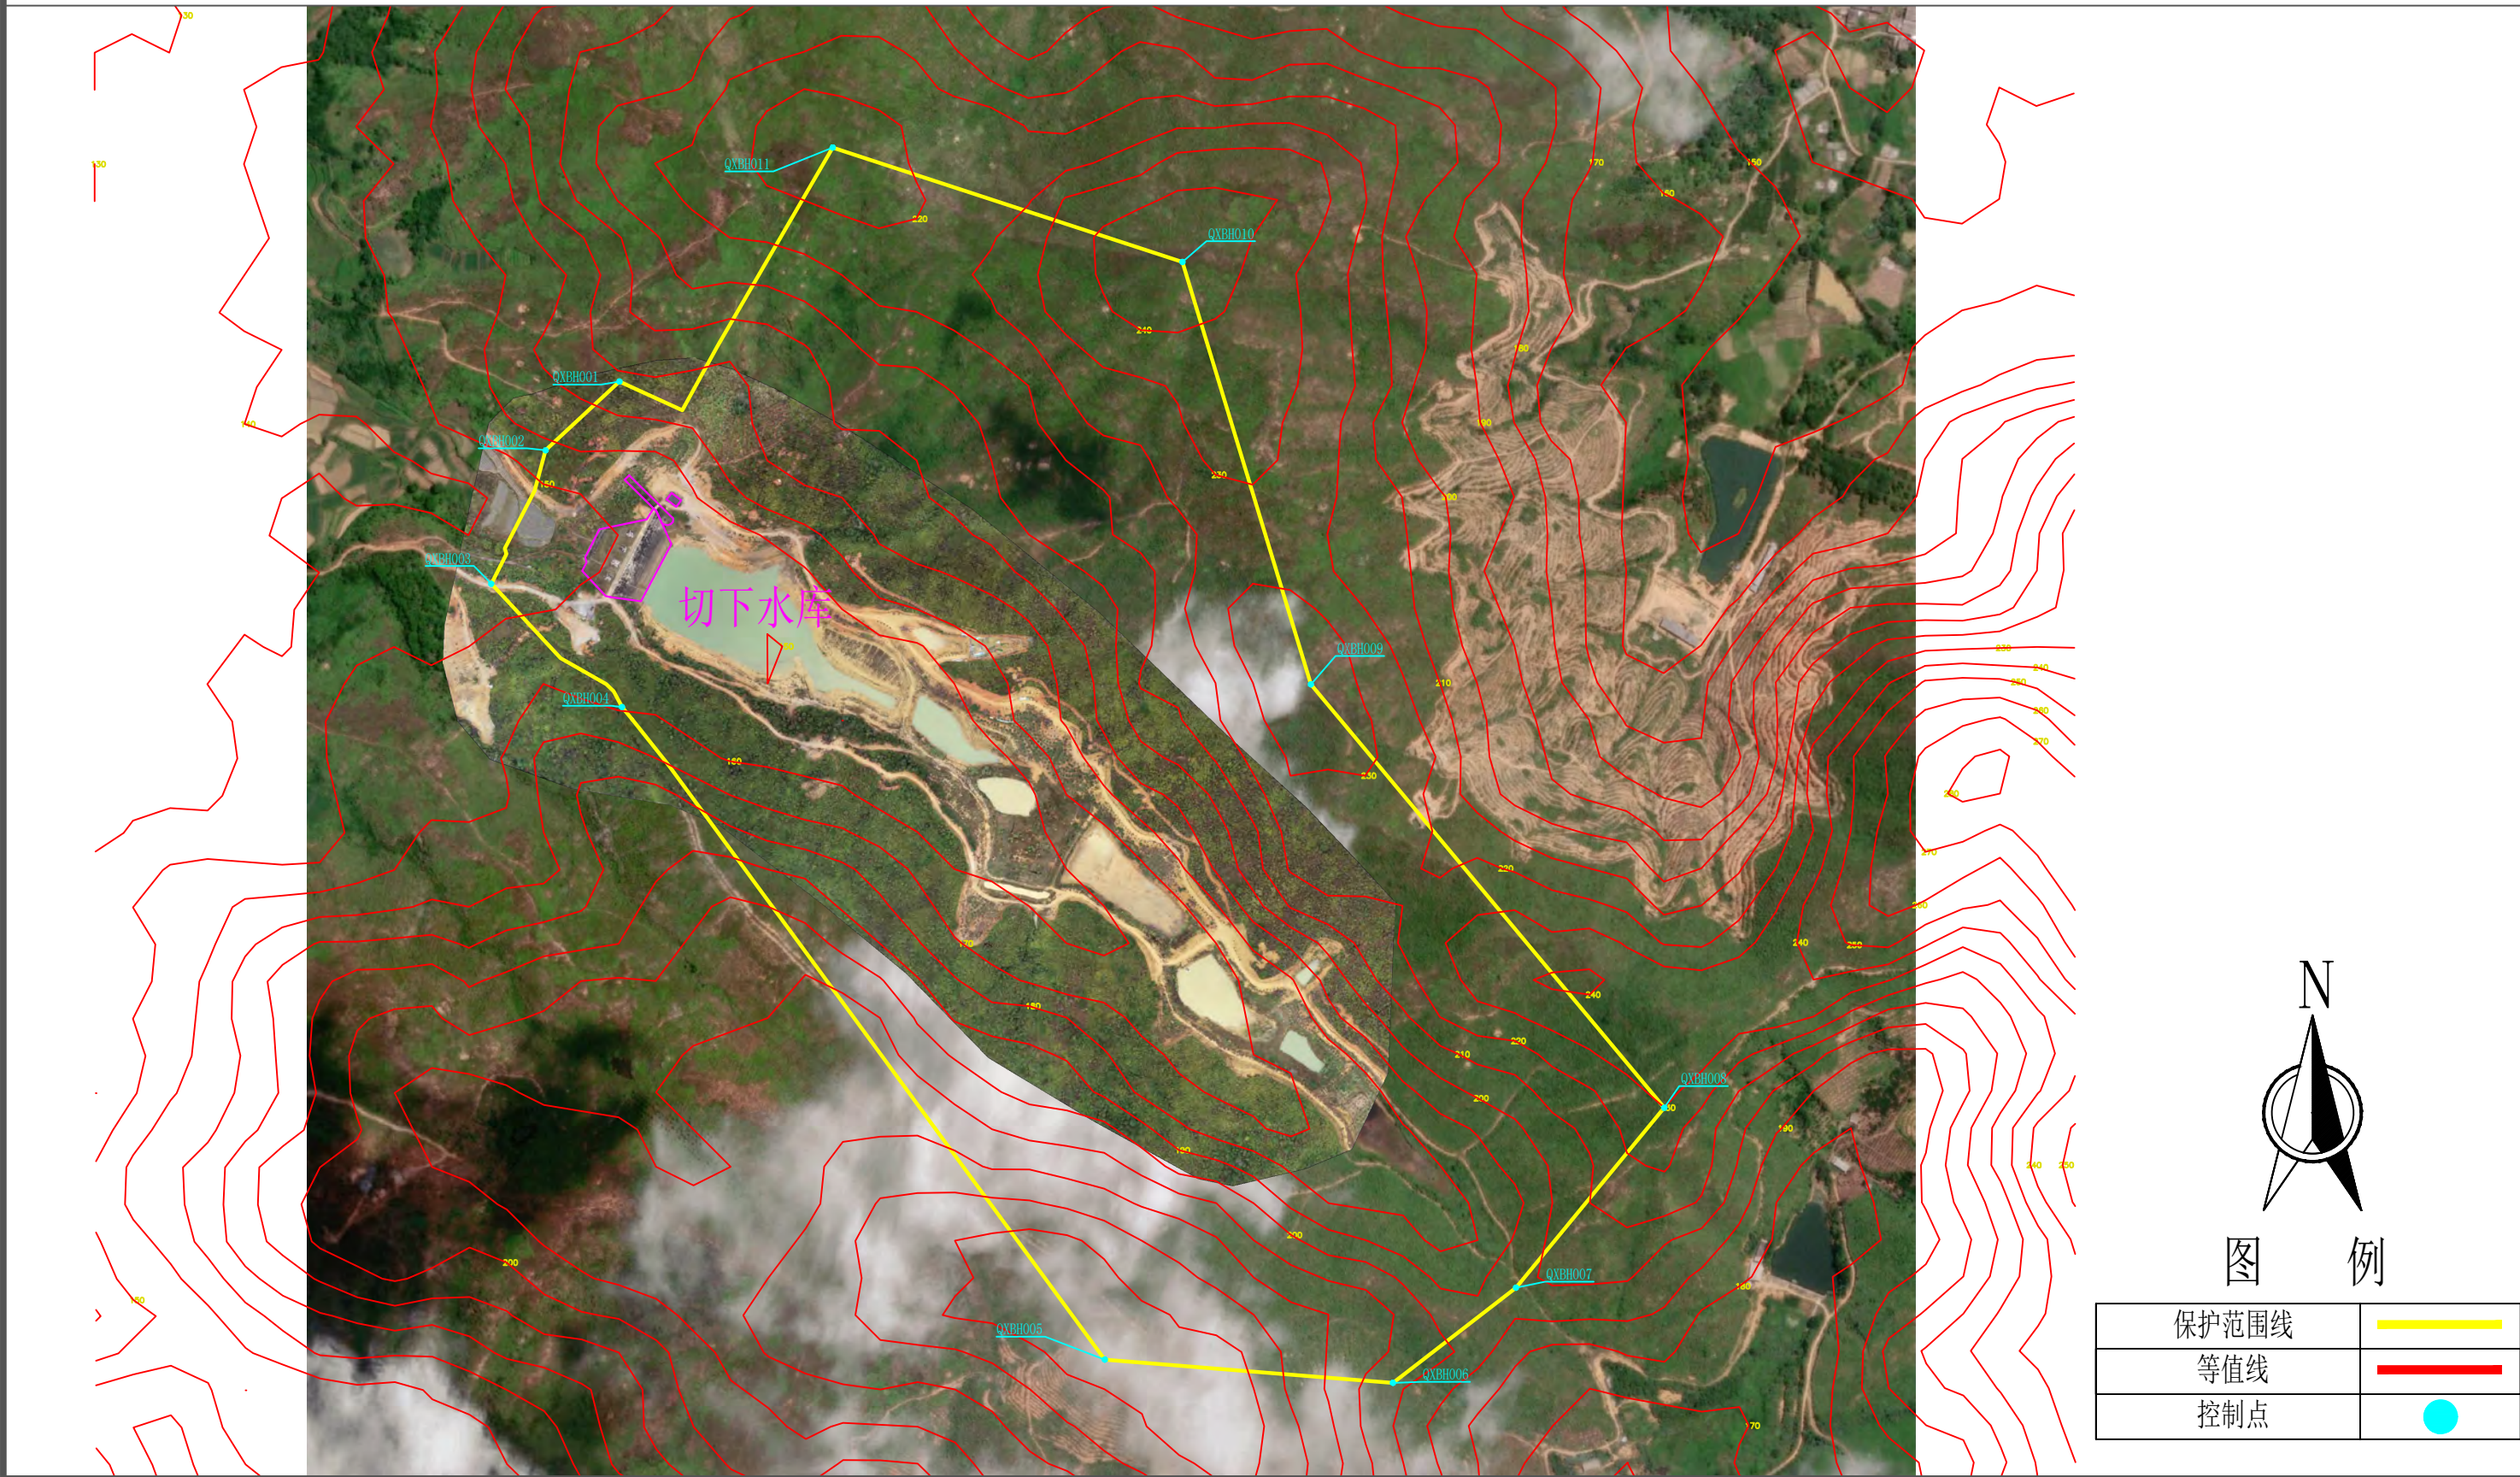

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、切下水库位于始兴县顿岗镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程159.52m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

雷公坑水库管理和保护范围划定成果图 1:20

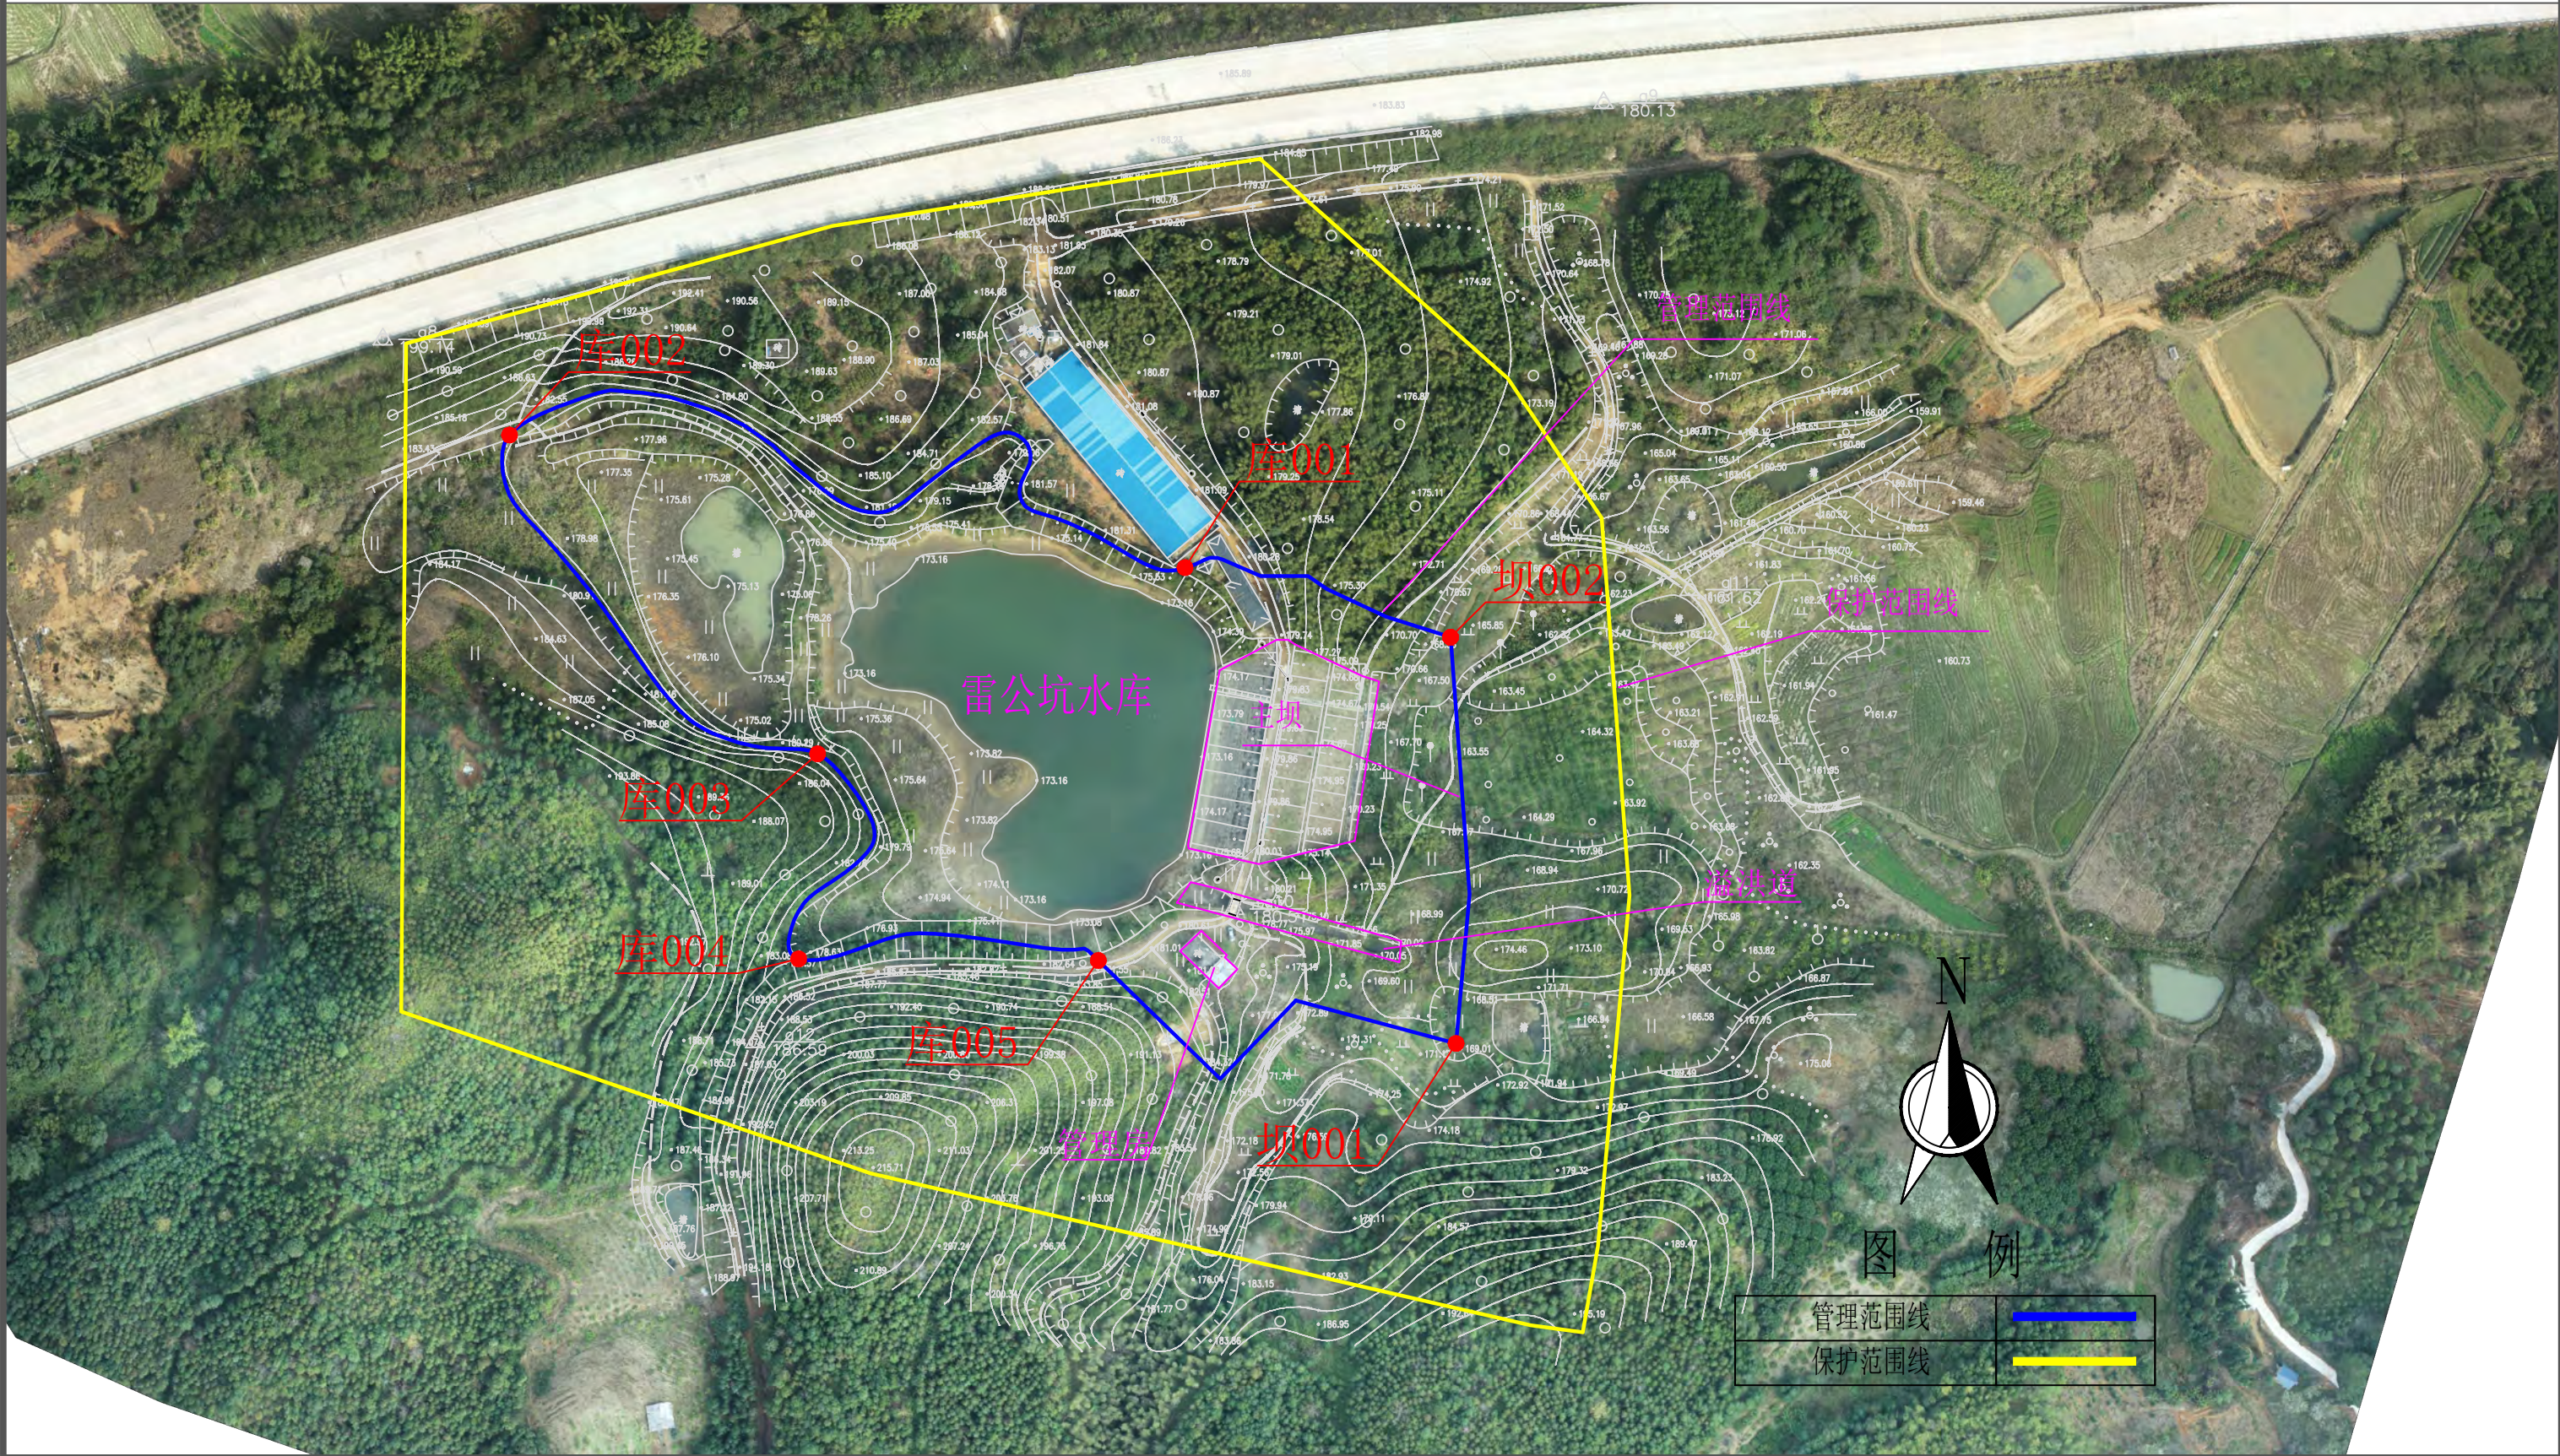

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、雷公坑水库位于始兴县城南镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程179.86m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

雷公坑水库管理范围界桩布设成果图 1:20



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、雷公坑水库位于始兴县城南镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程179.86m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。


雷公坑水库保护范围划定成果图 1:20



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、雷公坑水库位于始兴县城南镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程179.86m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

丰坑水库管理和保护范围划定成果图 1:60

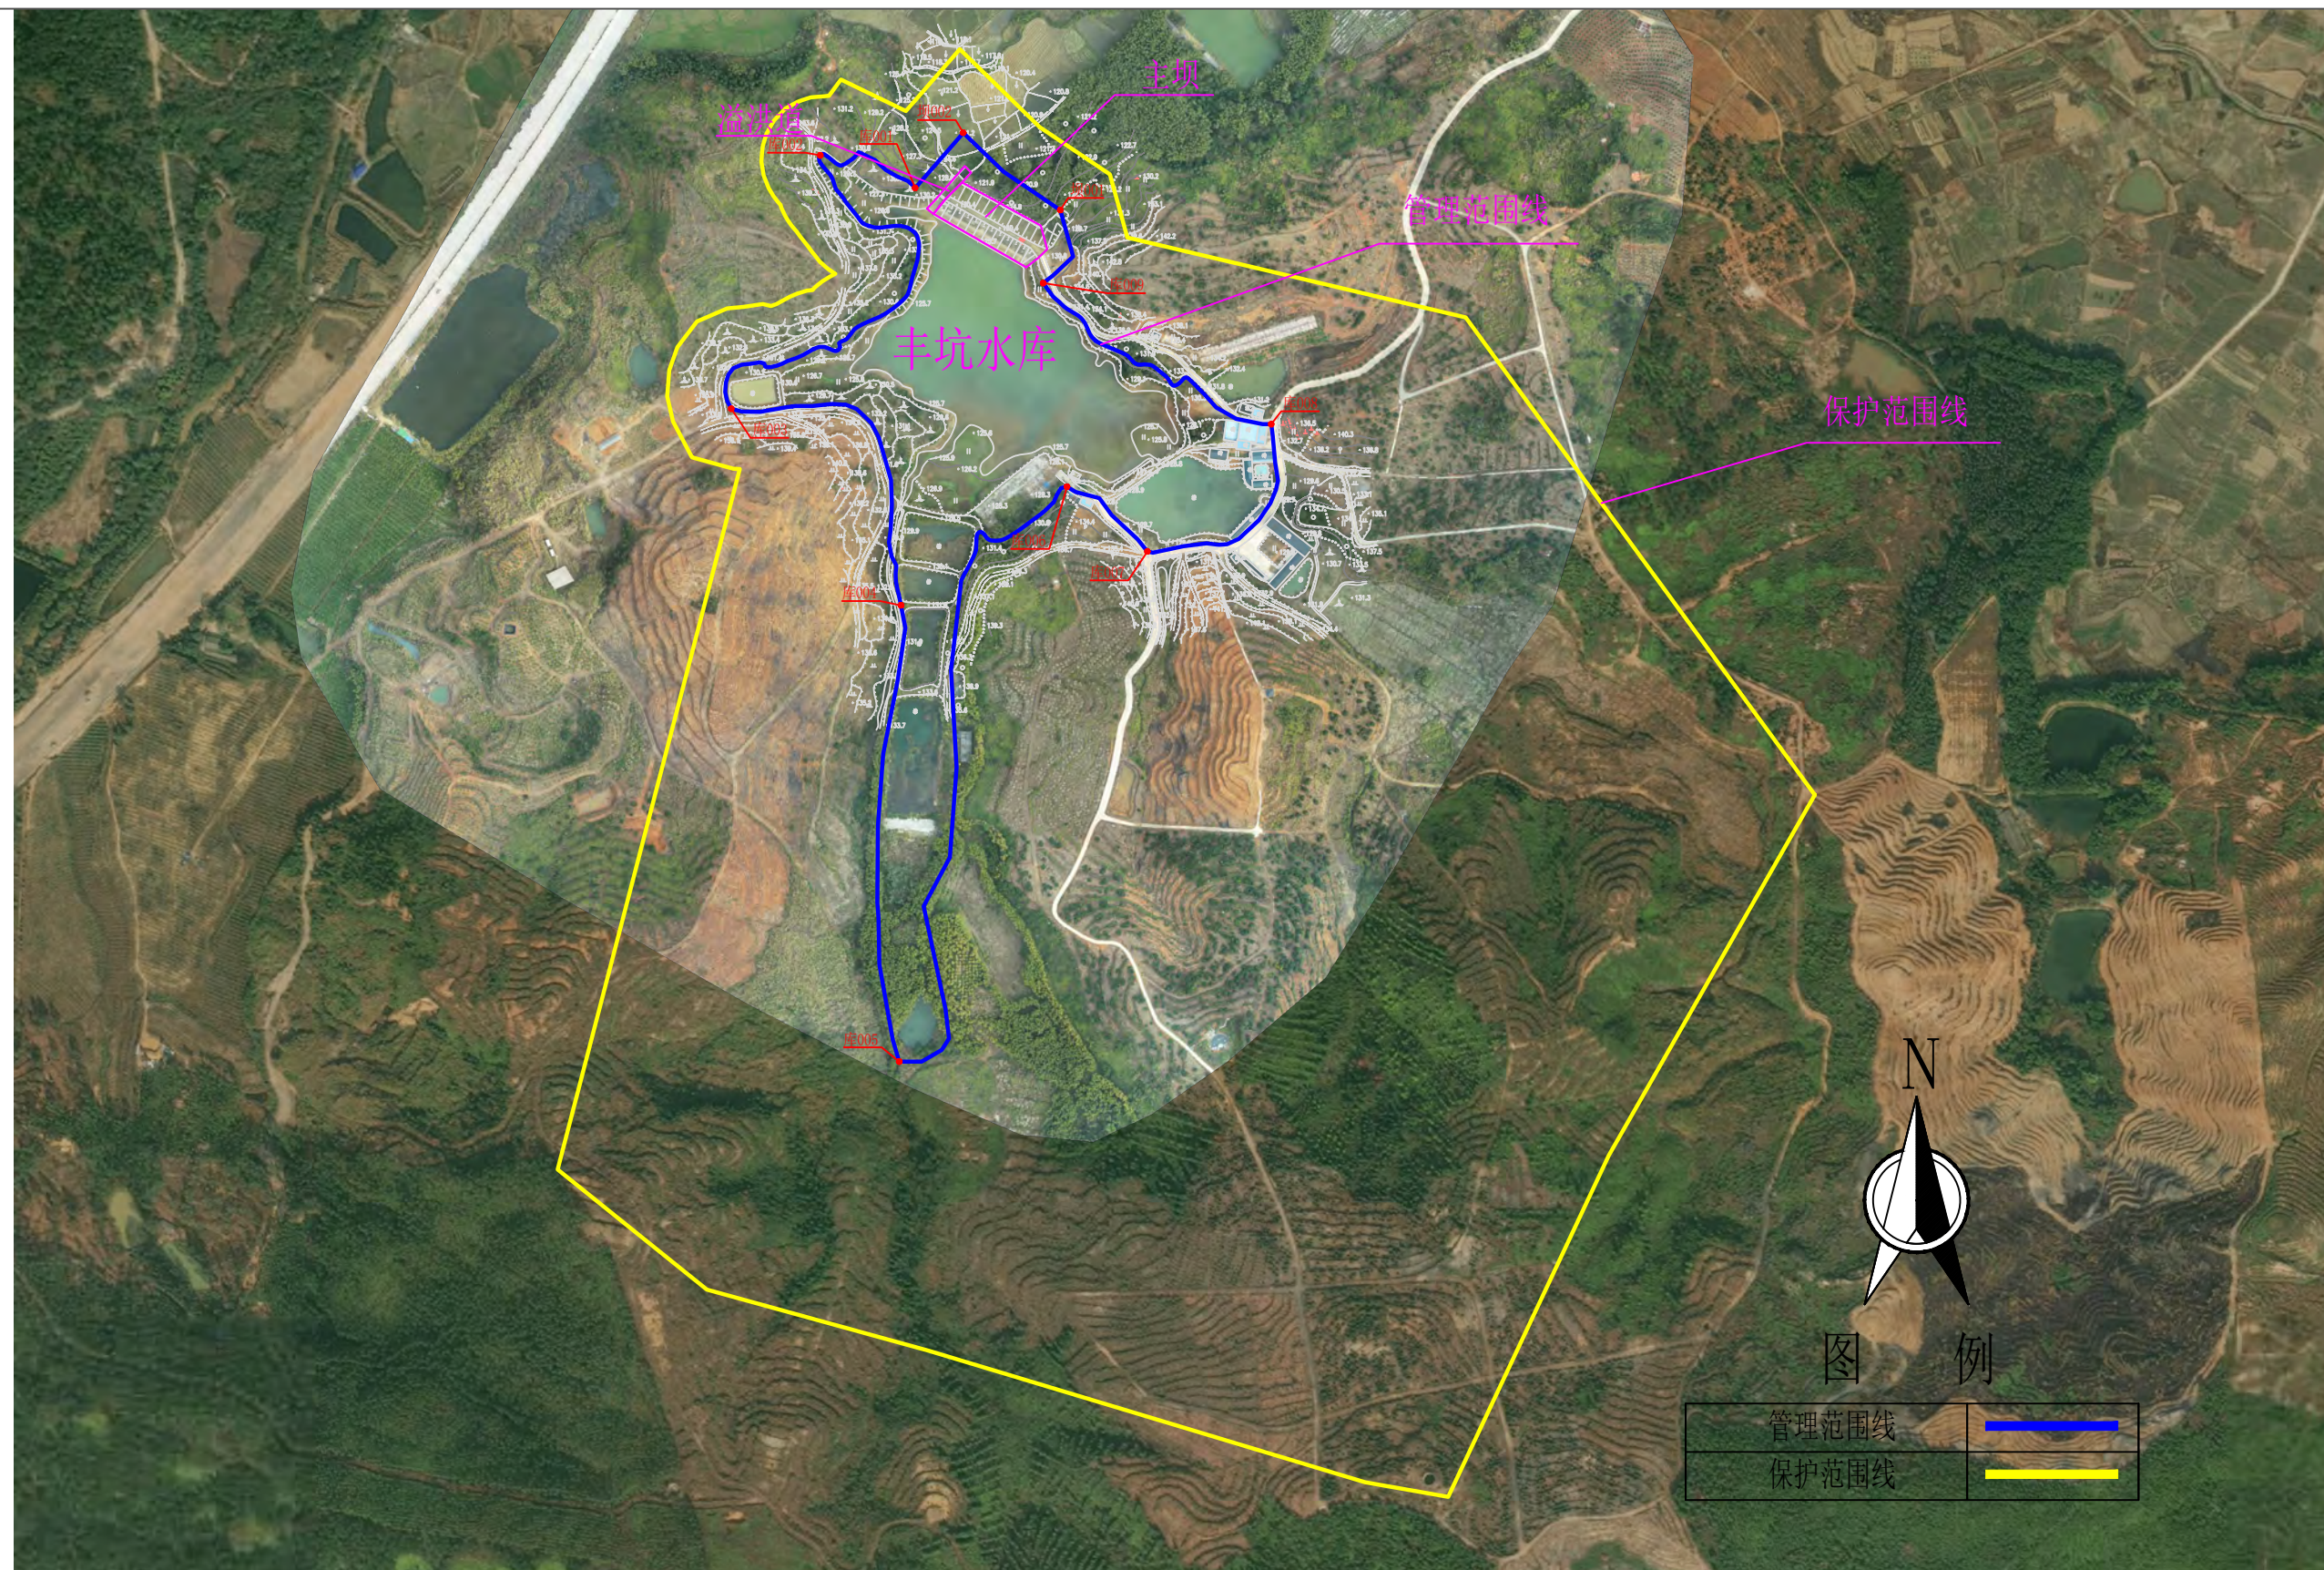

说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、丰坑水库位于始兴县城南镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程130.40m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

丰坑水库管理范围界桩布设成果图 1:40



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、丰坑水库位于始兴县城南镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程130.40m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

丰坑水库保护范围划定成果图 1:60



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、丰坑水库位于始兴县城南镇，是一座以灌溉为主的小（二）型水库，坝顶高程130.40m。
- 3、管理范围线划定：工程区以坝肩外延20m，以坝脚外延20m确定管理范围；库区以坝顶高程划定；生产生活区管理用房以房屋范围线外延20m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：工程区以管理范围线外延50m；库区以第一道分水岭划定；生产生活区管理用房以房屋管理范围线外延50m确定保护范围。

吉山河挡水闸管理和保护范围划定成果图 1:5



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、吉山河挡水闸位于始兴县顿岗镇，闸孔数量2孔，闸孔总净宽4.00m，工程等别为V等工程，属于小（二）型的节制闸。
- 3、管理范围线划定：水闸工程区的主体建筑物外延10m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：水闸工程区的主体建筑物外延50m确定保护范围。

吉山河挡水闸管理范围界桩布设成果图 1:5



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、吉山河挡水闸位于始兴县顿岗镇，闸孔数量2孔，闸孔总净宽4.00m，工程等别为V等工程，属于小（二）型的节制闸。
- 3、管理范围线划定：水闸工程区的主体建筑物外延10m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：水闸工程区的主体建筑物外延50m确定保护范围。

吉山河挡水闸保护范围划定成果图 1:6



说明:

- 1、本图采用2000国家大地坐标系，1985国家高程基准。2022年03月份测量。
- 2、吉山河挡水闸位于始兴县顿岗镇，闸孔数量2孔，闸孔总净宽4.00m，工程等别为V等工程，属于小（二）型的节制闸。
- 3、管理范围线划定：水闸工程区的主体建筑物外延10m确定管理范围。
- 4、保护范围线划定：水闸工程区的主体建筑物外延50m确定保护范围。